





Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/DE81/DE81.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=m,m?



www.ps.bam.de/DG81/10S/S81G17SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) DG81/10S/S81G17SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20030101-DG81/10S/S81G17SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Monitore und Drucker





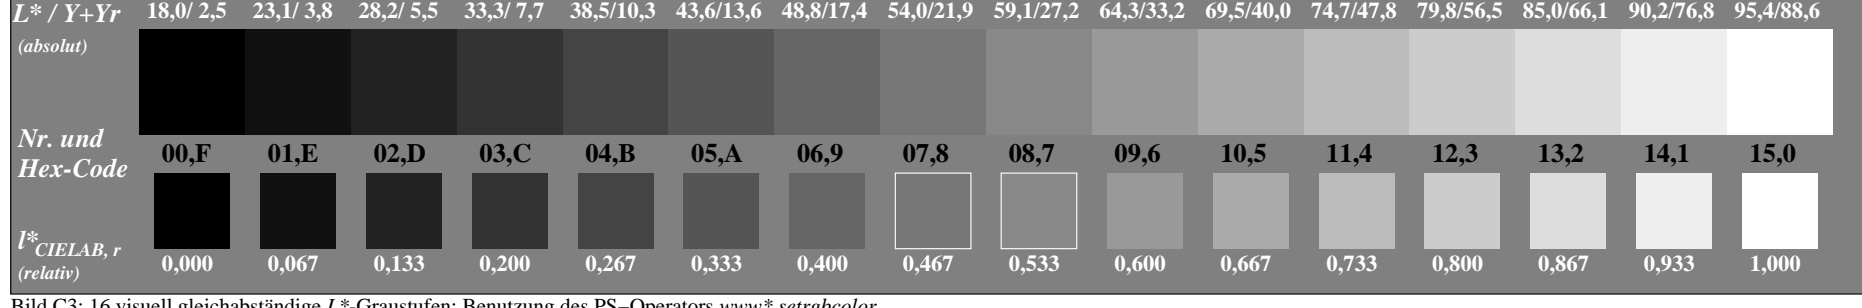


Fig. C3 von ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3; ISO/IEC 15775 und input: mixture (m) of PS operators
DIS ISO/IEC 19839-X; output: Startup (S) data dependend

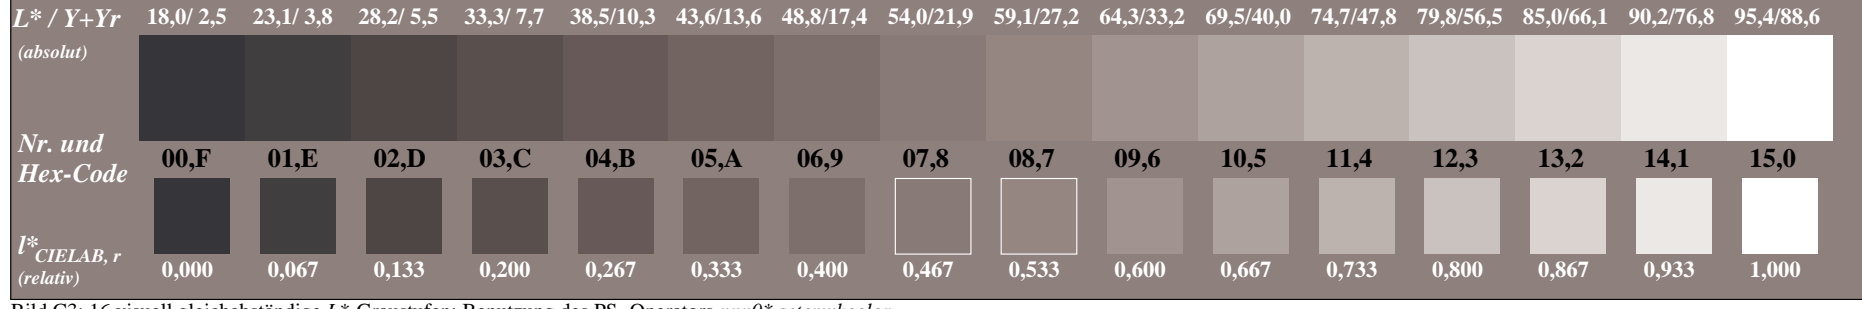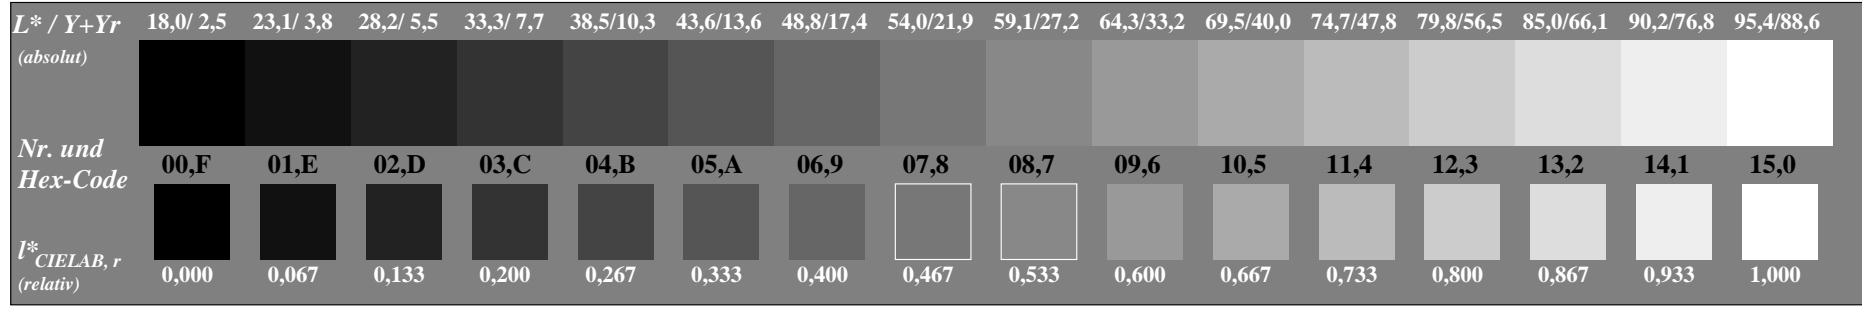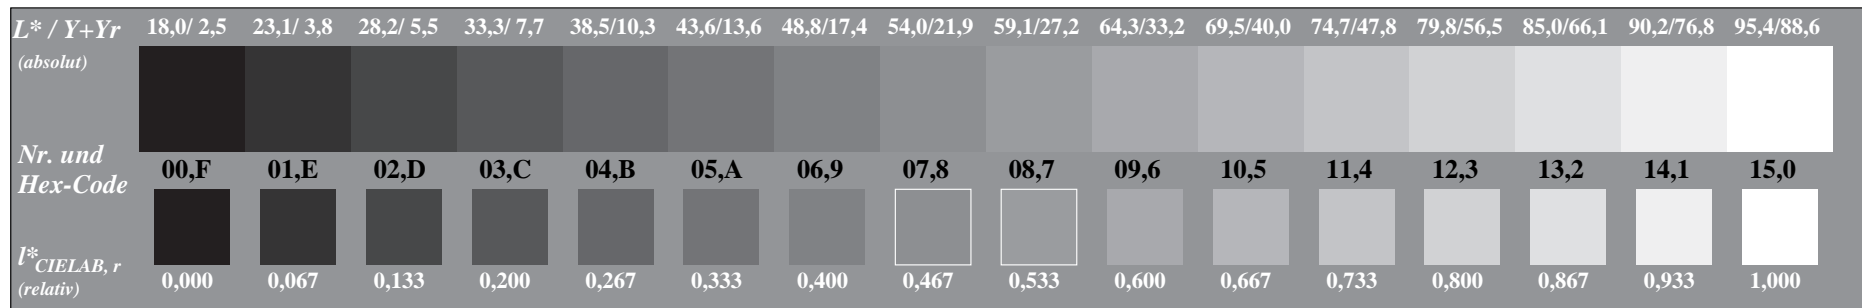