


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1							
O	1	46.3	60.0	40.4	34	46.3	60.0	40.4	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	49.4	56.3	37.9	34	46.3	60.2	39.3	33	-3.0	4.0	1.4	4.2	5.2	ISO/IEC 15775 Anhang G
	3	52.4	52.5	35.4	34	46.2	60.6	37.3	32	-6.2	8.1	1.9	8.3	10.4	und DIN 33866-1 Anhang G
	4	55.5	48.8	32.8	34	47.1	60.0	34.0	30	-8.3	11.3	1.2	11.3	14.1	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	58.6	45.0	30.3	34	48.6	58.4	30.4	27	-9.9	13.4	0.1	13.4	16.7	ΔL* = 95.41 - 46.31
	6	61.7	41.3	27.8	34	50.7	55.6	26.0	25	-10.8	14.3	-1.7	14.5	18.1	Gleichmäßigkeit
	7	64.7	37.5	25.3	34	53.3	51.8	22.8	24	-11.3	14.3	-2.4	14.5	18.5	g* = 11.8
	8	67.8	33.8	22.7	34	56.9	46.7	20.7	24	-10.8	13.0	-1.9	13.1	17.1	
	9	70.9	30.0	20.2	34	60.7	41.1	18.9	25	-10.1	11.1	-1.2	11.2	15.1	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	73.9	26.3	17.7	34	64.9	34.8	17.4	27	-8.9	8.5	-0.2	8.6	12.4	f* = 63.4
	11	77.0	22.5	15.2	34	70.6	27.0	14.4	28	-6.3	4.5	-0.7	4.6	7.9	
	12	80.1	18.8	12.6	34	75.6	21.2	10.6	27	-4.4	2.5	-1.9	3.2	5.5	Orangerot – Weiß
	13	83.1	15.0	10.1	34	80.1	15.9	8.3	28	-2.9	0.9	-1.7	2.0	3.6	rgb: O – W
	14	86.2	11.3	7.6	34	84.1	11.4	6.3	29	-2.0	0.1	-1.2	1.3	2.4	
	15	89.3	7.5	5.0	34	88.4	6.7	4.0	31	-0.8	-0.7	-0.9	1.3	1.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	92.3	3.8	2.5	34	90.0	3.2	1.9	31	-2.3	-0.4	-0.5	0.8	2.5	ΔH*CIELAB = 6.6
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 8.9
O	18	46.3	60.0	40.4	34	46.3	60.0	40.4	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	58.6	45.0	30.3	34	48.6	58.4	30.4	27	-9.9	13.4	0.1	13.4	16.7	
	20	70.9	30.0	20.2	34	60.7	41.1	18.9	25	-10.1	11.1	-1.2	11.2	15.1	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	83.1	15.0	10.1	34	80.1	15.9	8.3	28	-2.9	0.9	-1.7	2.0	3.6	ΔH*CIELAB = 5.3
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 7.1
														Mittlerer Farbwiedergabe-Index: R*_{ab,m} = 61	


YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref			hab,ref	LAB*a,out			hab,out	LAB*a,out/c-ref			ΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1	
O	1	46.3	60.1	47.0	38	46.3	60.1	47.0	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach	
	2	49.4	56.3	44.1	38	48.0	57.7	46.4	39	-1.3	1.4	2.3	2.7	3.0	ISO/IEC 15775 Anhang G	
	3	52.4	52.6	41.1	38	49.4	55.6	45.1	39	-3.0	3.0	4.0	5.0	5.9	und DIN 33866-1 Anhang G	
	4	55.5	48.8	38.2	38	51.6	52.3	41.3	38	-3.8	3.5	3.1	4.7	6.1	relative CIELAB Daten für "aus"	
	5	58.6	45.1	35.3	38	53.2	49.9	39.4	38	-5.2	4.8	4.2	6.4	8.3	ΔL* = 95.3 - 46.32	
	6	61.6	41.3	32.3	38	56.0	45.6	37.5	39	-5.5	4.3	5.2	6.7	8.8	Gleichmäßigkeit	
	7	64.7	37.6	29.4	38	58.5	41.5	36.2	41	-6.0	3.9	6.8	7.9	10.0	g* = 41.7	
	8	67.7	33.8	26.4	38	62.8	34.9	35.0	45	-4.9	1.1	8.6	8.6	10.0		
	9	70.8	30.1	23.5	38	66.3	28.5	33.0	49	-4.4	-1.4	9.5	9.6	10.6	Helligkeitsumfang relativ zu Offset	
	10	73.9	26.3	20.6	38	70.3	21.3	31.9	56	-3.5	-4.9	11.3	12.4	12.9	f* = 63.3	
W	11	76.9	22.5	17.6	38	72.5	15.9	30.7	63	-4.3	-6.5	13.1	14.7	15.3		
	12	80.0	18.8	14.7	38	75.9	10.2	28.2	70	-4.0	-8.5	13.5	16.0	16.5	Orangerot – Weiß	
	13	83.1	15.0	11.8	38	78.8	7.6	21.7	71	-4.2	-7.3	10.0	12.4	13.1	cmy0: O – W	
	14	86.1	11.3	8.8	38	81.9	5.3	16.2	72	-4.2	-5.9	7.4	9.5	10.4		
	15	89.2	7.5	5.9	38	85.2	2.6	12.2	78	-3.9	-4.8	6.3	8.0	8.9	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)	
	16	92.2	3.8	2.9	38	88.3	2.8	5.5	63	-3.8	-0.9	2.6	2.7	4.8	ΔH*CIELAB = 7.5	
	17	95.3	0.0	0.0	0	95.3	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 8.5	
	18	46.3	60.1	47.0	38	46.3	60.1	47.0	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	19	58.6	45.1	35.3	38	53.2	49.9	39.4	38	-5.2	4.8	4.2	6.4	8.3		
	20	70.8	30.1	23.5	38	66.3	28.5	33.0	49	-4.4	-1.4	9.5	9.6	10.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)	
W	21	83.1	15.0	11.8	38	78.8	7.6	21.7	71	-4.2	-7.3	10.0	12.4	13.1	ΔH*CIELAB = 5.7	
	22	95.3	0.0	0.0	0	95.3	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 6.4	
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:														R* _{ab,m} = 63		

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

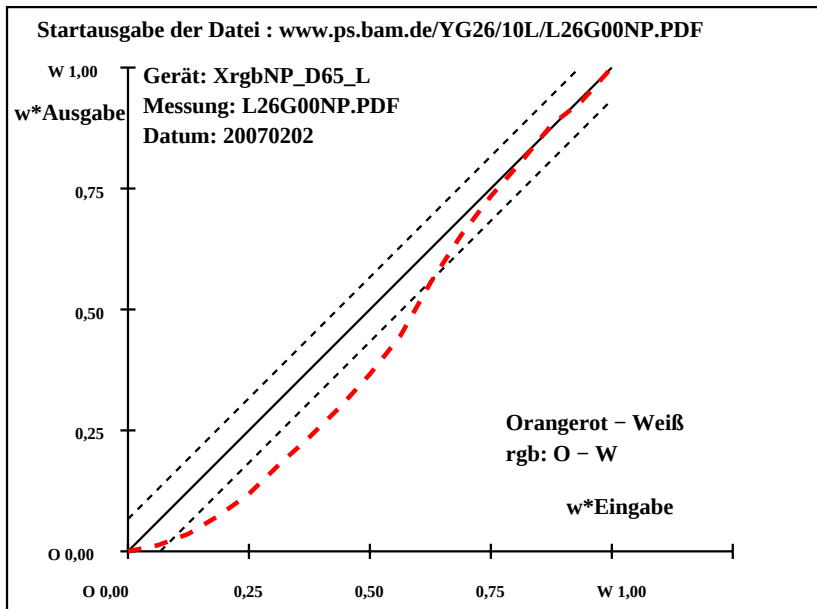

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

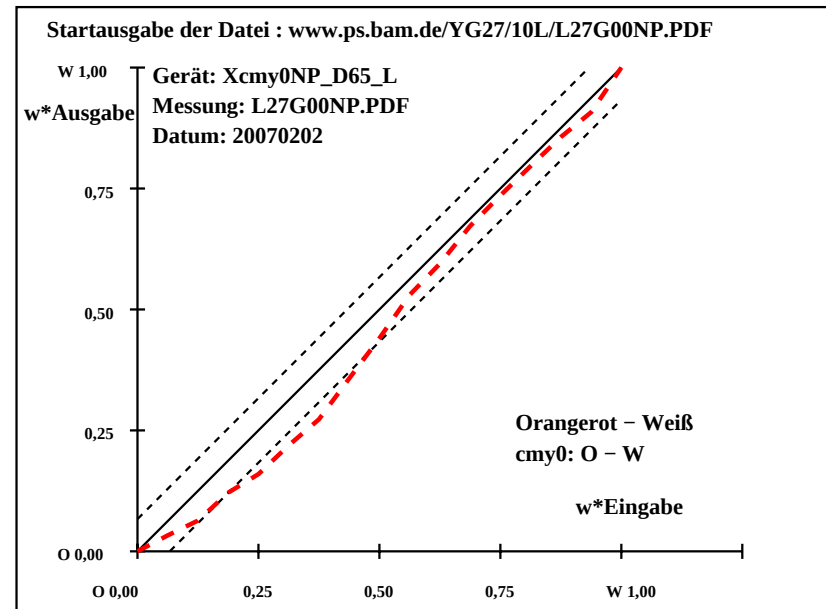

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	
Y	1	90.9	-16.9	112.4	99	90.9	-16.9	112.4	99
	2	91.2	-15.8	105.4	99	90.8	-16.9	112.7	99
	3	91.5	-14.8	98.4	99	90.8	-16.8	112.6	99
	4	91.7	-13.7	91.3	99	90.9	-16.8	111.9	99
	5	92.0	-12.7	84.3	99	91.0	-17.0	108.7	99
	6	92.3	-11.6	77.3	99	91.1	-17.1	105.1	99
	7	92.6	-10.6	70.3	99	91.1	-17.2	99.2	100
	8	92.9	-9.5	63.2	99	91.5	-16.9	89.7	101
	9	93.2	-8.5	56.2	99	91.9	-16.0	75.8	102
	10	93.4	-7.4	49.2	99	92.3	-15.1	66.4	103
	11	93.7	-6.3	42.2	99	92.6	-13.9	57.1	104
	12	94.0	-5.3	35.1	99	93.0	-12.7	48.1	105
	13	94.3	-4.2	28.1	99	93.3	-11.5	41.2	106
	14	94.6	-3.2	21.1	99	93.9	-8.9	29.4	107
	15	94.9	-2.1	14.1	99	94.4	-6.2	19.0	108
	16	95.1	-1.1	7.0	99	95.0	-3.2	9.0	110
W	17	95.4	0.0	0.0	180	95.4	0.0	0.0	180
Y	18	90.9	-16.9	112.4	99	90.9	-16.9	112.4	99
	19	92.0	-12.7	84.3	99	91.0	-17.0	108.7	99
	20	93.2	-8.5	56.2	99	91.9	-16.0	75.8	102
	21	94.3	-4.2	28.1	99	93.3	-11.5	41.2	106
W	22	95.4	0.0	0.0	180	95.4	0.0	0.0	180


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.43 - 90.9$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 3.8$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 5.9$
Gelb – Weiß
rgb: Y – W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 15.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 15.3$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 12.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 12.2$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 33$

YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	
Y	1	90.7	-16.8	112.8	99	90.7	-16.8	112.8	99
	2	91.0	-15.7	105.8	99	90.8	-17.1	109.7	99
	3	91.3	-14.7	98.7	99	91.0	-17.2	105.5	99
	4	91.6	-13.6	91.7	99	91.0	-17.3	99.3	100
	5	91.9	-12.6	84.7	99	91.3	-17.0	91.1	101
	6	92.2	-11.5	77.6	99	91.8	-16.2	78.9	102
	7	92.5	-10.5	70.6	99	92.0	-15.4	70.5	102
	8	92.8	-9.4	63.6	99	92.2	-14.9	65.2	103
	9	93.1	-8.4	56.6	98	92.6	-13.9	57.1	104
	10	93.4	-7.3	49.5	98	92.8	-13.0	50.5	105
	11	93.6	-6.2	42.5	98	93.1	-12.1	44.8	105
	12	93.9	-5.2	35.5	98	93.6	-10.6	37.0	106
	13	94.2	-4.1	28.4	98	94.0	-8.4	27.5	107
	14	94.5	-3.1	21.4	98	94.3	-6.4	20.0	108
	15	94.8	-2.0	14.4	98	94.7	-4.6	13.9	109
	16	95.1	-1.0	7.3	98	95.1	-2.3	6.7	110
W	17	95.4	0.0	0.3	90	95.4	0.0	0.3	90
Y	18	90.7	-16.8	112.8	99	90.7	-16.8	112.8	99
	19	91.9	-12.6	84.7	99	91.3	-17.0	91.1	101
	20	93.1	-8.4	56.6	98	92.6	-13.9	57.1	104
	21	94.2	-4.1	28.4	98	94.0	-8.4	27.5	107
W	22	95.4	0.0	0.3	90	95.4	0.0	0.3	90

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.43 - 90.68$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 43.8$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 6.1$
Gelb – Weiß
cmy0: Y – W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 4.6$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 4.6$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 3.6$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 3.6$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 80$

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

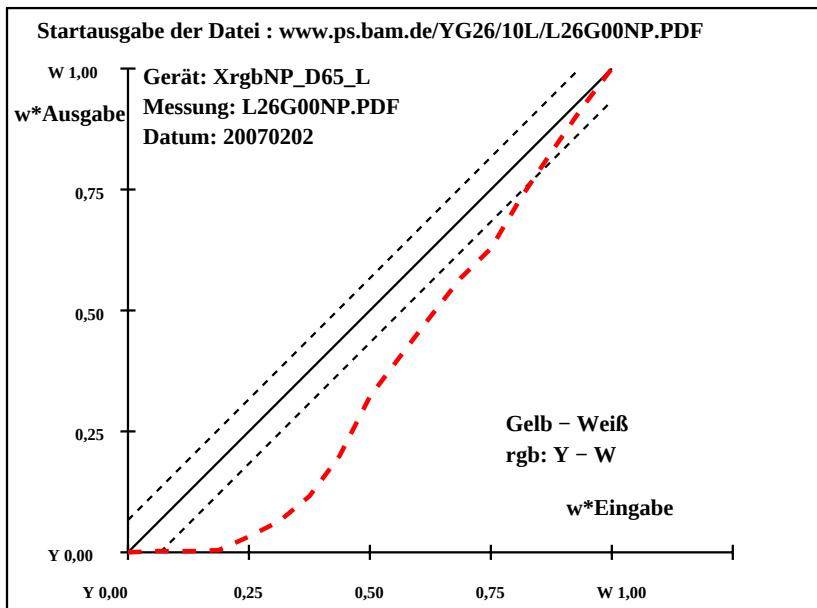

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

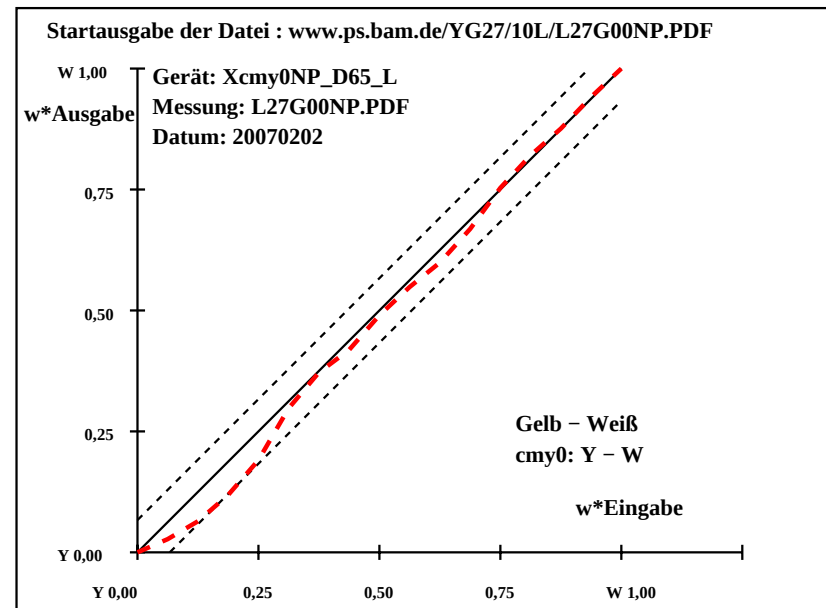

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	
L	1	45.7	-67.4	36.2	152	45.7	-67.4	36.2	152
	2	48.8	-63.2	33.9	152	45.3	-66.7	36.0	152
	3	51.9	-59.0	31.7	152	45.5	-66.5	36.6	151
	4	55.0	-54.7	29.4	152	45.6	-66.1	36.6	151
	5	58.2	-50.5	27.2	152	45.8	-65.0	37.3	150
	6	61.3	-46.3	24.9	152	45.7	-65.3	37.2	150
	7	64.4	-42.1	22.7	152	47.4	-63.4	38.4	149
	8	67.5	-37.9	20.4	152	49.9	-60.0	38.8	147
	9	70.6	-33.7	18.2	152	53.0	-55.8	36.0	147
	10	73.7	-29.4	15.9	152	57.2	-49.9	28.9	150
	11	76.8	-25.2	13.6	152	62.1	-42.0	22.3	152
	12	80.0	-21.0	11.4	152	67.6	-35.2	20.9	149
	13	83.1	-16.8	9.1	152	74.0	-27.6	20.2	144
	14	86.2	-12.6	6.9	152	80.4	-21.0	19.7	137
	15	89.3	-8.3	4.6	151	85.8	-14.1	12.7	138
	16	92.4	-4.1	2.4	151	90.6	-7.1	5.2	144
W	17	95.5	0.0	0.1	90	95.5	0.0	0.1	90
L	18	45.7	-67.4	36.2	152	45.7	-67.4	36.2	152
	19	58.2	-50.5	27.2	152	45.8	-65.0	37.3	150
	20	70.6	-33.7	18.2	152	53.0	-55.8	36.0	147
	21	83.1	-16.8	9.1	152	74.0	-27.6	20.2	144
W	22	95.5	0.0	0.1	90	95.5	0.0	0.1	90


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.52 - 45.71$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 0.6$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 64.4$
Laubgrün - Weiß
rgb: L - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 15.0$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 17.9$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 21$

YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	
L	1	48.9	-63.5	33.0	153	48.9	-63.5	33.0	153
	2	51.8	-59.5	30.9	153	51.5	-57.8	30.8	152
	3	54.7	-55.6	28.9	153	54.0	-53.6	27.4	153
	4	57.6	-51.6	26.8	153	55.4	-47.5	21.0	156
	5	60.5	-47.6	24.8	153	58.2	-41.9	20.1	154
	6	63.4	-43.6	22.7	153	60.1	-37.5	17.9	155
	7	66.3	-39.7	20.6	153	62.0	-32.4	17.6	152
	8	69.2	-35.7	18.6	153	64.5	-28.1	18.0	147
	9	72.1	-31.7	16.5	153	67.2	-24.7	17.4	145
	10	75.0	-27.7	14.4	153	70.0	-21.8	17.1	142
	11	78.0	-23.7	12.4	153	73.1	-19.2	18.2	137
	12	80.9	-19.8	10.3	153	76.3	-16.9	14.1	140
	13	83.8	-15.8	8.3	153	80.8	-15.3	12.0	142
	14	86.7	-11.8	6.2	153	84.3	-11.8	9.0	143
	15	89.6	-7.9	4.1	153	87.5	-8.7	6.7	143
	16	92.5	-3.9	2.1	153	90.2	-5.0	2.0	159
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0
L	18	48.9	-63.5	33.0	153	48.9	-63.5	33.0	153
	19	60.5	-47.6	24.8	153	58.2	-41.9	20.1	154
	20	72.1	-31.7	16.5	153	67.2	-24.7	17.4	145
	21	83.8	-15.8	8.3	153	80.8	-15.3	12.0	142
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.38 - 48.9$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 62.1$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 60.1$
Laubgrün - Weiß
cmy0: L - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 4.6$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 5.5$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 76$

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

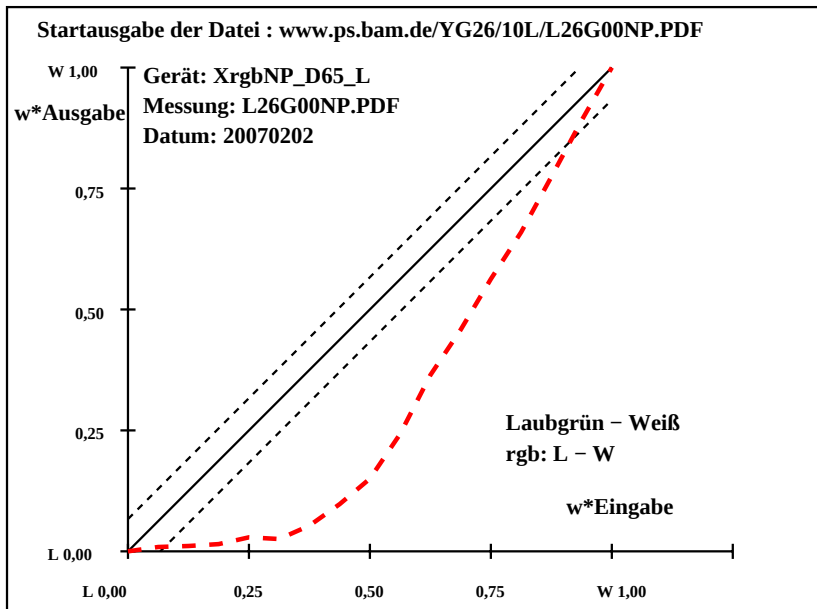

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

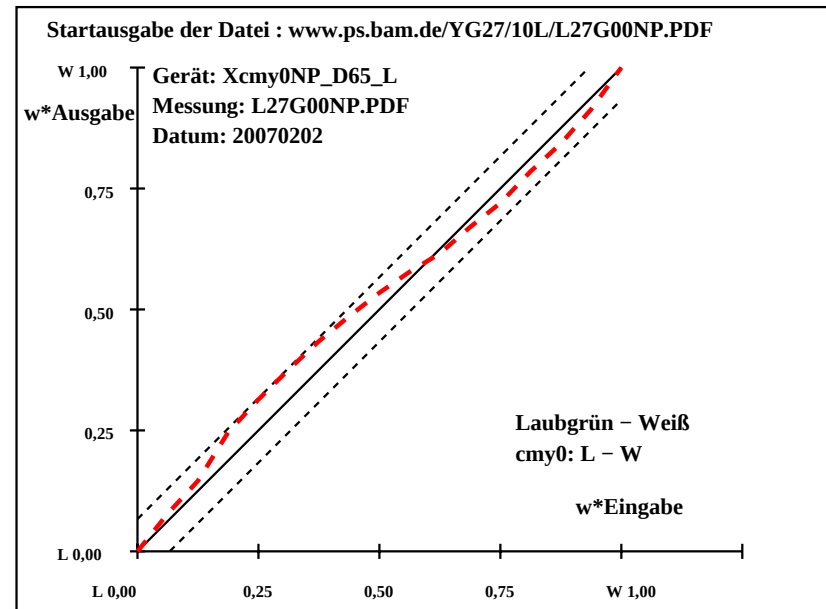


YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
C	1	51.2	-15.7	-52.5	253	51.2	-15.7	-52.5	253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	53.9	-14.7	-49.2	253	51.0	-15.5	-52.8	254	-2.8	-0.7	-3.5	3.7	4.7	ISO 15775 Anhang G
	3	56.7	-13.7	-45.9	253	50.8	-15.2	-52.8	254	-5.8	-1.4	-6.8	7.0	9.2	und IEC 33866-1 Anhang G
	4	59.5	-12.7	-42.7	253	51.1	-15.3	-52.7	254	-8.3	-2.5	-9.9	10.4	13.3	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	62.2	-11.8	-39.4	253	51.7	-15.6	-52.4	253	-10.4	-3.7	-12.9	13.6	17.2	$\Delta L^* = 95.39 - 51.16$
	6	65.0	-10.8	-36.1	253	52.7	-16.2	-51.3	252	-12.2	-5.3	-15.1	16.1	20.3	Gleichmäßigkeit
	7	67.7	-9.8	-32.8	253	55.1	-16.2	-48.9	252	-12.5	-6.3	-16.0	17.3	21.4	$g^* = 2.5$
	8	70.5	-8.8	-29.5	253	57.0	-16.3	-45.4	250	-13.4	-7.4	-15.8	17.6	22.1	
	9	73.3	-7.8	-26.3	253	58.6	-15.8	-40.9	249	-14.6	-7.9	-14.6	16.7	22.2	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	76.0	-6.8	-23.0	253	60.9	-15.4	-36.7	247	-15.0	-8.5	-13.6	16.2	22.1	$l^* = 57.1$
	11	78.8	-5.8	-19.7	253	64.9	-13.8	-30.9	246	-13.8	-7.9	-11.1	13.8	19.6	
	12	81.6	-4.8	-16.4	253	68.6	-12.1	-26.3	245	-12.9	-7.2	-9.8	12.3	17.9	Cyanblau – Weiß
	13	84.3	-3.9	-13.1	253	74.3	-10.3	-21.2	244	-9.9	-6.4	-8.0	10.3	14.4	rgb: C – W
	14	87.1	-2.9	-9.8	253	81.0	-8.3	-15.4	242	-6.0	-5.3	-5.5	7.8	9.9	
	15	89.9	-1.9	-6.6	253	87.0	-5.8	-9.9	239	-2.7	-3.8	-3.2	5.2	5.9	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	92.6	-0.9	-3.3	254	91.1	-3.2	-5.5	239	-1.5	-2.2	-2.1	3.2	3.6	$\Delta H^*_{CIELAB} = 10.1$
W	17	95.4	0.0	0.0	270	95.4	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 13.2$
C	18	51.2	-15.7	-52.5	253	51.2	-15.7	-52.5	253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	62.2	-11.8	-39.4	253	51.7	-15.6	-52.4	253	-10.4	-3.7	-12.9	13.6	17.2	
	20	73.3	-7.8	-26.3	253	58.6	-15.8	-40.9	249	-14.6	-7.9	-14.6	16.7	22.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	84.3	-3.9	-13.1	253	74.3	-10.3	-21.2	244	-9.9	-6.4	-8.0	10.3	14.4	$\Delta H^*_{CIELAB} = 8.1$
W	22	95.4	0.0	0.0	270	95.4	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 10.8$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:														$R^*_{ab,m} = 42$	


YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
C	1	55.7	-19.4	-41.4	245	55.7	-19.4	-41.4	245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	58.1	-18.2	-38.8	245	56.7	-20.0	-39.0	243	-1.4	-1.7	-0.1	1.8	2.3	ISO/IEC 15775 Anhang G
	3	60.6	-17.0	-36.2	245	58.1	-20.2	-36.8	241	-2.4	-3.1	-0.5	3.3	4.1	und DIN 33866-1 Anhang G
	4	63.1	-15.7	-33.6	245	60.0	-20.9	-33.6	238	-3.0	-5.1	0.0	5.2	6.0	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	65.6	-14.5	-31.0	245	61.4	-19.7	-31.8	238	-4.1	-5.1	-0.7	5.2	6.7	$\Delta L^* = 95.41 - 55.66$
	6	68.1	-13.3	-28.4	245	63.3	-18.1	-29.4	238	-4.7	-4.7	-0.9	4.9	6.8	Gleichmäßigkeit
	7	70.6	-12.1	-25.8	245	65.9	-16.4	-26.1	238	-4.5	-4.2	-0.2	4.3	6.3	$g^* = 49.5$
	8	73.1	-10.9	-23.2	245	69.6	-15.7	-22.8	235	-3.3	-4.7	0.4	4.9	5.9	
	9	75.5	-9.7	-20.7	245	72.6	-13.9	-19.1	234	-2.8	-4.2	1.5	4.5	5.4	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	78.0	-8.4	-18.1	245	77.3	-12.6	-15.3	230	-0.6	-4.1	2.8	5.0	5.1	$f^* = 51.4$
	11	80.5	-7.2	-15.5	245	80.2	-10.5	-13.6	232	-0.2	-3.2	1.9	3.8	3.8	
	12	83.0	-6.0	-12.9	245	81.9	-9.0	-11.9	233	-1.0	-2.9	1.0	3.2	3.3	Cyanblau – Weiß
	13	85.5	-4.8	-10.3	245	83.9	-7.1	-10.3	235	-1.5	-2.2	0.0	2.3	2.8	cmy0: C – W
	14	88.0	-3.6	-7.7	245	85.9	-5.4	-8.1	236	-1.9	-1.7	-0.3	1.9	2.8	
	15	90.4	-2.3	-5.1	245	88.7	-3.7	-6.0	238	-1.6	-1.3	-0.8	1.6	2.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	92.9	-1.1	-2.5	245	90.8	-2.2	-3.4	237	-2.0	-1.0	-0.8	1.4	2.5	$\Delta H^*_{CIELAB} = 3.1$
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 3.9$
C	18	55.7	-19.4	-41.4	245	55.7	-19.4	-41.4	245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	65.6	-14.5	-31.0	245	61.4	-19.7	-31.8	238	-4.1	-5.1	-0.7	5.2	6.7	
	20	75.5	-9.7	-20.7	245	72.6	-13.9	-19.1	234	-2.8	-4.2	1.5	4.5	5.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	85.5	-4.8	-10.3	245	83.9	-7.1	-10.3	235	-1.5	-2.2	0.0	2.3	2.8	$\Delta H^*_{CIELAB} = 2.4$
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 3.0$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 83$					

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

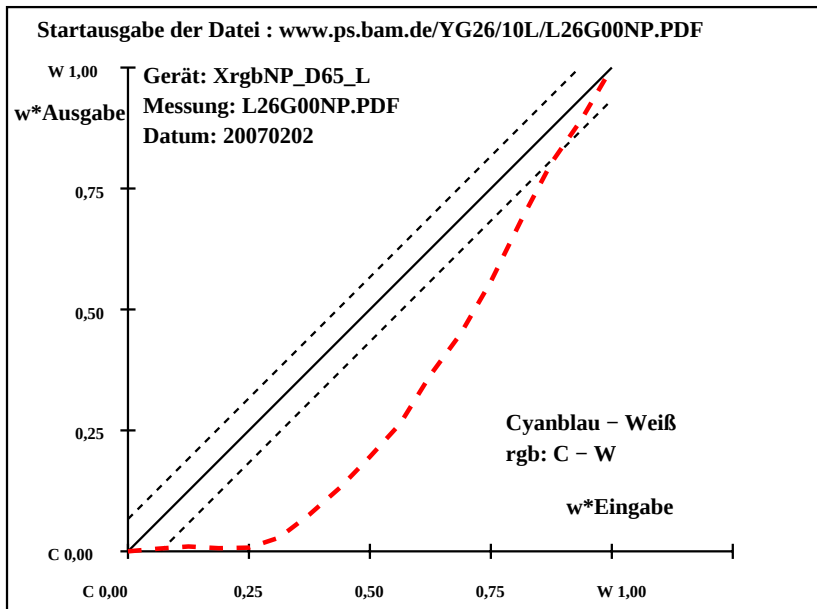

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

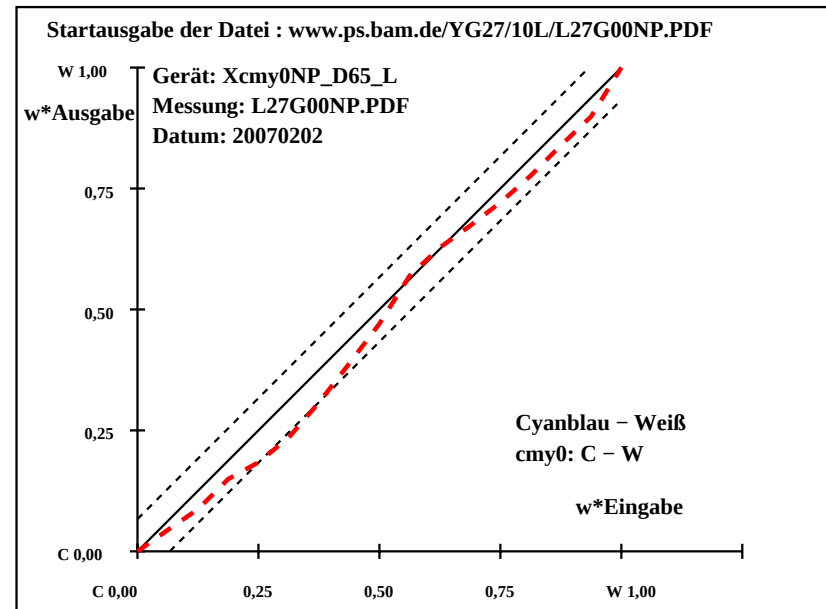

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	
V	1	38.2	2.0	-49.0	272	38.2	2.0	-49.0	272
	2	41.8	1.9	-45.9	272	37.0	3.3	-48.9	274
	3	45.4	1.7	-42.8	272	36.9	3.6	-48.9	274
	4	49.0	1.6	-39.8	272	37.2	3.5	-48.7	274
	5	52.5	1.5	-36.7	272	39.0	2.3	-48.4	273
	6	56.1	1.3	-33.6	272	42.9	1.1	-46.3	271
	7	59.7	1.2	-30.5	272	47.4	1.0	-43.1	271
	8	63.3	1.1	-27.4	272	52.3	0.0	-40.0	270
	9	66.9	1.0	-24.3	272	58.2	0.0	-35.4	270
	10	70.5	0.8	-21.3	272	63.9	-0.1	-30.9	270
	11	74.0	0.7	-18.2	272	69.9	0.0	-25.3	270
	12	77.6	0.6	-15.1	272	74.9	-1.0	-21.1	267
	13	81.2	0.4	-12.0	272	79.9	-0.1	-16.6	269
	14	84.8	0.3	-8.9	272	83.2	0.3	-12.9	271
	15	88.4	0.2	-5.9	272	86.5	1.4	-9.4	278
	16	92.0	0.0	-2.8	271	88.4	2.0	-6.9	286
W	17	95.5	0.0	0.2	117	95.5	0.0	0.2	117
V	18	38.2	2.0	-49.0	272	38.2	2.0	-49.0	272
	19	52.5	1.5	-36.7	272	39.0	2.3	-48.4	273
	20	66.9	1.0	-24.3	272	58.2	0.0	-35.4	270
	21	81.2	0.4	-12.0	272	79.9	-0.1	-16.6	269
W	22	95.5	0.0	0.2	117	95.5	0.0	0.2	117


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.54 - 38.21$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 3.5$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 74.1$
Violettblau – Weiß
rgb: V – W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 7.0$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 9.5$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 5.5$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 7.4$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 58$

YG310–3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	
V	1	25.6	21.1	-35.5	301	25.6	21.1	-35.5	301
	2	29.9	19.8	-33.3	301	28.2	19.7	-36.0	299
	3	34.3	18.5	-31.0	301	31.2	18.6	-36.2	297
	4	38.7	17.1	-28.8	301	34.3	17.8	-35.5	297
	5	43.1	15.8	-26.5	301	37.2	17.9	-34.4	297
	6	47.4	14.5	-24.3	301	40.7	15.5	-33.4	295
	7	51.8	13.2	-22.1	301	45.0	15.4	-31.3	296
	8	56.2	11.9	-19.8	301	49.5	12.9	-28.4	294
	9	60.5	10.6	-17.6	301	53.9	11.8	-24.7	295
	10	64.9	9.2	-15.4	301	58.9	10.5	-20.4	297
	11	69.3	7.9	-13.1	301	63.2	9.3	-17.1	298
	12	73.6	6.6	-10.9	301	67.9	6.5	-13.7	295
	13	78.0	5.3	-8.7	301	72.1	5.3	-11.8	294
	14	82.4	4.0	-6.4	301	76.9	3.9	-8.3	295
	15	86.7	2.6	-4.2	302	82.5	2.2	-5.7	291
	16	91.1	1.3	-1.9	303	85.9	2.3	-3.7	301
W	17	95.5	0.0	0.2	90	95.5	0.0	0.2	90
V	18	25.6	21.1	-35.5	301	25.6	21.1	-35.5	301
	19	43.1	15.8	-26.5	301	37.2	17.9	-34.4	297
	20	60.5	10.6	-17.6	301	53.9	11.8	-24.7	295
	21	78.0	5.3	-8.7	301	72.1	5.3	-11.8	294
W	22	95.5	0.0	0.2	90	95.5	0.0	0.2	90

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.48 - 25.58$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 49.8$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 90.3$
Violettblau – Weiß
cmy0: V – W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 4.6$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.8$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 3.7$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 5.3$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 70$

YG311–3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

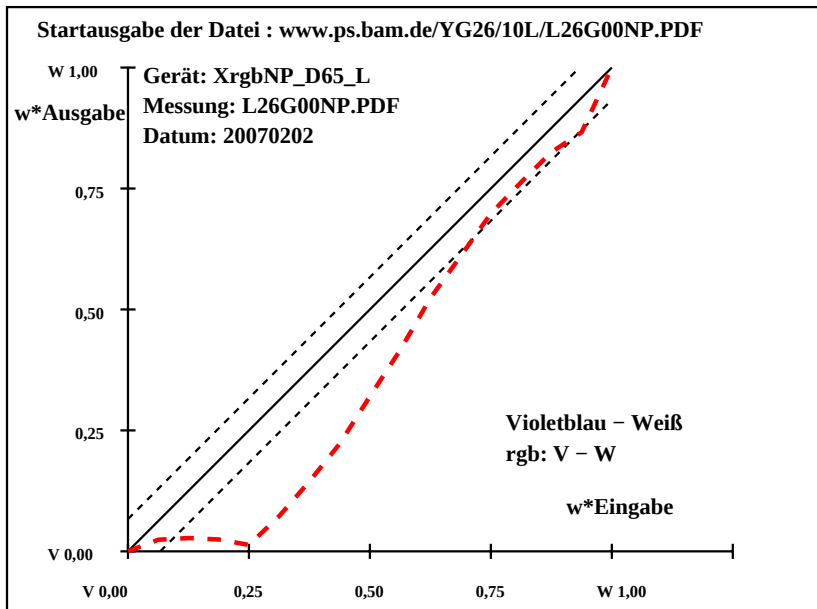

YG310–7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

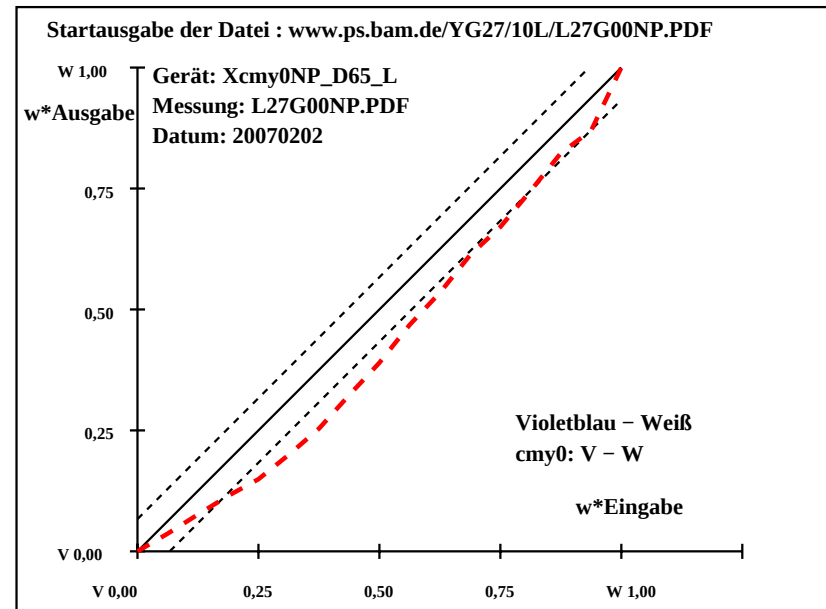


YG311–7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG31/>; www.ps.bam.de/YG.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

T	i	LAB*a _{ref}	hab _{ref}	LAB*a _{out}	hab _{out}	LAB*a _{out} /c-ref	ΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1								
M	1	46.1	71.3	-6.3	355	46.1	71.3	-6.3	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach	
	2	49.2	66.8	-5.9	355	46.3	71.4	-6.5	355	-2.8	4.6	-0.5	4.6	5.4	ISO/IEC 15775 Anhang G	
	3	52.3	62.4	-5.5	355	46.7	70.9	-6.7	355	-5.5	8.5	-1.1	8.6	10.3	und DIN 33866-1 Anhang G	
	4	55.4	57.9	-5.1	355	47.0	70.4	-7.1	354	-8.3	12.5	-1.9	12.6	15.2	relative CIELAB Daten für "aus"	
	5	58.5	53.5	-4.7	355	47.4	68.7	-8.6	353	-11.0	15.2	-3.8	15.7	19.2	ΔL* = 95.45 - 46.14	
	6	61.5	49.0	-4.3	355	48.8	65.4	-10.6	351	-12.6	16.4	-6.2	17.6	21.7	Gleichmäßigkeit	
	7	64.6	44.6	-3.9	355	51.1	61.0	-10.8	350	-13.4	16.4	-6.8	17.8	22.4	g* = 6.3	
	8	67.7	40.1	-3.5	355	55.2	55.1	-11.6	348	-12.5	15.0	-8.0	17.0	21.2		
	9	70.8	35.7	-3.1	355	58.8	50.7	-11.1	348	-11.9	15.1	-7.9	17.0	20.9	Helligkeitsumfang relativ zu Offset	
	10	73.9	31.2	-2.7	355	63.9	43.8	-10.6	346	-9.9	12.6	-7.8	14.9	17.9	j* = 63.7	
	11	77.0	26.7	-2.3	355	69.2	35.8	-9.3	345	-7.7	9.1	-6.9	11.5	13.8		
	12	80.0	22.3	-1.9	355	74.3	27.2	-8.7	342	-5.7	4.9	-6.7	8.4	10.2	Magentarot – Weiß	
	13	83.1	17.8	-1.5	355	78.1	20.2	-8.4	337	-4.9	2.4	-6.8	7.3	8.8	rgb: M – W	
	14	86.2	13.4	-1.1	355	82.0	14.0	-7.8	331	-4.1	0.6	-6.6	6.7	7.9		
	15	89.3	8.9	-0.7	355	86.4	7.7	-6.5	319	-2.8	-1.1	-5.7	5.9	6.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)	
	16	92.4	4.5	-0.3	355	89.9	4.5	-4.3	316	-2.3	0.0	-3.9	4.0	4.7	ΔH*CIELAB = 10.0	
W	17	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 12.1	
M	18	46.1	71.3	-6.3	355	46.1	71.3	-6.3	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	19	58.5	53.5	-4.7	355	47.4	68.7	-8.6	353	-11.0	15.2	-3.8	15.7	19.2		
	20	70.8	35.7	-3.1	355	58.8	50.7	-11.1	348	-11.9	15.1	-7.9	17.0	20.9	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)	
	21	83.1	17.8	-1.5	355	78.1	20.2	-8.4	337	-4.9	2.4	-6.8	7.3	8.8	ΔH*CIELAB = 8.0	
W	22	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 9.8	
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										R* _{ab,m} = 47						

YG310-3N, Gerät: XrgbNP D65 L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

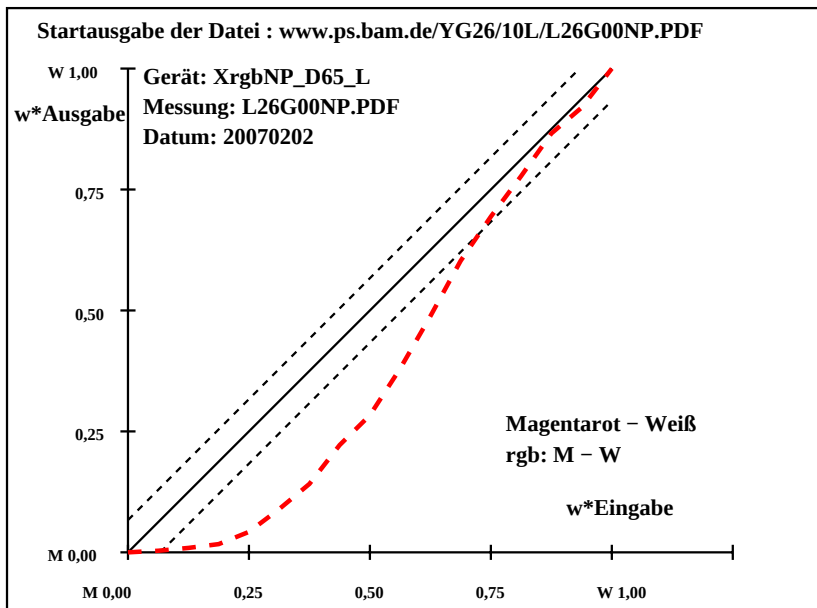


YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

BAM-Prüfvorlage YG31; Relative Farbwiedergabe, 1 Gerät
Messung; 17stufige Farbreihen; rgb-, cmy0-Daten, Seite 6/24

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
M	1	46.9	62.6	-5.2	355	46.9	62.6	-5.2	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	49.9	58.7	-4.9	355	48.6	59.1	-5.9	354	-1.2	0.4	-0.9	1.1	1.7	ISO/IEC 15775 Anhang G
	3	52.9	54.8	-4.5	355	51.2	53.6	-5.7	354	-1.6	-1.1	-1.1	1.7	2.4	und DIN 33866-1 Anhang G
	4	56.0	50.9	-4.2	355	53.8	49.1	-5.6	353	-2.1	-1.7	-1.3	2.2	3.1	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	59.0	46.9	-3.9	355	55.8	45.8	-5.8	353	-3.1	-1.0	-1.8	2.2	3.9	$\Delta L^* = 95.39 - 46.88$
	6	62.0	43.0	-3.5	355	59.2	39.3	-4.7	353	-2.7	-3.6	-1.1	3.9	4.8	Gleichmäßigkeit
	7	65.1	39.1	-3.2	355	62.3	34.2	-3.9	353	-2.7	-4.8	-0.6	5.0	5.7	$g^* = 61.1$
	8	68.1	35.2	-2.9	355	65.6	28.9	-2.6	355	-2.4	-6.2	0.3	6.3	6.8	
	9	71.1	31.3	-2.6	355	69.1	24.6	-1.7	356	-1.9	-6.6	0.9	6.8	7.1	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	74.2	27.4	-2.2	355	72.0	20.6	-1.3	356	-2.1	-6.7	0.9	6.8	7.2	$f^* = 62.7$
W	11	77.2	23.5	-1.9	355	74.7	17.6	-0.5	358	-2.4	-5.8	1.4	6.0	6.6	
	12	80.2	19.6	-1.6	355	78.2	14.4	-0.2	359	-2.0	-5.1	1.4	5.3	5.7	Magentarot – Weiß
	13	83.3	15.7	-1.2	355	80.9	11.6	-0.2	359	-2.3	-4.0	1.0	4.2	4.8	cmy0: M – W
	14	86.3	11.7	-0.9	355	83.7	8.6	0.0	0	-2.5	-3.0	1.0	3.3	4.2	
	15	89.3	7.8	-0.6	355	86.4	6.6	-0.3	357	-2.9	-1.1	0.3	1.3	3.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	92.4	3.9	-0.2	355	88.5	4.9	-0.2	356	-3.8	1.0	0.0	1.0	4.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 3.4$
	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 4.2$
	18	46.9	62.6	-5.2	355	46.9	62.6	-5.2	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	59.0	46.9	-3.9	355	55.8	45.8	-5.8	353	-3.1	-1.0	-1.8	2.2	3.9	
	20	71.1	31.3	-2.6	355	69.1	24.6	-1.7	356	-1.9	-6.6	0.9	6.8	7.1	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
W	21	83.3	15.7	-1.2	355	80.9	11.6	-0.2	359	-2.3	-4.0	1.0	4.2	4.8	$\Delta H^*_{CIELAB} = 2.6$
	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 3.2$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 82$					

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP D65 L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

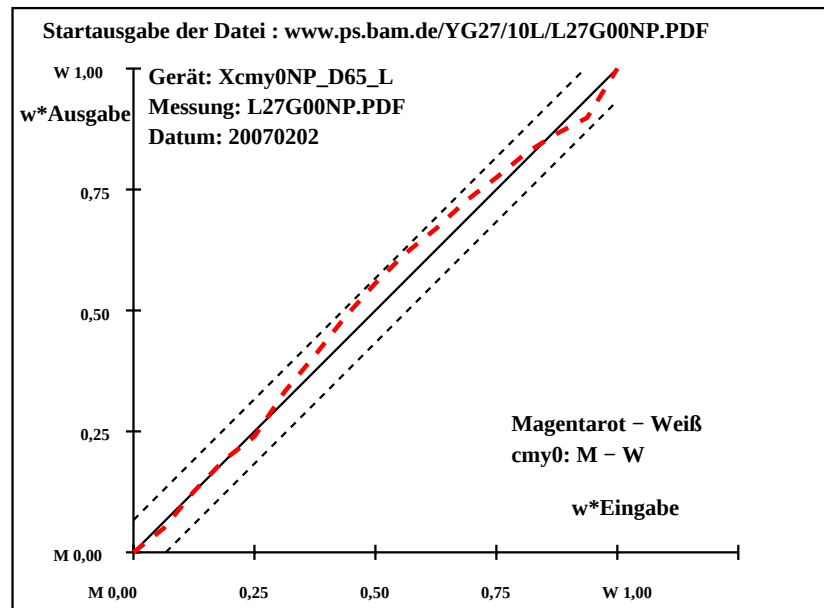

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65 L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202


Eingabe: *rgb/cmy0* (->*olv**, ->*cmy0**)
Ausgabe: keine Eingabeänderung

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	21.7	0.0	0.0	0	21.7	0.0	0.0
	2	26.3	0.0	0.0	0	22.6	0.0	0.0
	3	30.9	0.0	0.0	0	24.8	0.0	0.1
	4	35.5	0.0	0.0	0	29.1	0.0	0.0
	5	40.1	0.0	0.0	0	34.7	0.0	0.0
	6	44.7	0.0	0.0	0	40.8	0.0	0.0
	7	49.3	0.0	0.0	0	45.6	0.2	0.2
	8	53.9	0.0	0.0	0	52.5	0.1	0.1
	9	58.6	0.0	0.0	0	58.7	0.2	0.2
	10	63.2	0.0	0.0	0	64.5	0.2	0.2
	11	67.8	0.0	0.0	0	69.4	0.2	0.2
	12	72.4	0.0	0.0	0	74.3	0.2	0.2
	13	77.0	0.0	0.0	0	79.1	0.1	0.1
	14	81.6	0.0	0.0	0	83.0	0.0	0.0
	15	86.2	0.0	0.0	0	86.4	0.1	0.1
	16	90.8	0.0	0.0	0	89.7	0.2	0.2
	17	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0
	18	21.7	0.0	0.0	0	21.7	0.0	0.0
	19	40.1	0.0	0.0	0	34.7	0.0	0.0
	20	58.6	0.0	0.0	0	58.7	0.2	0.2
	21	77.0	0.0	0.0	0	79.1	0.1	0.1
	22	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 90$								


YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	26.9	0.0	0.0	0	26.9	0.0	0.0
	2	31.2	0.0	0.0	0	29.2	-0.6	1.1
	3	35.5	0.0	0.0	0	31.4	-1.5	1.0
	4	39.8	0.0	0.0	0	34.1	-1.7	0.5
	5	44.1	0.0	0.0	0	36.2	-1.9	2.0
	6	48.3	0.0	0.0	0	38.8	-1.7	2.1
	7	52.6	0.0	0.0	0	42.6	-1.3	3.0
	8	56.9	0.0	0.0	0	47.3	-2.5	4.6
	9	61.2	0.0	0.0	0	51.9	-1.7	6.1
	10	65.5	0.0	0.0	0	56.7	-1.3	7.2
	11	69.7	0.0	0.0	0	61.3	-0.7	7.2
	12	74.0	0.0	0.0	0	65.4	-0.8	6.5
	13	78.3	0.0	0.0	0	70.0	-0.3	6.3
	14	82.6	0.0	0.0	0	75.3	-0.1	5.9
	15	86.9	0.0	0.0	0	80.8	-1.2	5.2
	16	91.1	0.0	0.0	0	85.1	0.3	1.9
	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0
	18	26.9	0.0	0.0	0	26.9	0.0	0.0
	19	44.1	0.0	0.0	0	36.2	-1.9	2.0
	20	61.2	0.0	0.0	0	51.9	-1.7	6.1
	21	78.3	0.0	0.0	0	70.0	-0.3	6.3
	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 66$								

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

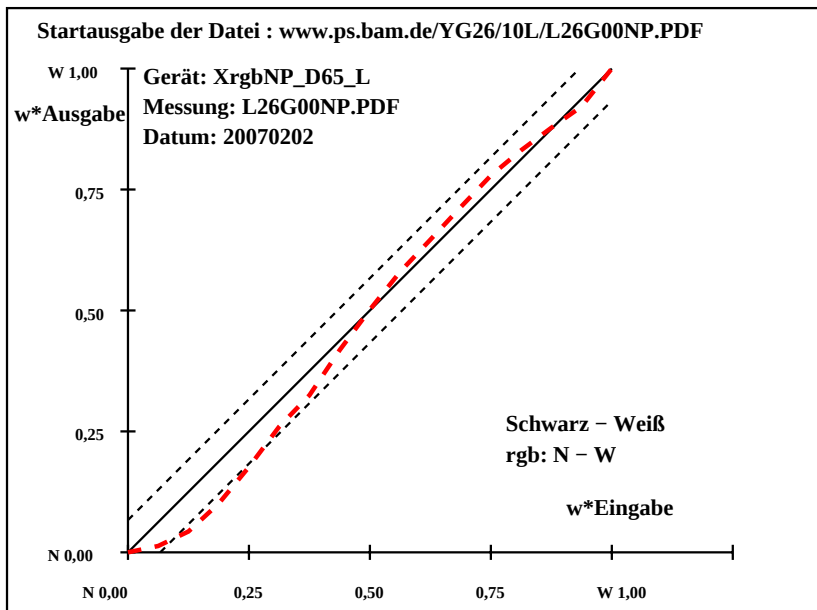

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

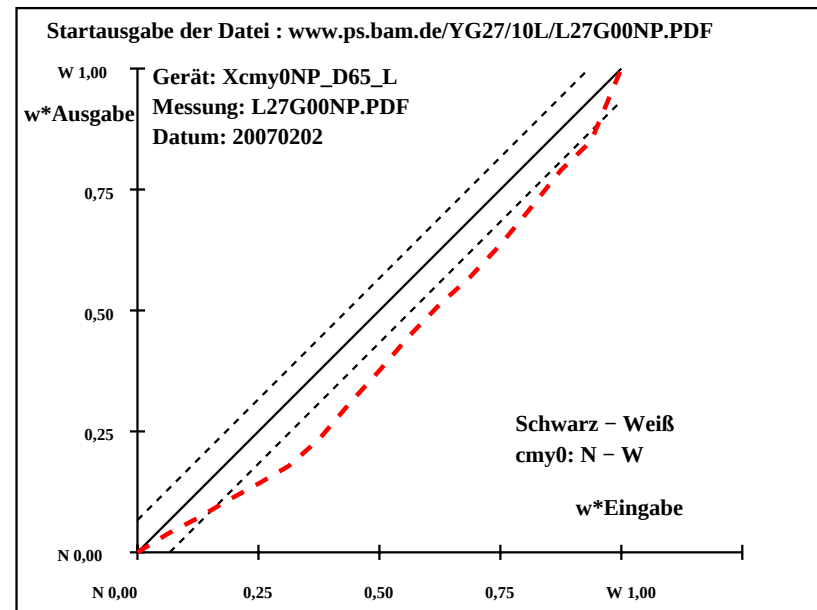

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	23.5	3.8	2.4	32	21.6	2.1	-0.4
	3	25.1	7.6	4.7	32	21.6	4.8	0.7
	4	26.6	11.3	7.1	32	23.6	8.5	4.2
	5	28.1	15.1	9.5	32	26.4	13.3	9.9
	6	29.6	18.9	11.8	32	30.4	16.7	18.0
	7	31.1	22.7	14.2	32	33.1	22.8	23.4
	8	32.7	26.5	16.5	32	34.7	28.2	27.1
	9	34.2	30.3	18.9	32	36.4	33.4	29.7
	10	35.7	34.0	21.3	32	37.5	37.3	32.0
	11	37.2	37.8	23.6	32	38.7	41.6	34.0
	12	38.7	41.6	26.0	32	39.9	44.7	35.5
	13	40.2	45.4	28.4	32	41.4	48.6	36.7
	14	41.8	49.2	30.7	32	42.9	52.1	38.2
	15	43.3	52.9	33.1	32	44.3	54.9	38.0
	16	44.8	56.7	35.4	32	45.6	58.3	38.1
O	17	46.3	60.5	37.8	32	46.3	60.5	37.8
N	18	22.0	0.0	0.0	0	22.0	0.0	0.0
	19	28.1	15.1	9.5	32	26.4	13.3	9.9
	20	34.2	30.3	18.9	32	36.4	33.4	29.7
	21	40.2	45.4	28.4	32	41.4	48.6	36.7
O	22	46.3	60.5	37.8	32	46.3	60.5	37.8


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 46.32 - 22.02$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 44.0$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 31.4$
Schwarz – Orangerot
rgb: N – O
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 6.4$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.7$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 4.4$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 4.6$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 71$

YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	28.0	2.1	0.8	21	28.0	2.1	0.8
	2	29.2	5.7	3.6	32	28.9	5.1	3.0
	3	30.3	9.3	6.5	35	30.0	11.0	4.8
	4	31.5	12.9	9.3	36	31.3	14.6	7.8
	5	32.7	16.5	12.1	36	32.2	19.3	11.1
	6	33.8	20.1	15.0	37	32.8	23.1	13.8
	7	35.0	23.7	17.8	37	33.9	27.8	17.2
	8	36.2	27.3	20.6	37	35.0	30.8	19.3
	9	37.3	31.0	23.4	37	36.4	34.3	21.4
	10	38.5	34.6	26.3	37	37.3	37.8	24.9
	11	39.7	38.2	29.1	37	38.3	41.1	27.3
	12	40.8	41.8	31.9	37	38.8	43.7	30.1
	13	42.0	45.4	34.8	37	40.2	47.2	33.6
	14	43.2	49.0	37.6	38	42.1	51.4	37.4
	15	44.3	52.6	40.4	38	43.4	54.5	39.6
	16	45.5	56.2	43.3	38	44.4	56.9	42.2
O	17	46.7	59.8	46.1	38	46.7	59.8	46.1
N	18	28.0	2.1	0.8	21	28.0	2.1	0.8
	19	32.7	16.5	12.1	36	32.2	19.3	11.1
	20	37.3	31.0	23.4	37	36.4	34.3	21.4
	21	42.0	45.4	34.8	37	40.2	47.2	33.6
O	22	46.7	59.8	46.1	38	46.7	59.8	46.1

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 46.67 - 27.99$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 59.4$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 24.1$
Schwarz – Orangerot
cmy0: N – O
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 2.4$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 2.6$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 1.8$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 2.0$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 89$

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

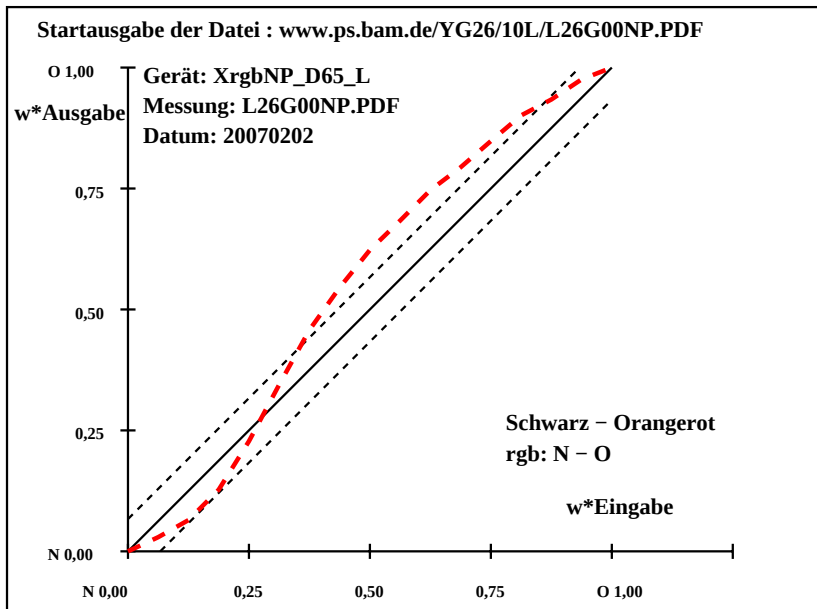

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

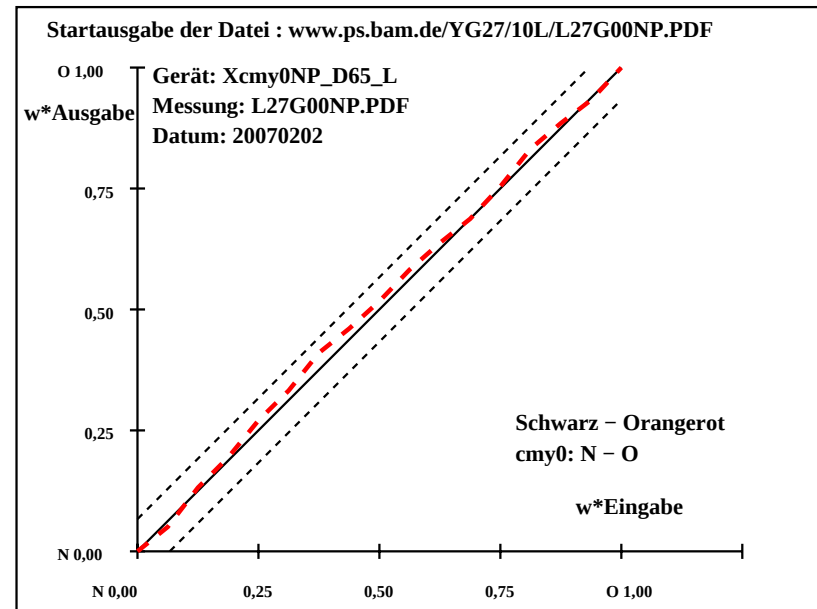

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	26.3	-1.0	7.0	99	22.2	-0.7	2.4
	3	30.6	-2.1	14.0	99	26.2	-3.4	11.0
	4	34.9	-3.1	20.9	99	32.4	-5.1	22.2
	5	39.2	-4.2	27.9	99	38.0	-6.9	31.3
	6	43.5	-5.3	34.9	99	43.4	-8.6	40.5
	7	47.8	-6.4	41.9	99	48.4	-9.6	48.8
	8	52.1	-7.4	48.9	99	53.3	-10.5	55.6
	9	56.4	-8.5	55.9	99	58.7	-11.6	63.9
	10	60.7	-9.6	62.8	99	62.6	-12.3	69.9
	11	65.0	-10.7	69.8	99	66.5	-12.9	75.7
	12	69.3	-11.7	76.8	99	69.6	-14.0	80.1
	13	73.6	-12.8	83.8	99	73.2	-14.2	85.4
	14	77.9	-13.9	90.8	99	76.2	-14.7	89.6
	15	82.3	-15.0	97.7	99	79.0	-15.4	93.5
	16	86.6	-16.0	104.7	99	82.7	-15.7	99.2
Y	17	90.9	-17.1	111.7	99	90.9	-17.1	111.7
N	18	22.0	0.0	0.0	0	22.0	0.0	0.0
	19	39.2	-4.2	27.9	99	38.0	-6.9	31.3
	20	56.4	-8.5	55.9	99	58.7	-11.6	63.9
	21	73.6	-12.8	83.8	99	73.2	-14.2	85.4
Y	22	90.9	-17.1	111.7	99	90.9	-17.1	111.7


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 90.87 - 21.96$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 70.1$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 89.0$
Schwarz - Gelb
rgb: N - Y
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 4.5$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 5.0$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 3.0$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 3.1$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 79$

YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	28.3	3.9	1.3	18	28.3	3.9	1.3
	2	32.2	2.6	8.2	73	30.6	1.5	4.9
	3	36.1	1.3	15.2	85	33.3	-1.4	9.5
	4	40.0	0.0	22.1	90	36.3	-3.5	15.1
	5	43.9	-1.2	29.0	93	38.7	-4.1	22.3
	6	47.8	-2.6	36.0	94	41.4	-6.7	29.5
	7	51.7	-3.9	42.9	95	44.1	-6.2	36.9
	8	55.6	-5.2	49.8	96	47.7	-7.1	42.3
	9	59.5	-6.5	56.7	97	51.3	-7.4	48.7
	10	63.4	-7.8	63.7	97	55.1	-7.7	55.4
	11	67.4	-9.1	70.6	97	58.4	-7.8	61.0
	12	71.3	-10.4	77.5	98	62.6	-9.5	68.2
	13	75.2	-11.8	84.5	98	66.8	-10.2	75.7
	14	79.1	-13.1	91.4	98	71.3	-11.2	82.6
	15	83.0	-14.4	98.3	98	76.6	-13.3	90.7
	16	86.9	-15.7	105.3	99	81.0	-13.2	97.5
Y	17	90.8	-17.0	112.2	99	90.8	-17.0	112.2
N	18	28.3	3.9	1.3	18	28.3	3.9	1.3
	19	43.9	-1.2	29.0	93	38.7	-4.1	22.3
	20	59.5	-6.5	56.7	97	51.3	-7.4	48.7
	21	75.2	-11.8	84.5	98	66.8	-10.2	75.7
Y	22	90.8	-17.0	112.2	99	90.8	-17.0	112.2

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 90.8 - 28.27$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 43.4$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 80.8$
Schwarz - Gelb
cmy0: N - Y
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 6.8$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 9.0$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 4.9$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.6$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 61$

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

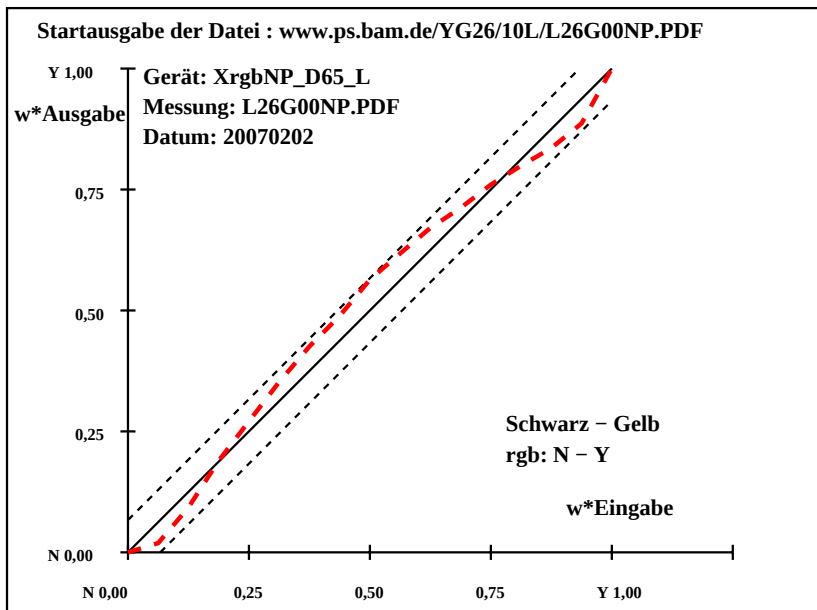

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

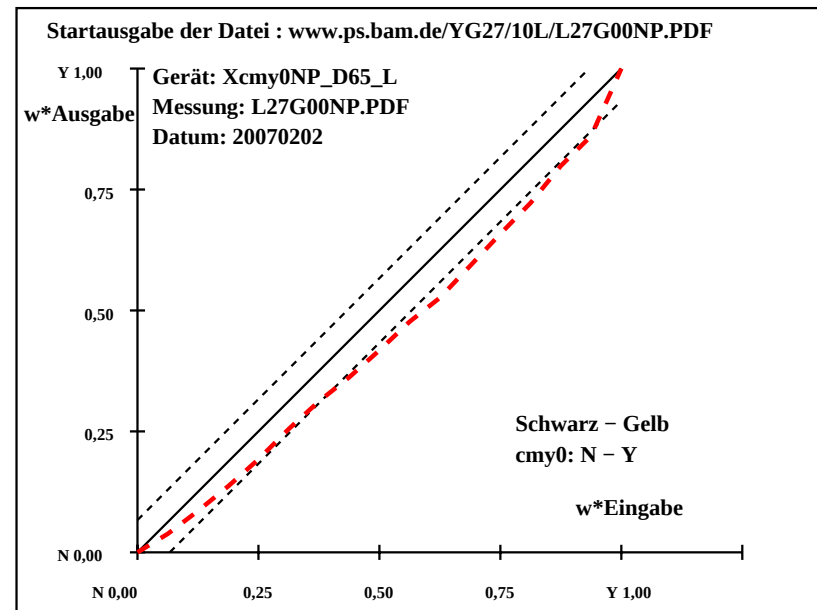

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	23.4	-4.1	2.3	152	21.3	-0.8	-0.2
	3	24.9	-8.3	4.5	152	22.1	-3.4	0.6
	4	26.4	-12.5	6.8	152	24.8	-8.5	5.3
	5	27.9	-16.7	9.0	152	28.7	-17.2	12.3
	6	29.4	-20.9	11.3	152	31.5	-28.3	18.1
	7	30.9	-25.1	13.5	152	34.6	-37.9	22.3
	8	32.5	-29.3	15.8	152	36.1	-45.1	24.2
	9	34.0	-33.5	18.0	152	38.2	-49.8	26.2
	10	35.5	-37.7	20.3	152	40.1	-54.6	28.5
	11	37.0	-41.9	22.5	152	41.8	-59.0	30.7
	12	38.5	-46.1	24.8	152	42.6	-62.8	31.8
	13	40.0	-50.3	27.0	152	43.4	-64.9	32.9
	14	41.5	-54.5	29.3	152	44.0	-66.5	33.1
	15	43.0	-58.7	31.5	152	44.3	-67.0	33.8
	16	44.5	-62.9	33.8	152	45.1	-67.1	34.4
L	17	46.0	-67.1	36.0	152	46.0	-67.1	36.0
N	18	21.9	0.0	0.0	0	21.9	0.0	0.0
	19	27.9	-16.7	9.0	152	28.7	-17.2	12.3
	20	34.0	-33.5	18.0	152	38.2	-49.8	26.2
	21	40.0	-50.3	27.0	152	43.4	-64.9	32.9
L	22	46.0	-67.1	36.0	152	46.0	-67.1	36.0


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 46.01 - 21.91$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 27.7$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 31.1$
Schwarz - Laubgrün
rgb: N - L
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 10.4$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 10.7$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 7.5$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 7.7$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 54$

YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	29.0	3.9	1.6	22	29.0	3.9	1.6
	2	30.2	-0.3	3.5	96	31.3	-2.6	3.1
	3	31.4	-4.6	5.4	131	32.7	-9.3	4.7
	4	32.6	-8.8	7.3	141	33.5	-15.8	6.8
	5	33.8	-13.1	9.2	145	34.2	-20.0	8.8
	6	35.0	-17.4	11.1	148	35.6	-25.7	11.0
	7	36.2	-21.7	13.0	149	36.6	-29.4	13.0
	8	37.4	-25.9	14.9	150	37.6	-33.5	15.5
	9	38.6	-30.2	16.8	151	38.7	-36.3	17.0
	10	39.8	-34.5	18.6	152	40.0	-40.5	18.5
	11	41.0	-38.8	20.5	152	41.4	-44.1	20.9
	12	42.2	-43.0	22.4	153	42.4	-47.2	21.7
	13	43.4	-47.3	24.3	153	43.3	-50.8	24.2
	14	44.6	-51.6	26.2	153	44.2	-53.7	24.4
	15	45.8	-55.9	28.1	153	45.4	-56.5	26.6
	16	47.0	-60.1	30.0	154	46.9	-60.8	29.6
L	17	48.2	-64.4	31.9	154	48.2	-64.4	31.9
N	18	29.0	3.9	1.6	22	29.0	3.9	1.6
	19	33.8	-13.1	9.2	145	34.2	-20.0	8.8
	20	38.6	-30.2	16.8	151	38.7	-36.3	17.0
	21	43.4	-47.3	24.3	153	43.3	-50.8	24.2
L	22	48.2	-64.4	31.9	154	48.2	-64.4	31.9

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 48.19 - 28.95$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 83.4$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 24.9$
Schwarz - Laubgrün
cmy0: N - L
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 4.4$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 4.5$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 3.3$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 3.3$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 81$

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

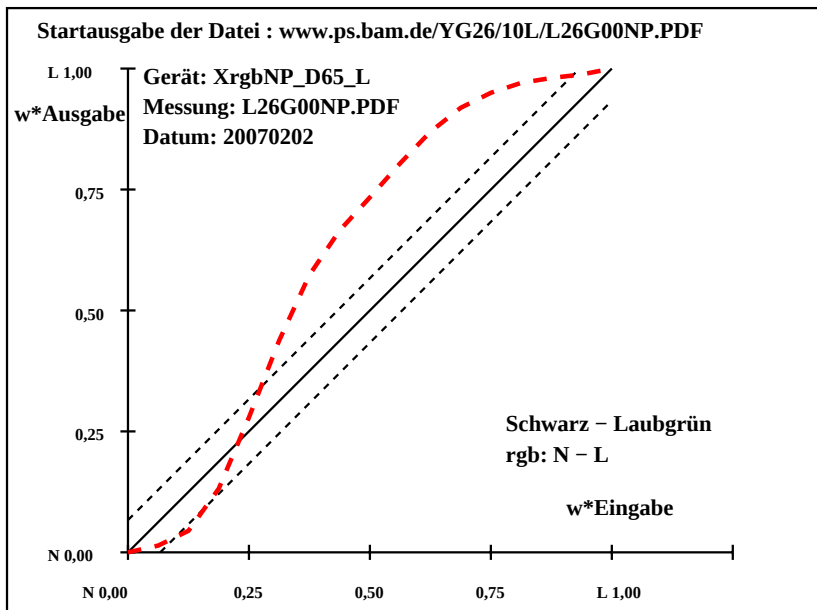

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

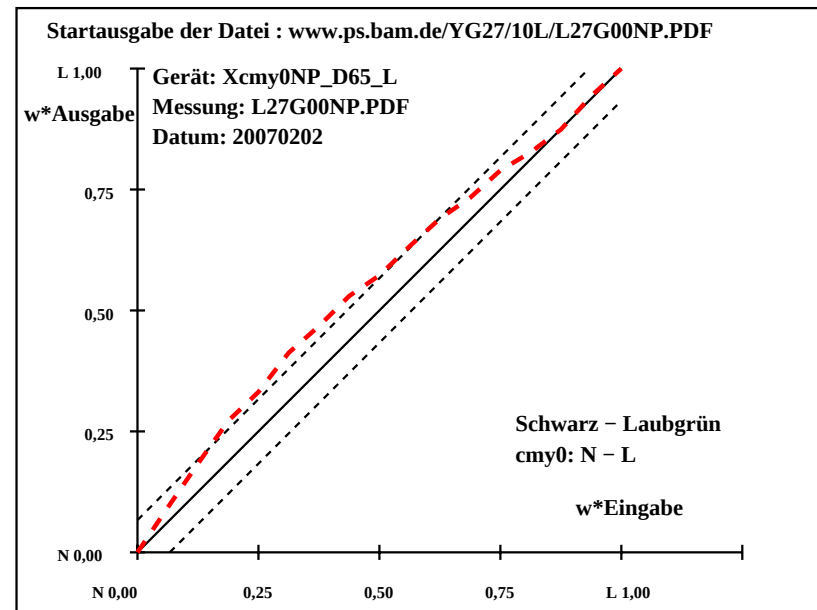


YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1										
N	1	20.7	0.0	-0.2	252	20.7	0.0	-0.2	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach			
	2	22.5	-0.9	-3.5	254	20.3	-1.1	-4.3	255	-2.2	-0.1	-0.7	0.8	2.4	ISO/IEC 15775 Anhang G				
	3	24.4	-1.9	-6.8	254	20.6	-1.8	-7.7	256	-3.8	0.1	-0.8	0.9	4.0	und DIN 33866-1 Anhang G				
	4	26.3	-2.8	-10.1	254	22.7	-3.8	-12.9	253	-3.5	-0.9	-2.7	3.0	4.7	relative CIELAB Daten für "aus"				
	5	28.2	-3.8	-13.4	254	26.0	-6.8	-16.3	247	-2.1	-3.0	-2.8	4.2	4.8	$\Delta L^* = 50.86 - 20.66$				
	6	30.1	-4.7	-16.7	254	27.8	-10.9	-18.1	239	-2.2	-6.1	-1.3	6.4	6.8	Gleichmäßigkeit				
	7	32.0	-5.6	-20.0	254	30.1	-15.0	-19.1	232	-1.8	-9.3	0.9	9.4	9.6	$g^* = 38.2$				
	8	33.9	-6.6	-23.3	254	32.7	-17.1	-22.4	233	-1.1	-10.4	0.9	10.6	10.6					
	9	35.8	-7.5	-26.6	254	36.5	-19.8	-26.1	233	0.7	-12.2	0.4	12.3	12.3	Helligkeitsumfang relativ zu Offset				
	10	37.6	-8.4	-29.8	254	39.6	-21.8	-29.3	233	2.0	-13.3	0.5	13.4	13.5	$f^* = 39.0$				
	11	39.5	-9.4	-33.1	254	42.6	-22.9	-33.0	235	3.1	-13.4	0.1	13.5	13.9					
	12	41.4	-10.3	-36.4	254	45.4	-24.4	-35.7	236	4.0	-14.0	0.7	14.1	14.7	Schwarz - Cyanblau				
	13	43.3	-11.3	-39.7	254	46.9	-24.6	-38.5	237	3.5	-13.3	1.2	13.4	13.9	rgb: N - C				
	14	45.2	-12.2	-43.0	254	48.3	-24.7	-40.3	238	3.1	-12.4	2.7	12.8	13.2					
	15	47.1	-13.1	-46.3	254	48.3	-23.6	-41.4	240	1.2	-10.4	4.9	11.6	11.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)				
	16	49.0	-14.1	-49.6	254	49.3	-22.8	-43.3	242	0.4	-8.6	6.3	10.8	10.8	$\Delta H^*_{CIELAB} = 8.1$				
	C	17	50.9	-15.0	-52.9	254	50.9	-15.0	-52.9	254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 8.6$			
N	18	20.7	0.0	-0.2	252	20.7	0.0	-0.2	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	19	28.2	-3.8	-13.4	254	26.0	-6.8	-16.3	247	-2.1	-3.0	-2.8	4.2	4.8					
	20	35.8	-7.5	-26.6	254	36.5	-19.8	-26.1	233	0.7	-12.2	0.4	12.3	12.3	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)				
C	21	43.3	-11.3	-39.7	254	46.9	-24.6	-38.5	237	3.5	-13.3	1.2	13.4	13.9	$\Delta H^*_{CIELAB} = 6.0$				
	22	50.9	-15.0	-52.9	254	50.9	-15.0	-52.9	254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 6.2$				
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 63$									


YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref			hab,ref	LAB*a,out			hab,out	LAB*a,out/c-ref			ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1 Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G relative CIELAB Daten für "aus" $\Delta L^* = 55.36 - 29.15$ Gleichmäßigkeit $g^* = 61.5$ Helligkeitsumfang relativ zu Offset $f^* = 33.9$ Schwarz – Cyanblau cmy0: N – C Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 11.1$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 11.2$ Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 9.1$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 9.1$ Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 51$
N	1	29.2	3.2	0.3	5	29.2	3.2	0.3	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	30.8	1.7	-2.2	307	30.8	-1.6	-0.2	190	0.0	-3.3	2.0	3.9	3.9	
	3	32.4	0.2	-4.7	272	32.2	-6.5	-1.6	194	-0.1	-6.7	3.1	7.5	7.5	
	4	34.1	-1.2	-7.3	260	33.1	-12.1	-3.1	195	-0.9	-10.8	4.2	11.7	11.7	
	5	35.7	-2.7	-9.8	254	34.3	-15.5	-3.9	194	-1.3	-12.7	5.9	14.1	14.2	
	6	37.3	-4.2	-12.4	251	35.4	-18.6	-6.0	198	-1.9	-14.3	6.4	15.7	15.8	
	7	39.0	-5.7	-14.9	249	36.4	-21.0	-7.4	200	-2.4	-15.2	7.5	17.0	17.2	
	8	40.6	-7.2	-17.5	247	38.1	-23.7	-8.6	200	-2.4	-16.4	8.9	18.0	18.9	
	9	42.3	-8.8	-20.1	246	40.0	-25.1	-10.3	202	-2.2	-16.3	9.8	19.0	19.2	
	10	43.9	-10.3	-22.6	245	41.6	-25.9	-13.2	207	-2.2	-15.5	9.4	18.3	18.4	
	11	45.5	-11.8	-25.2	245	43.6	-26.7	-15.1	210	-1.9	-14.8	10.1	18.0	18.1	
	12	47.2	-13.3	-27.7	244	45.3	-25.9	-19.5	217	-1.8	-12.5	8.2	15.1	15.2	
	13	48.8	-14.8	-30.3	244	47.0	-25.2	-24.0	224	-1.7	-10.3	6.3	12.2	12.3	
	14	50.4	-16.3	-32.8	244	48.5	-23.6	-28.3	230	-1.9	-7.2	4.5	8.6	8.8	
	15	52.1	-17.8	-35.4	243	50.1	-22.7	-31.1	234	-1.9	-4.8	4.3	6.5	6.8	
	16	53.7	-19.3	-37.9	243	52.2	-21.4	-36.2	239	-1.4	-2.0	1.7	2.7	3.1	
C	17	55.4	-20.8	-40.5	243	55.4	-20.8	-40.5	243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
N	18	29.2	3.2	0.3	5	29.2	3.2	0.3	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	35.7	-2.7	-9.8	254	34.3	-15.5	-3.9	194	-1.3	-12.7	5.9	14.1	14.2	
	20	42.3	-8.8	-20.1	246	40.0	-25.1	-10.3	202	-2.2	-16.3	9.8	19.0	19.2	
	21	48.8	-14.8	-30.3	244	47.0	-25.2	-24.0	224	-1.7	-10.3	6.3	12.2	12.3	
C	22	55.4	-20.8	-40.5	243	55.4	-20.8	-40.5	243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

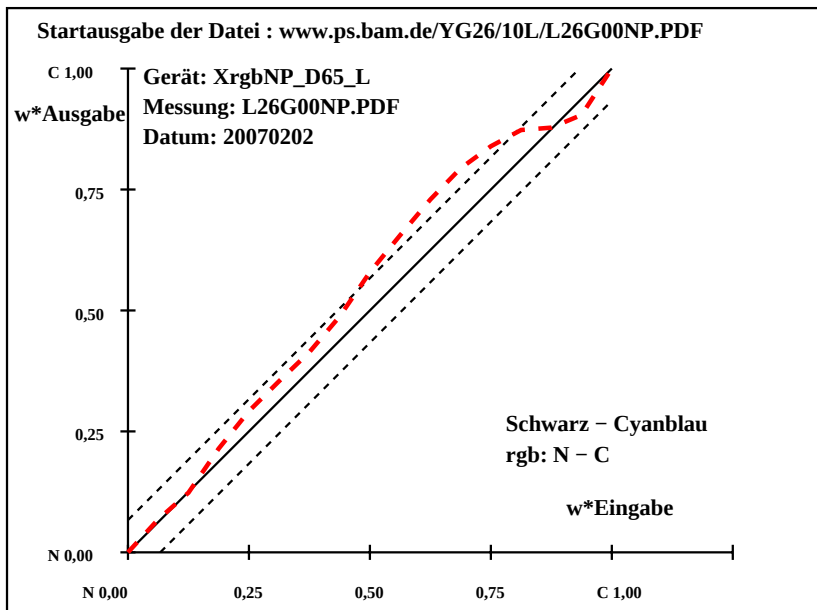

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

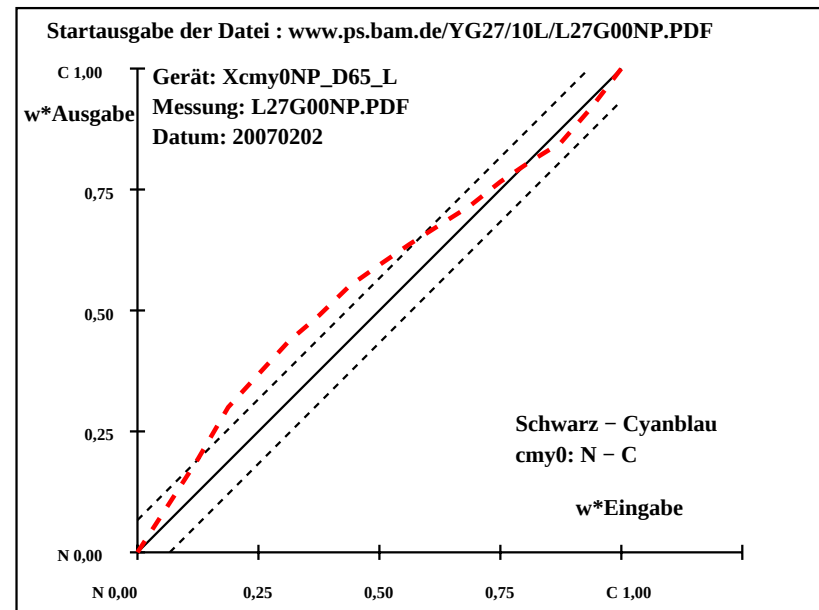


YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*										
N	1	20.4	0.0	-0.2	252	20.4	0.0	-0.2	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	21.5	0.0	-3.3	270	19.5	-0.4	-4.6	264	-1.9	-0.4	-1.2	1.4	2.5				
	3	22.7	0.1	-6.3	271	19.3	-0.4	-7.8	266	-3.3	-0.5	-1.4	1.6	3.8				
	4	23.8	0.1	-9.4	271	20.1	-0.8	-11.7	266	-3.6	-0.9	-2.2	2.5	4.5				
	5	25.0	0.2	-12.5	271	22.1	-1.1	-17.3	266	-2.8	-1.3	-4.7	5.1	5.8				
	6	26.1	0.3	-15.5	271	24.3	-0.7	-22.8	268	-1.7	-1.0	-7.2	7.4	7.6				
	7	27.3	0.4	-18.6	271	25.7	0.2	-26.8	270	-1.5	-0.1	-8.1	8.2	8.4				
	8	28.4	0.5	-21.6	271	27.0	0.9	-29.9	272	-1.4	0.4	-8.2	8.3	8.4				
	9	29.6	0.6	-24.7	271	27.9	1.8	-33.0	273	-1.5	1.3	-8.2	8.4	8.6				
	10	30.7	0.6	-27.8	271	29.2	2.7	-35.9	274	-1.5	2.1	-8.0	8.4	8.5				
	11	31.9	0.7	-30.8	271	31.0	3.8	-39.7	275	-0.8	3.1	-8.8	9.4	9.4				
	12	33.1	0.8	-33.9	271	32.7	4.4	-42.9	276	-0.3	3.6	-8.9	9.7	9.7				
	13	34.2	0.9	-37.0	271	33.8	5.2	-45.4	277	-0.3	4.3	-8.4	9.5	9.5				
	14	35.4	1.0	-40.0	271	35.0	5.3	-47.3	276	-0.3	4.3	-7.2	8.5	8.5				
	15	36.5	1.0	-43.1	271	36.6	4.2	-48.9	275	0.1	3.2	-5.7	6.6	6.6				
	16	37.7	1.1	-46.1	271	37.2	3.3	-49.1	274	-0.4	2.2	-2.9	3.7	3.7				
V	17	38.8	1.2	-49.2	271	38.8	1.2	-49.2	271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
N	18	20.4	0.0	-0.2	252	20.4	0.0	-0.2	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	19	25.0	0.2	-12.5	271	22.1	-1.1	-17.3	266	-2.8	-1.3	-4.7	5.1	5.8				
	20	29.6	0.6	-24.7	271	27.9	1.8	-33.0	273	-1.5	1.3	-8.2	8.4	8.6				
	21	34.2	0.9	-37.0	271	33.8	5.2	-45.4	277	-0.3	4.3	-8.4	9.5	9.5				
V	22	38.8	1.2	-49.2	271	38.8	1.2	-49.2	271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
										Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 73$								


YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*										
N	1	28.9	2.7	0.4	8	28.9	2.7	0.4	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	2	28.7	3.7	-1.8	333	28.7	3.9	-1.8	334	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2				
	3	28.6	4.8	-4.0	319	28.7	4.1	-4.6	311	0.1	-0.6	-0.5	0.9	0.9				
	4	28.4	5.8	-6.3	312	28.1	5.2	-6.2	310	-0.2	-0.5	0.1	0.6	0.7				
	5	28.2	6.8	-8.6	308	27.7	6.7	-8.5	308	-0.5	0.0	0.1	0.1	0.6				
	6	28.1	7.9	-10.8	306	27.0	7.3	-11.0	303	-1.0	-0.5	-0.1	0.6	1.2				
	7	27.9	8.9	-13.1	304	26.7	8.1	-12.6	303	-1.1	-0.7	0.5	0.9	1.5				
	8	27.7	9.9	-15.3	303	26.3	8.5	-15.4	299	-1.4	-1.3	0.0	1.4	2.0				
	9	27.6	11.0	-17.6	302	26.5	9.9	-17.8	299	-1.0	-1.0	-0.1	1.1	1.5				
	10	27.4	12.0	-19.9	301	26.2	11.1	-20.8	298	-1.1	-0.8	-0.8	1.3	1.8				
	11	27.2	13.0	-22.1	300	25.9	12.5	-22.6	299	-1.2	-0.4	-0.4	0.7	1.5				
	12	27.0	14.0	-24.4	300	26.0	12.8	-25.1	297	-0.9	-1.1	-0.6	1.4	1.8				
	13	26.9	15.1	-26.7	299	25.8	13.9	-27.1	297	-1.0	-1.1	-0.3	1.3	1.7				
	14	26.7	16.1	-28.9	299	25.8	14.9	-29.4	297	-0.8	-1.1	-0.4	1.3	1.6				
	15	26.5	17.1	-31.2	299	26.1	16.2	-31.5	297	-0.4	-0.8	-0.2	1.0	1.1				
	16	26.4	18.2	-33.4	298	26.1	17.3	-33.0	298	-0.2	-0.8	0.4	1.0	1.0				
V	17	26.2	19.2	-35.7	298	26.2	19.2	-35.7	298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
N	18	28.9	2.7	0.4	8	28.9	2.7	0.4	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	19	28.2	6.8	-8.6	308	27.7	6.7	-8.5	308	-0.5	0.0	0.1	0.1	0.6				
	20	27.6	11.0	-17.6	302	26.5	9.9	-17.8	299	-1.0	-1.0	-0.1	1.1	1.5				
	21	26.9	15.1	-26.7	299	25.8	13.9	-27.1	297	-1.0	-1.1	-0.3	1.3	1.7				
V	22	26.2	19.2	-35.7	298	26.2	19.2	-35.7	298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
										Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 95$								

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

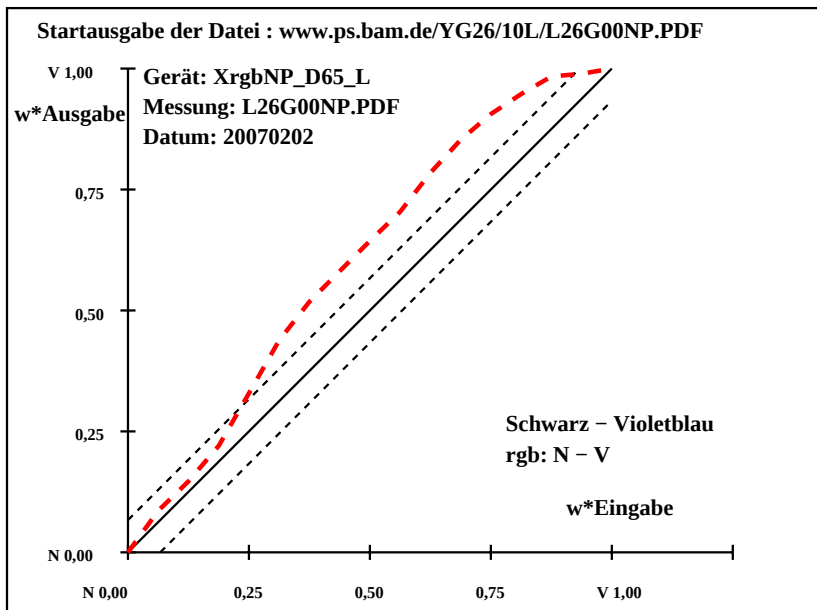

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

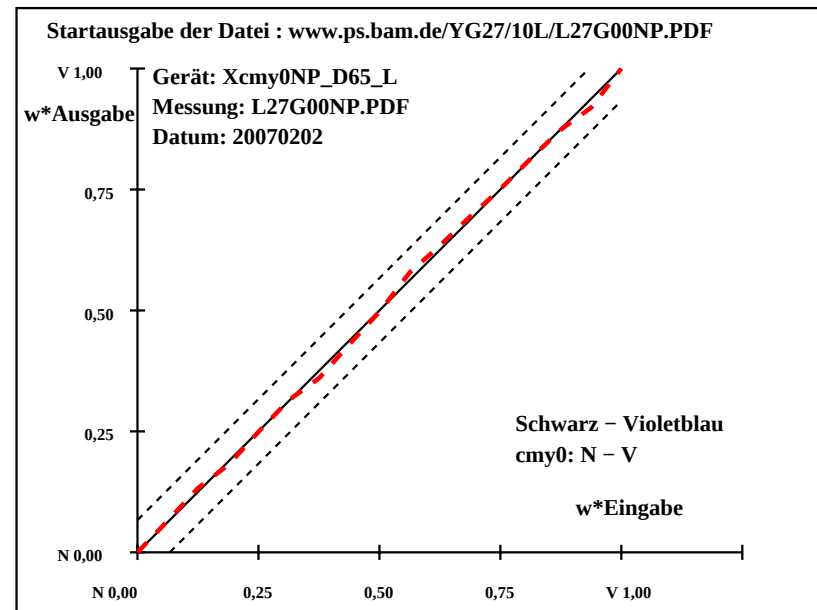


YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1											
N	1	20.8	0.0	-0.2	252	20.8	0.0	-0.2	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach					
	2	22.3	4.4	-0.6	351	19.5	2.0	-4.1	295	-2.8	-2.3	-3.4	4.2	5.1	ISO/IEC 15775 Anhang G					
	3	23.9	8.8	-1.0	353	19.9	6.6	-5.9	318	-3.9	-2.1	-4.9	5.4	6.8	und DIN 33866-1 Anhang G					
	4	25.5	13.3	-1.3	354	21.8	15.4	-10.0	327	-3.6	2.1	-8.6	8.9	9.7	relative CIELAB Daten für "aus"					
	5	27.1	17.8	-1.7	354	23.7	22.3	-13.6	328	-3.3	4.5	-11.8	12.7	13.2	$\Delta L^* = 46.19 - 20.76$					
	6	28.7	22.2	-2.1	354	25.2	28.4	-16.7	329	-3.4	6.2	-14.5	15.9	16.3	Gleichmäßigkeit					
	7	30.3	26.7	-2.5	355	27.0	32.9	-18.2	331	-3.2	6.2	-15.6	16.9	17.3	$g^* = 34.3$					
	8	31.9	31.1	-2.8	355	29.2	37.5	-19.3	333	-2.6	6.4	-16.4	17.7	17.9	Helligkeitsumfang relativ zu Offset					
	9	33.5	35.6	-3.2	355	30.7	41.7	-19.2	335	-2.6	6.1	-15.9	17.1	17.3						
	10	35.1	40.1	-3.6	355	32.6	45.5	-18.5	338	-2.3	5.4	-14.8	15.9	16.1						
	11	36.7	44.5	-4.0	355	34.8	49.9	-16.7	341	-1.7	5.4	-12.6	13.8	14.0	$f^* = 32.9$					
	12	38.2	49.0	-4.3	355	37.1	54.5	-15.7	344	-1.1	5.5	-11.3	12.6	12.7	Schwarz – Magentarot					
	13	39.8	53.5	-4.7	355	39.3	58.9	-12.8	348	-0.4	5.4	-8.0	9.8	9.8						
	14	41.4	57.9	-5.1	355	41.7	63.0	-11.6	349	0.3	5.1	-6.4	8.3	8.3	rgb: N – M					
	15	43.0	62.4	-5.5	355	43.6	66.7	-10.1	351	0.6	4.3	-4.5	6.4	6.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)					
	16	44.6	66.8	-5.8	355	44.4	68.1	-9.1	352	-0.1	1.3	-3.2	3.5	3.5	$\Delta H^*_{CIELAB} = 10.0$					
M	17	46.2	71.3	-6.2	355	46.2	71.3	-6.2	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 10.2$					
N	18	20.8	0.0	-0.2	252	20.8	0.0	-0.2	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)					
	19	27.1	17.8	-1.7	354	23.7	22.3	-13.6	328	-3.3	4.5	-11.8	12.7	13.2						
	20	33.5	35.6	-3.2	355	30.7	41.7	-19.2	335	-2.6	6.1	-15.9	17.1	17.3						
	21	39.8	53.5	-4.7	355	39.3	58.9	-12.8	348	-0.4	5.4	-8.0	9.8	9.8						
M	22	46.2	71.3	-6.2	355	46.2	71.3	-6.2	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 7.9$					
															$\Delta E^*_{CIELAB} = 8.1$					
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:															$R^*_{ab,m} = 55$					


YG310–3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*											
N	1	29.3	1.6	0.7	24	29.3	1.6	0.7	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Start-Ausgabe S1				
	2	30.5	5.3	0.4	4	30.3	6.1	-0.1	358	0.0	0.8	-0.5	1.0	1.0	Kennzeichnung nach				
	3	31.6	9.1	0.0	0	30.4	10.9	-1.4	352	-1.0	1.8	-1.4	2.4	2.6	ISO/IEC 15775 Anhang G				
	4	32.7	12.8	-0.2	359	31.4	16.4	-1.7	354	-1.2	3.6	-1.4	3.9	4.1	und DIN 33866-1 Anhang G				
	5	33.8	16.5	-0.6	358	31.9	21.5	-1.8	355	-1.8	5.0	-1.1	5.1	5.5	relative CIELAB Daten für "aus"				
	6	34.9	20.2	-0.9	357	33.0	24.9	-1.2	357	-1.8	4.7	-0.2	4.7	5.1	$\Delta L^* = 47.2 - 29.34$				
	7	36.0	24.0	-1.3	357	33.9	29.6	-1.0	358	-2.0	5.6	0.3	5.7	6.0	Gleichmäßigkeit				
	8	37.2	27.7	-1.6	356	35.1	33.7	-1.4	357	-2.0	6.0	0.2	6.0	6.4	$g^* = 40.0$				
	9	38.3	31.4	-2.0	356	35.9	37.8	-1.7	357	-2.2	6.4	0.3	6.4	6.8	Helligkeitsumfang relativ zu Offset				
	10	39.4	35.1	-2.3	356	38.4	43.2	-2.7	356	-0.9	8.1	-0.3	8.1	8.1	$f^* = 23.1$				
	11	40.5	38.9	-2.6	356	39.8	47.9	-4.1	355	-0.6	9.1	-1.4	9.2	9.2					
	12	41.6	42.6	-3.0	356	41.6	50.9	-5.2	354	0.0	8.3	-2.1	8.6	8.6	Schwarz – Magentarot				
	13	42.7	46.3	-3.3	356	42.3	55.1	-4.7	355	-0.4	8.8	-1.3	8.9	8.9	cmy0: N – M				
	14	43.9	50.0	-3.7	356	43.2	57.5	-4.8	355	-0.6	7.5	-1.0	7.6	7.6					
	15	45.0	53.8	-4.0	356	44.7	58.6	-4.8	355	-0.2	4.8	-0.7	4.9	4.9	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)				
	16	46.1	57.5	-4.4	356	45.5	60.1	-5.5	355	-0.5	2.6	-1.0	2.9	2.9	$\Delta H^*_{CIELAB} = 5.0$				
M	17	47.2	61.2	-4.7	356	47.2	61.2	-4.7	356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 5.2$				
N	18	29.3	1.6	0.7	24	29.3	1.6	0.7	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	19	33.8	16.5	-0.6	358	31.9	21.5	-1.8	355	-1.8	5.0	-1.1	5.1	5.5					
	20	38.3	31.4	-2.0	356	35.9	37.8	-1.7	357	-2.2	6.4	0.3	6.4	6.8	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)				
	21	42.7	46.3	-3.3	356	42.3	55.1	-4.7	355	-0.4	8.8	-1.3	8.9	8.9	$\Delta H^*_{CIELAB} = 4.1$				
M	22	47.2	61.2	-4.7	356	47.2	61.2	-4.7	356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 4.2$				
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 77$									

YG311–3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

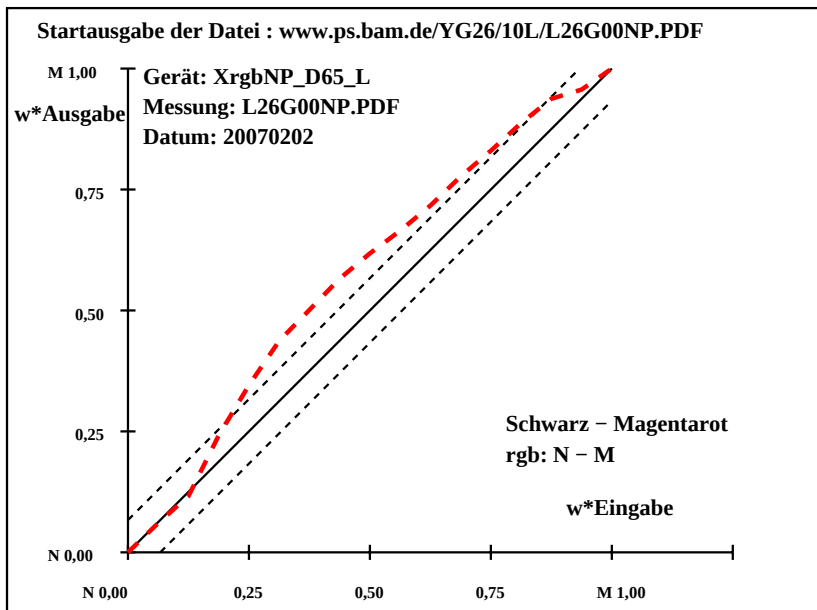

YG310–7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

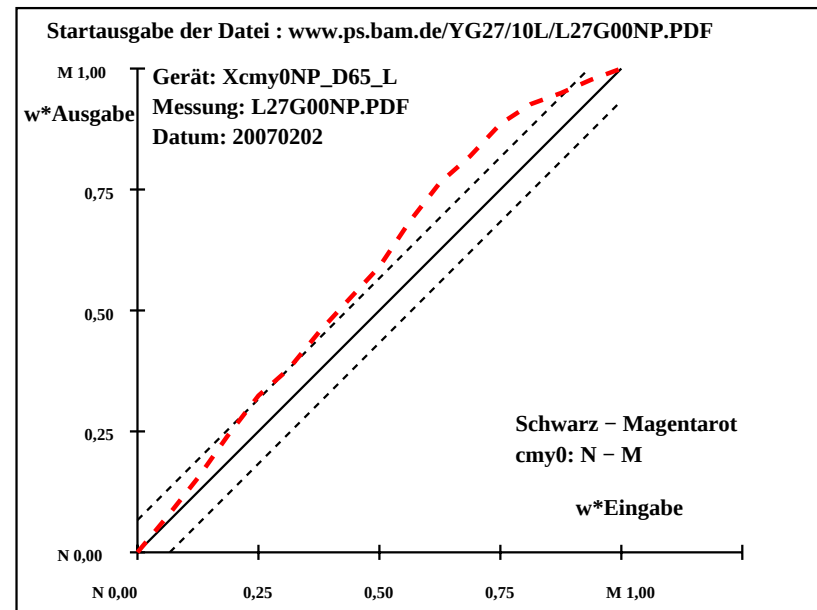

YG311–7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0	-0.1
	2	25.9	0.0	-0.1	242	24.0	0.0	0.0
	3	30.6	0.0	-0.1	240	26.6	0.0	0.0
	4	35.2	0.0	-0.1	238	32.1	0.0	0.0
	5	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0	0.1
	6	44.5	0.0	0.0	234	42.6	0.0	0.0
	7	49.1	0.0	0.0	231	47.2	0.0	0.0
	8	53.8	0.0	0.0	228	51.9	0.0	0.1
Z	9	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0	0.3
	10	63.0	0.0	0.0	221	63.2	0.0	0.0
	11	67.7	0.0	0.0	217	67.4	0.0	0.0
	12	72.3	0.0	0.0	212	71.7	0.0	0.3
	13	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0	0.1
	14	81.6	0.0	0.0	201	81.1	0.0	0.1
	15	86.2	0.0	0.0	194	85.1	0.0	0.1
	16	90.9	0.0	0.0	187	89.1	0.0	0.0
W	17	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0	0.0
N	18	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0	-0.1
	19	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0	0.1
Z	20	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0	0.3
	21	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0	0.1
W	22	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0	0.0


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.51 - 21.27$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 77.3$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 95.9$
Schwarz - Weiß
w: N - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.5$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.1$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 94$

YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	22.6	0.2	7.1	88	22.6	0.2	7.1
	2	27.2	0.2	6.7	88	25.1	0.3	7.2
	3	31.7	0.2	6.2	88	28.1	0.3	6.9
	4	36.3	0.2	5.8	88	33.3	0.2	6.3
	5	40.8	0.2	5.4	88	37.9	0.2	5.9
	6	45.4	0.1	4.9	88	43.2	0.1	5.3
	7	49.9	0.1	4.5	88	47.2	0.1	4.8
	8	54.5	0.1	4.1	88	52.6	0.1	4.4
Z	9	59.0	0.1	3.7	88	58.4	0.0	3.9
	10	63.6	0.1	3.2	88	63.4	0.1	3.2
	11	68.1	0.1	2.8	88	68.8	0.0	2.7
	12	72.7	0.1	2.4	88	73.5	0.0	2.5
	13	77.2	0.1	1.9	89	76.9	0.1	1.9
	14	81.8	0.0	1.5	89	81.7	0.0	1.6
	15	86.3	0.0	1.1	89	85.4	0.0	1.0
	16	90.9	0.0	0.6	89	88.9	0.0	0.7
W	17	95.4	0.0	0.2	90	95.4	0.0	0.2
N	18	22.6	0.2	7.1	88	22.6	0.2	7.1
	19	40.8	0.2	5.4	88	37.9	0.2	5.9
Z	20	59.0	0.1	3.7	88	58.4	0.0	3.9
	21	77.2	0.1	1.9	89	76.9	0.1	1.9
W	22	95.4	0.0	0.2	90	95.4	0.0	0.2

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.42 - 22.63$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 74.4$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 94.0$
Schwarz - Weiß
000n: N - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.4$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 0.8$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 94$

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

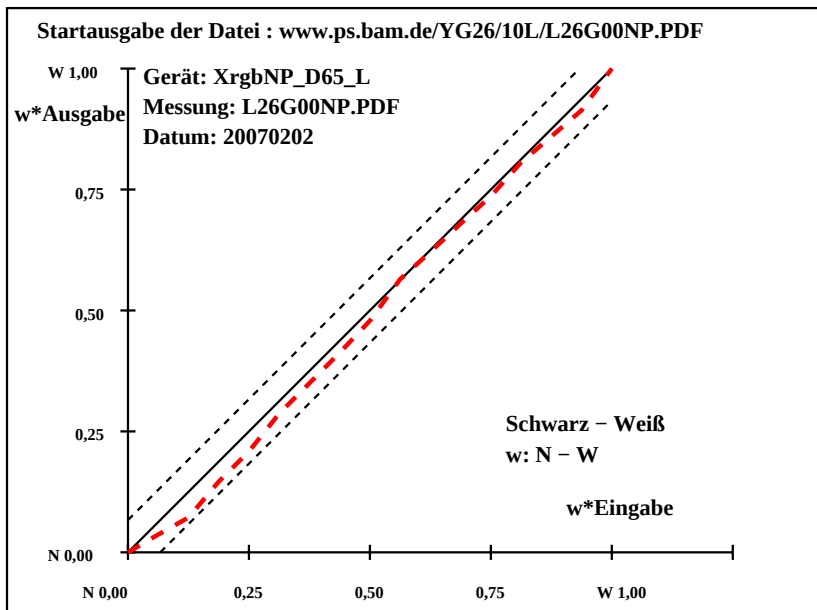

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

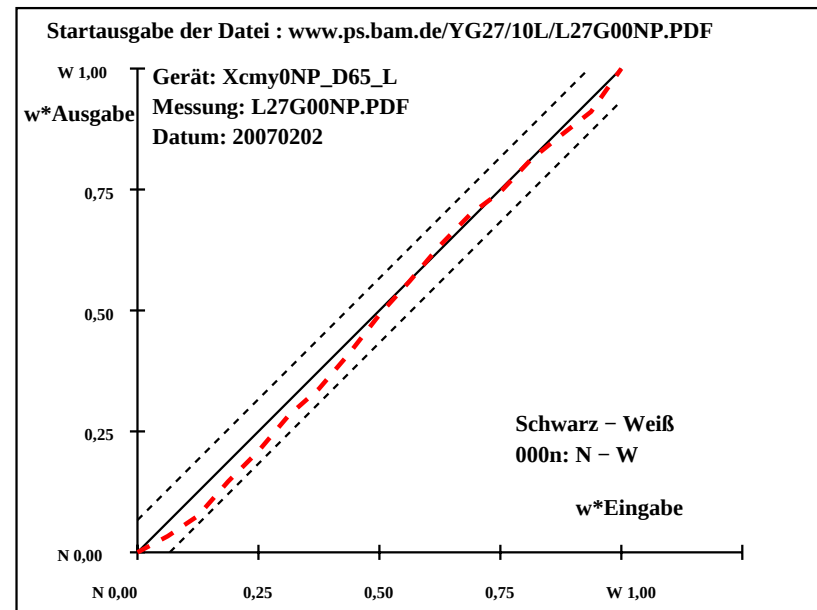

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	
O	1	46.3	60.2	39.9	34	46.3	60.2	39.9	34
	2	47.8	52.7	34.9	34	45.8	58.4	36.2	32
	3	49.3	45.2	30.0	34	44.3	55.0	31.1	29
	4	50.8	37.6	25.0	34	43.6	50.4	23.8	25
	5	52.3	30.1	20.0	34	44.6	43.7	18.6	23
	6	53.8	22.6	15.0	34	46.1	32.9	13.8	23
	7	55.3	15.1	10.0	34	49.6	19.9	9.5	26
	8	56.8	7.5	5.1	34	55.4	7.8	2.8	20
Z	9	58.4	0.0	0.1	90	58.4	0.0	0.1	90
	10	57.3	-1.7	-6.5	255	57.3	-8.2	-8.0	224
	11	56.2	-3.4	-13.2	255	50.7	-15.3	-17.9	229
	12	55.1	-5.2	-19.9	255	47.3	-19.9	-26.5	233
	13	54.0	-7.0	-26.6	255	46.5	-22.0	-35.0	238
	14	52.9	-8.7	-33.3	255	48.0	-23.4	-40.1	240
	15	51.8	-10.5	-40.0	255	47.4	-20.5	-43.4	245
	16	50.7	-12.2	-46.7	255	47.9	-20.1	-45.0	246
C	17	49.6	-14.0	-53.4	255	49.6	-14.0	-53.4	255
O	18	46.3	60.2	39.9	34	46.3	60.2	39.9	34
	19	52.3	30.1	20.0	34	44.6	43.7	18.6	23
Z	20	58.4	0.0	0.1	90	58.4	0.0	0.1	90
	21	54.0	-7.0	-26.6	255	46.5	-22.0	-35.0	238
C	22	49.6	-14.0	-53.4	255	49.6	-14.0	-53.4	255

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G

Gleichmäßigkeit
 $g^* = 12.5$

Orangerot – Cyanblau
rgb: O – Z – C

Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 8.7$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 9.7$

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 6.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.9$

YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	
O	1	48.3	58.2	45.6	38	48.3	58.2	45.6	38
	2	48.9	50.7	40.7	39	48.7	51.8	40.6	38
	3	49.5	43.2	35.9	40	49.3	47.3	35.8	37
	4	50.2	35.7	31.0	41	50.4	41.2	30.6	37
	5	50.8	28.2	26.2	43	51.3	33.0	26.5	39
	6	51.5	20.7	21.3	46	51.5	24.3	21.1	41
	7	52.1	13.2	16.4	51	52.4	14.4	17.2	50
	8	52.7	5.7	11.6	64	53.3	5.4	11.7	65
Z	9	53.4	-1.7	6.7	105	53.4	-1.7	6.7	105
	10	53.6	-4.0	0.8	169	53.5	-8.1	0.8	174
	11	53.9	-6.3	-5.0	218	53.5	-13.0	-3.3	195
	12	54.1	-8.6	-10.9	232	53.8	-16.8	-9.0	208
	13	54.4	-11.0	-16.8	237	52.9	-20.0	-14.8	217
	14	54.6	-13.3	-22.7	240	53.9	-21.8	-20.3	223
	15	54.9	-15.6	-28.6	241	53.9	-21.3	-26.5	231
	16	55.1	-17.9	-34.5	243	54.5	-21.3	-33.2	237
C	17	55.4	-20.2	-40.4	243	55.4	-20.2	-40.4	243
O	18	48.3	58.2	45.6	38	48.3	58.2	45.6	38
	19	50.8	28.2	26.2	43	51.3	33.0	26.5	39
Z	20	53.4	-1.7	6.7	105	53.4	-1.7	6.7	105
	21	54.4	-11.0	-16.8	237	52.9	-20.0	-14.8	217
C	22	55.4	-20.2	-40.4	243	55.4	-20.2	-40.4	243

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G


Gleichmäßigkeit
 $g^* = 17.2$

Orangerot – Cyanblau
cmy0: O – Z – C


Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 4.0$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 4.1$

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 2.8$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 2.8$

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

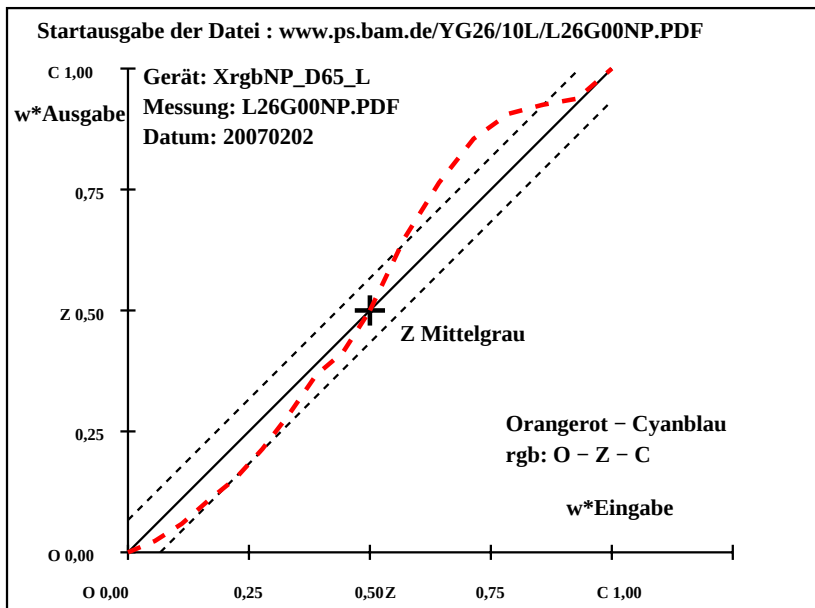

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

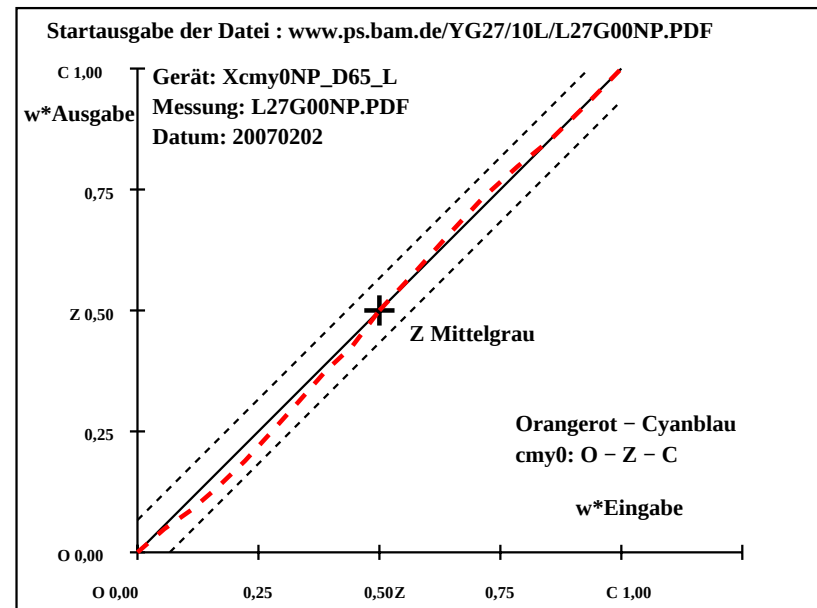

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	
Y	1	90.8	-16.9	112.2	99	90.8	-16.9	112.2	99
	2	86.7	-14.8	98.2	99	84.3	-15.2	101.7	99
	3	82.5	-12.7	84.1	99	81.2	-15.2	94.4	99
	4	78.3	-10.5	70.1	99	78.4	-14.6	84.6	100
	5	74.2	-8.4	56.1	99	75.0	-13.7	70.5	101
	6	70.0	-6.3	42.1	99	72.2	-11.7	52.0	103
	7	65.9	-4.2	28.1	99	68.1	-9.2	34.7	105
	8	61.7	-2.0	14.0	99	65.1	-5.6	18.7	107
Z	9	57.6	0.0	0.0	0	57.6	0.0	0.0	0
	10	55.1	0.2	-6.1	272	53.9	-0.1	-13.2	269
	11	52.7	0.4	-12.3	272	49.2	-1.6	-23.5	266
	12	50.3	0.6	-18.5	272	42.6	-0.2	-33.5	269
	13	47.9	0.8	-24.7	272	36.8	2.9	-41.4	274
	14	45.5	1.0	-30.9	272	34.5	5.3	-45.8	277
	15	43.1	1.2	-37.1	272	35.2	5.7	-48.2	277
	16	40.6	1.4	-43.3	272	36.5	4.2	-48.7	275
V	17	38.2	1.6	-49.5	272	38.2	1.6	-49.5	272
Y	18	90.8	-16.9	112.2	99	90.8	-16.9	112.2	99
	19	74.2	-8.4	56.1	99	75.0	-13.7	70.5	101
Z	20	57.6	0.0	0.0	0	57.6	0.0	0.0	0
	21	47.9	0.8	-24.7	272	36.8	2.9	-41.4	274
V	22	38.2	1.6	-49.5	272	38.2	1.6	-49.5	272

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G

Gleichmäßigkeit
 $g^* = 6.9$

Gelb – Violettblau
rgb: Y – Z – V

Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 9.1$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 10.0$

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 6.4$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 7.1$

YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	
Y	1	90.9	-17.3	110.7	99	90.9	-17.3	110.7	99
	2	86.3	-15.2	97.7	99	83.1	-15.0	92.3	99
	3	81.6	-13.1	84.7	99	79.6	-14.6	82.6	100
	4	77.0	-11.0	71.7	99	75.2	-12.1	66.7	100
	5	72.3	-8.9	58.8	99	70.5	-9.4	50.7	101
	6	67.6	-6.7	45.8	98	65.8	-6.8	36.1	101
	7	63.0	-4.6	32.8	98	61.8	-4.2	25.2	100
	8	58.3	-2.5	19.8	98	57.8	-2.1	14.7	99
Z	9	53.7	-0.4	6.8	94	53.7	-0.4	6.8	94
	10	50.3	1.9	1.5	38	49.1	1.8	-0.8	333
	11	46.9	4.4	-3.7	319	45.3	6.0	-9.4	302
	12	43.5	6.8	-9.0	307	41.0	8.4	-17.8	295
	13	40.1	9.3	-14.3	303	37.2	11.5	-22.9	297
	14	36.8	11.7	-19.5	301	33.8	13.1	-27.4	295
	15	33.4	14.1	-24.8	300	31.7	15.3	-30.2	297
	16	30.0	16.6	-30.1	299	28.7	17.4	-32.9	298
V	17	26.6	19.0	-35.4	298	26.6	19.0	-35.4	298
Y	18	90.9	-17.3	110.7	99	90.9	-17.3	110.7	99
	19	72.3	-8.9	58.8	99	70.5	-9.4	50.7	101
Z	20	53.7	-0.4	6.8	94	53.7	-0.4	6.8	94
	21	40.1	9.3	-14.3	303	37.2	11.5	-22.9	297
V	22	26.6	19.0	-35.4	298	26.6	19.0	-35.4	298

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G


Gleichmäßigkeit
 $g^* = 51.7$

Gelb – Violettblau
cmy0: Y – Z – V


Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 5.1$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 5.4$

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 3.4$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 3.5$

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

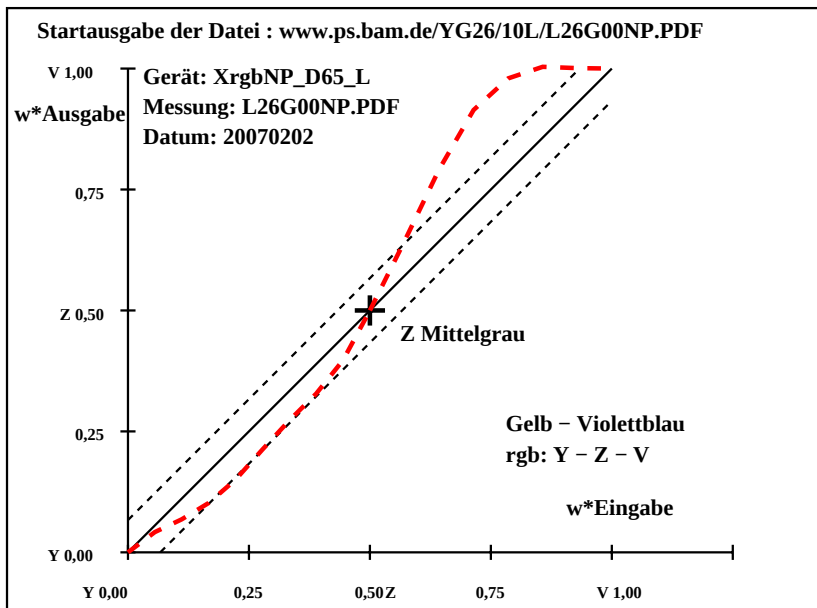

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

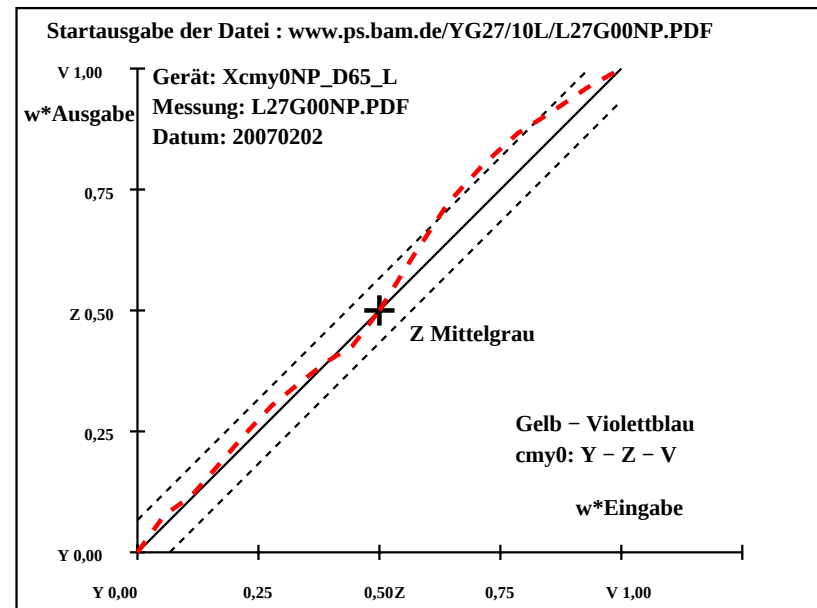

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	
L	1	47.5	-66.6	39.0	150	47.5	-66.6	39.0	150
	2	48.8	-58.3	34.1	150	47.8	-65.5	38.7	149
	3	50.1	-49.9	29.3	150	47.5	-66.1	38.0	150
	4	51.4	-41.6	24.4	150	48.0	-65.8	38.5	150
	5	52.7	-33.3	19.6	150	48.9	-58.8	35.8	149
	6	54.0	-24.9	14.7	150	50.7	-47.1	27.3	150
	7	55.3	-16.6	9.8	149	53.9	-31.5	18.3	150
	8	56.6	-8.2	5.0	149	58.0	-15.1	13.8	138
Z	9	57.9	0.0	0.1	90	57.9	0.0	0.1	90
	10	56.4	8.9	-0.5	356	51.9	9.7	-10.6	312
	11	54.9	17.9	-1.3	356	45.7	24.8	-17.1	325
	12	53.4	26.8	-2.0	355	42.7	37.7	-19.1	333
	13	51.9	35.8	-2.8	355	41.0	50.6	-17.3	341
	14	50.4	44.7	-3.5	355	41.4	59.2	-14.0	347
	15	48.9	53.6	-4.2	355	43.7	66.0	-11.3	350
	16	47.4	62.6	-5.0	355	44.0	68.3	-8.5	353
M	17	45.9	71.5	-5.7	355	45.9	71.5	-5.7	355
L	18	47.5	-66.6	39.0	150	47.5	-66.6	39.0	150
	19	52.7	-33.3	19.6	150	48.9	-58.8	35.8	149
Z	20	57.9	0.0	0.1	90	57.9	0.0	0.1	90
	21	51.9	35.8	-2.8	355	41.0	50.6	-17.3	341
M	22	45.9	71.5	-5.7	355	45.9	71.5	-5.7	355

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G

Gleichmäßigkeit
 $g^* = 8.5$

Laubgrün – Magantarot
rgb: L – Z – M

Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 14.5$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 15.3$

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 10.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 10.8$

YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	
L	1	51.5	-61.7	33.8	151	51.5	-61.7	33.8	151
	2	51.7	-54.2	30.3	151	53.1	-52.9	28.3	152
	3	52.0	-46.7	26.9	150	53.4	-44.7	23.0	153
	4	52.2	-39.2	23.4	149	53.9	-38.4	19.0	154
	5	52.5	-31.8	20.0	148	53.3	-31.9	16.6	153
	6	52.8	-24.3	16.5	146	53.1	-25.8	14.0	152
	7	53.0	-16.8	13.0	142	53.3	-18.8	11.3	149
	8	53.3	-9.3	9.6	134	53.8	-10.9	9.0	141
Z	9	53.5	-1.8	6.1	107	53.5	-1.8	6.1	107
	10	52.7	6.0	4.8	39	53.3	7.6	3.9	27
	11	51.8	13.9	3.4	14	52.7	18.3	1.8	6
	12	51.0	21.7	2.1	5	53.3	27.5	-1.0	358
	13	50.2	29.6	0.8	1	51.5	37.1	-3.6	354
	14	49.3	37.5	-0.5	359	50.5	43.4	-3.5	355
	15	48.5	45.4	-1.8	358	48.9	49.5	-5.0	354
	16	47.6	53.2	-3.2	356	47.9	55.4	-5.6	354
M	17	46.8	61.1	-4.5	356	46.8	61.1	-4.5	356
L	18	51.5	-61.7	33.8	151	51.5	-61.7	33.8	151
	19	52.5	-31.8	20.0	148	53.3	-31.9	16.6	153
Z	20	53.5	-1.8	6.1	107	53.5	-1.8	6.1	107
	21	50.2	29.6	0.8	1	51.5	37.1	-3.6	354
M	22	46.8	61.1	-4.5	356	46.8	61.1	-4.5	356

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G


Gleichmäßigkeit
 $g^* = 4.8$

Laubgrün – Magantarot
cmy0: L – Z – M


Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 3.5$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 3.6$

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 2.4$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 2.5$

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

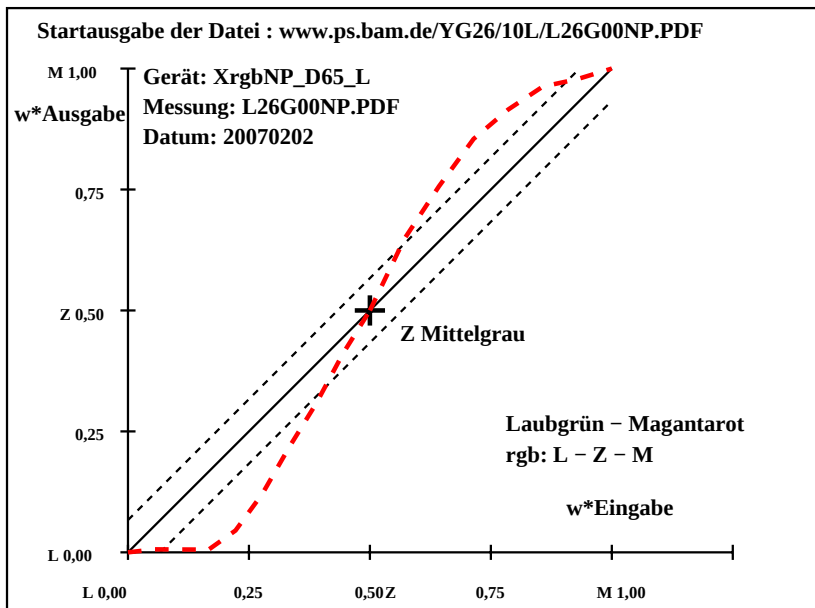

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

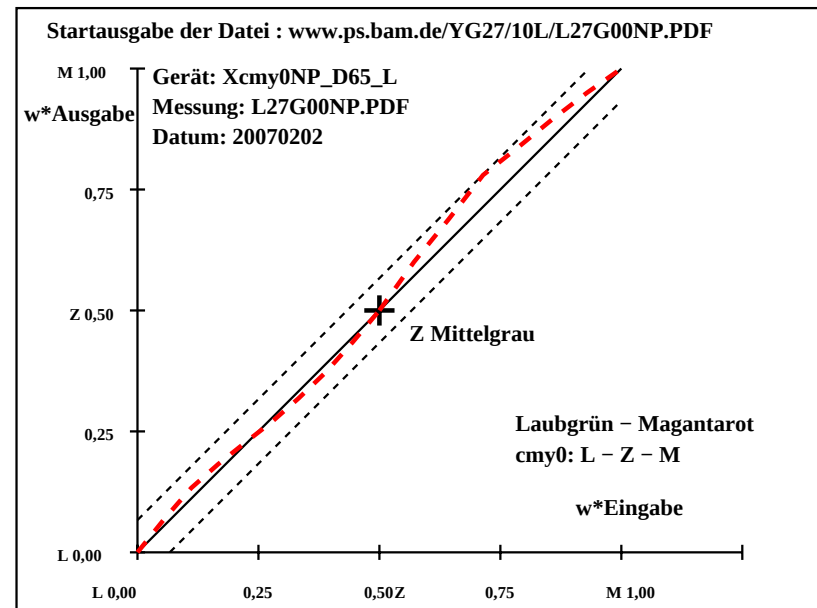

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out	LAB*a,out-ref		ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1			
R	1	46.3	62.7	29.2	25	46.2	60.2	39.2	33	0.0	-2.4	10.0	10.3	10.3	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
	2	50.5	52.8	47.1	42	47.0	58.3	45.9	38	-3.4	5.5	-1.1	5.6	6.6	
	3	59.3	37.6	61.3	58	56.4	41.7	62.8	56	-2.8	4.1	1.5	4.4	5.2	
	4	69.2	20.4	77.4	75	75.9	7.2	90.6	85	6.7	-13.1	13.2	18.6	19.8	
J	5	83.1	-3.4	99.8	92	90.8	-16.8	112.4	99	7.7	-13.3	12.6	18.4	20.0	
	6	77.6	-31.8	90.0	110	76.6	-31.4	88.0	110	-0.9	0.4	-1.9	2.0	2.2	
	7	62.6	-48.6	64.6	127	55.6	-54.4	52.3	136	-6.9	-5.7	-12.2	13.6	15.3	
	8	50.5	-62.0	44.3	145	48.6	-63.3	41.1	147	-1.8	-1.2	-3.1	3.5	3.9	
G	9	46.8	-57.2	18.6	162	47.3	-65.0	38.4	149	0.6	-7.7	19.8	21.3	21.3	
	10	48.4	-42.2	-7.0	190	48.2	-64.4	35.9	151	0.0	-22.1	43.0	48.4	48.4	
C'	11	49.4	-32.2	-24.2	217	52.1	-16.3	-52.3	253	2.6	15.9	-28.0	32.3	32.4	
	12	50.6	-20.8	-43.7	245	46.0	-7.1	-50.1	262	-4.5	13.7	-6.3	15.1	15.8	
B	13	38.4	1.7	-49.1	272	39.2	1.1	-49.2	271	0.7	-0.5	0.0	0.6	1.0	
	14	40.5	21.6	-36.9	300	33.5	19.1	-43.3	294	-6.9	-2.4	-6.3	6.8	9.8	
M'	15	42.7	41.0	-25.0	329	46.2	71.5	-6.1	355	3.5	30.5	18.9	35.9	36.1	
	16	46.1	70.7	-3.9	357	46.0	67.5	7.0	6	0.0	-3.1	11.0	11.5	11.5	
R	17	46.3	62.7	29.2	25	46.2	60.8	36.4	31	0.0	-1.8	7.2	7.4	7.4	
R	18	46.3	62.7	29.2	25	46.2	60.2	39.2	33	0.0	-2.4	10.0	10.3	10.3	
J	19	83.1	-3.4	99.8	92	90.8	-16.8	112.4	99	7.7	-13.3	12.6	18.4	20.0	
G	20	46.8	-57.2	18.6	162	47.3	-65.0	38.4	149	0.6	-7.7	19.8	21.3	21.3	
B	21	38.4	1.7	-49.1	272	39.2	1.1	-49.2	271	0.7	-0.5	0.0	0.6	1.0	
R	22	46.3	62.7	29.2	25	46.2	60.8	36.4	31	0.0	-1.8	7.2	7.4	7.4	
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)															
$\Delta H^*_{CIELAB} = 14.6$															
$\Delta E^*_{CIELAB} = 15.7$															
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)															
$\Delta H^*_{CIELAB} = 10.1$															
$\Delta E^*_{CIELAB} = 12.0$															

YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out	LAB*a,out-ref		ΔH^* ΔE^*		Start-Ausgabe S1 Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G		
R	1	46.5	61.0	28.4	25	48.0	58.0	45.8	38	1.5	-2.9			
	2	48.5	56.3	50.2	42	55.5	43.9	55.7	52	7.0	-12.3	5.5	13.5	15.2
	3	58.2	39.6	64.6	58	65.4	25.9	70.2	70	7.2	-13.6	5.6	14.8	16.4
	4	68.8	21.1	80.3	75	77.5	4.3	90.4	87	8.7	-16.7	10.1	19.6	21.5
J	5	83.0	-3.4	101.4	92	90.8	-17.0	112.2	99	7.8	-13.5	10.8	17.3	19.0
	6	77.8	-31.2	88.3	110	77.8	-26.2	88.0	107	0.0	5.0	-0.2	5.0	5.0
	7	64.0	-46.6	61.9	127	66.4	-33.3	62.8	118	2.4	13.3	0.9	13.3	13.5
	8	53.5	-58.4	41.7	145	59.1	-46.7	45.4	136	5.6	11.7	3.7	12.3	13.5
G	9	50.3	-54.5	17.7	162	50.5	-60.9	32.9	152	0.3	-6.3	15.2	16.5	16.5
	10	52.5	-40.0	-6.6	190	53.3	-43.5	-7.3	190	0.8	-3.4	-0.6	3.6	3.7
C	11	54.0	-30.4	-22.9	217	57.2	-20.4	-40.0	243	3.3	10.0	-17.0	19.8	20.1
	12	55.6	-19.6	-41.1	245	44.0	-5.1	-34.8	262	-11.6	14.5	6.3	15.8	19.6
B	13	40.2	1.3	-38.4	272	27.6	19.1	-35.6	298	-12.6	17.8	2.8	18.0	22.0
	14	25.8	20.8	-35.5	300	36.4	42.4	-24.9	329	10.6	21.6	10.6	24.1	26.3
M	15	34.2	38.0	-23.2	329	47.8	61.3	-5.5	355	13.5	23.3	17.7	29.3	32.2
	16	46.9	62.5	-3.4	357	48.0	60.4	18.5	17	1.1	-2.0	22.0	22.2	22.2
R	17	46.5	61.0	28.4	25	47.1	59.6	44.4	37	0.6	-1.3	16.0	16.0	16.0
	18	46.5	61.0	28.4	25	48.0	58.0	45.8	38	1.5	-2.9	17.4	17.6	17.7
J	19	83.0	-3.4	101.4	92	90.8	-17.0	112.2	99	7.8	-13.5	10.8	17.3	19.0
G	20	50.3	-54.5	17.7	162	50.5	-60.9	32.9	152	0.3	-6.3	15.2	16.5	16.5
B	21	40.2	1.3	-38.4	272	27.6	19.1	-35.6	298	-12.6	17.8	2.8	18.0	22.0
R	22	46.5	61.0	28.4	25	47.1	59.6	44.4	37	0.6	-1.3	16.0	16.0	16.0

Rot-Gelb-Grün-Blau-Rot

cmy0: R-J-G-B-R

Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)

$\Delta H^*_{CIELAB} = 15.4$


$\Delta E^*_{CIELAB} = 17.7$

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)


$\Delta H^*_{CIELAB} = 13.9$

$\Delta E^*_{CIELAB} = 18.3$

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

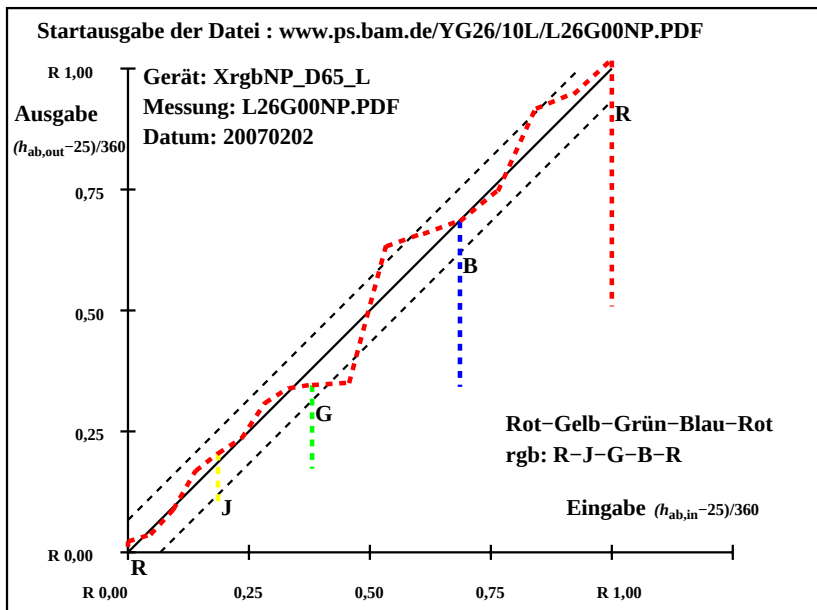

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

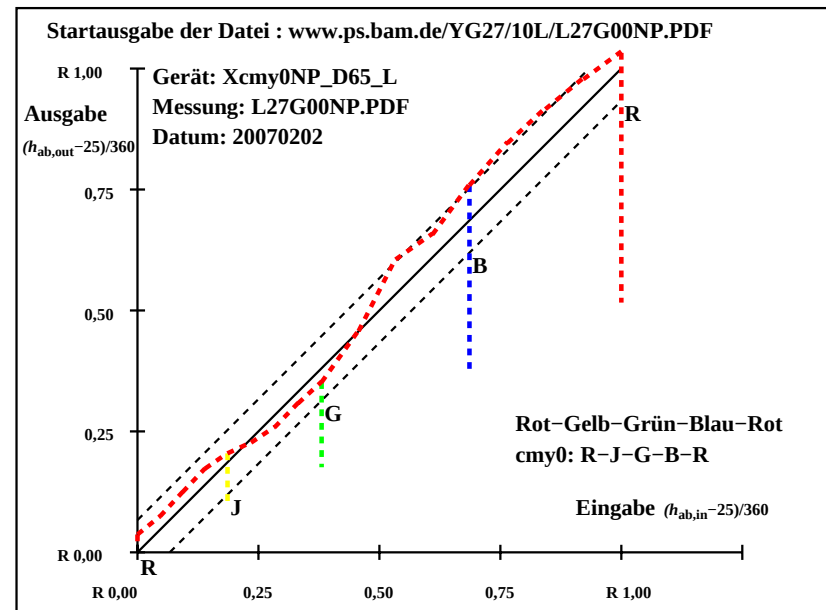


YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1							
R	1	34.0	31.3	14.6	25	35.8	34.4	29.4	41	1.9	3.1	14.8	15.1	15.2	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
	2	36.1	26.4	23.6	42	36.9	30.7	31.1	45	0.8	4.3	7.5	8.7	8.7	
	3	40.5	18.8	30.7	58	41.3	20.1	38.2	62	0.8	1.3	7.5	7.6	7.7	
	4	45.5	10.2	38.7	75	51.7	0.1	54.2	90	6.2	-10.0	15.5	18.5	19.5	
J	5	52.4	-1.6	49.9	92	59.6	-11.9	66.0	100	7.3	-10.2	16.1	19.1	20.4	
	6	49.6	-15.8	45.0	110	55.0	-21.3	57.0	111	5.4	-5.4	12.0	13.2	14.2	
	7	42.1	-24.2	32.3	127	45.6	-37.7	39.7	134	3.5	-13.4	7.4	15.4	15.7	
	8	36.1	-31.0	22.2	145	40.7	-47.2	30.7	147	4.6	-16.1	8.5	18.3	18.9	
G	9	34.2	-28.5	9.3	162	38.5	-49.9	26.9	152	4.2	-21.3	17.6	27.7	28.0	
	10	35.0	-21.1	-3.4	190	33.8	-38.0	16.0	157	-1.1	-16.8	19.5	25.9	25.9	
C	11	35.5	-16.0	-12.1	217	37.0	-19.8	-26.7	233	1.4	-3.7	-14.5	15.1	15.2	(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)n rgb: (R-J-G-B-R)n
	12	36.1	-10.4	-21.8	245	32.2	-4.0	-35.3	263	-3.9	6.4	-13.4	14.9	15.4	
B	13	30.0	0.9	-24.5	272	28.4	1.4	-34.1	272	-1.5	0.5	-9.5	9.6	9.8	
	14	31.1	10.8	-18.4	300	26.0	15.0	-40.0	291	-4.9	4.2	-21.5	22.0	22.6	
M	15	32.2	20.5	-12.4	329	30.4	41.8	-20.6	334	-1.7	21.3	-8.1	22.8	22.9	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	33.9	35.4	-1.9	357	31.8	40.2	1.2	2	-2.0	4.8	3.2	5.8	6.2	
R	17	34.0	31.3	14.6	25	36.1	34.0	29.6	41	2.2	2.7	15.0	15.2	15.4	ΔH*CIELAB = 15.3 ΔE*CIELAB = 16.6
	18	34.0	31.3	14.6	25	35.8	34.4	29.4	41	1.9	3.1	14.8	15.1	15.2	
J	19	52.4	-1.6	49.9	92	59.6	-11.9	66.0	100	7.3	-10.2	16.1	19.1	20.4	
G	20	34.2	-28.5	9.3	162	38.5	-49.9	26.9	152	4.2	-21.3	17.6	27.7	28.0	
B	21	30.0	0.9	-24.5	272	28.4	1.4	-34.1	272	-1.5	0.5	-9.5	9.6	9.8	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	22	34.0	31.3	14.6	25	36.1	34.0	29.6	41	2.2	2.7	15.0	15.2	15.4	
ΔH*CIELAB = 14.3 ΔE*CIELAB = 17.6															


YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1											
R	1	36.7	30.5	14.2	25	39.2 34.5 20.8 31	2.4 4.0 6.6	7.7 8.1	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G											
	2	37.7	28.1	25.1	42	42.0 25.1 27.0 47	4.3 -2.9 1.9	3.6 5.6												
	3	42.5	19.8	32.3	58	45.8 14.1 34.7 68	3.2 -5.6 2.4	6.2 7.0												
	4	47.9	10.6	40.1	75	50.3 2.2 42.4 87	2.4 -8.3 2.3	8.7 9.0												
J	5	55.0	-1.7	50.7	92	53.5 -8.0 48.6 99	-1.4 -6.2 -2.0	6.7 6.8	(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)n cmy0: (R-J-G-B-R)n											
	6	52.4	-15.5	44.1	110	49.7 -15.8 40.0 112	-2.5 -0.2 -4.0	4.1 4.9												
	7	45.5	-23.2	31.0	127	46.5 -22.8 32.1 126	1.0 0.4 1.1	1.2 1.6												
	8	40.2	-29.1	20.9	145	43.1 -29.3 24.1 141	2.9 -0.1 3.2	3.2 4.3												
G	9	38.6	-27.2	8.9	162	40.3 -35.3 15.4 156	1.7 -8.0 6.5	10.4 10.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)											
	10	39.7	-19.9	-3.3	190	40.6 -30.5 0.0 180	0.9 -10.5 3.4	11.1 11.1												
C	11	40.5	-15.1	-11.4	217	41.5 -24.3 -10.5 203	1.0 -9.1 0.9	9.2 9.3							Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)					
	12	41.3	-9.7	-20.5	245	34.2 -8.9 -15.0 239	-7.0 0.8 5.5	5.6 9.0												
B	13	33.6	0.7	-19.1	272	27.3 9.4 -19.1 296	-6.2 8.7 0.0	8.7 10.7	(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)n cmy0: (R-J-G-B-R)n											
	14	26.4	10.4	-17.7	300	30.8 21.9 -14.1 327	4.4 11.5 3.6	12.1 12.8												
M	15	30.6	19.0	-11.5	329	36.8 36.5 -3.1 355	6.2 17.5 8.4	19.4 20.4							Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)					
	16	36.9	31.3	-1.7	357	36.5 35.4 6.7 11	-0.3 4.1 8.5	9.4 9.4												
R	17	36.7	30.5	14.2	25	37.0 34.9 18.3 28	0.2 4.4 4.1	6.0 6.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 7.5$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 8.6$											
	18	36.7	30.5	14.2	25	39.2 34.5 20.8 31	2.4 4.0 6.6	7.7 8.1												
J	19	55.0	-1.7	50.7	92	53.5 -8.0 48.6 99	-1.4 -6.2 -2.0	6.7 6.8							Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)					
G	20	38.6	-27.2	8.9	162	40.3 -35.3 15.4 156	1.7 -8.0 6.5	10.4 10.6												
B	21	33.6	0.7	-19.1	272	27.3 9.4 -19.1 296	-6.2 8.7 0.0	8.7 10.7	$\Delta H^*_{CIELAB} = 6.7$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 8.6$											
	22	36.7	30.5	14.2	25	37.0 34.9 18.3 28	0.2 4.4 4.1	6.0 6.0												

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

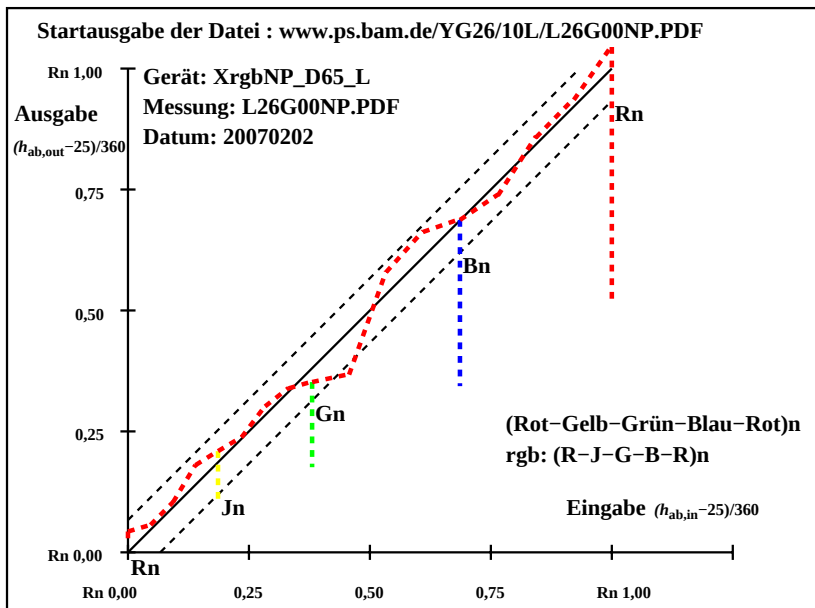

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

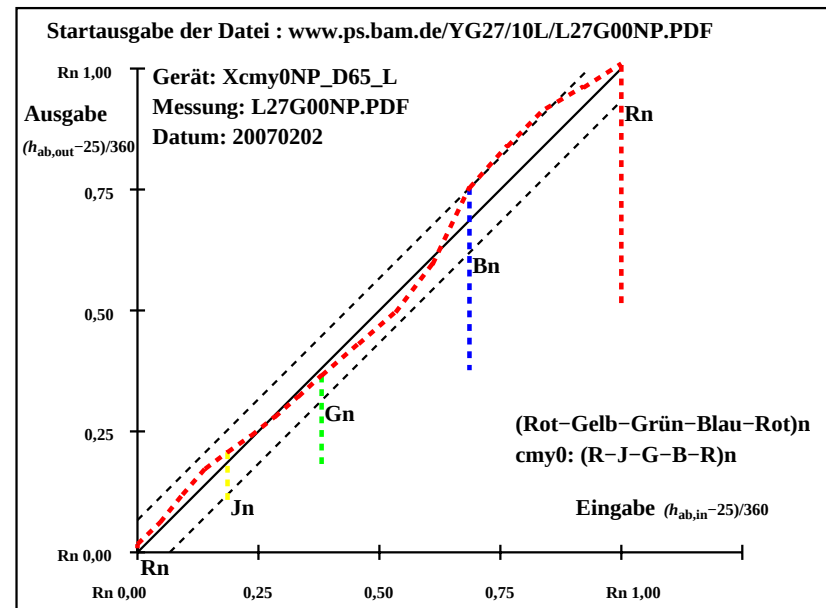


YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
R	1	70.9	31.3	14.6	25	61.7	40.1	18.3	25	-9.1	8.8	3.7	9.5	13.2	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
	2	73.0	26.4	23.6	42	70.5	23.3	29.4	52	-2.4	-3.0	5.8	6.6	7.1	
	3	77.4	18.8	30.7	58	78.0	9.4	42.3	77	0.6	-9.3	11.6	14.9	15.0	
	4	82.4	10.2	38.7	75	86.6	-4.7	54.9	95	4.2	-14.9	16.2	22.1	22.5	
J	5	89.3	-1.6	49.9	92	92.1	-16.1	74.7	102	2.9	-14.4	24.8	28.7	28.9	
	6	86.5	-15.8	45.0	110	84.8	-23.4	64.8	110	-1.6	-7.5	19.8	21.2	21.3	
	7	79.0	-24.2	32.3	127	72.7	-34.2	52.4	123	-6.2	-9.9	20.1	22.4	23.3	
	8	73.0	-31.0	22.2	145	61.7	-46.1	41.5	138	-11.2	-15.0	19.3	24.6	27.0	
G	9	71.1	-28.5	9.3	162	56.1	-53.3	38.6	144	-14.9	-24.7	29.3	38.4	41.2	
	10	71.9	-21.1	-3.4	190	59.5	-43.4	12.4	164	-12.3	-22.2	15.9	27.5	30.1	
C	11	72.4	-16.0	-12.1	217	60.8	-15.7	-38.9	248	-11.5	0.3	-26.7	26.8	29.3	
	12	73.0	-10.4	-21.8	245	62.9	-8.2	-28.6	254	-10.0	2.2	-6.7	7.1	12.4	(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)w rgb: (R-J-G-B-R)w
B	13	66.9	0.9	-24.5	272	58.8	-0.2	-35.4	270	-8.0	-1.1	-10.8	11.0	13.7	
	14	68.0	10.8	-18.4	300	54.8	23.8	-26.4	312	-13.1	13.0	-7.9	15.3	20.2	
M	15	69.1	20.5	-12.4	329	61.0	47.4	-11.6	346	-7.9	26.9	0.8	26.9	28.1	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	70.8	35.4	-1.9	357	59.0	43.8	-3.7	355	-11.7	8.4	-1.7	8.6	14.7	$\Delta H^*_{CIELAB} = 18.3$
R	17	70.9	31.3	14.6	25	63.0	38.0	17.6	25	-7.8	6.7	3.0	7.3	10.8	$\Delta E^*_{CIELAB} = 21.1$
R	18	70.9	31.3	14.6	25	61.7	40.1	18.3	25	-9.1	8.8	3.7	9.5	13.2	
J	19	89.3	-1.6	49.9	92	92.1	-16.1	74.7	102	2.9	-14.4	24.8	28.7	28.9	
G	20	71.1	-28.5	9.3	162	56.1	-53.3	38.6	144	-14.9	-24.7	29.3	38.4	41.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
B	21	66.9	0.9	-24.5	272	58.8	-0.2	-35.4	270	-8.0	-1.1	-10.8	11.0	13.7	$\Delta H^*_{CIELAB} = 17.5$
R	22	70.9	31.3	14.6	25	63.0	38.0	17.6	25	-7.8	6.7	3.0	7.3	10.8	$\Delta E^*_{CIELAB} = 19.5$


YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out		LAB*a,out-ref		ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1		
R	1	71.0	30.5	14.2	25	68.2	26.2	32.5	51	-2.7	-4.2	18.3	18.8	19.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
	2	72.0	28.1	25.1	42	74.7	15.5	37.8	68	2.7	-12.5	12.7	17.9	18.1	
	3	76.8	19.8	32.3	58	80.4	4.7	42.7	84	3.6	-15.0	10.4	18.3	18.7	
	4	82.1	10.6	40.1	75	87.3	-5.0	49.1	96	5.2	-15.6	9.0	18.0	18.8	
J	5	89.2	-1.7	50.7	92	92.9	-13.7	54.2	104	3.7	-11.9	3.5	12.5	13.1	
	6	86.6	-15.5	44.1	110	85.5	-17.6	42.2	113	-1.1	-2.0	-1.8	2.8	3.1	
	7	79.7	-23.2	31.0	127	78.5	-18.0	33.0	119	-1.2	5.2	2.0	5.6	5.8	
	8	74.4	-29.1	20.9	145	72.6	-20.5	24.2	130	-1.7	8.6	3.3	9.3	9.5	
G	9	72.8	-27.2	8.9	162	68.6	-24.3	17.9	144	-4.1	2.9	9.0	9.5	10.4	
	10	74.0	-19.9	-3.3	190	70.6	-19.8	1.2	177	-3.2	0.1	4.6	4.6	5.7	
C	11	74.7	-15.1	-11.4	217	74.1	-13.4	-17.9	233	-0.5	1.7	-6.4	6.7	6.8	
B	12	75.5	-9.7	-20.5	245	64.4	-0.6	-19.9	268	-11.1	9.1	0.6	9.2	14.4	(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)w cmy0: (R-J-G-B-R)w
	13	67.8	0.7	-19.1	272	55.4	10.5	-24.2	293	-12.3	9.8	-5.0	11.1	16.6	
	14	60.6	10.4	-17.7	300	63.0	17.3	-12.5	324	2.4	6.9	5.2	8.7	9.0	
M	15	64.8	19.0	-11.5	329	70.0	23.0	-1.0	357	5.1	4.0	10.5	11.3	12.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
R	16	71.1	31.3	-1.7	357	66.8	24.3	15.9	33	-4.3	-6.9	17.7	19.0	19.5	$\Delta H^*_{CIELAB} = 10.8$
	17	71.0	30.5	14.2	25	66.7	28.2	31.5	48	-4.1	-2.2	17.3	17.4	17.9	$\Delta E^*_{CIELAB} = 12.9$
R	18	71.0	30.5	14.2	25	68.2	26.2	32.5	51	-2.7	-4.2	18.3	18.8	19.0	
J	19	89.2	-1.7	50.7	92	92.9	-13.7	54.2	104	3.7	-11.9	3.5	12.5	13.1	
G	20	72.8	-27.2	8.9	162	68.6	-24.3	17.9	144	-4.1	2.9	9.0	9.5	10.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
B	21	67.8	0.7	-19.1	272	55.4	10.5	-24.2	293	-12.3	9.8	-5.0	11.1	16.6	$\Delta H^*_{CIELAB} = 10.4$
R	22	71.0	30.5	14.2	25	66.7	28.2	31.5	48	-4.1	-2.2	17.3	17.4	17.9	$\Delta E^*_{CIELAB} = 14.9$

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

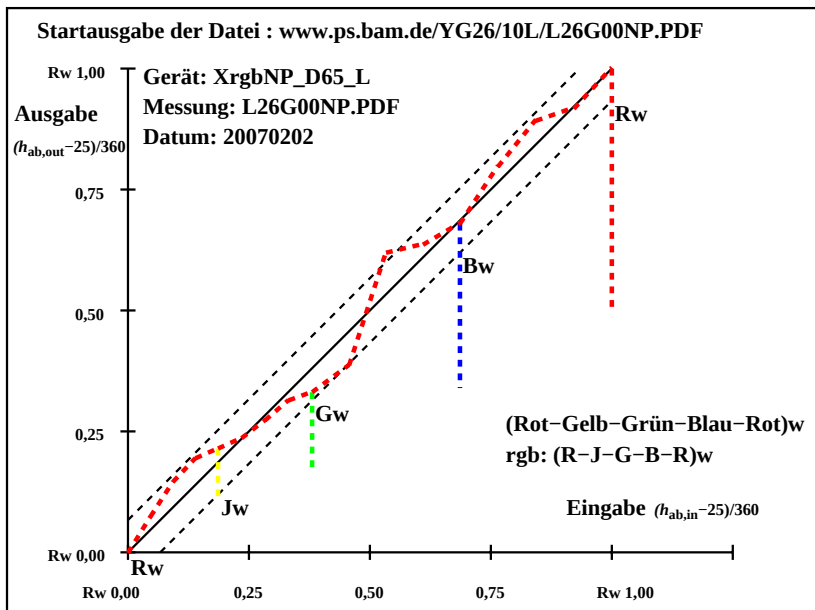

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

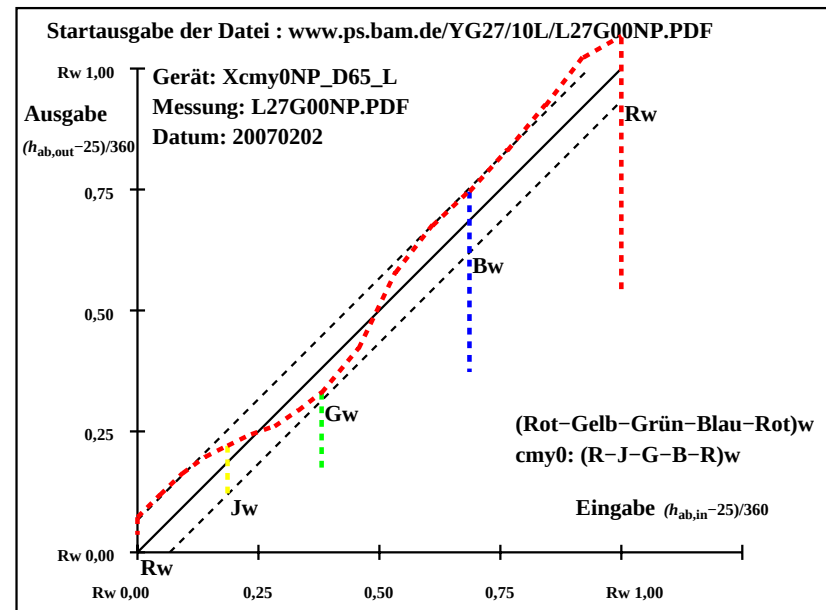

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	22.6	0.2	7.1	88	22.6	0.2	7.1
	2	27.2	0.2	6.7	88	25.1	0.3	7.2
	3	31.7	0.2	6.2	88	28.1	0.3	6.9
	4	36.3	0.2	5.8	88	33.3	0.2	6.3
	5	40.8	0.2	5.4	88	37.9	0.2	5.9
	6	45.4	0.1	4.9	88	43.2	0.1	5.3
	7	49.9	0.1	4.5	88	47.2	0.1	4.8
	8	54.5	0.1	4.1	88	52.6	0.1	4.4
Z	9	59.0	0.1	3.7	88	58.4	0.0	3.9
	10	63.6	0.1	3.2	88	63.4	0.1	3.2
	11	68.1	0.1	2.8	88	68.8	0.0	2.7
	12	72.7	0.1	2.4	88	73.5	0.0	2.5
	13	77.2	0.1	1.9	89	76.9	0.1	1.9
	14	81.8	0.0	1.5	89	81.7	0.0	1.6
	15	86.3	0.0	1.1	89	85.4	0.0	1.0
	16	90.9	0.0	0.6	89	88.9	0.0	0.7
W	17	95.4	0.0	0.2	90	95.4	0.0	0.2
N	18	22.6	0.2	7.1	88	22.6	0.2	7.1
	19	40.8	0.2	5.4	88	37.9	0.2	5.9
Z	20	59.0	0.1	3.7	88	58.4	0.0	3.9
	21	77.2	0.1	1.9	89	76.9	0.1	1.9
W	22	95.4	0.0	0.2	90	95.4	0.0	0.2


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.42 - 22.63$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 74.4$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 94.0$
Schwarz - Weiß
000n: N - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^{*CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^{*CIELAB} = 1.4$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^{*CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^{*CIELAB} = 0.8$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 94$

YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	22.6	0.2	7.1	88	22.6	0.2	7.1
	2	27.2	0.2	6.7	88	25.1	0.3	7.2
	3	31.7	0.2	6.2	88	28.1	0.3	6.9
	4	36.3	0.2	5.8	88	33.3	0.2	6.3
	5	40.8	0.2	5.4	88	37.9	0.2	5.9
	6	45.4	0.1	4.9	88	43.2	0.1	5.3
	7	49.9	0.1	4.5	88	47.2	0.1	4.8
	8	54.5	0.1	4.1	88	52.6	0.1	4.4
Z	9	59.0	0.1	3.7	88	58.4	0.0	3.9
	10	63.6	0.1	3.2	88	63.4	0.1	3.2
	11	68.1	0.1	2.8	88	68.8	0.0	2.7
	12	72.7	0.1	2.4	88	73.5	0.0	2.5
	13	77.2	0.1	1.9	89	76.9	0.1	1.9
	14	81.8	0.0	1.5	89	81.7	0.0	1.6
	15	86.3	0.0	1.1	89	85.4	0.0	1.0
	16	90.9	0.0	0.6	89	88.9	0.0	0.7
W	17	95.4	0.0	0.2	90	95.4	0.0	0.2
N	18	22.6	0.2	7.1	88	22.6	0.2	7.1
	19	40.8	0.2	5.4	88	37.9	0.2	5.9
Z	20	59.0	0.1	3.7	88	58.4	0.0	3.9
	21	77.2	0.1	1.9	89	76.9	0.1	1.9
W	22	95.4	0.0	0.2	90	95.4	0.0	0.2

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.42 - 22.63$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 74.4$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 94.0$
Schwarz - Weiß
000n: N - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^{*CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^{*CIELAB} = 1.4$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^{*CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^{*CIELAB} = 0.8$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 94$

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

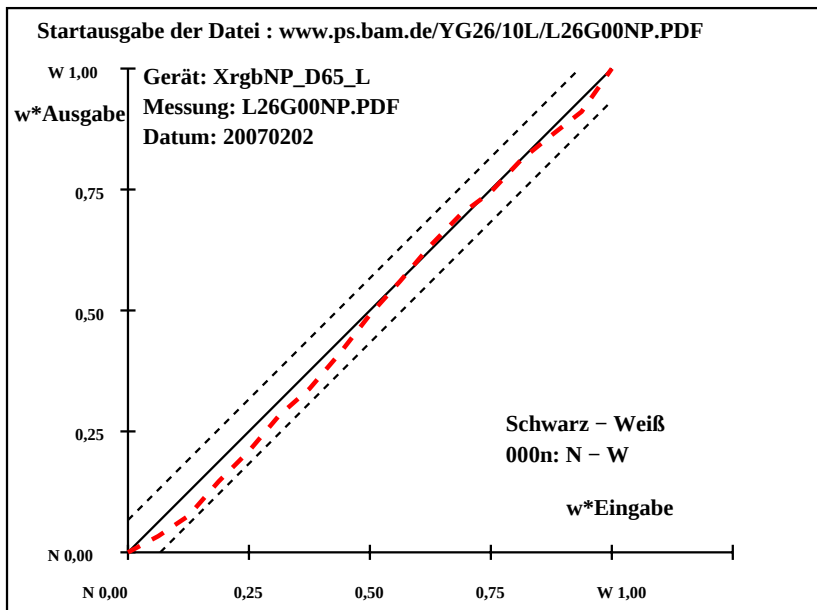

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

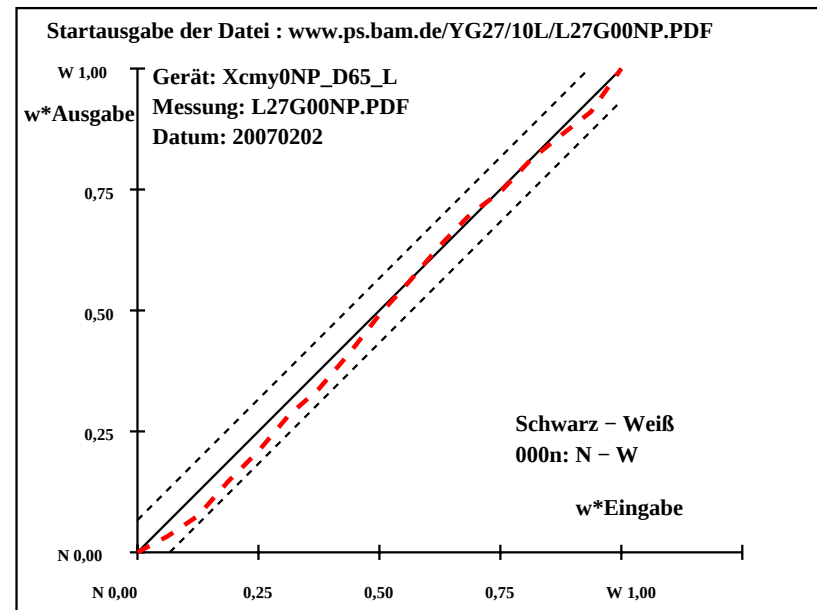

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0	-0.1
	2	25.9	0.0	-0.1	242	24.0	0.0	0.0
	3	30.6	0.0	-0.1	240	26.6	0.0	0.0
	4	35.2	0.0	-0.1	238	32.1	0.0	0.0
	5	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0	0.1
	6	44.5	0.0	0.0	234	42.6	0.0	0.0
	7	49.1	0.0	0.0	231	47.2	0.0	0.0
	8	53.8	0.0	0.0	228	51.9	0.0	0.1
	9	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0	0.3
Z	10	63.0	0.0	0.0	221	63.2	0.0	0.0
	11	67.7	0.0	0.0	217	67.4	0.0	0.0
	12	72.3	0.0	0.0	212	71.7	0.0	0.3
	13	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0	0.1
	14	81.6	0.0	0.0	201	81.1	0.0	0.1
	15	86.2	0.0	0.0	194	85.1	0.0	0.1
	16	90.9	0.0	0.0	187	89.1	0.0	0.0
W	17	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0	0.0
N	18	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0	-0.1
	19	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0	0.1
Z	20	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0	0.3
	21	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0	0.1
W	22	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0	0.0


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.51 - 21.27$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 77.3$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 95.9$
Schwarz - Weiß
w: N - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.5$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.1$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 94$

YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0	-0.1
	2	25.9	0.0	-0.1	242	24.0	0.0	0.0
	3	30.6	0.0	-0.1	240	26.6	0.0	0.0
	4	35.2	0.0	-0.1	238	32.1	0.0	0.0
	5	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0	0.1
	6	44.5	0.0	0.0	234	42.6	0.0	0.0
	7	49.1	0.0	0.0	231	47.2	0.0	0.0
	8	53.8	0.0	0.0	228	51.9	0.0	0.1
	9	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0	0.3
Z	10	63.0	0.0	0.0	221	63.2	0.0	0.0
	11	67.7	0.0	0.0	217	67.4	0.0	0.0
	12	72.3	0.0	0.0	212	71.7	0.0	0.3
	13	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0	0.1
	14	81.6	0.0	0.0	201	81.1	0.0	0.1
	15	86.2	0.0	0.0	194	85.1	0.0	0.1
	16	90.9	0.0	0.0	187	89.1	0.0	0.0
W	17	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0	0.0
N	18	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0	-0.1
	19	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0	0.1
Z	20	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0	0.3
	21	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0	0.1
W	22	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0	0.0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.51 - 21.27$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 77.3$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 95.9$
Schwarz - Weiß
w: N - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.5$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.1$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 94$

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

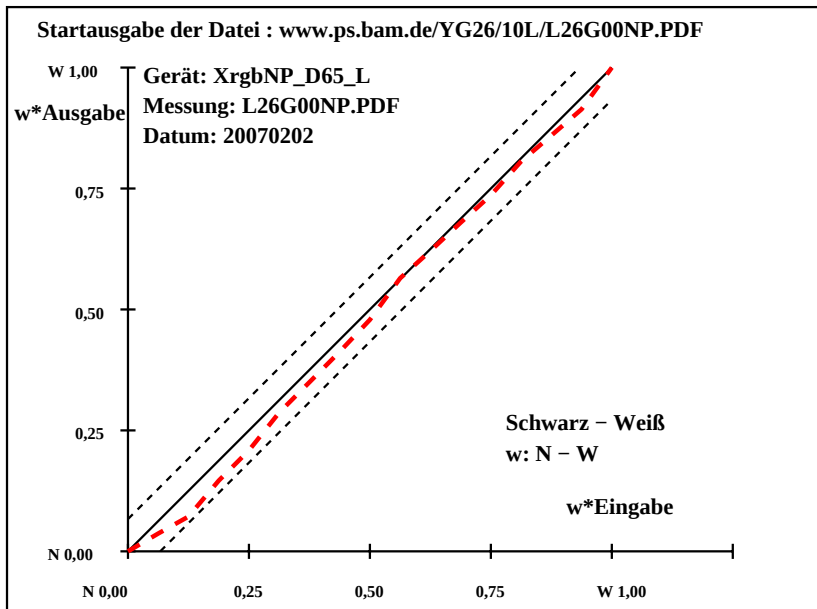

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

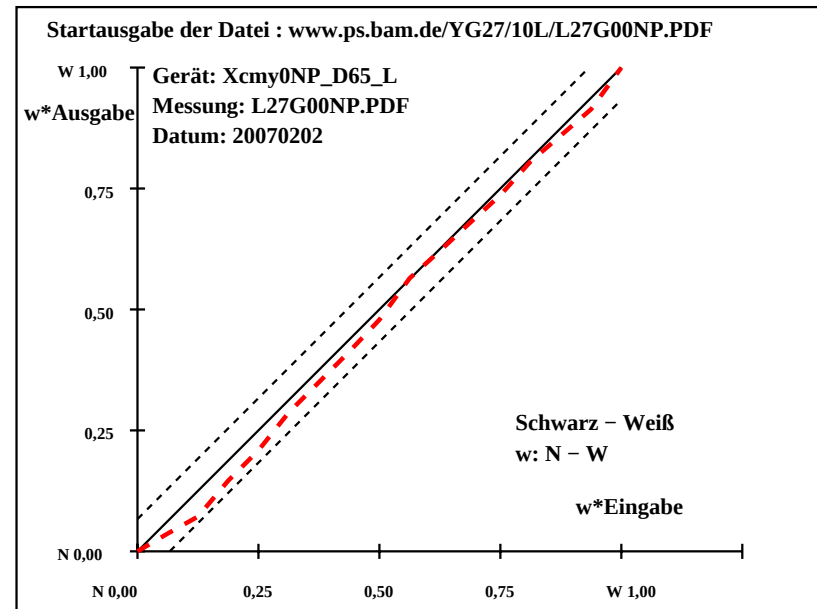


YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1									
N	1	26.9	0.0	0.0	0	26.9	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach	
	2	31.2	0.0	0.0	0	29.2	-0.6	1.1	122	-1.9	-0.6	1.1	1.3	2.4			ISO/IEC 15775 Anhang G	
	3	35.5	0.0	0.0	0	31.4	-1.5	1.0	148	-4.0	-1.5	1.0	1.9	4.5			und DIN 33866-1 Anhang G	
	4	39.8	0.0	0.0	0	34.1	-1.7	0.5	164	-5.6	-1.7	0.5	1.9	6.0			relative CIELAB Daten für "aus"	
	5	44.1	0.0	0.0	0	36.2	-1.9	2.0	135	-7.7	-1.9	2.0	2.8	8.3			$\Delta L^* = 95.41 - 26.94$	
	6	48.3	0.0	0.0	0	38.8	-1.7	2.1	131	-9.4	-1.7	2.1	2.8	9.9			Gleichmäßigkeit	
	7	52.6	0.0	0.0	0	42.6	-1.3	3.0	115	-9.9	-1.3	3.0	3.3	10.6			$g^* = 36.6$	
	8	56.9	0.0	0.0	0	47.3	-2.5	4.6	119	-9.5	-2.5	4.6	5.3	11.0				
	9	61.2	0.0	0.0	0	51.9	-1.7	6.1	106	-9.2	-1.7	6.1	6.4	11.3			Helligkeitsumfang relativ zu Offset	
	10	65.5	0.0	0.0	0	56.7	-1.3	7.2	101	-8.6	-1.3	7.2	7.3	11.4			$f^* = 88.5$	
Z	11	69.7	0.0	0.0	0	61.3	-0.7	7.2	96	-8.3	-0.7	7.2	7.2	11.1				
	12	74.0	0.0	0.0	0	65.4	-0.8	6.5	98	-8.6	-0.8	6.5	6.6	10.9			Schwarz - Weiß	
	13	78.3	0.0	0.0	0	70.0	-0.3	6.3	94	-8.2	-0.3	6.3	6.3	10.4			cmy0: N - W	
	14	82.6	0.0	0.0	0	75.3	-0.1	5.9	92	-7.2	-0.1	5.9	5.9	9.4				
	15	86.9	0.0	0.0	0	80.8	-1.2	5.2	104	-6.0	-1.2	5.2	5.4	8.1			Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)	
	16	91.1	0.0	0.0	0	85.1	0.3	1.9	81	-5.9	0.3	1.9	1.9	6.3			$\Delta H^*_{CIELAB} = 3.9$	
	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			$\Delta E^*_{CIELAB} = 7.7$	
	18	26.9	0.0	0.0	0	26.9	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	19	44.1	0.0	0.0	0	36.2	-1.9	2.0	135	-7.7	-1.9	2.0	2.8	8.3				
	20	61.2	0.0	0.0	0	51.9	-1.7	6.1	106	-9.2	-1.7	6.1	6.4	11.3			Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)	
Z	21	78.3	0.0	0.0	0	70.0	-0.3	6.3	94	-8.2	-0.3	6.3	6.3	10.4			$\Delta H^*_{CIELAB} = 3.1$	
	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			$\Delta E^*_{CIELAB} = 6.0$	
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 66$																		


YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
N	1	26.9	0.0	0.0	0	26.9	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

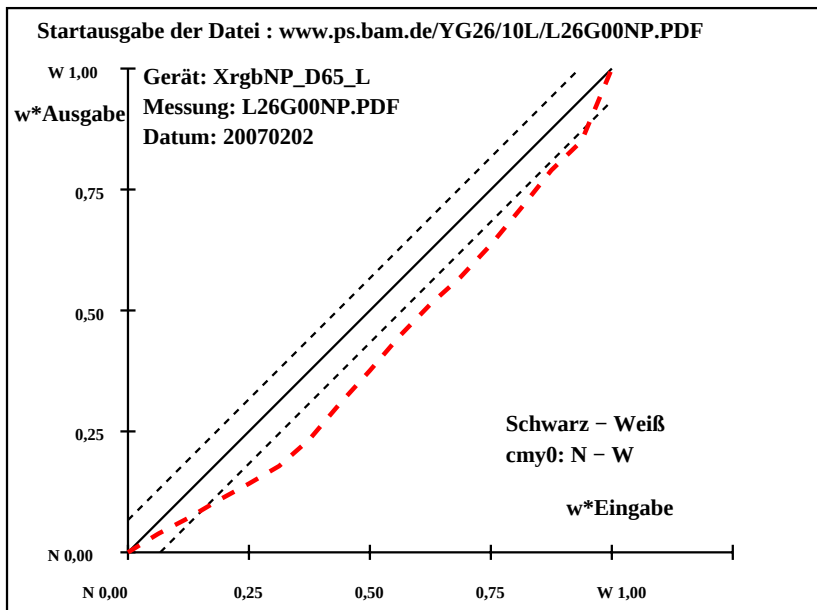

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

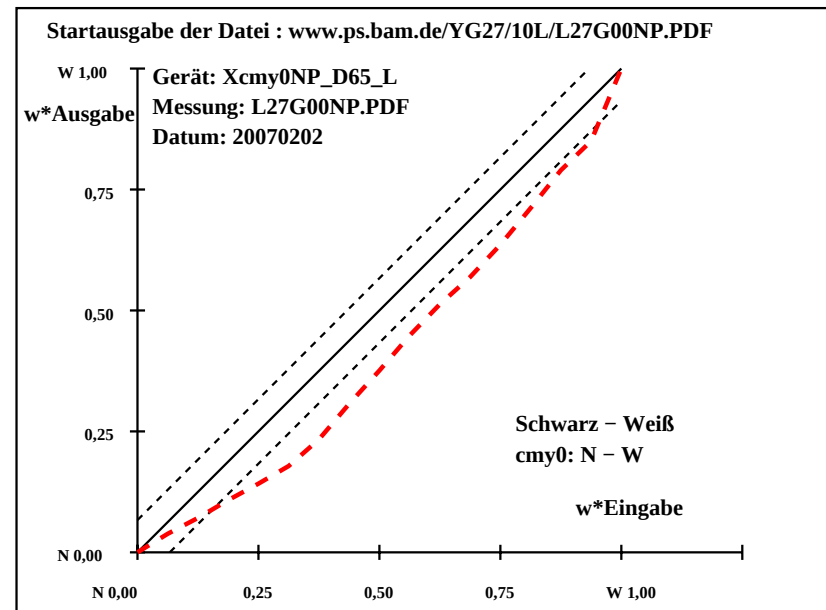

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	21.7	0.0	0.0	0	21.7	0.0	0.0
	2	26.3	0.0	0.0	0	22.6	0.0	0.0
	3	30.9	0.0	0.0	0	24.8	0.0	0.1
	4	35.5	0.0	0.0	0	29.1	0.0	0.0
	5	40.1	0.0	0.0	0	34.7	0.0	0.0
	6	44.7	0.0	0.0	0	40.8	0.0	0.0
	7	49.3	0.0	0.0	0	45.6	0.0	0.2
	8	53.9	0.0	0.0	0	52.5	0.0	0.1
	9	58.6	0.0	0.0	0	58.7	0.0	0.2
	10	63.2	0.0	0.0	0	64.5	0.0	0.2
	11	67.8	0.0	0.0	0	69.4	0.0	0.2
	12	72.4	0.0	0.0	0	74.3	0.0	0.2
	13	77.0	0.0	0.0	0	79.1	0.0	0.1
	14	81.6	0.0	0.0	0	83.0	0.0	0.0
	15	86.2	0.0	0.0	0	86.4	0.0	0.1
	16	90.8	0.0	0.0	0	89.7	0.0	0.2
W	17	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0
N	18	21.7	0.0	0.0	0	21.7	0.0	0.0
	19	40.1	0.0	0.0	0	34.7	0.0	0.0
Z	20	58.6	0.0	0.0	0	58.7	0.0	0.2
	21	77.0	0.0	0.0	0	79.1	0.0	0.1
W	22	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.46 - 21.66$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 54.2$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 95.3$
Schwarz – Weiß
rgb: N – W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.1$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 2.4$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.1$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.6$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 90$

YG310–3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	21.7	0.0	0.0	0	21.7	0.0	0.0
	2	26.3	0.0	0.0	0	22.6	0.0	0.0
	3	30.9	0.0	0.0	0	24.8	0.0	0.1
	4	35.5	0.0	0.0	0	29.1	0.0	0.0
	5	40.1	0.0	0.0	0	34.7	0.0	0.0
	6	44.7	0.0	0.0	0	40.8	0.0	0.0
	7	49.3	0.0	0.0	0	45.6	0.0	0.2
	8	53.9	0.0	0.0	0	52.5	0.0	0.1
	9	58.6	0.0	0.0	0	58.7	0.0	0.2
	10	63.2	0.0	0.0	0	64.5	0.0	0.2
	11	67.8	0.0	0.0	0	69.4	0.0	0.2
	12	72.4	0.0	0.0	0	74.3	0.0	0.2
	13	77.0	0.0	0.0	0	79.1	0.0	0.1
	14	81.6	0.0	0.0	0	83.0	0.0	0.0
	15	86.2	0.0	0.0	0	86.4	0.0	0.1
	16	90.8	0.0	0.0	0	89.7	0.0	0.2
W	17	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0
N	18	21.7	0.0	0.0	0	21.7	0.0	0.0
	19	40.1	0.0	0.0	0	34.7	0.0	0.0
Z	20	58.6	0.0	0.0	0	58.7	0.0	0.2
	21	77.0	0.0	0.0	0	79.1	0.0	0.1
W	22	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.46 - 21.66$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 54.2$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 95.3$
Schwarz – Weiß
rgb: N – W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.1$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 2.4$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.1$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.6$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 90$

YG311–3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

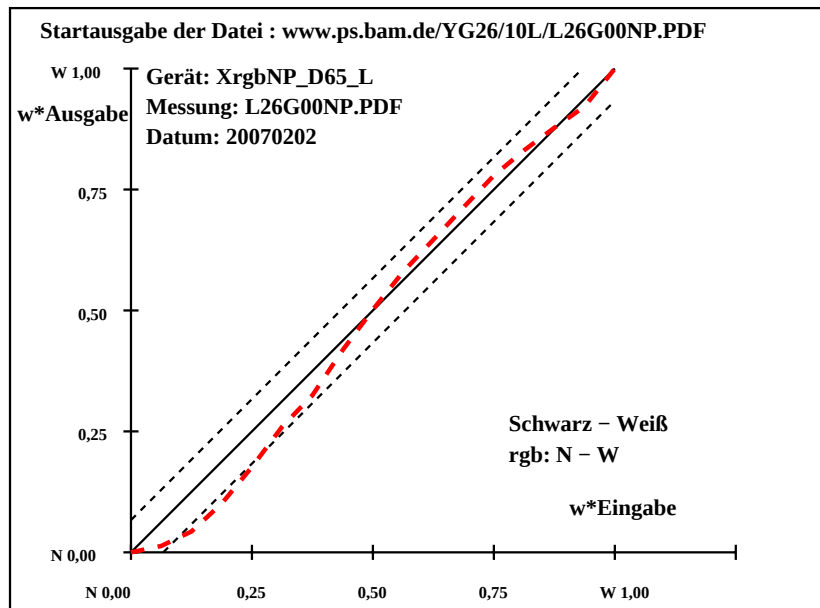

YG310–7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

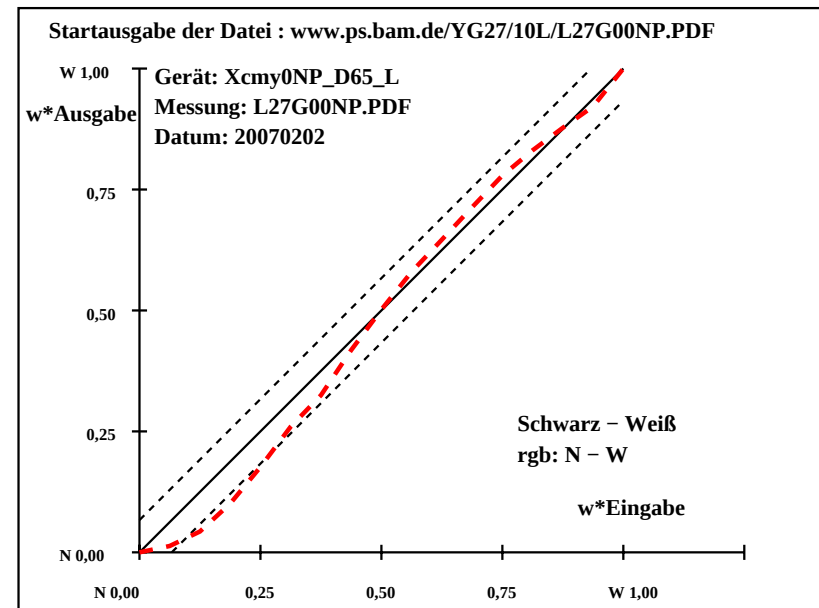

YG311–7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202