


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1									
N	1	21.9	0.0	0.0	0	21.9	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach		
	2	23.4	-4.1	2.3	152	21.3	-0.8	-0.2	198	-2.0	3.3	-2.5	4.2	4.7		ISO/IEC 15775 Anhang G		
	3	24.9	-8.3	4.5	152	22.1	-3.4	0.6	170	-2.7	4.9	-3.8	6.3	6.9		und DIN 33866-1 Anhang G		
	4	26.4	-12.5	6.8	152	24.8	-8.5	5.3	148	-1.5	4.0	-1.3	4.3	4.5		relative CIELAB Daten für "aus"		
	5	27.9	-16.7	9.0	152	28.7	-17.2	12.3	145	0.8	-0.4	3.3	3.3	3.4		$\Delta L^* = 46.01 - 21.91$		
	6	29.4	-20.9	11.3	152	31.5	-28.3	18.1	147	2.0	-7.3	6.9	10.1	10.3		Gleichmäßigkeit		
	7	30.9	-25.1	13.5	152	34.6	-37.9	22.3	150	3.6	-12.7	8.8	15.5	16.0		$g^* = 27.7$		
	8	32.5	-29.3	15.8	152	36.1	-45.1	24.2	152	3.7	-15.7	8.5	17.9	18.3				
	9	34.0	-33.5	18.0	152	38.2	-49.8	26.2	152	4.3	-16.2	8.2	18.2	18.7		Helligkeitsumfang relativ zu Offset		
	10	35.5	-37.7	20.3	152	40.1	-54.6	28.5	152	4.6	-16.8	8.3	18.8	19.4		$f^* = 31.1$		
	11	37.0	-41.9	22.5	152	41.8	-59.0	30.7	153	4.8	-17.0	8.2	19.0	19.6				
	12	38.5	-46.1	24.8	152	42.6	-62.8	31.8	153	4.1	-16.6	7.0	18.1	18.6		Schwarz – Laubgrün		
	13	40.0	-50.3	27.0	152	43.4	-64.9	32.9	153	3.4	-14.5	5.9	15.7	16.1		rgb: N – L		
	14	41.5	-54.5	29.3	152	44.0	-66.5	33.1	154	2.5	-11.9	3.8	12.6	12.8				
	15	43.0	-58.7	31.5	152	44.3	-67.0	33.8	153	1.3	-8.2	2.3	8.6	8.7		Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)		
	16	44.5	-62.9	33.8	152	45.1	-67.1	34.4	153	0.6	-4.1	0.7	4.3	4.3		$\Delta H^*_{CIELAB} = 10.4$		
	L	17	46.0	-67.1	36.0	152	46.0	-67.1	36.0	152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		$\Delta E^*_{CIELAB} = 10.7$	
N	18	21.9	0.0	0.0	0	21.9	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	19	27.9	-16.7	9.0	152	28.7	-17.2	12.3	145	0.8	-0.4	3.3	3.3	3.4				
	20	34.0	-33.5	18.0	152	38.2	-49.8	26.2	152	4.3	-16.2	8.2	18.2	18.7		Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)		
	21	40.0	-50.3	27.0	152	43.4	-64.9	32.9	153	3.4	-14.5	5.9	15.7	16.1		$\Delta H^*_{CIELAB} = 7.5$		
L	22	46.0	-67.1	36.0	152	46.0	-67.1	36.0	152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		$\Delta E^*_{CIELAB} = 7.7$		
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:									$R^*_{ab,m} = 54$									


YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out	LAB*a,out/c-ref		ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1 Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G relative CIELAB Daten für "aus" $\Delta L^* = 48.19 - 28.95$ Gleichmäßigkeit $g^* = 83.4$ Helligkeitsumfang relativ zu Offset $f^* = 24.9$ Schwarz – Laubgrün cmy0: N – L Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 4.4$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 4.5$ Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 3.3$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 3.3$ Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 81$			
N	1	29.0	3.9	1.6	22	29.0	3.9	1.6	22	0.0	0.0		0.0	0.0	
	2	30.2	-0.3	3.5	96	31.3	-2.6	3.1	131	1.1	-2.2		-0.3	2.4	2.6
	3	31.4	-4.6	5.4	131	32.7	-9.3	4.7	153	1.4	-4.6		-0.6	4.8	5.0
	4	32.6	-8.8	7.3	141	33.5	-15.8	6.8	157	1.0	-6.9		-0.4	7.0	7.1
	5	33.8	-13.1	9.2	145	34.2	-20.0	8.8	156	0.5	-6.8		-0.3	6.9	6.9
	6	35.0	-17.4	11.1	148	35.6	-25.7	11.0	157	0.7	-8.2		0.0	8.3	8.4
	7	36.2	-21.7	13.0	149	36.6	-29.4	13.0	156	0.4	-7.6		0.0	7.8	7.8
	8	37.4	-25.9	14.9	150	37.6	-33.5	15.5	155	0.3	-7.5		0.6	7.6	7.6
	9	38.6	-30.2	16.8	151	38.7	-36.3	17.0	155	0.1	-6.0		0.3	6.1	6.1
	10	39.8	-34.5	18.6	152	40.0	-40.5	18.5	156	0.2	-5.9		0.0	6.0	6.0
	11	41.0	-38.8	20.5	152	41.4	-44.1	20.9	155	0.4	-5.3		0.4	5.4	5.4
	12	42.2	-43.0	22.4	153	42.4	-47.2	21.7	155	0.2	-4.1		-0.6	4.2	4.2
	13	43.4	-47.3	24.3	153	43.3	-50.8	24.2	155	0.0	-3.4		0.0	3.5	3.5
	14	44.6	-51.6	26.2	153	44.2	-53.7	24.4	156	-0.3	-2.0		-1.7	2.8	2.8
	15	45.8	-55.9	28.1	153	45.4	-56.5	26.6	155	-0.3	-0.5		-1.4	1.6	1.7
	16	47.0	-60.1	30.0	154	46.9	-60.8	29.6	154	0.0	-0.6		-0.3	0.8	0.8
L	17	48.2	-64.4	31.9	154	48.2	-64.4	31.9	154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
N	18	29.0	3.9	1.6	22	29.0	3.9	1.6	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	33.8	-13.1	9.2	145	34.2	-20.0	8.8	156	0.5	-6.8	-0.3	6.9	6.9	
	20	38.6	-30.2	16.8	151	38.7	-36.3	17.0	155	0.1	-6.0	0.3	6.1	6.1	
	21	43.4	-47.3	24.3	153	43.3	-50.8	24.2	155	0.0	-3.4	0.0	3.5	3.5	
L	22	48.2	-64.4	31.9	154	48.2	-64.4	31.9	154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

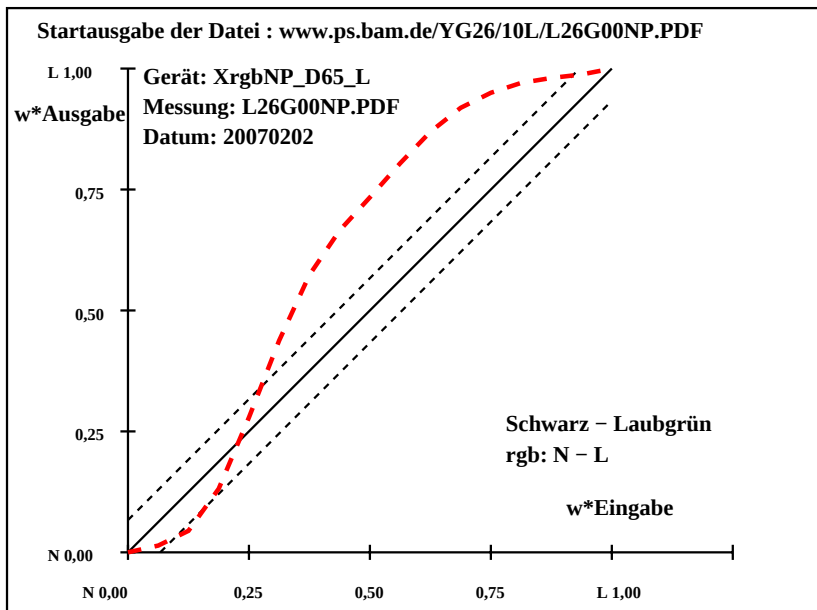

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

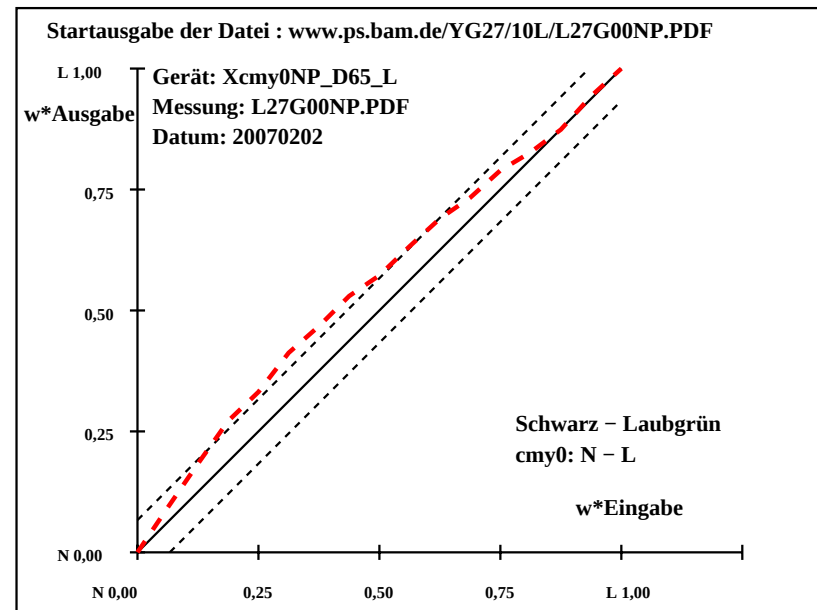

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202