


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1									
L	1	47.5	-66.6	39.0	150	47.5	-66.6	39.0	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach	
	2	48.8	-58.3	34.1	150	47.8	-65.5	38.7	149	-0.9	-7.1	4.6	8.6	8.6	ISO/IEC 15775 Anhang G	
	3	50.1	-49.9	29.3	150	47.5	-66.1	38.0	150	-2.5	-16.1	8.7	18.4	18.6	und DIN 33866-1 Anhang G	
	4	51.4	-41.6	24.4	150	48.0	-65.8	38.5	150	-3.3	-24.1	14.1	28.0	28.2		
	5	52.7	-33.3	19.6	150	48.9	-58.8	35.8	149	-3.7	-25.5	16.3	30.3	30.5		
	6	54.0	-24.9	14.7	150	50.7	-47.1	27.3	150	-3.2	-22.1	12.6	25.5	25.7	Gleichmäßigkeit	
	7	55.3	-16.6	9.8	149	53.9	-31.5	18.3	150	-1.3	-14.8	8.5	17.2	17.2	g* = 8.5	
	8	56.6	-8.2	5.0	149	58.0	-15.1	13.8	138	1.4	-6.8	8.8	11.2	11.3		
Z	9	57.9	0.0	0.1	90	57.9	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	10	56.4	8.9	-0.5	356	51.9	9.7	-10.6	312	-4.5	0.8	-10.0	10.1	11.1		
	11	54.9	17.9	-1.3	356	45.7	24.8	-17.1	325	-9.2	6.9	-15.7	17.3	19.6		
	12	53.4	26.8	-2.0	355	42.7	37.7	-19.1	333	-10.6	10.9	-17.0	20.3	22.9	Laubgrün – Magantarot	
	13	51.9	35.8	-2.8	355	41.0	50.6	-17.3	341	-10.8	14.8	-14.5	20.8	23.5	rgb: L – Z – M	
	14	50.4	44.7	-3.5	355	41.4	59.2	-14.0	347	-8.9	14.5	-10.4	17.9	20.1		
	15	48.9	53.6	-4.2	355	43.7	66.0	-11.3	350	-5.1	12.4	-7.0	14.3	15.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)	
	16	47.4	62.6	-5.0	355	44.0	68.3	-8.5	353	-3.3	5.7	-3.4	6.7	7.5	ΔH*CIELAB = 14.5	
M	17	45.9	71.5	-5.7	355	45.9	71.5	-5.7	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 15.3	
	18	47.5	-66.6	39.0	150	47.5	-66.6	39.0	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
L	19	52.7	-33.3	19.6	150	48.9	-58.8	35.8	149	-3.7	-25.5	16.3	30.3	30.5		
	20	57.9	0.0	0.1	90	57.9	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)	
Z	21	51.9	35.8	-2.8	355	41.0	50.6	-17.3	341	-10.8	14.8	-14.5	20.8	23.5	ΔH*CIELAB = 10.2	
	22	45.9	71.5	-5.7	355	45.9	71.5	-5.7	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 10.8	


YG310-3N, Gerät: XrgbNP\_D65\_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1						
L	1	51.5	-61.7	33.8	151	51.5	-61.7	33.8	151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
	2	51.7	-54.2	30.3	151	53.1	-52.9	28.3	152	1.4	1.3	-1.9	2.4	2.8	
	3	52.0	-46.7	26.9	150	53.4	-44.7	23.0	153	1.4	2.0	-3.8	4.4	4.6	
	4	52.2	-39.2	23.4	149	53.9	-38.4	19.0	154	1.6	0.8	-4.3	4.5	4.8	
	5	52.5	-31.8	20.0	148	53.3	-31.9	16.6	153	0.8	0.0	-3.3	3.4	3.4	
	6	52.8	-24.3	16.5	146	53.1	-25.8	14.0	152	0.4	-1.4	-2.4	2.9	2.9	
	7	53.0	-16.8	13.0	142	53.3	-18.8	11.3	149	0.3	-1.9	-1.6	2.7	2.7	
	8	53.3	-9.3	9.6	134	53.8	-10.9	9.0	141	0.5	-1.5	-0.5	1.7	1.8	
Z	9	53.5	-1.8	6.1	107	53.5	-1.8	6.1	107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Laubgrün – Magantarot cmy0: L – Z – M
	10	52.7	6.0	4.8	39	53.3	7.6	3.9	27	0.7	1.6	-0.8	1.8	2.0	
	11	51.8	13.9	3.4	14	52.7	18.3	1.8	6	0.8	4.4	-1.5	4.7	4.8	
	12	51.0	21.7	2.1	5	53.3	27.5	-1.0	358	2.3	5.8	-3.1	6.6	7.0	
	13	50.2	29.6	0.8	1	51.5	37.1	-3.6	354	1.4	7.5	-4.4	8.7	8.8	
	14	49.3	37.5	-0.5	359	50.5	43.4	-3.5	355	1.2	5.9	-2.9	6.6	6.7	
	15	48.5	45.4	-1.8	358	48.9	49.5	-5.0	354	0.5	4.2	-3.1	5.2	5.2	
	16	47.6	53.2	-3.2	356	47.9	55.4	-5.6	354	0.3	2.2	-2.3	3.3	3.3	
M	17	46.8	61.1	-4.5	356	46.8	61.1	-4.5	356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	18	51.5	-61.7	33.8	151	51.5	-61.7	33.8	151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
L	19	52.5	-31.8	20.0	148	53.3	-31.9	16.6	153	0.8	0.0	-3.3	3.4	3.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	20	53.5	-1.8	6.1	107	53.5	-1.8	6.1	107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Z	21	50.2	29.6	0.8	1	51.5	37.1	-3.6	354	1.4	7.5	-4.4	8.7	8.8	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	22	46.8	61.1	-4.5	356	46.8	61.1	-4.5	356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
M	22	46.8	61.1	-4.5	356	46.8	61.1	-4.5	356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP\_D65\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

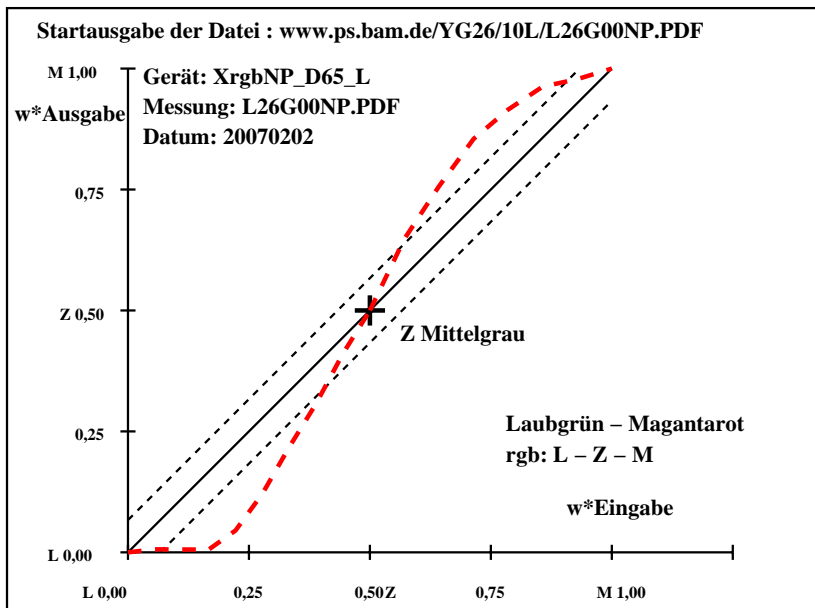

YG310-7N, Gerät: XrgbNP\_D65\_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

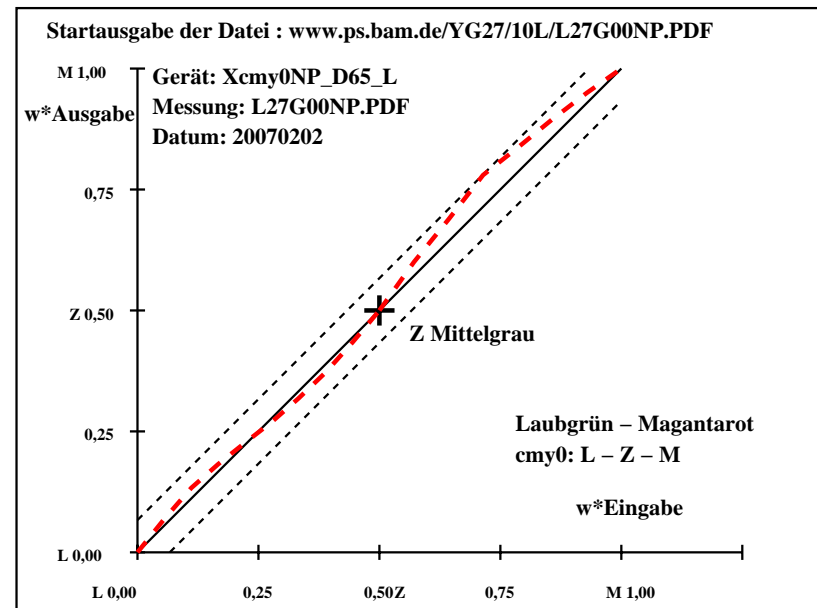

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP\_D65\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202