


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG40/PG40L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

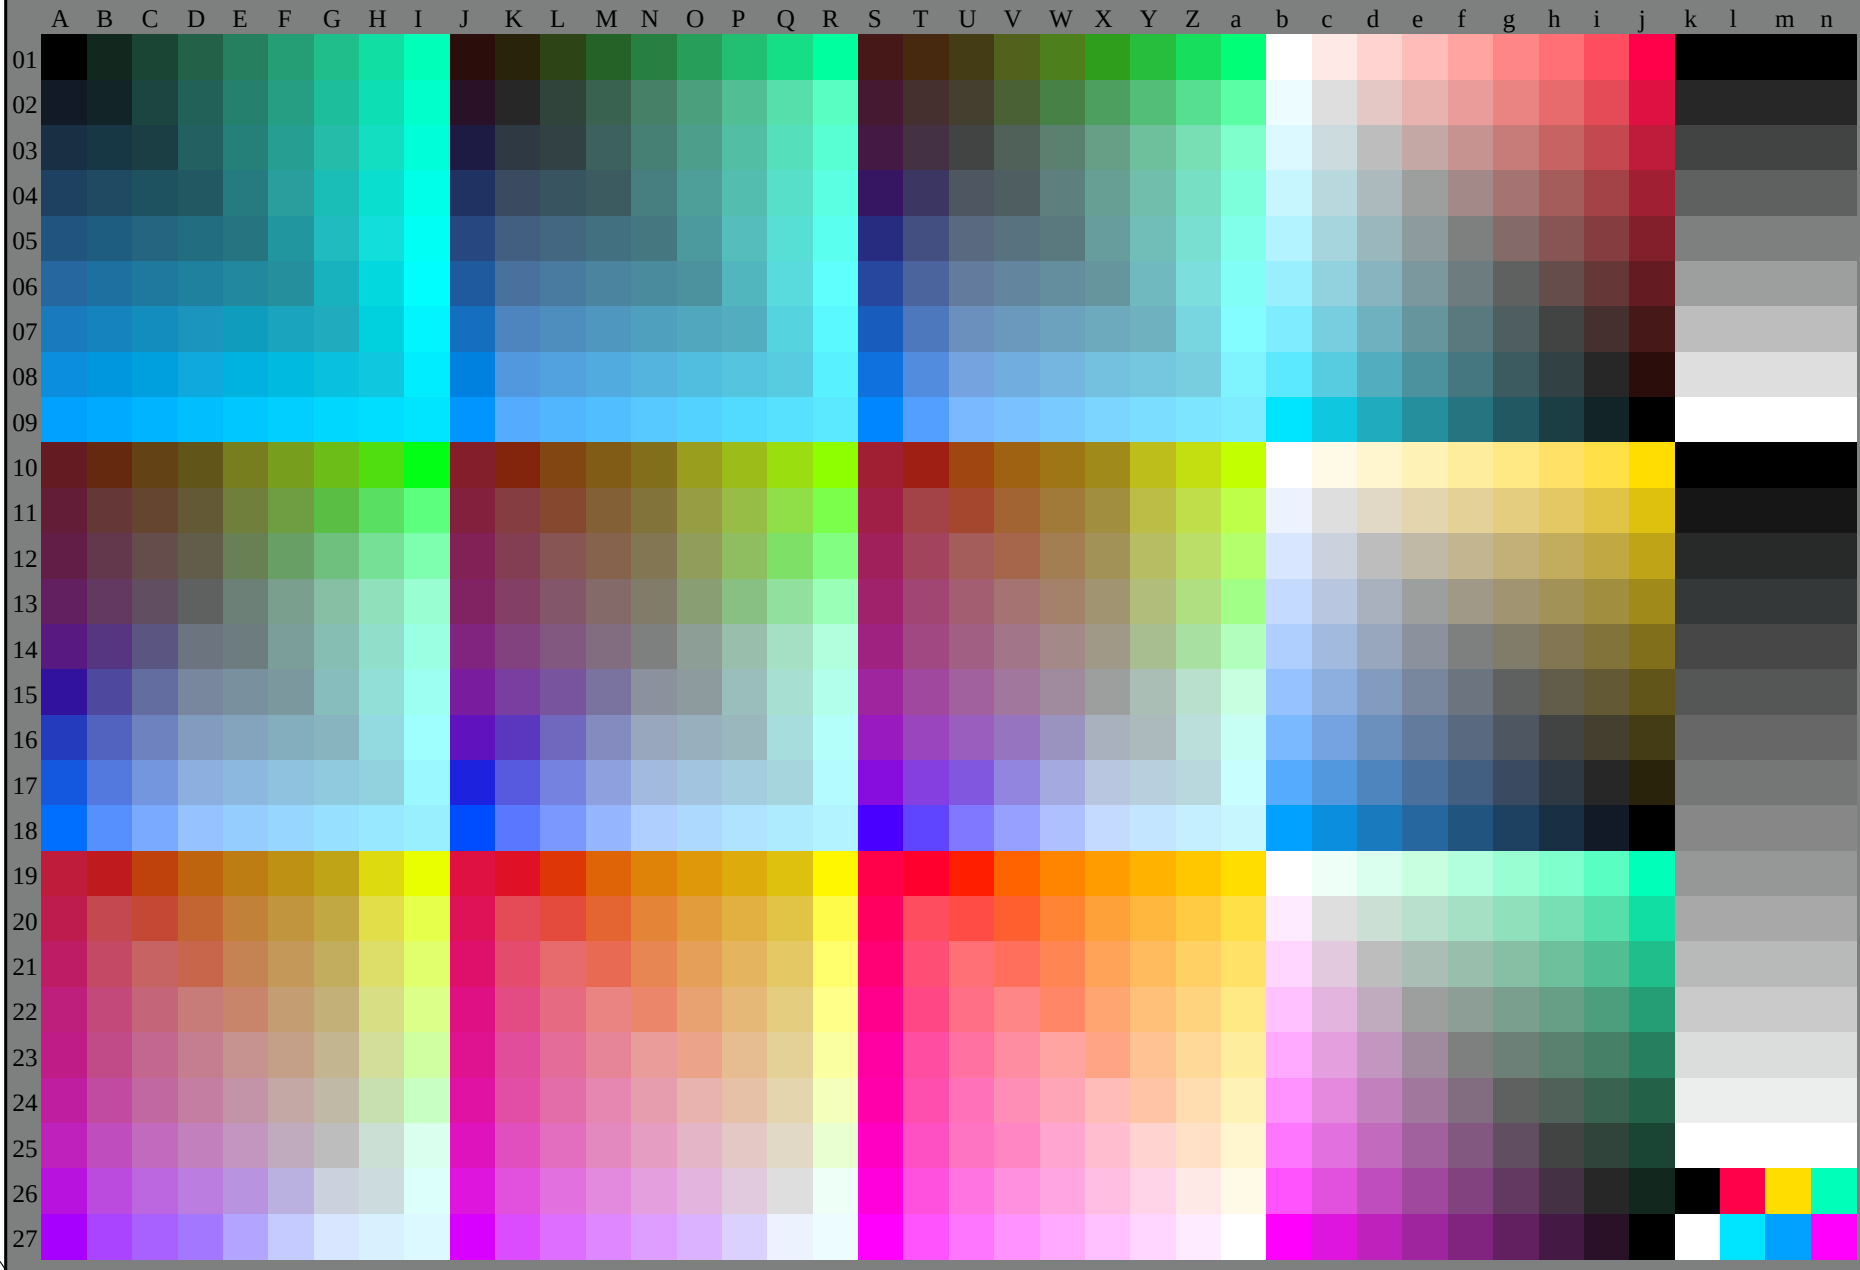

TUB-Registrierung: 20130201-PG40/PG40L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=th4ta

0-113130-L0

PG400-73

Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb(A_n)$, 3D = 1

TUB-Prüfvorlage PG40; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=1, de=1, sRGB*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb^*_{de}

0-113130-F0

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V