


Prøveplansje 2 for fargegjengivelse: metamere farger D65 og D50; offset trykk (CMY0)



Prøveplansje 2 for fargegjengivelse: metamere farger D65 og D50; offset trykk (CMY0); *rgb*→*rgb*_d

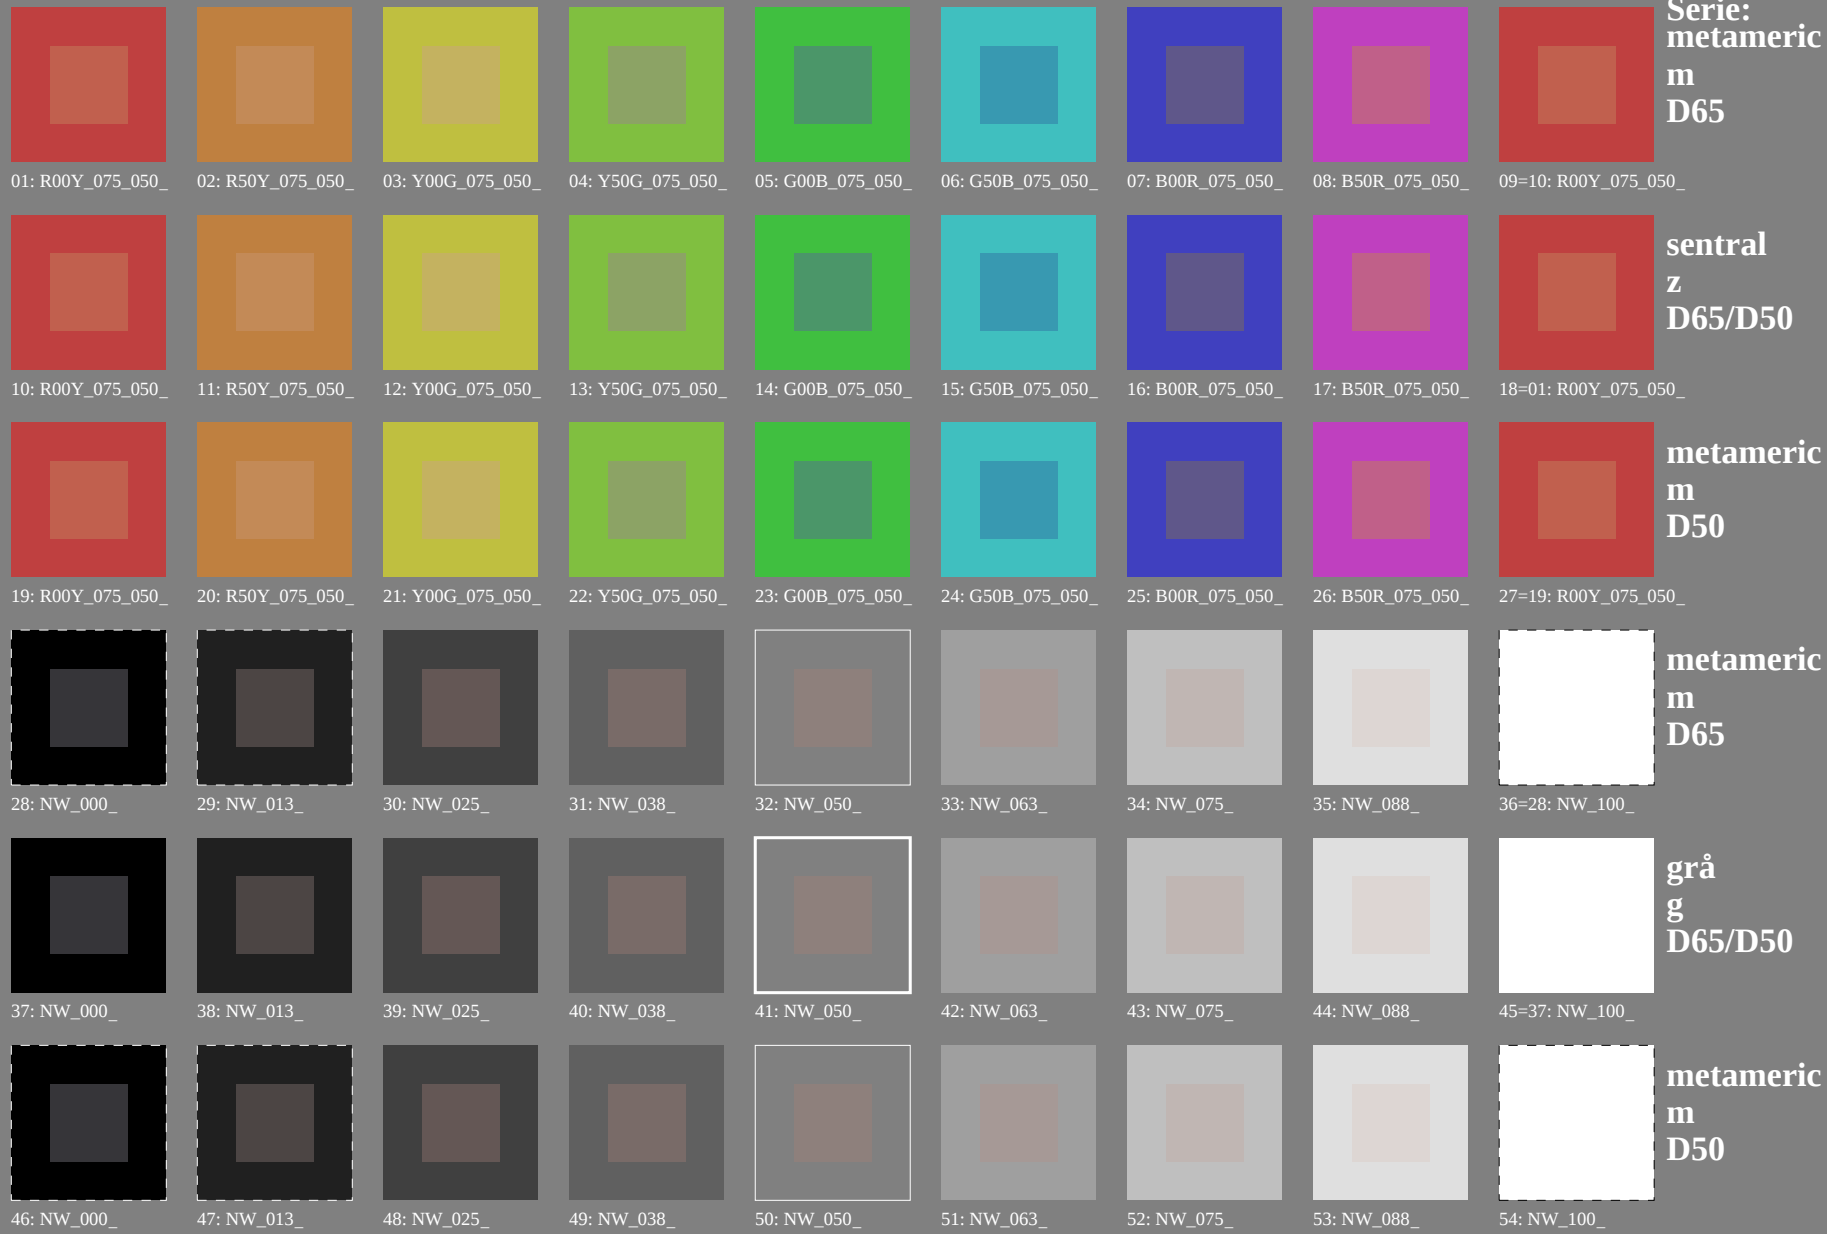

Serie:
metamer
m
D65

sentral
z
D65/D50

metamer
m
D50

metamer
m
D65

grå
g
D65/D50

metamer
m
D50

Lab*N0=17.7, 0.6, 0.6
Lab*W0=95.4, 1.3, -4.9
Lab*N=24.3, -5.6, -6.8
Lab*W=95.6, 1.4, -5.0


Lab*N0=17.7, 0.6, 0.6
Lab*W0=95.4, 1.3, -4.9
Lab*N1=17.7, 0.8, 0.6
Lab*W1=95.4, 0.8, -4.9
Lab*N=24.0, -5.6, -7.3
Lab*W=95.5, 0.9, -5.0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN26/PN26L0NP.PDF> /.PS; overføring output
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-PN26/PN26L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMYK)

TUB-material: code=th4ta

Prøveplansje 2 for fargegjengivelse: metamere farger D65 og D50; offset trykk (CMY0)

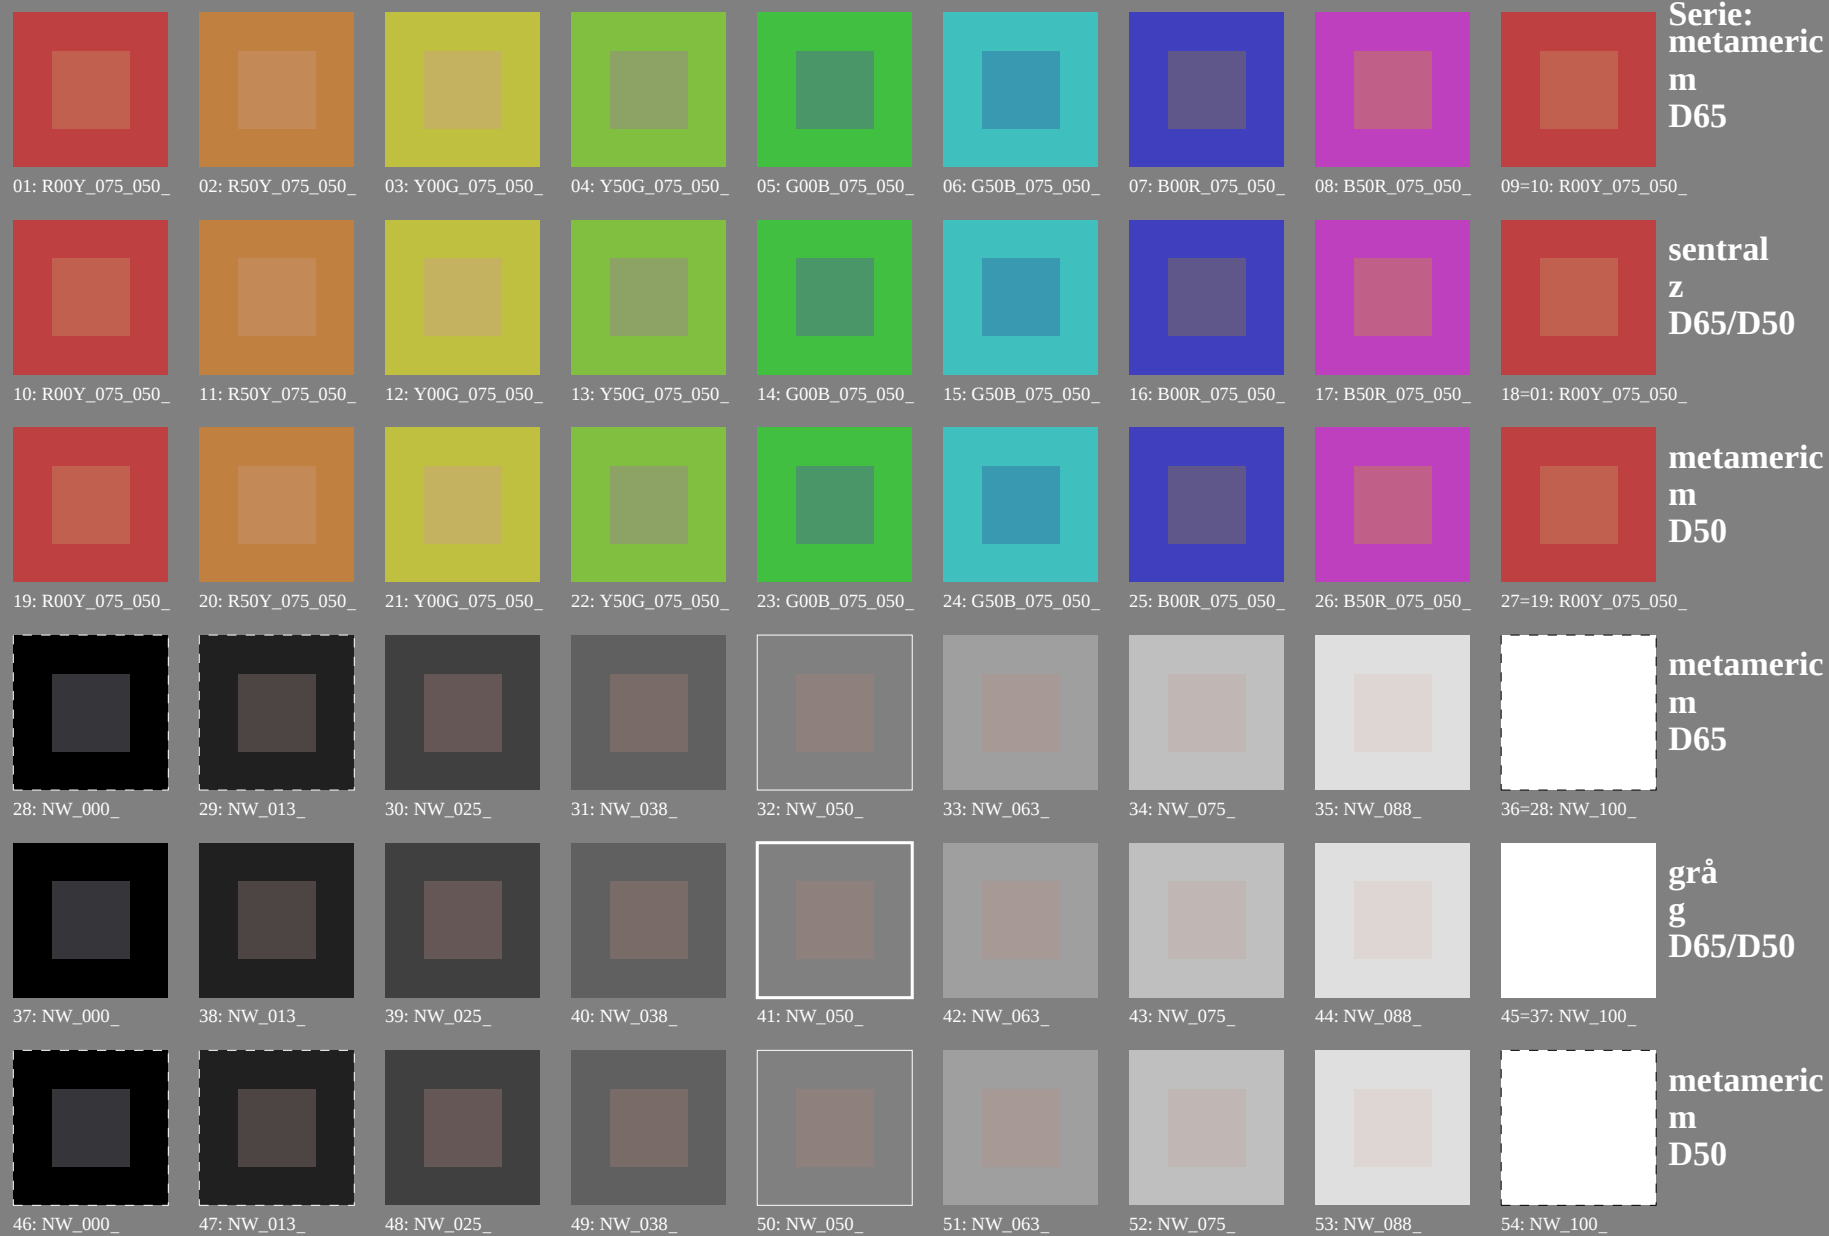

Prøveplansje 2 for fargegjengivelse: metamere farger D65 og D50; offset trykk (CMY0); $rgb \rightarrow rgb_e$

