


Author: Prof. Dr. Klaus Richter

Impresión especial par la exposición
El Color y la Visión del Color
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
ver: <http://www.li.tu-berlin.de>
y <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

Color e Visión del Color Colores Elementales en la Tecnología de la Información

Author: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colores para la medida del color para
círculo di tono con 16 y 8 pasos
pantalla estándar sRGB
rgb data: rgb^*_e (izquierda)
tonos elementales H^* , billantez I^* ,
croma C^* : HIC^*_e (derecha)

Impresión especial par la exposición
El Color y la Visión del Color
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
ver: <http://www.li.tu-berlin.de>
y <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

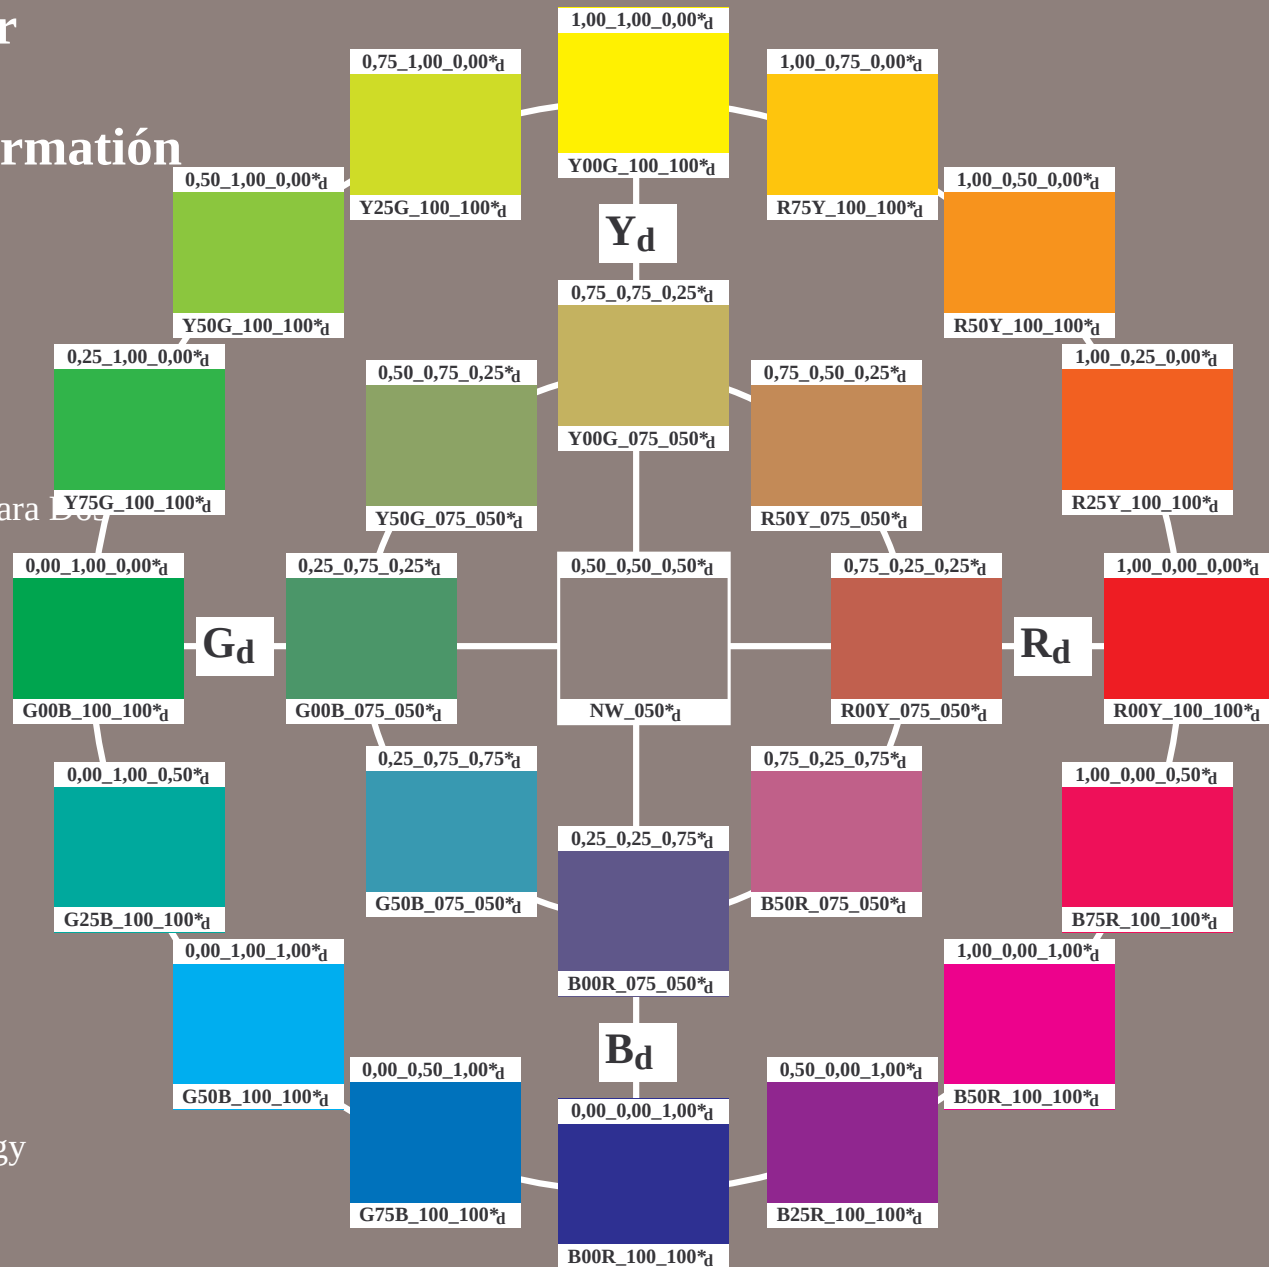

Author: Prof. Dr. Klaus Richter

Impresión especial par la exposición
El Color y la Visión del Color
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
ver: <http://www.li.tu-berlin.de>
y <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

Color e Visión del Color Colores Elementales en la Tecnología de la Información

Author: Prof. Dr. Klaus Richter

25 colores para la medida del color para
círculo di tono con 16 y 8 pasos
pantalla estándar sRGB
rgb data: rgb^*_e (izquierda)
tonos elementales H^* , billantez I^* ,
croma C^* : HIC^*_e (derecha)

Impresión especial par la exposición
El Color y la Visión del Color
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
ver: <http://www.li.tu-berlin.de>
y <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

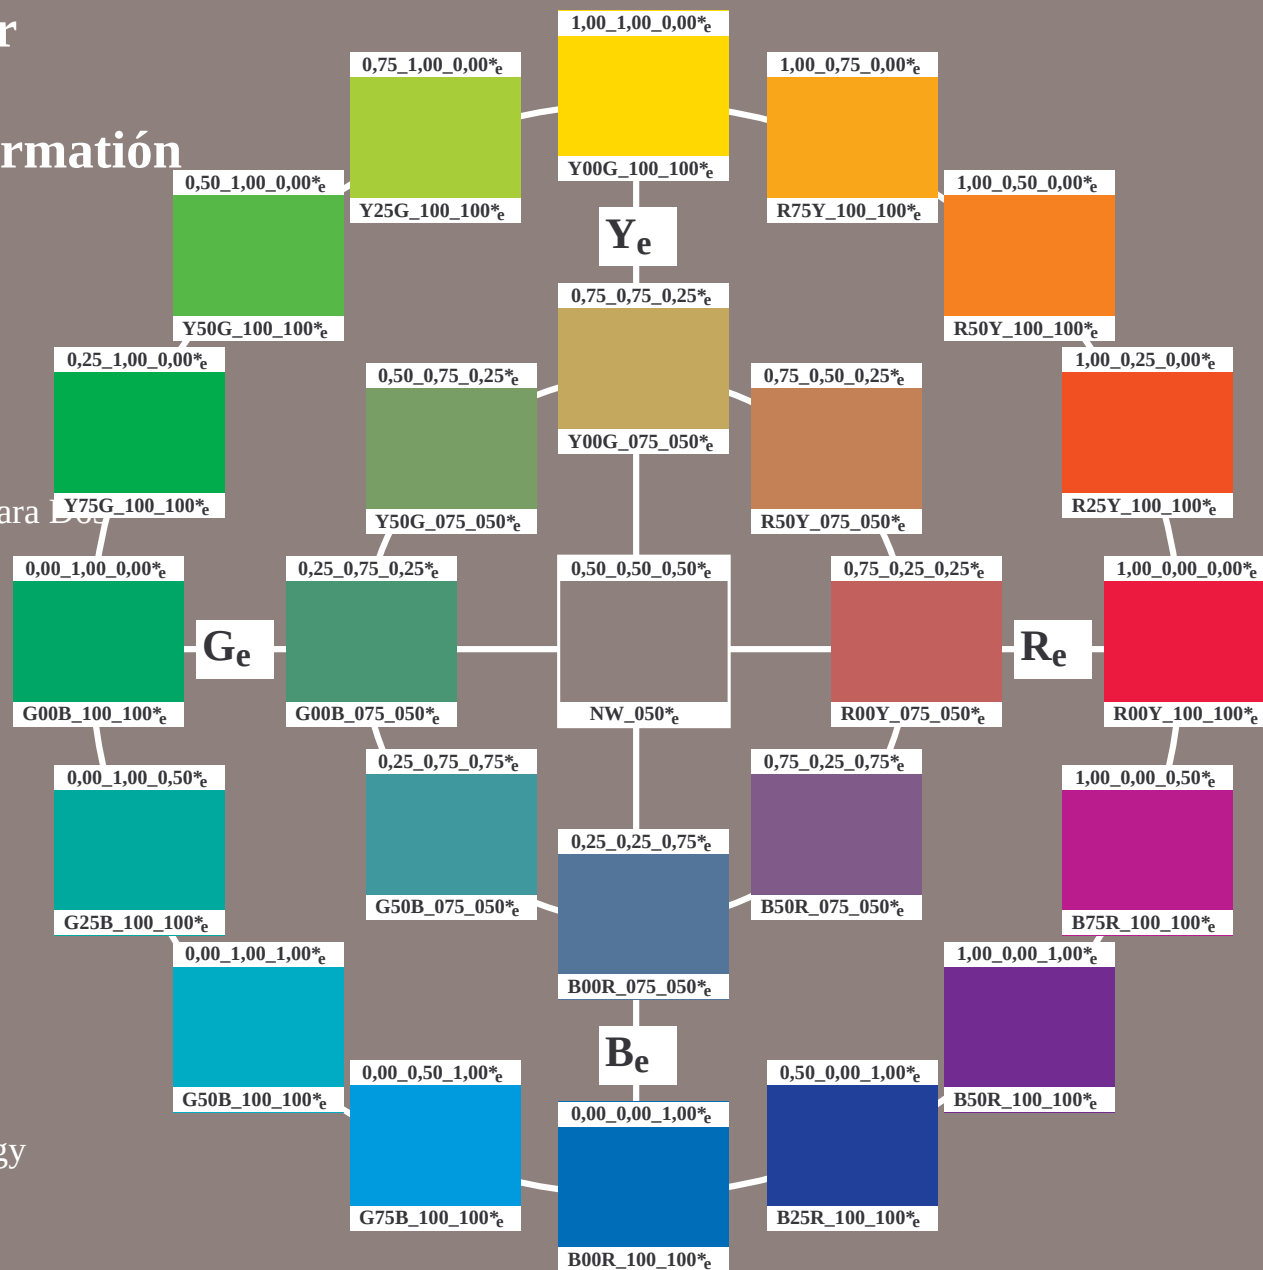

2-013131-L0

PS760-71

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

gráfico TUB-PS76; círculo di tono; 16 y 8 pasos
25 colores del estándar para D65, 3D=0, de=1, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$

2-013131-F0

TUB matrícula: 20130201-PS76/PS76L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rha4ta