

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF53/QF53.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a par la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 115/360 = 0.32$

Donnée de couleurs périphérique (d)


ou élémentaire (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs
de cette page:

$H^*_d = Y50G_d$

triangle luminosité T^*



ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 72 -31 66 73 115

$HIC^*_{d,Ma}$: Y50G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_d = Y50G_d$

ORS20a; adaptées données CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11

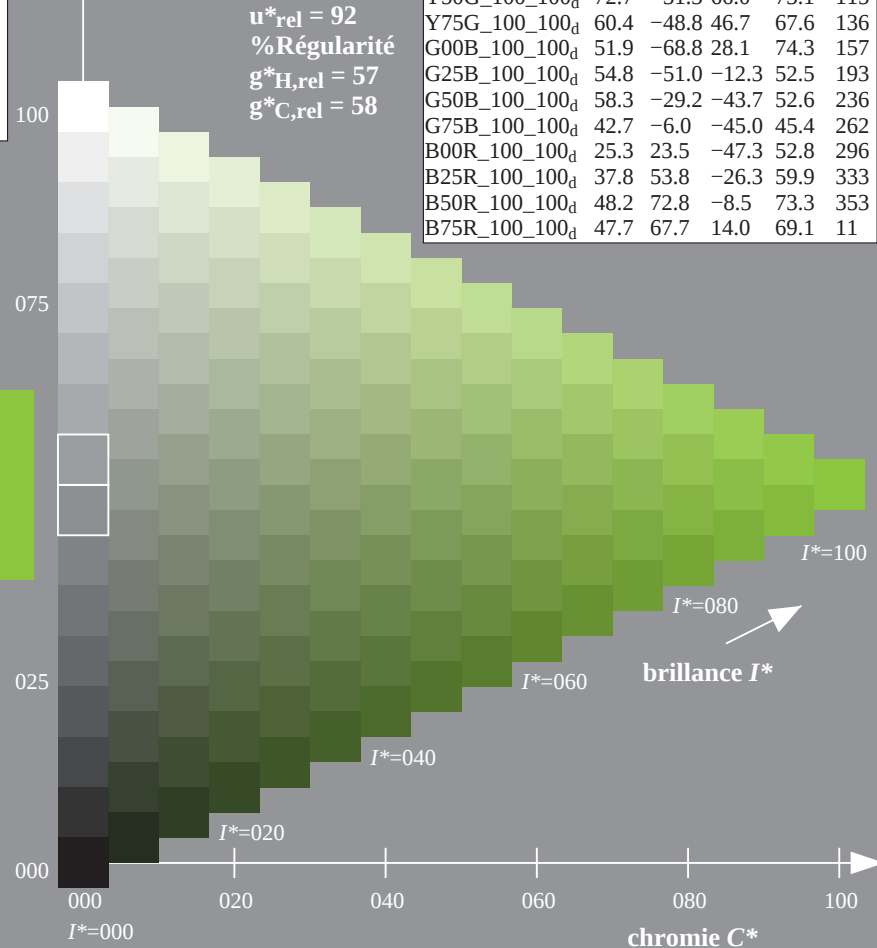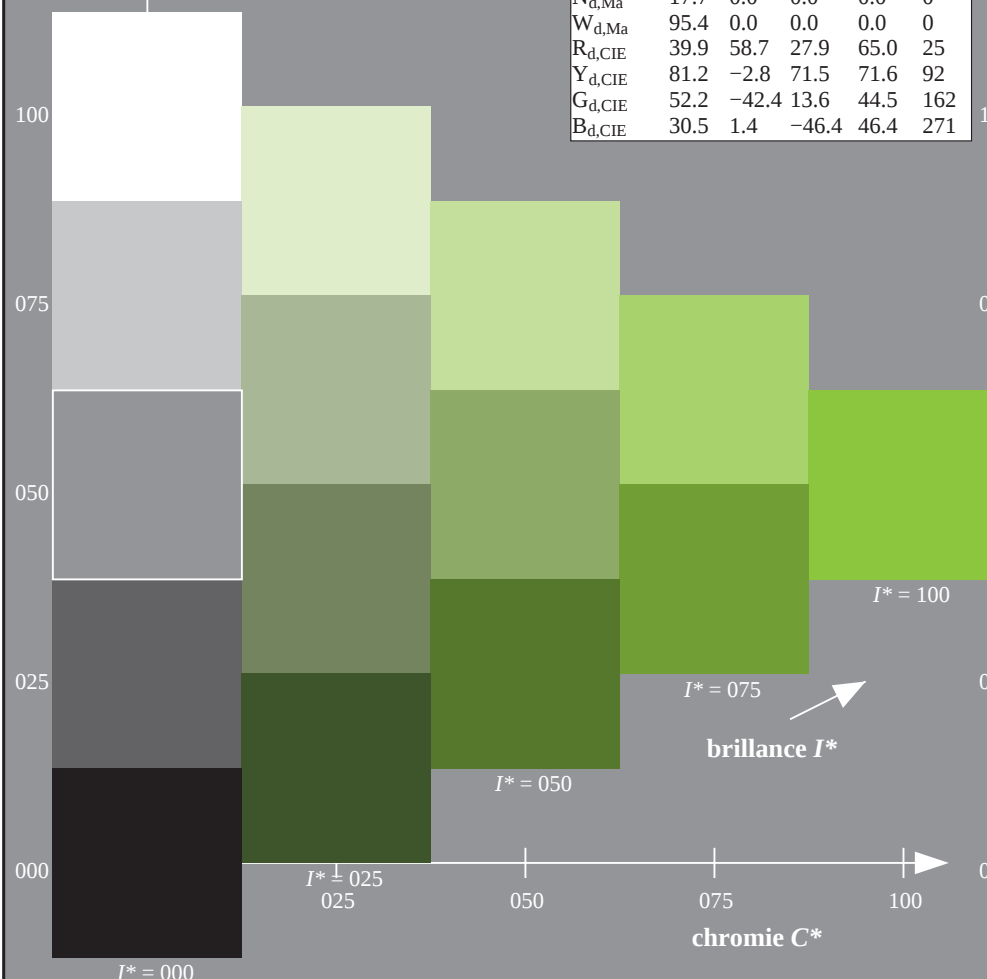

3-003130-L0 QF530-70

graphique TUB-QF53; code de teinte: $H^*_d=Y50G_d$
 graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 sortie: transférer à $cmyk_d$

TUB enregistrement: 20130201-QF53/QF53L0NP.PDF /.PS
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmyk6 (CMYK)
 TUB matériel: code=th4ta