

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_- = G25B_-$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_-$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = G25B_-$

triangolo chiarezza  $T^*$



ORS18a; dati atti CIELAB (a)					
Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-</sub> ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-</sub> ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-</sub> ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-</sub> ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-</sub> ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-</sub> ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-</sub> ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-</sub> ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$ : G25B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$



$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)					
$H^*_-$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI80/QI80L0NP.PDF> /.PS; cominciare l'uscita  
informazioni tecniche: <http://www.ps.ban.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI80/QI80L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rh4ta

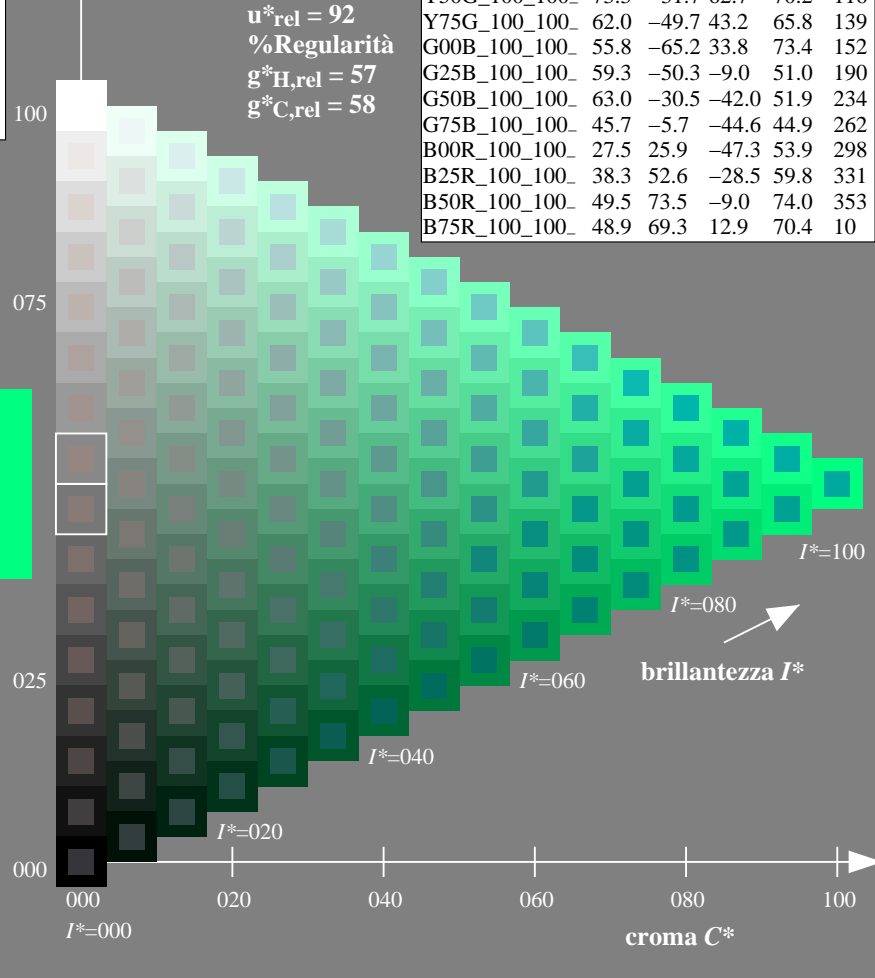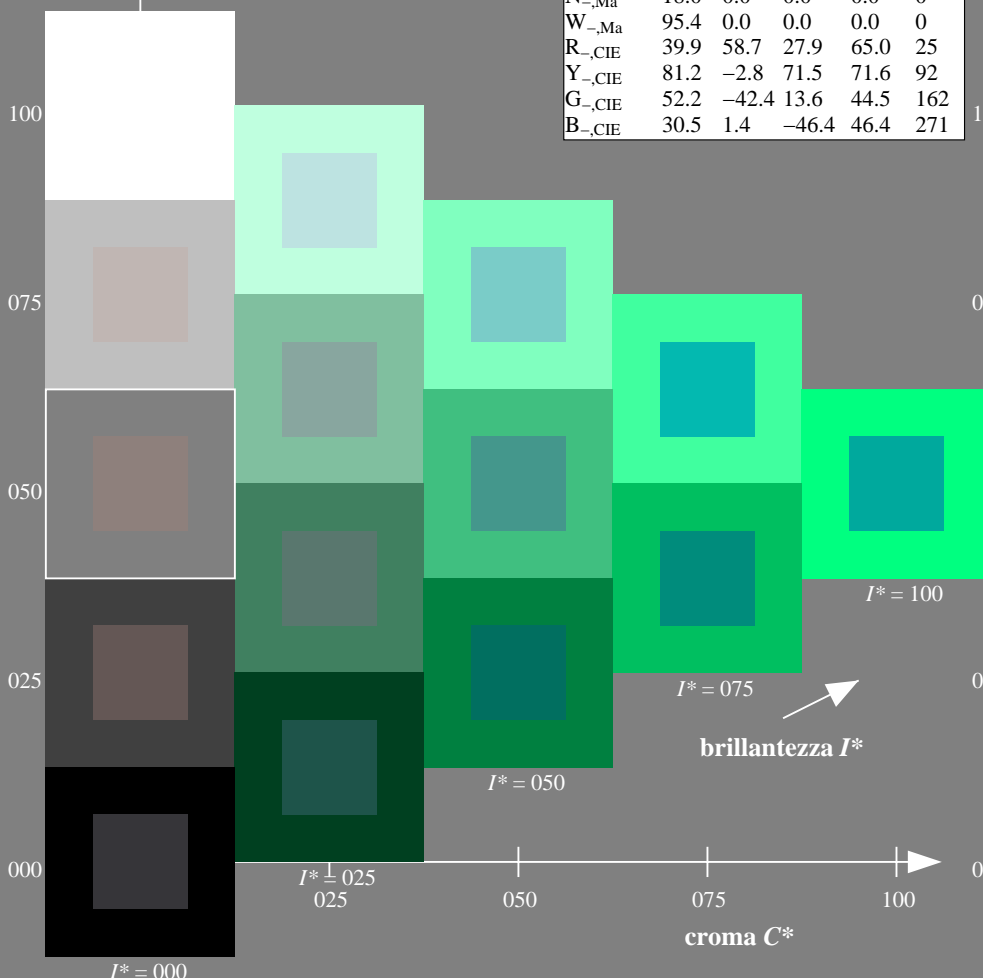

4-003030-L0 QI800-7N

grafico TUB-QI80; codice di tinte:  $H^*_- = G25B_-$   
grafico conformemente a DIN 33872

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
uscita: nessun cambiamento