


Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 268/360 = 0.74$

$H^*_d = G75B_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):

$HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = G75B_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9
$Y_{d, Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$G_{d, Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$C_{d, Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$B_{d, Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$M_{d, Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$N_{d, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 41 -1 -40 40 268

$HIC^*_{d, Ma}$ : G75B\_100\_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$ :



0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1

%Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

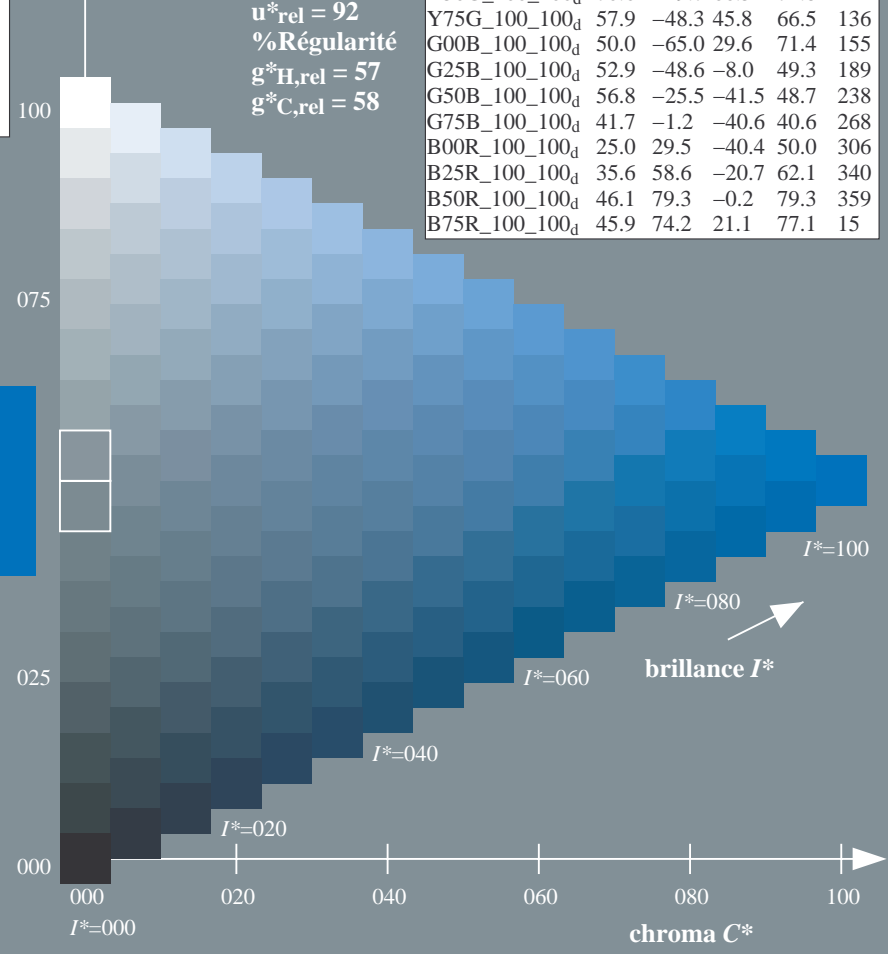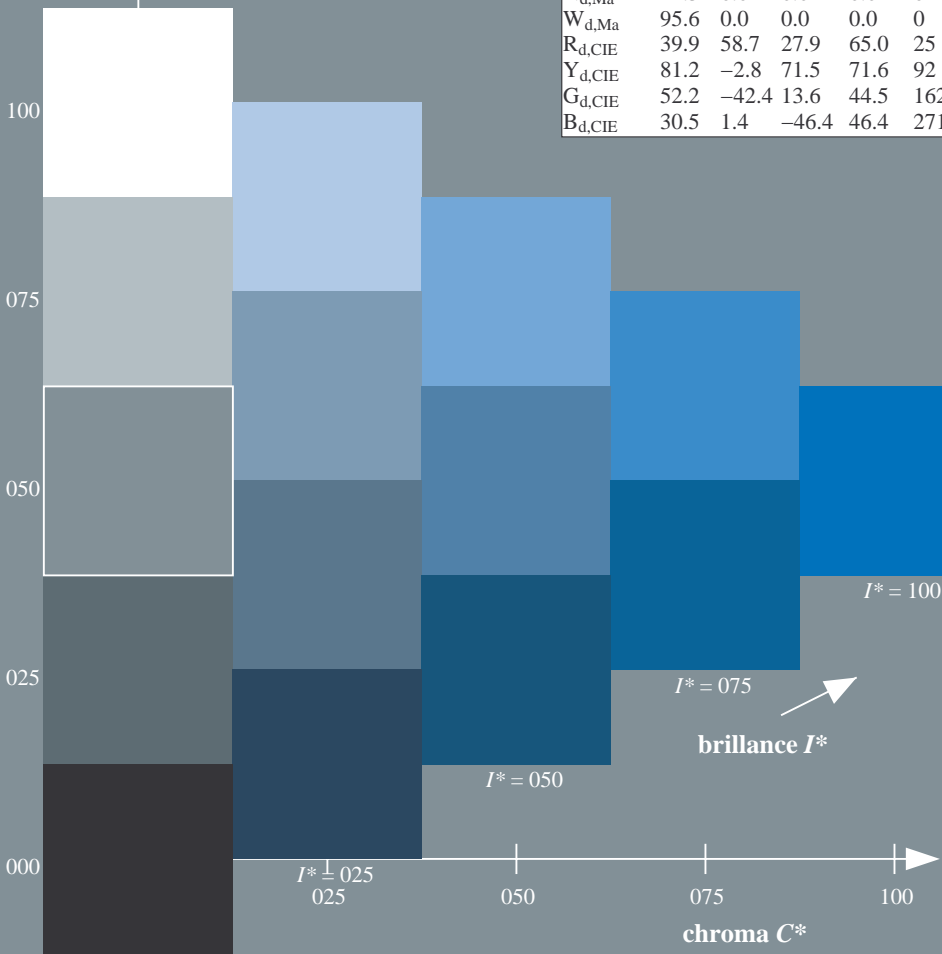

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF06/RF06.LFP.PDF> / .PS  
Informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF06/RF06L0FP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0\* (CMY0)  
TUB matériel: code=thad4ta