


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG53/RG53L0NP.PDF> / .PS; Start-Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

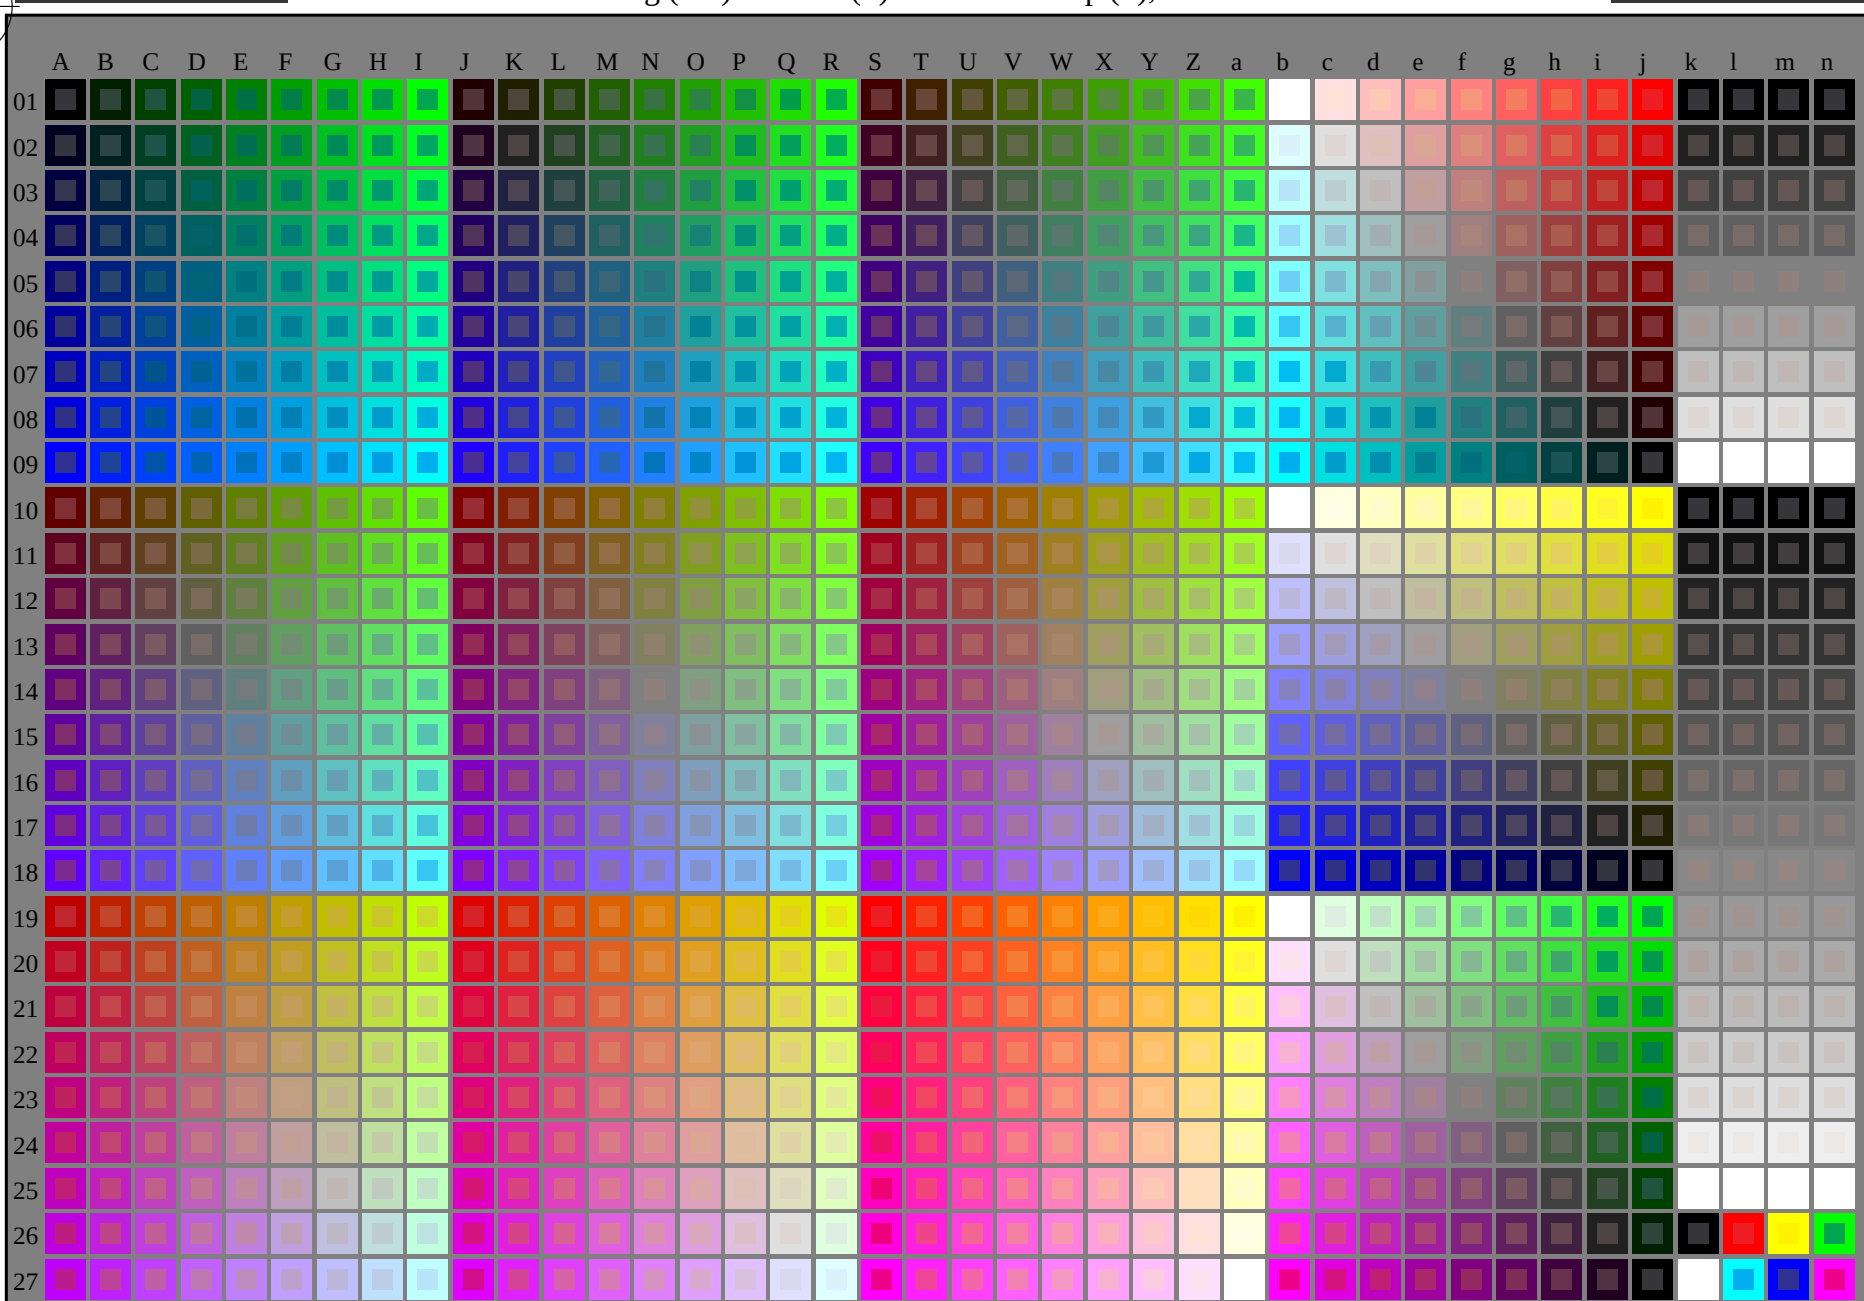

0-003030-L0 RG530-7N

Test chart G with 40x27=1080 coloursPrüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; ; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): $rgb + cm$




TUB-Prüfvorlage RG53; 1080 Normfarben
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG53/RG53L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG53/RG53L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

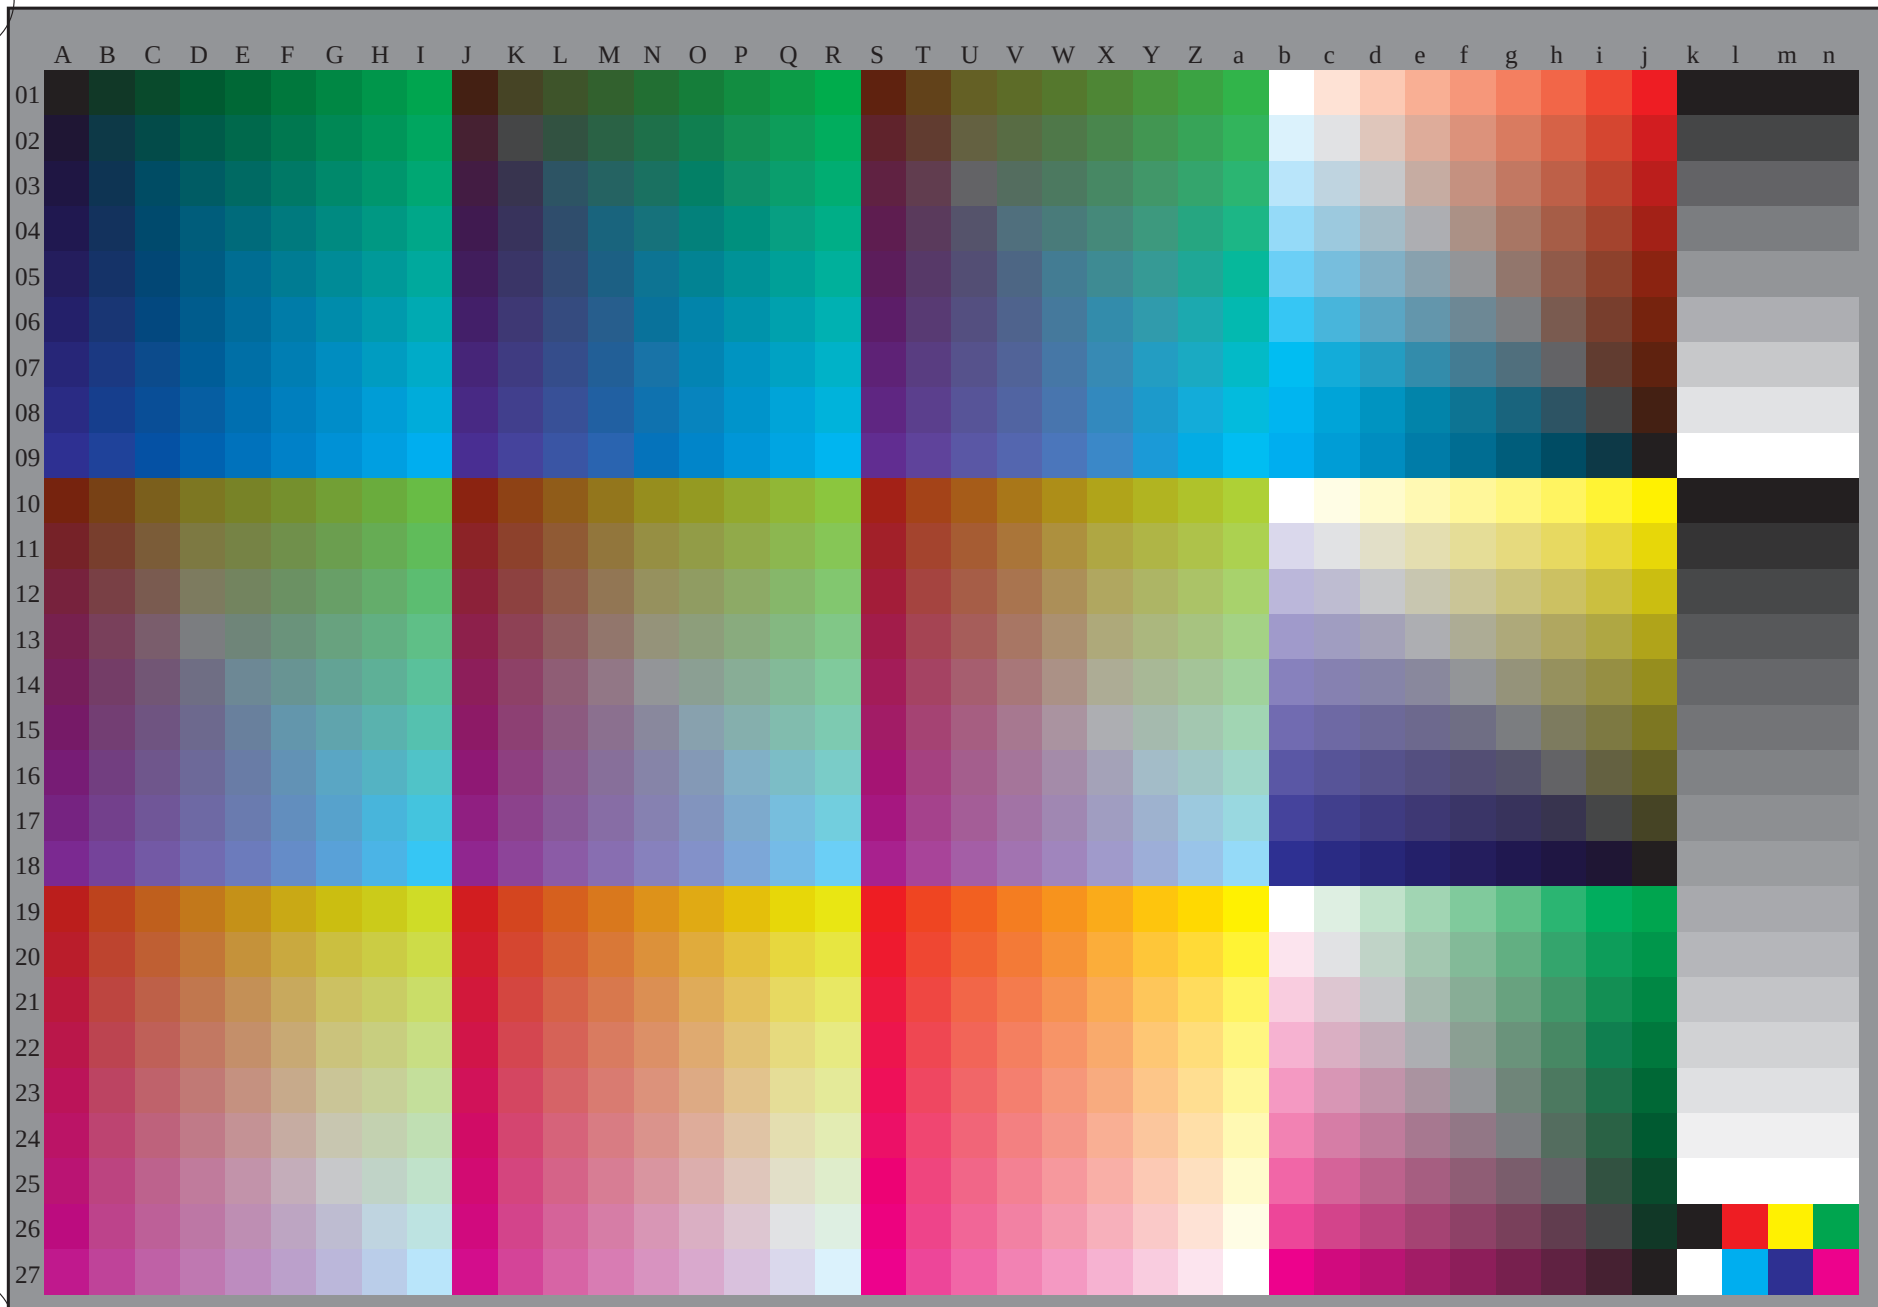

0-003130-L0 RG530-70

Test chart G with 40x27=1080 coloursPrüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): $rgb(A_n)$

TUB-Prüfvorlage RG53; 1080 Normfarben
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk


Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_d$

0-003130-F0

C M Y O L V



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG53/RG53L0NP.PDF> / .PS; Start-Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

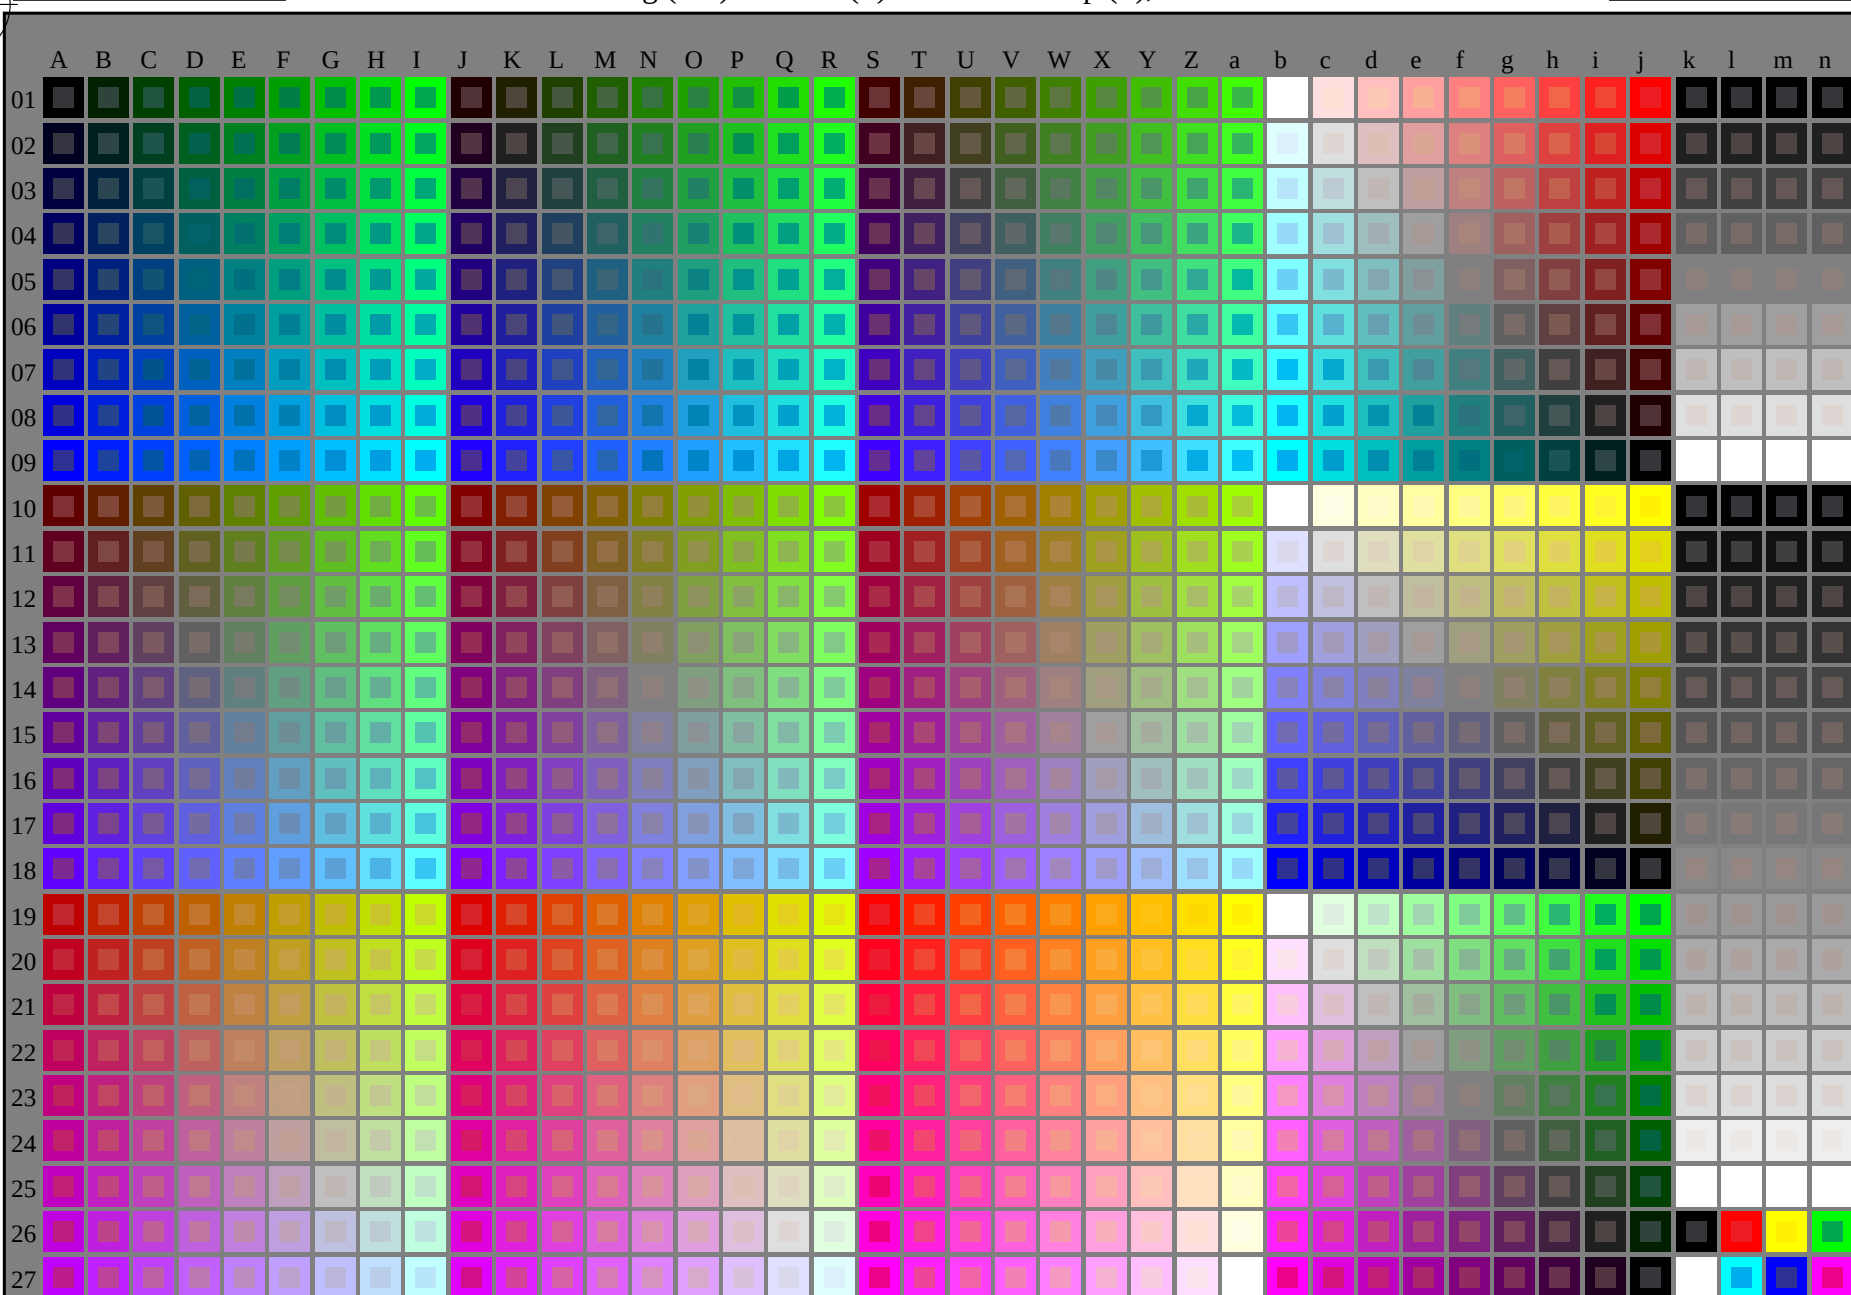

0-013030-L0 RG530-7N

Test chart G with 40x27=1080 coloursPrüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; ; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): $rgb + cm$




TUB-Prüfvorlage RG53; 1080 Normfarben
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, *cm*yk

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG53/RG53.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG53/RG53L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

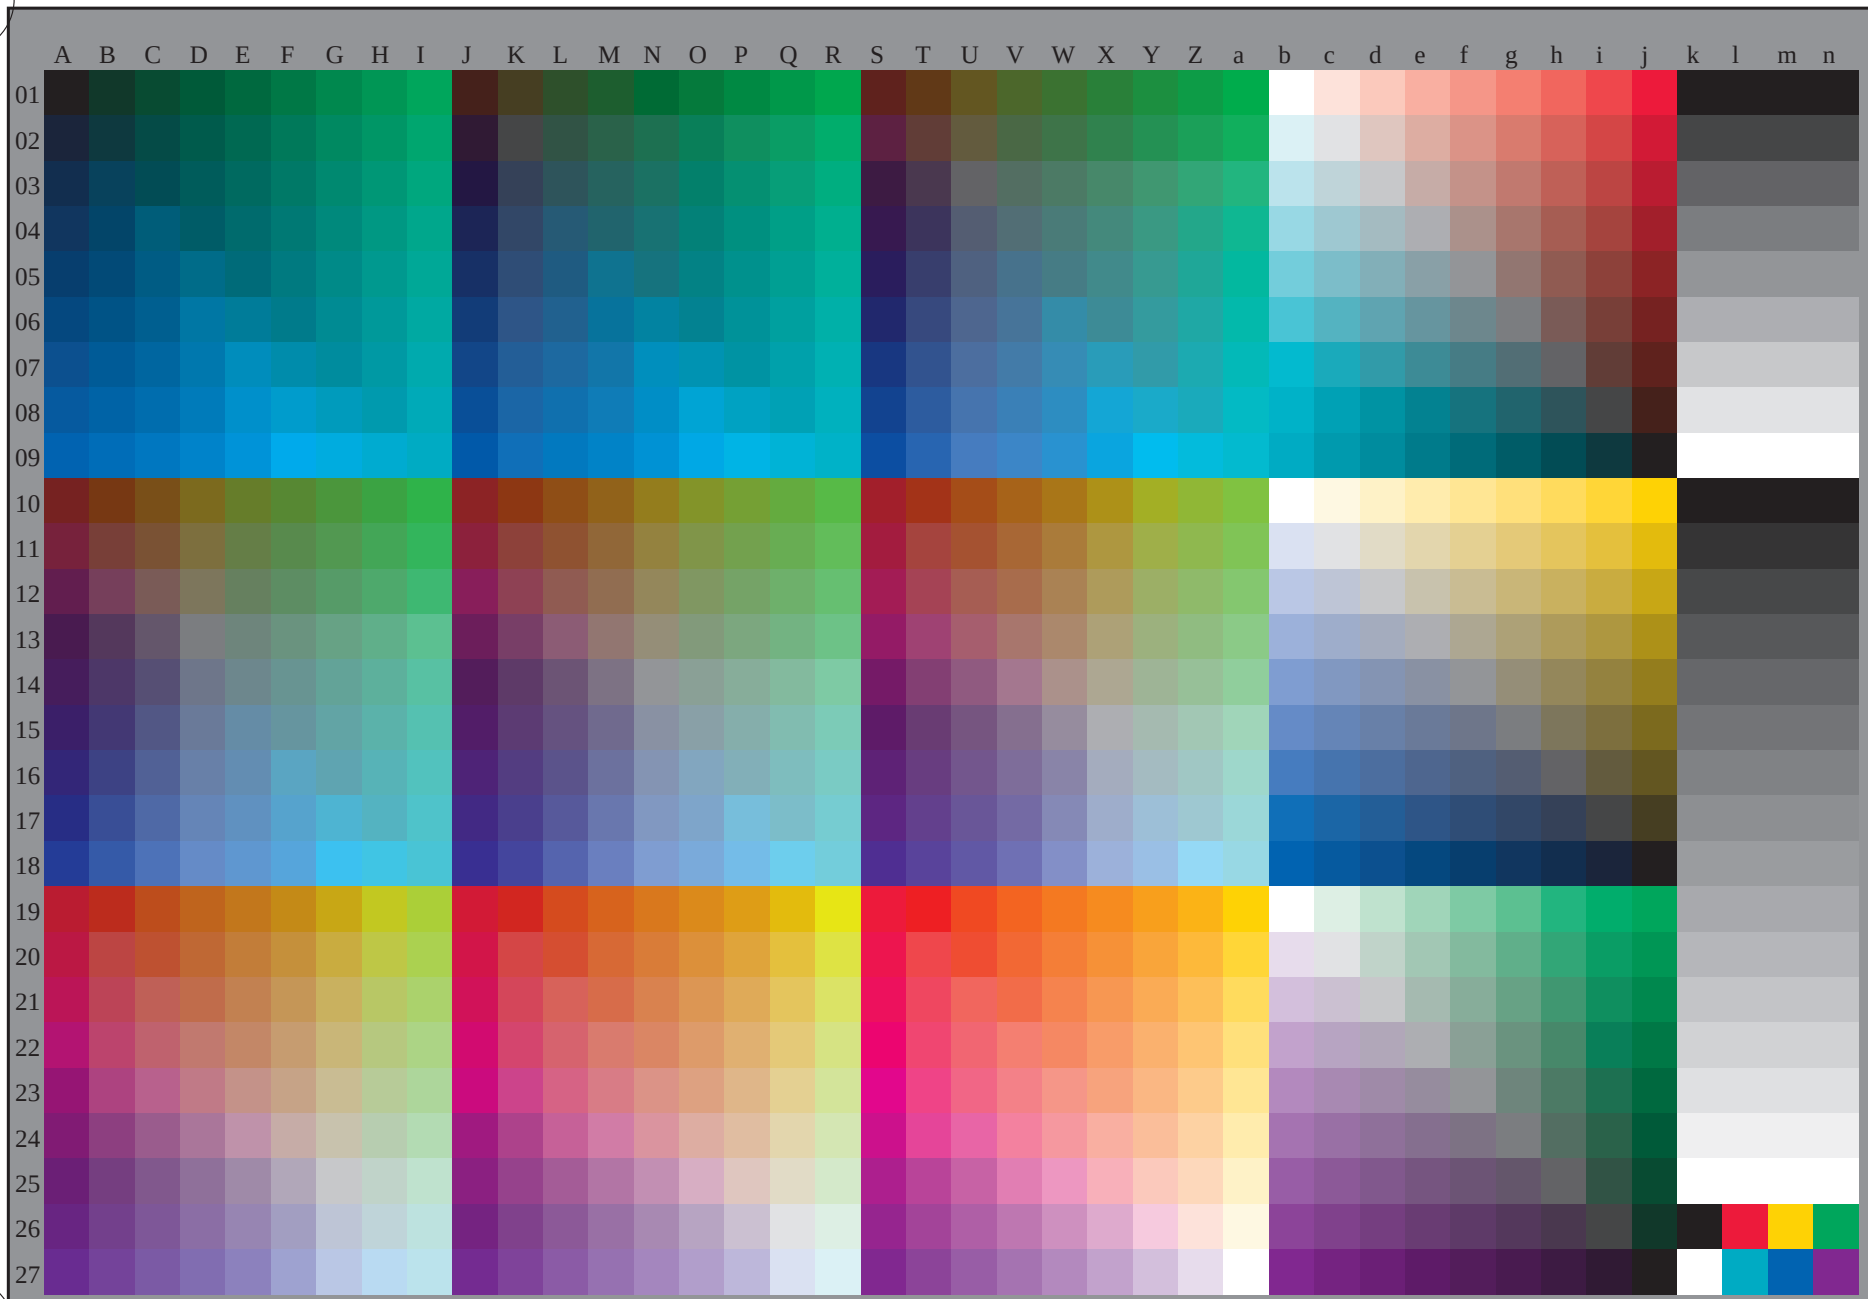

0-013130-L0 RG530-71

Test chart G with 40x27=1080 colours; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): $rgb(A_n)$

TUB-Prüfvorlage RG53; 1080 Normfarben
 Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

0-013130-F0