


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG72/RG72.L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG72/RG72L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=th4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

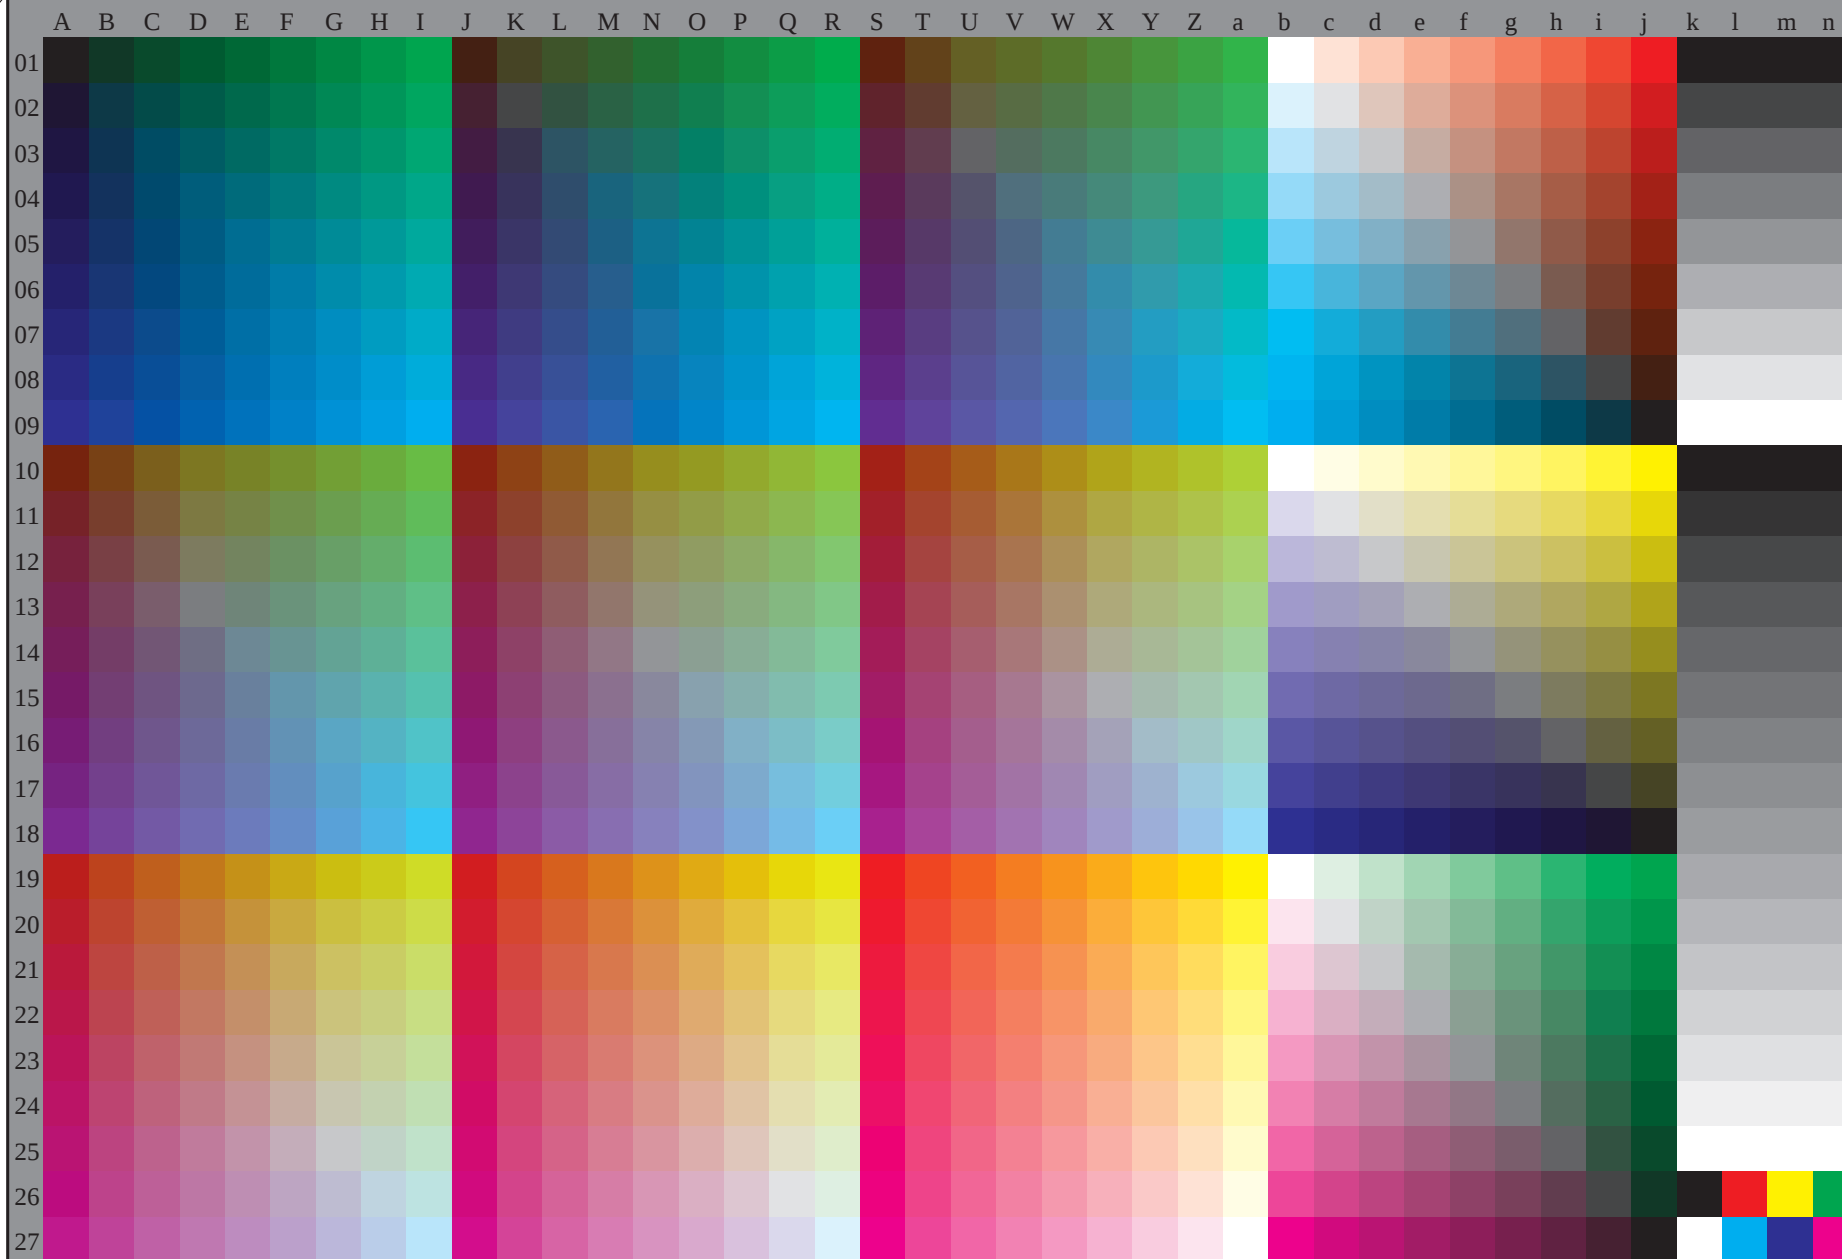

RG720-70

0-003130-L0

TUB-Prüfvorlage RG72; 1080 Normfarben, $cf=0,9$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, $de=0$, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_d$

0-003130-F0