


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG74/RG74.L0FP.PDF> / .PS; 3D-Linearisierung
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

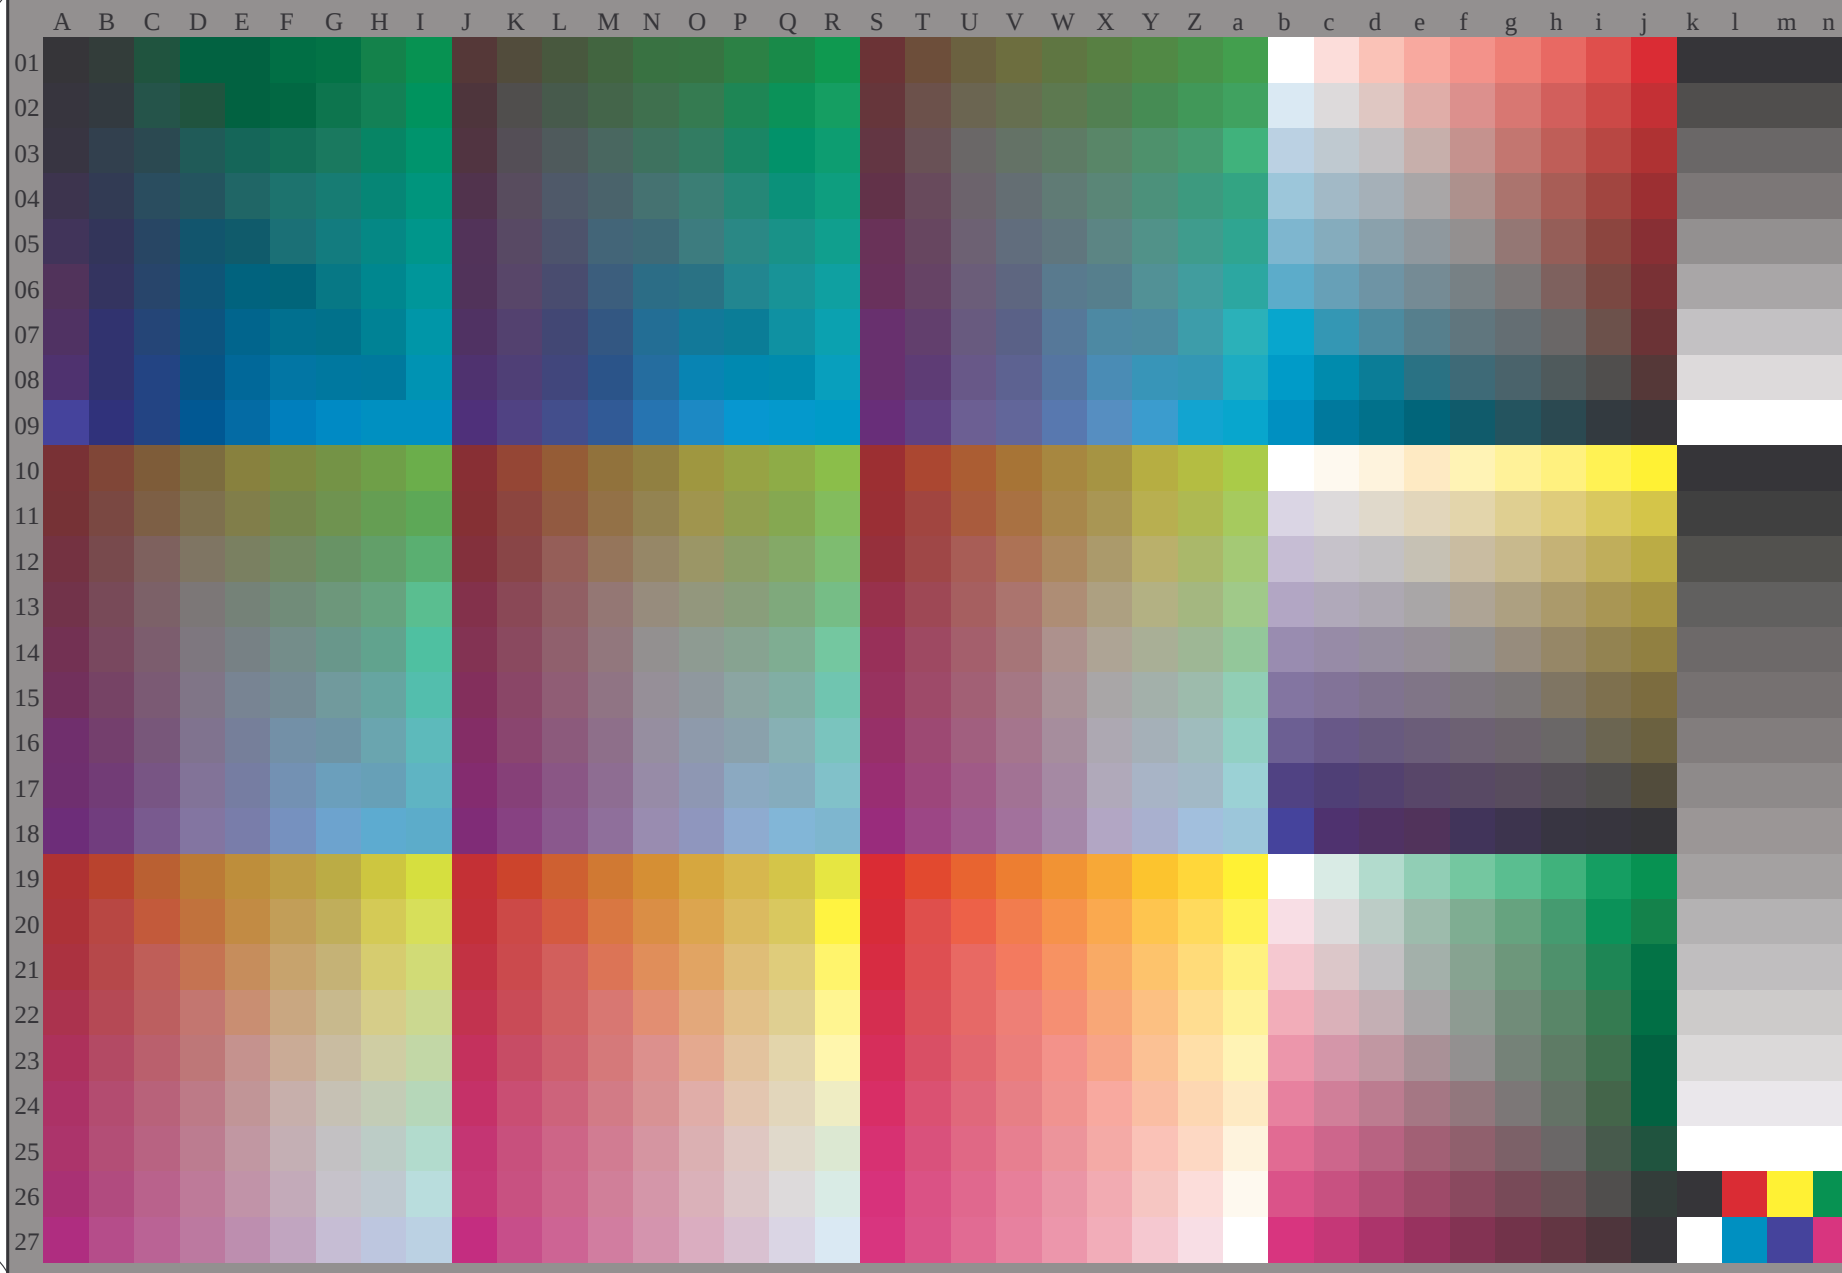

TUB-Registrierung: 20130201-RG74/RG74L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=th4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

RG740-72 0-103131-L0

TUB-Prüfvorlage RG74; 1080 Normfarben, $cf=0,9$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmy0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

0-103131-F0