

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI06/RI06L0FP.PDF>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 268/360 = 0.74$

$H^*_d = G75B_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = G75B_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 41 -1 -40 40 268

$HIC^*_{d,Ma}$: G75B_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma



$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

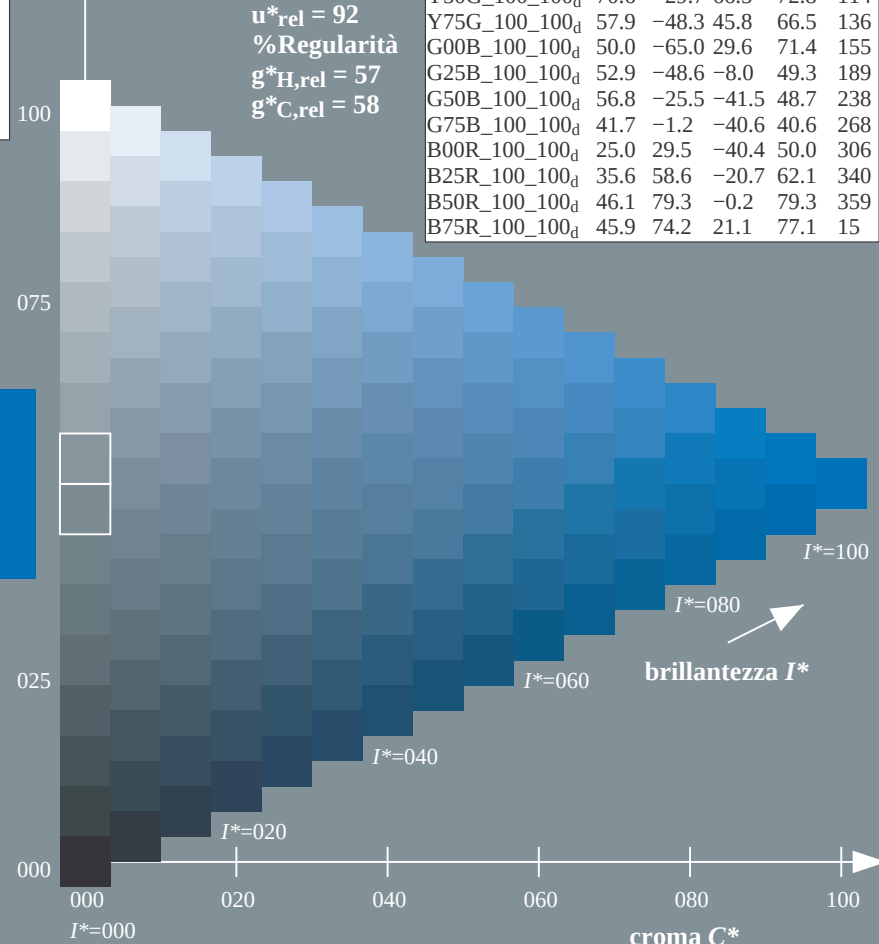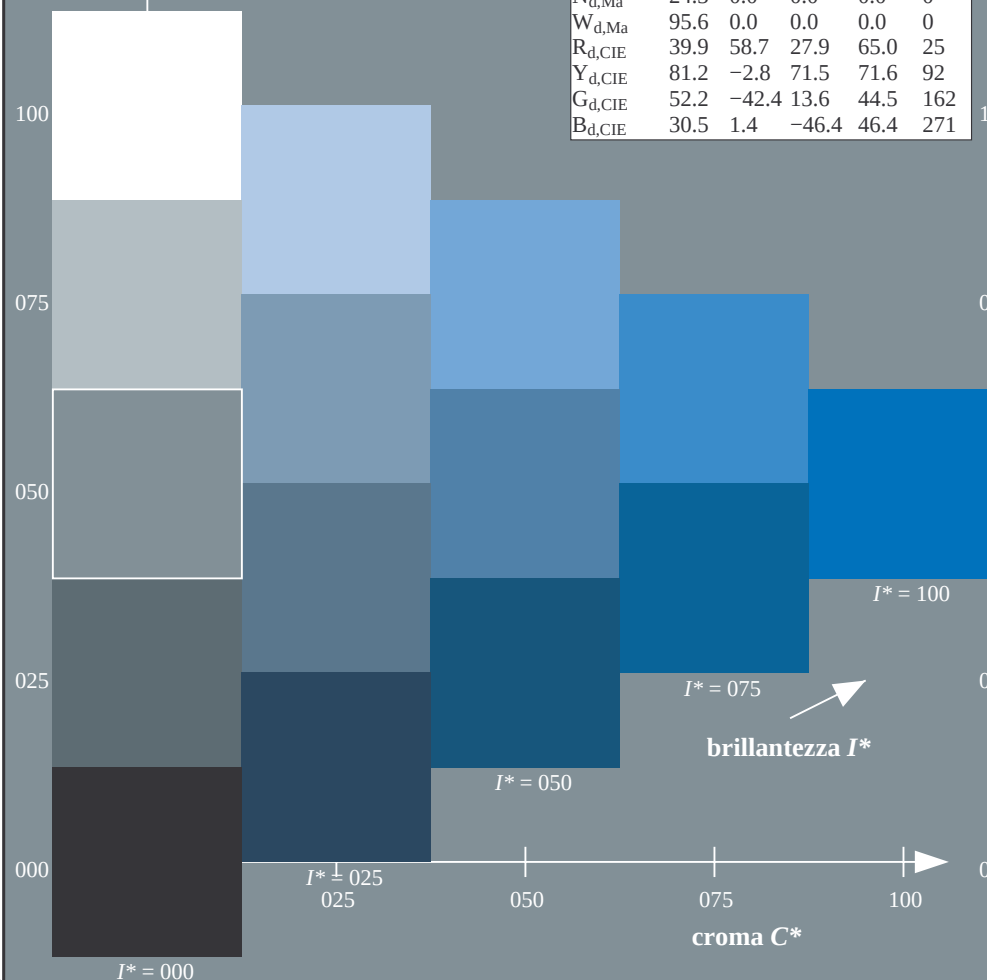

4-103131-L0 RI060-72

grafico TUB-RI06; codice di tinte: $H^*_d=G75B_d$

grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

uscita: 3D-linearizzazzione a $cmY0^*_{dd}$

TUB iscrizione: 20130201-RI06/RI06L0FP.PDF /PS

TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0^*$ (CMY0)