


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI66/RI66.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20150701-RI66/RI66L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta

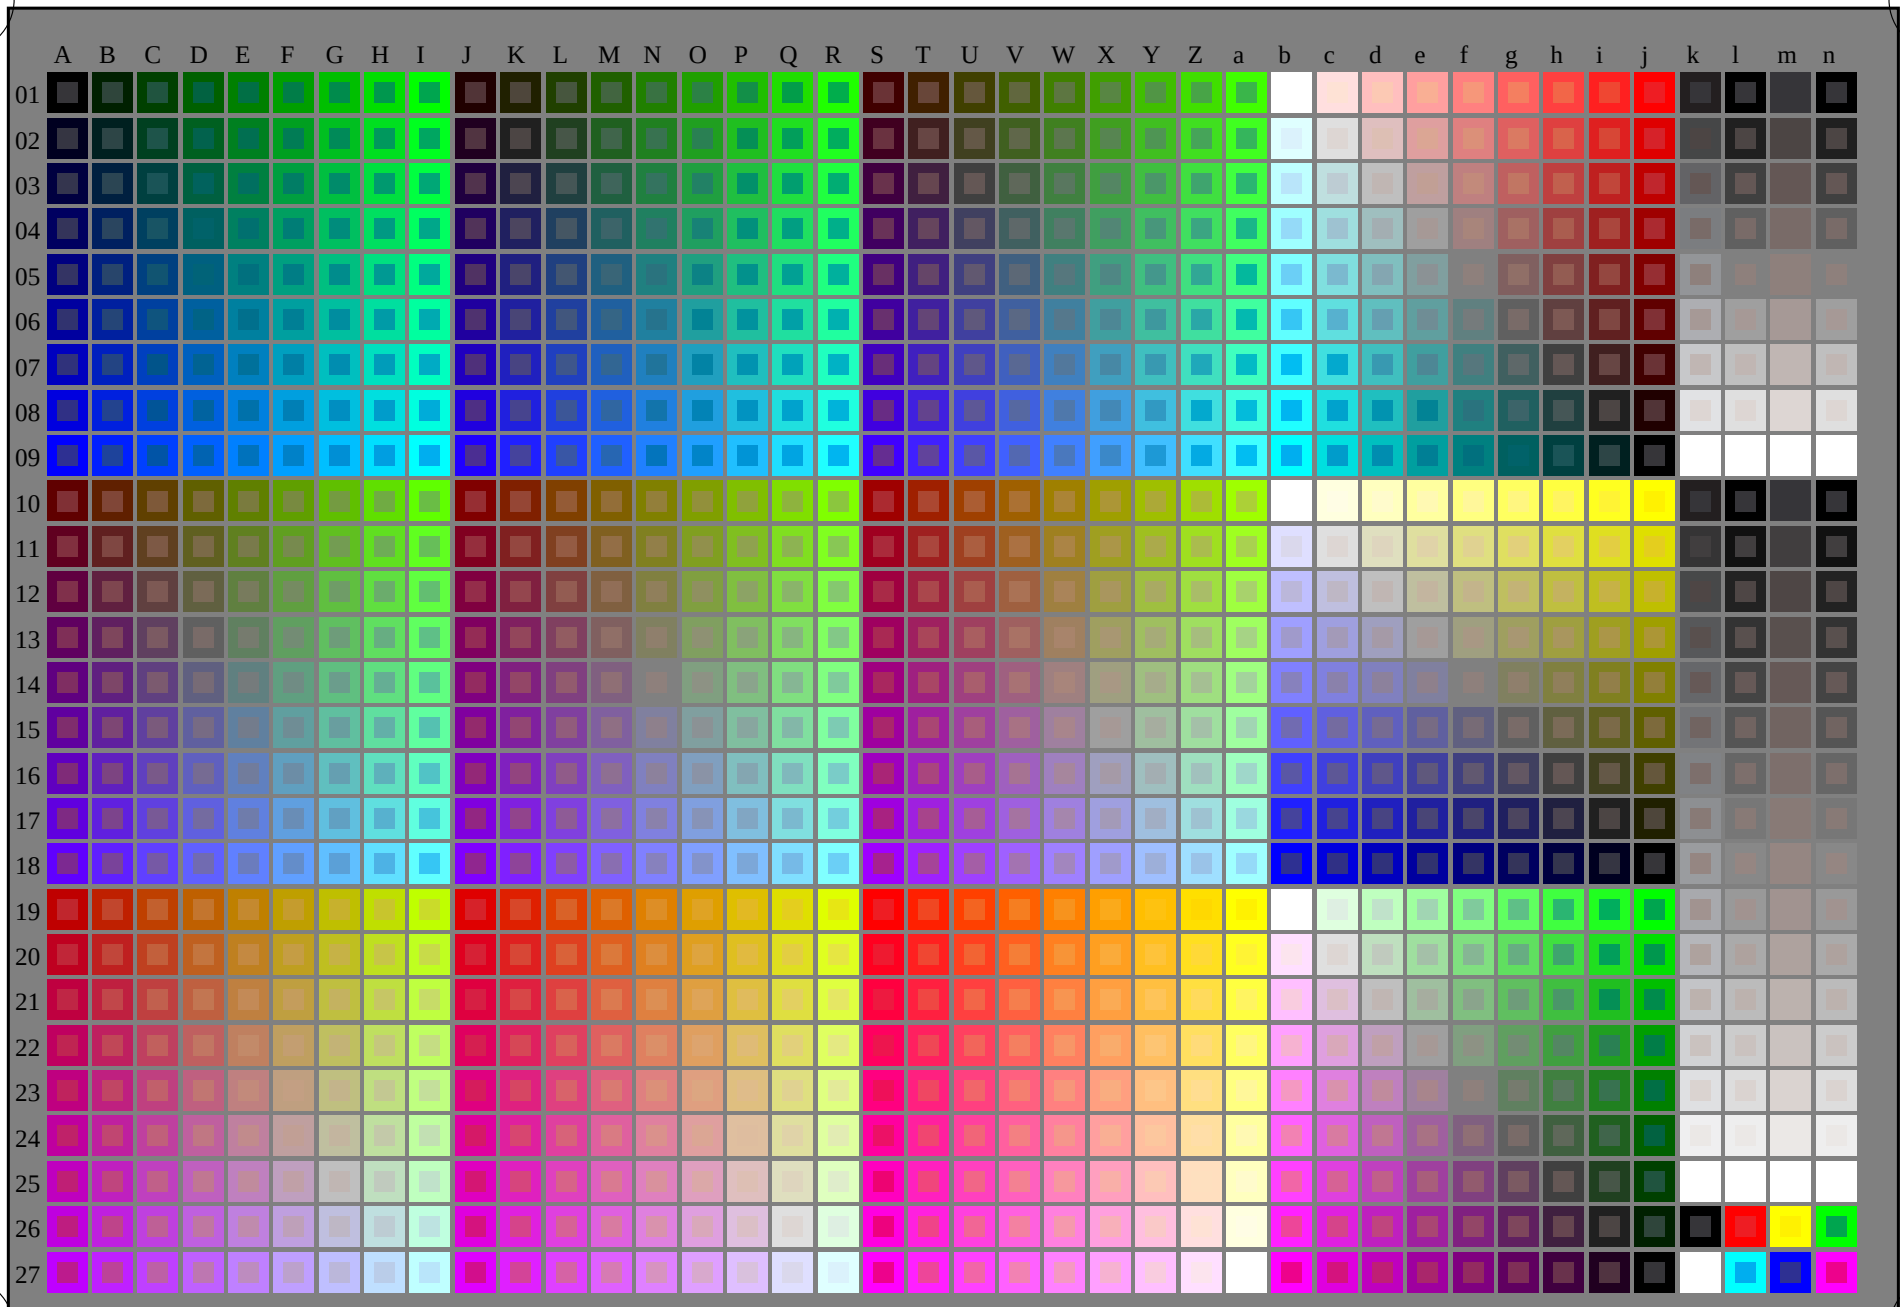

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI66/RI66.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI66/RI66L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta








grafico TUB-RI66; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, $de=0$, cmyk*

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

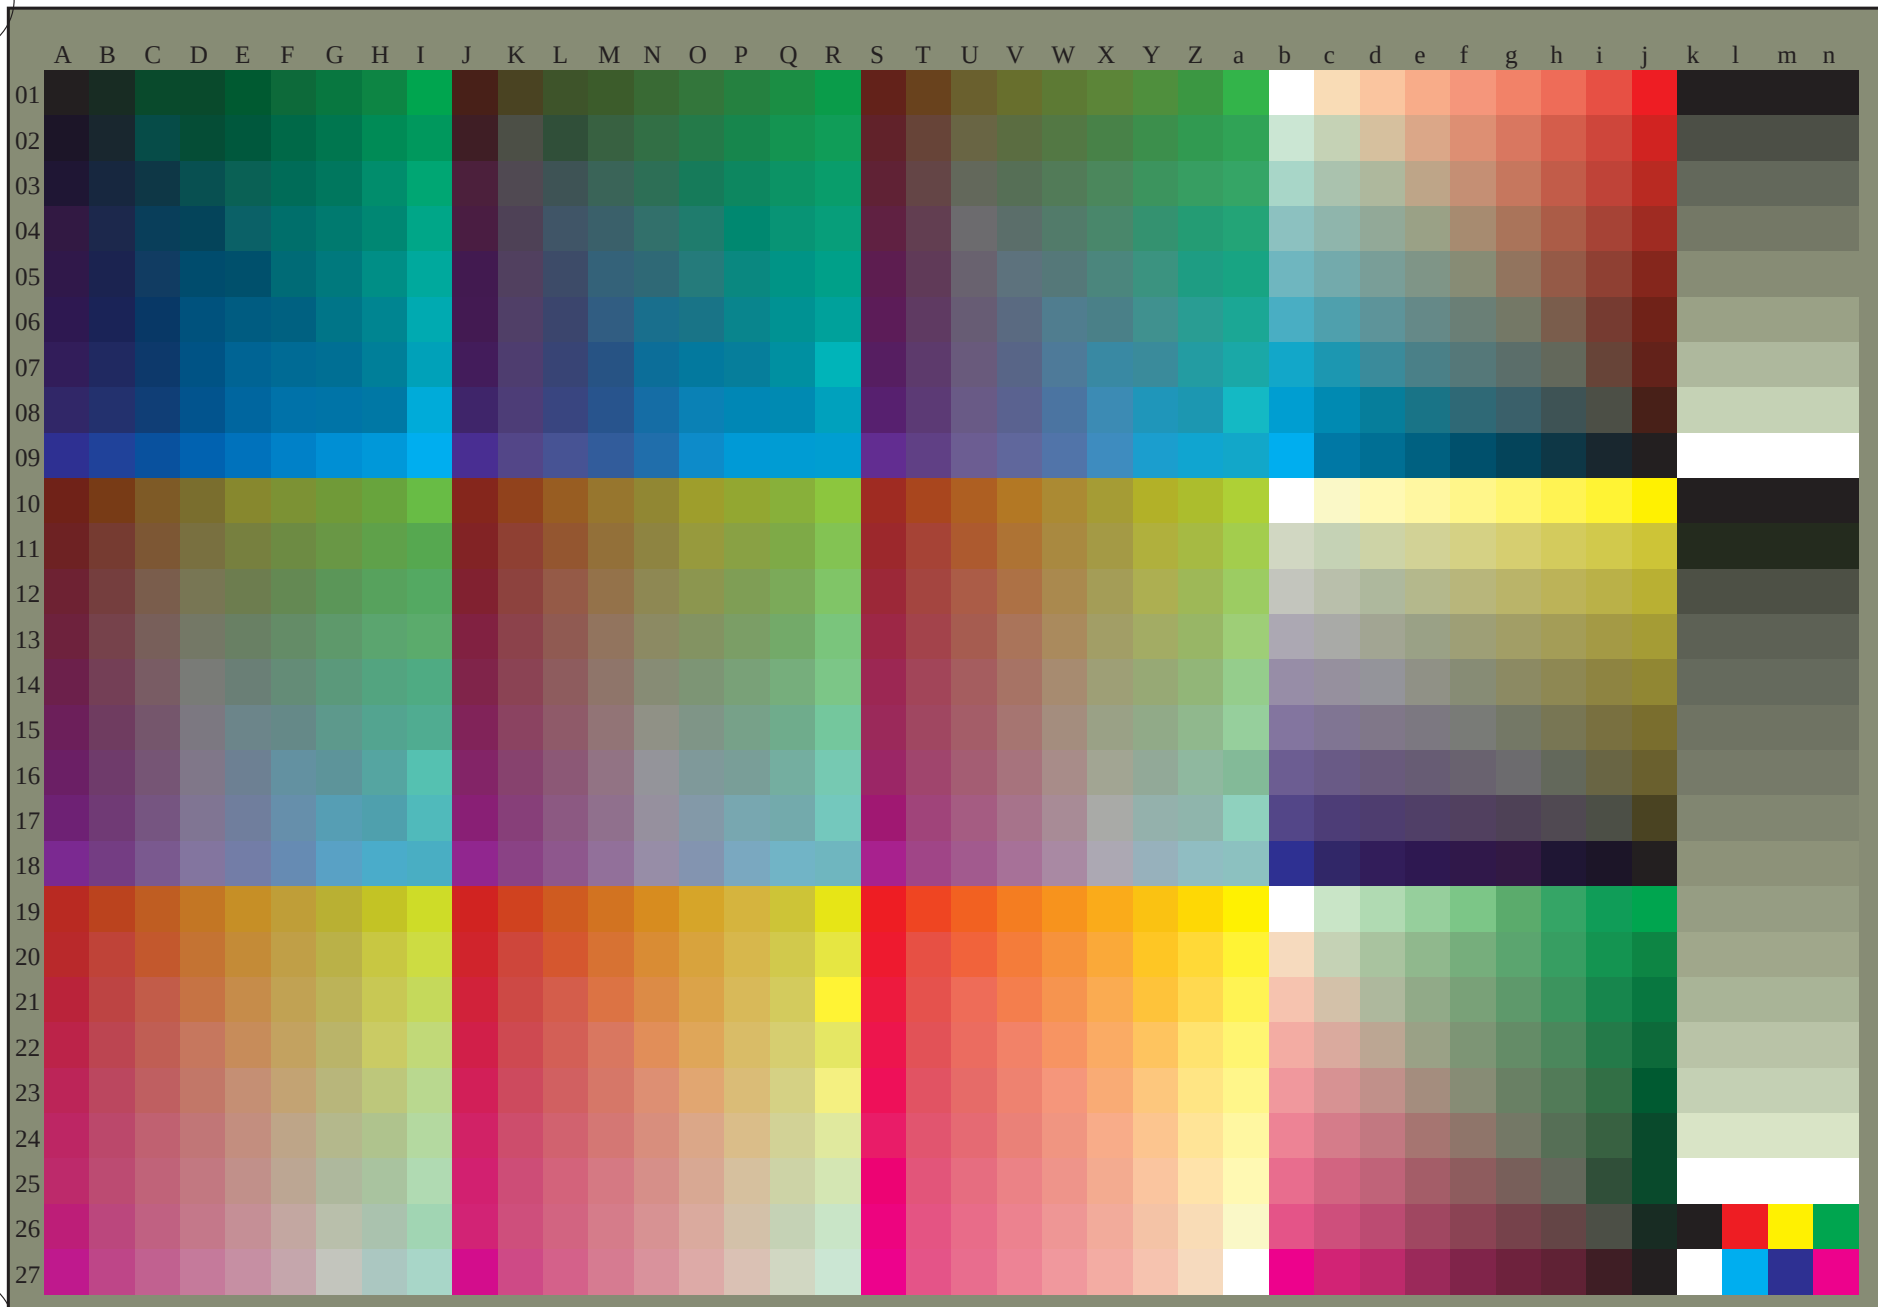

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI66/RI66.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

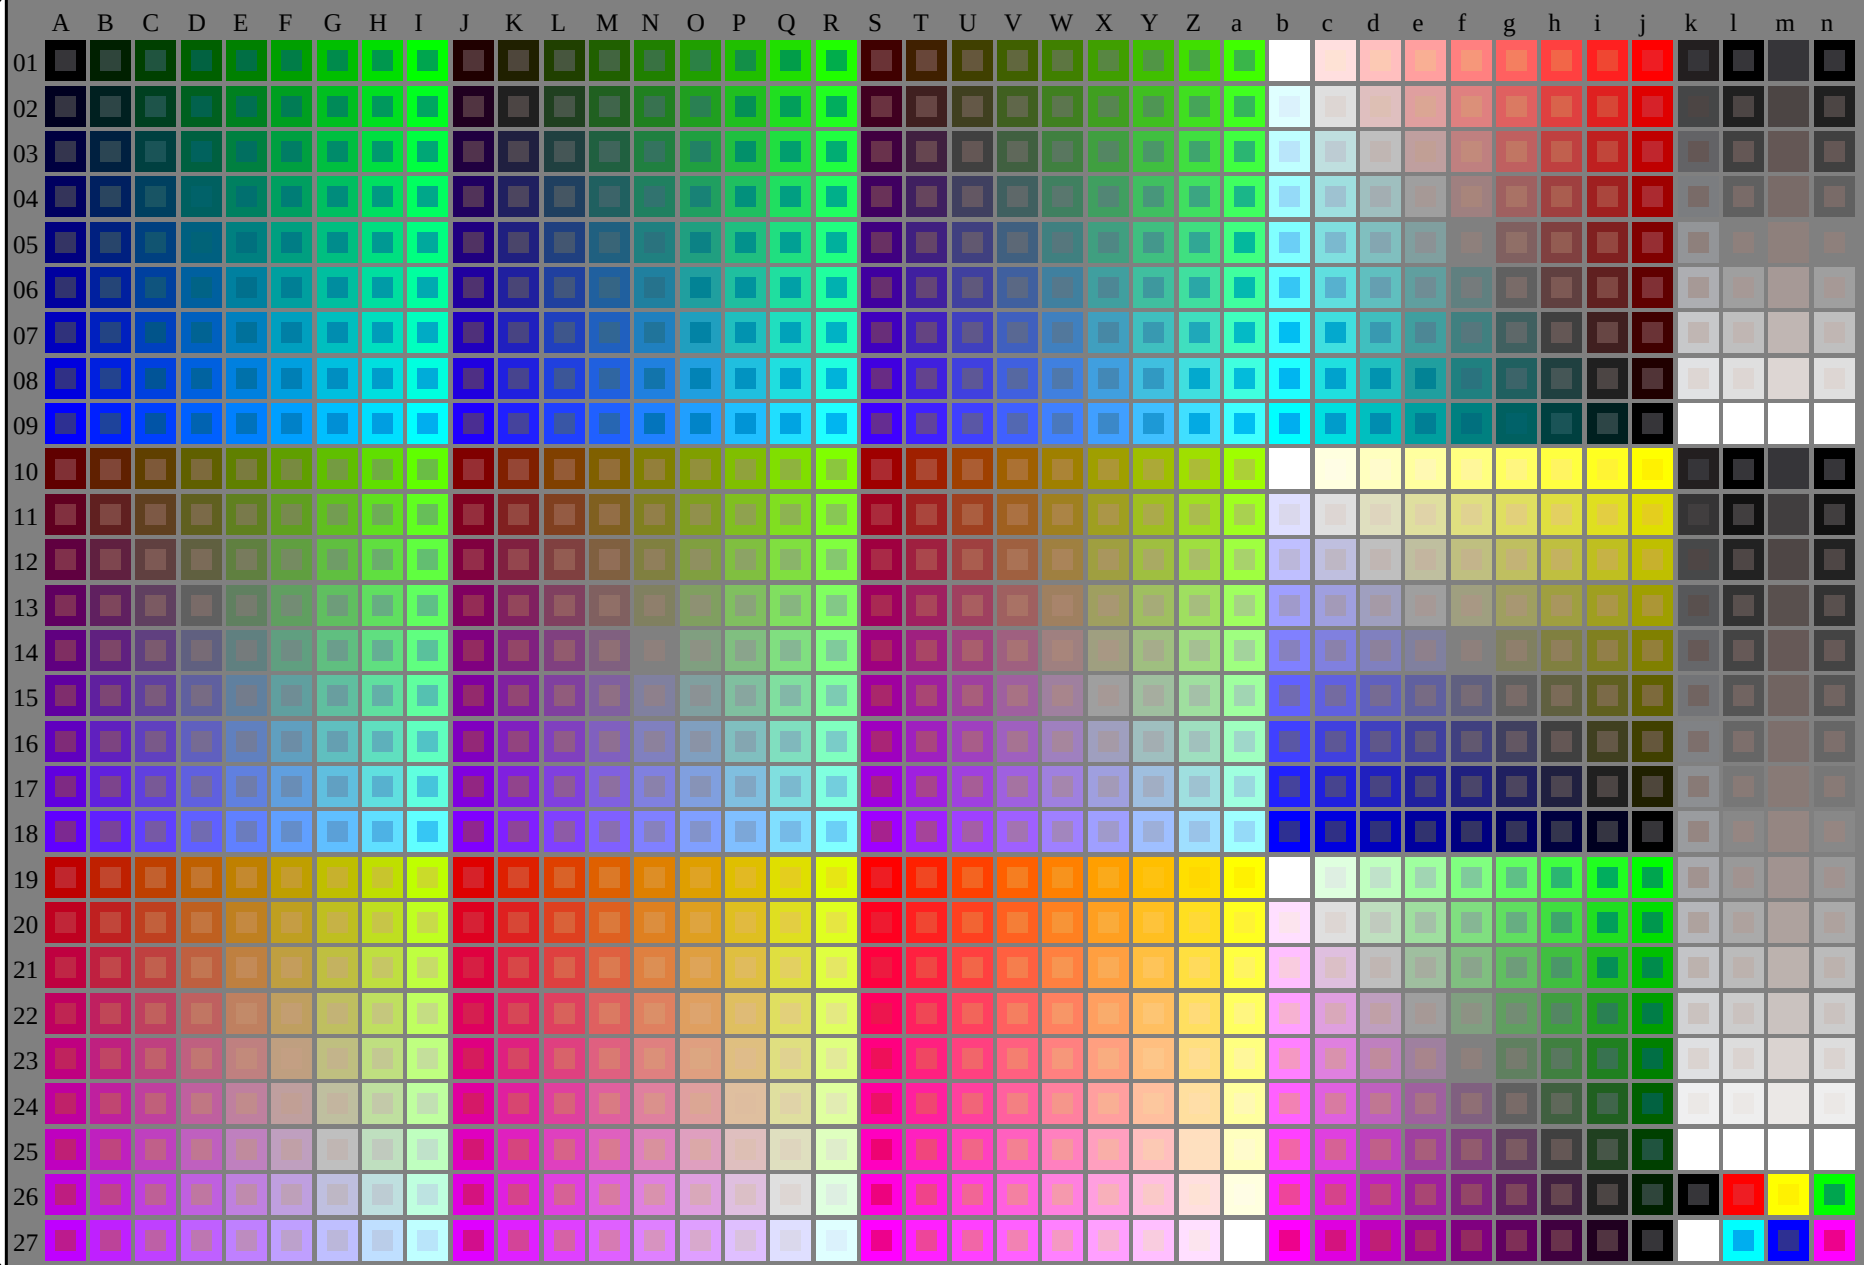

RI660-7N_RGB 4-113030-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

grafico TUB-RI66; 1080 colori standard, $c_f=1$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

TUB iscrizione: 20150701-RI66/RI66L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI66/RI66.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI66/RI66L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta





grafico TUB-RI66; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmyk*

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzone a $cmyk^*_{de}$

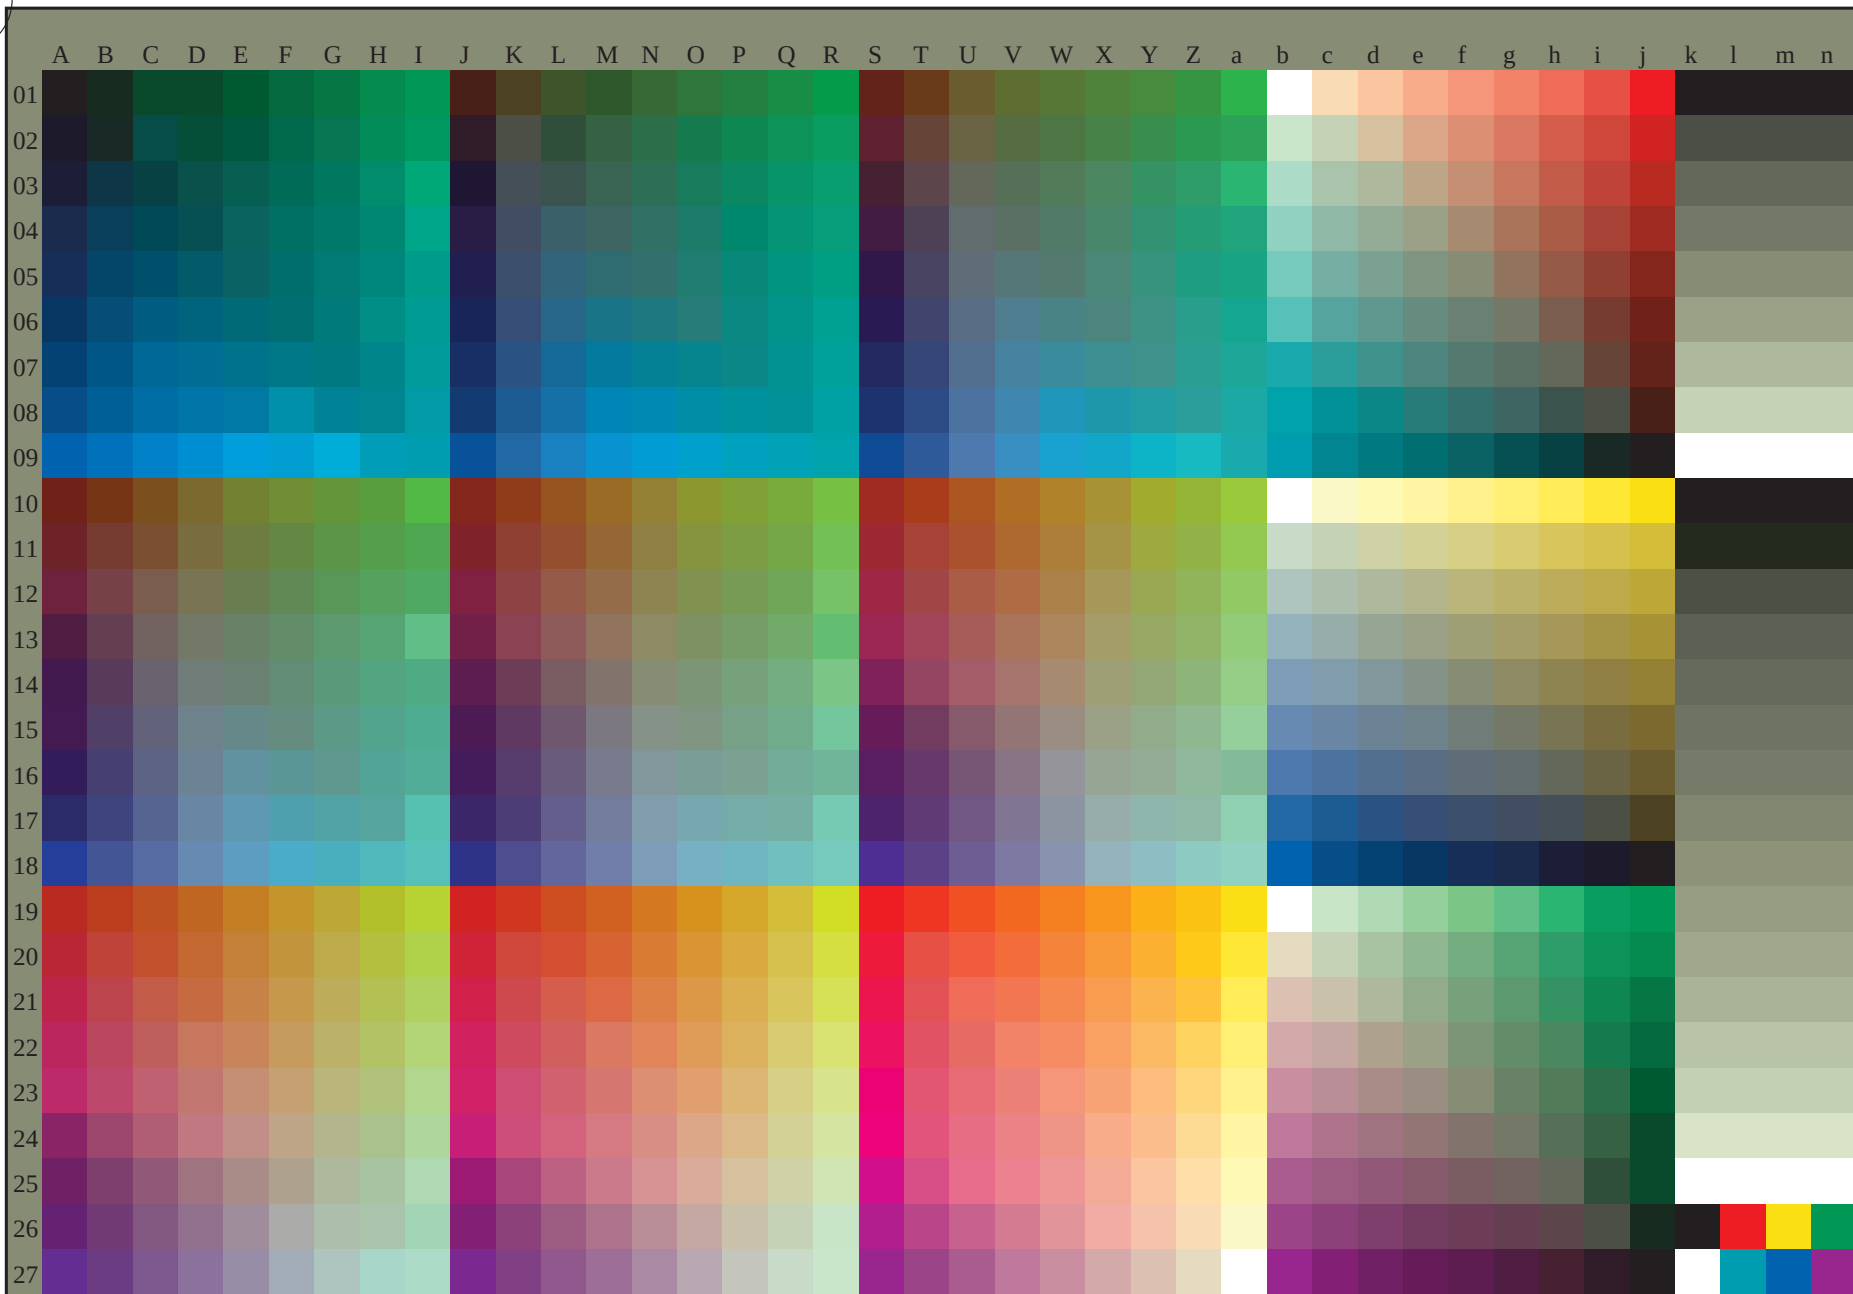