

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN13/RN13L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 2/2

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 296/360 = 0.82$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = B00R_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 25 23 -47 52 296

$HIC^*_{d,Ma}$: B00R_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11

se igrunde filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN13/RN13L0NP.PDF> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN13/RN13L0NP.PDF /.PS

TUB-material: code=rha4ta

anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)

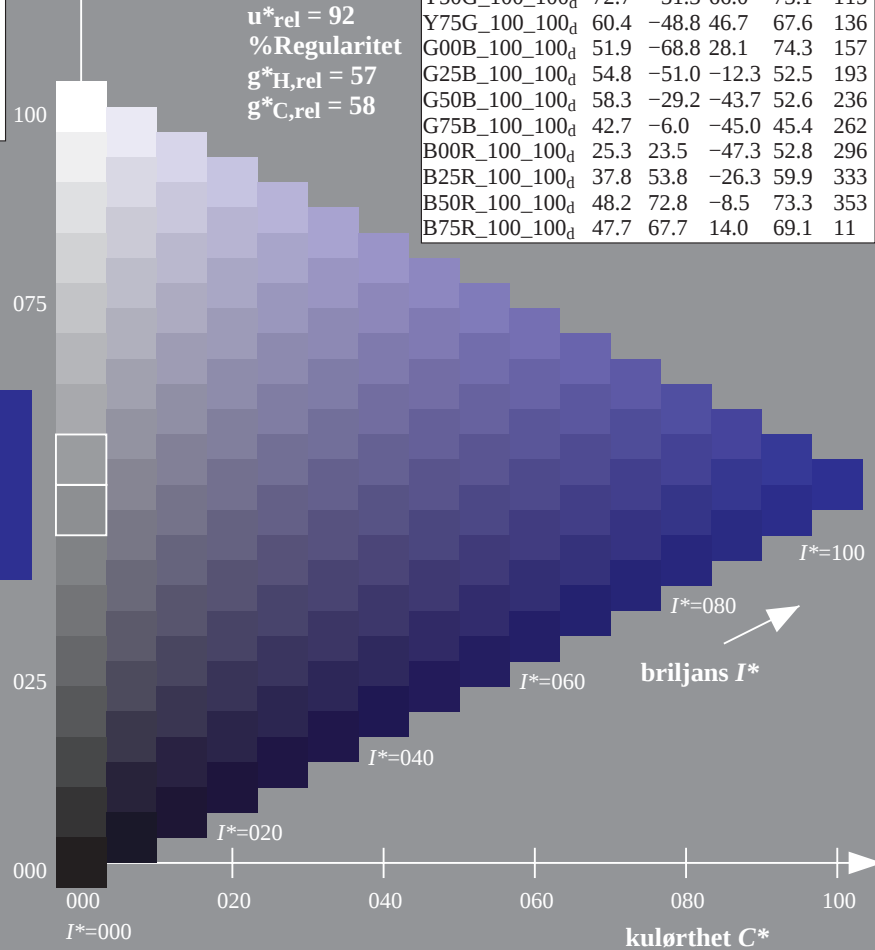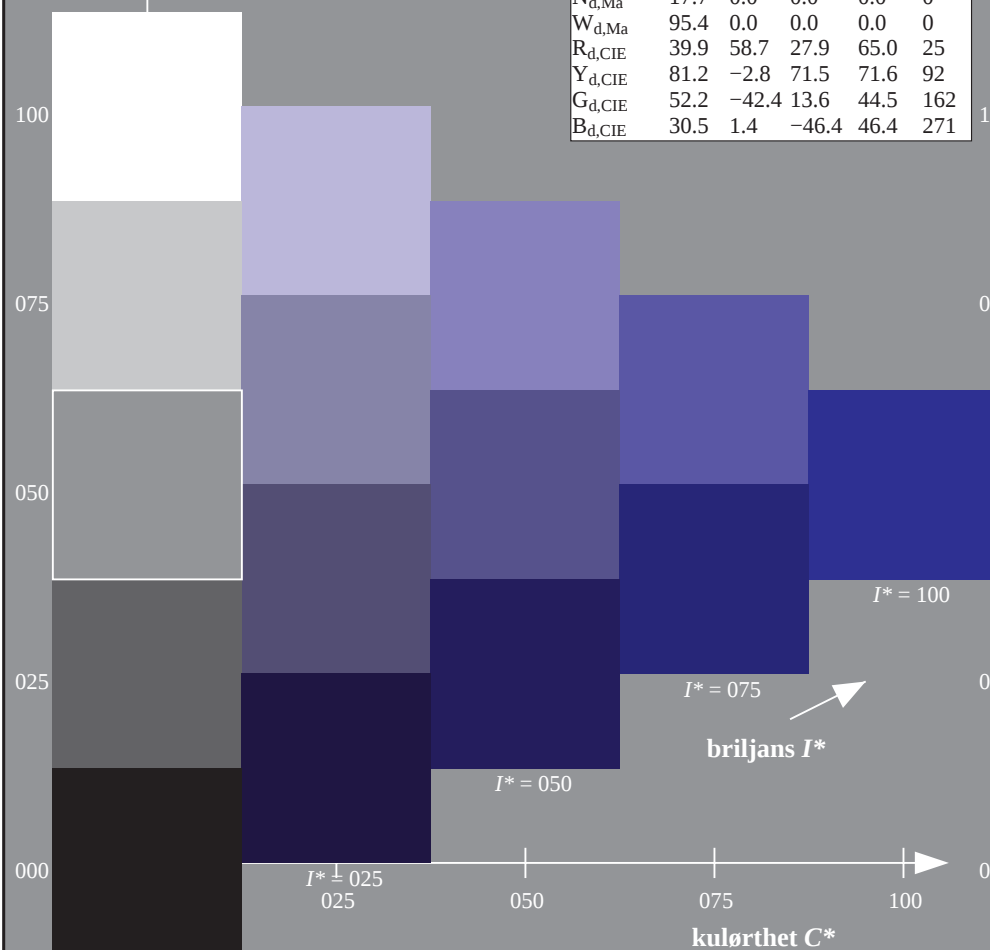

5-003130-L0 RN130-70

TUB-prøveplansje RN13; farbetoneplan: $H^*_d=B00R_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmyk_d$

5-003130-F0