


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS74/RS74.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

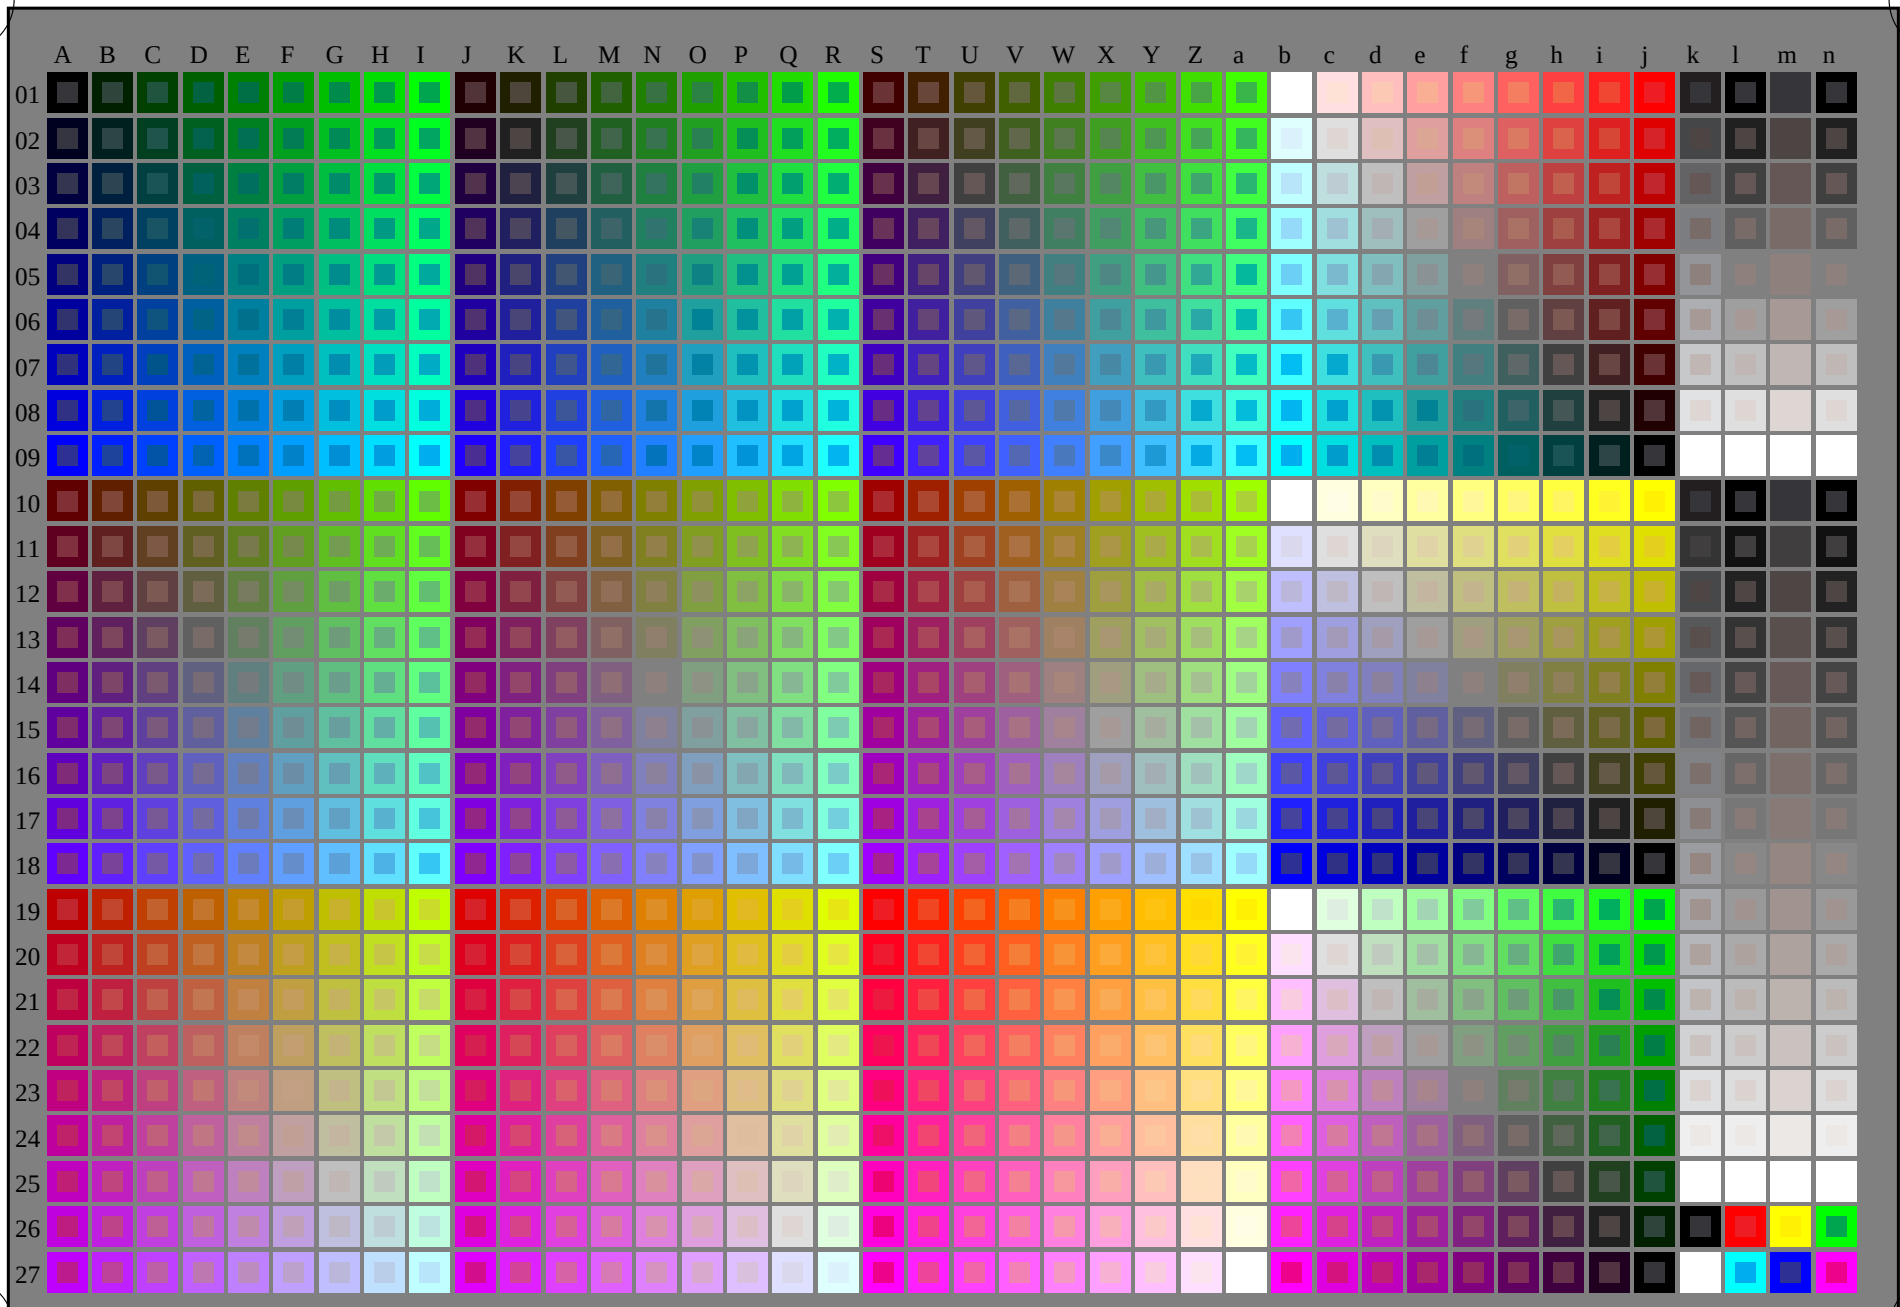

TUB matrícula: 20150701-RS74/RS74L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS74/RS74.L0NP.PDF>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS74/RS74L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)





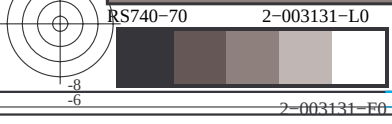


gráfico TUB-RS74; 1080 colores estándar, $cf=0,9$
 gráfico según a DIN 33872, 3D=0, $de=0$, $cmy0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 salida: transfiera a $cmy0_d$

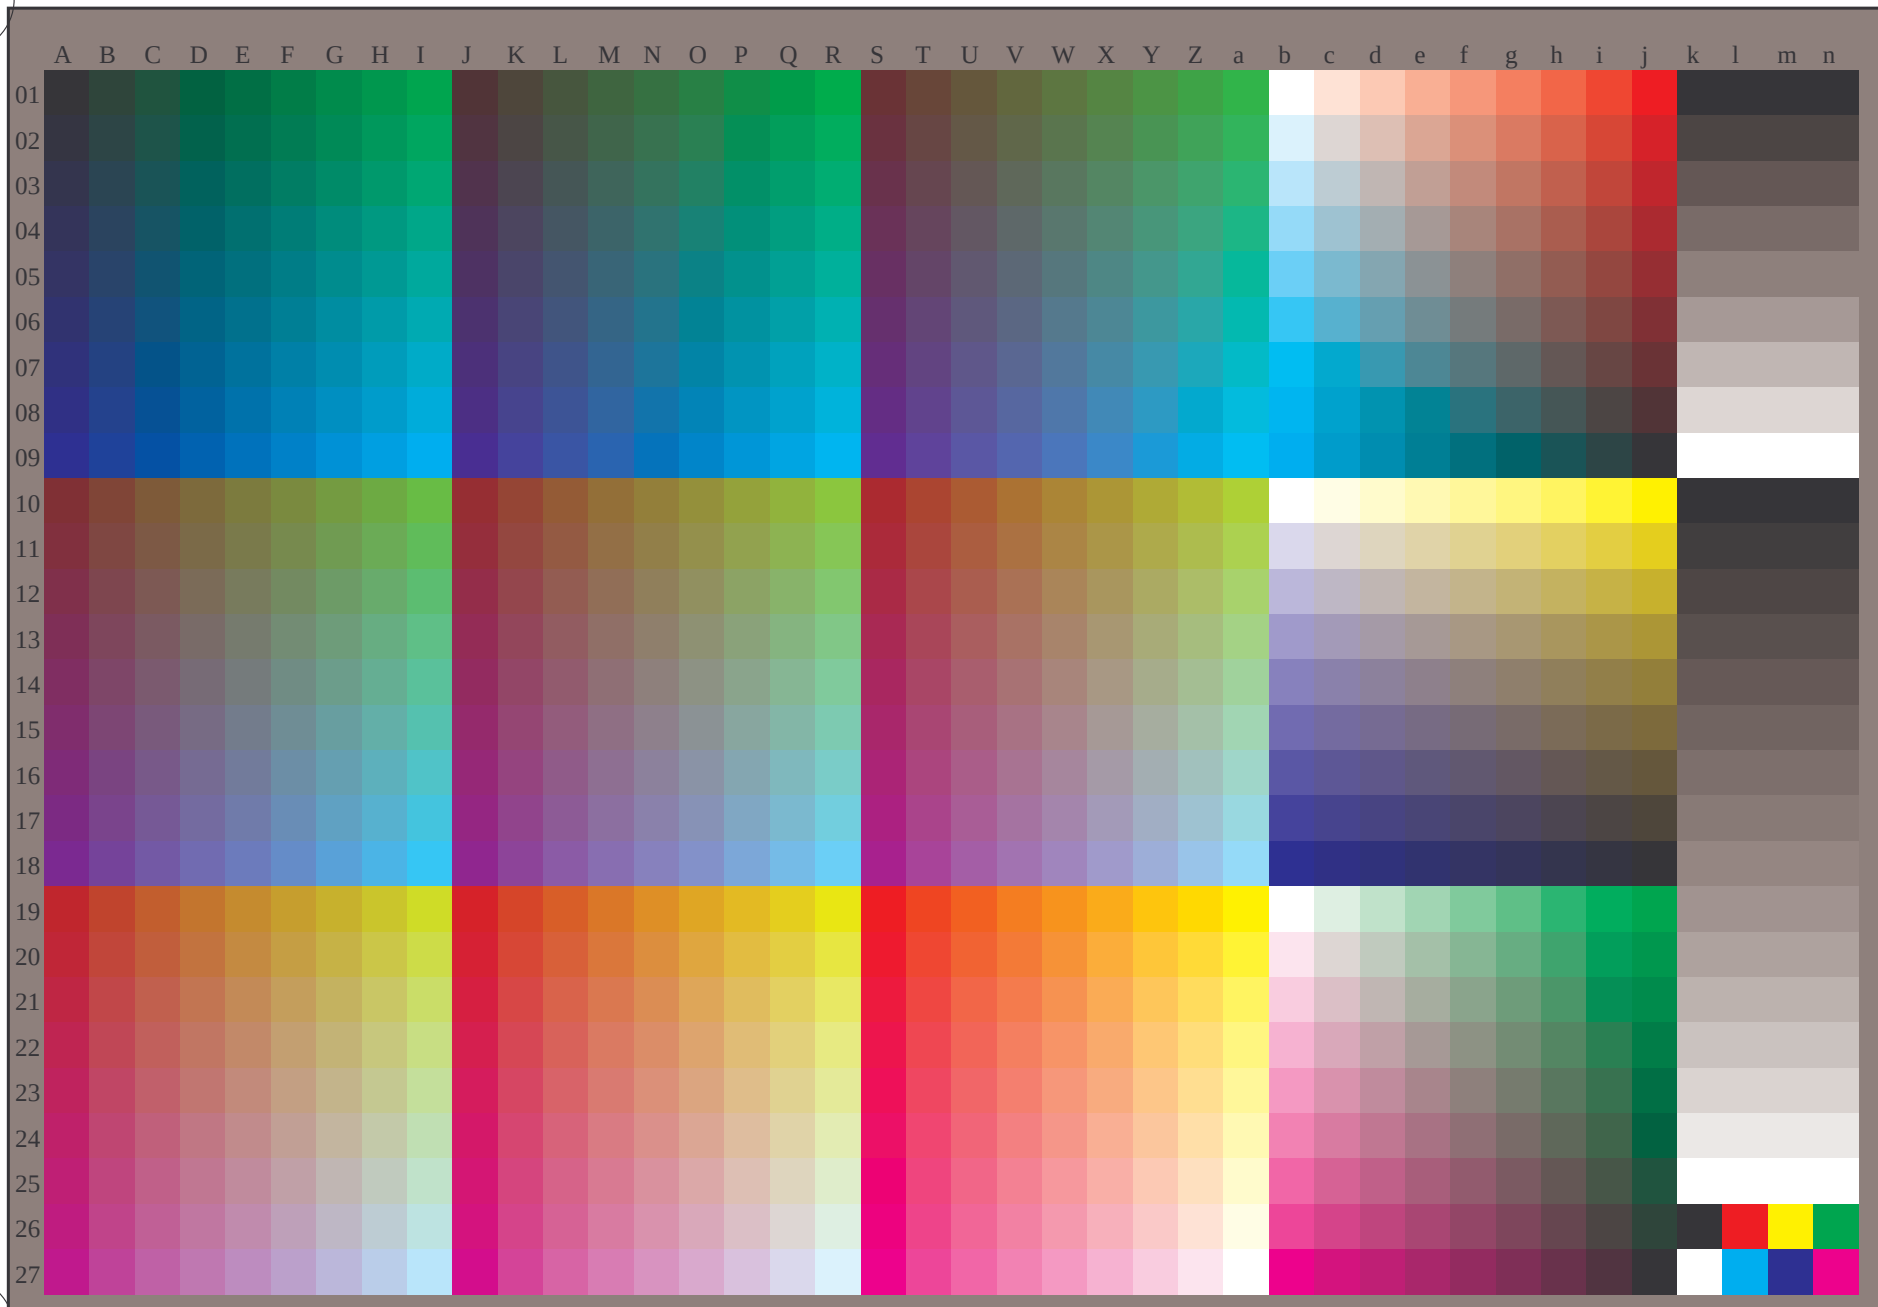

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS74/RS74.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

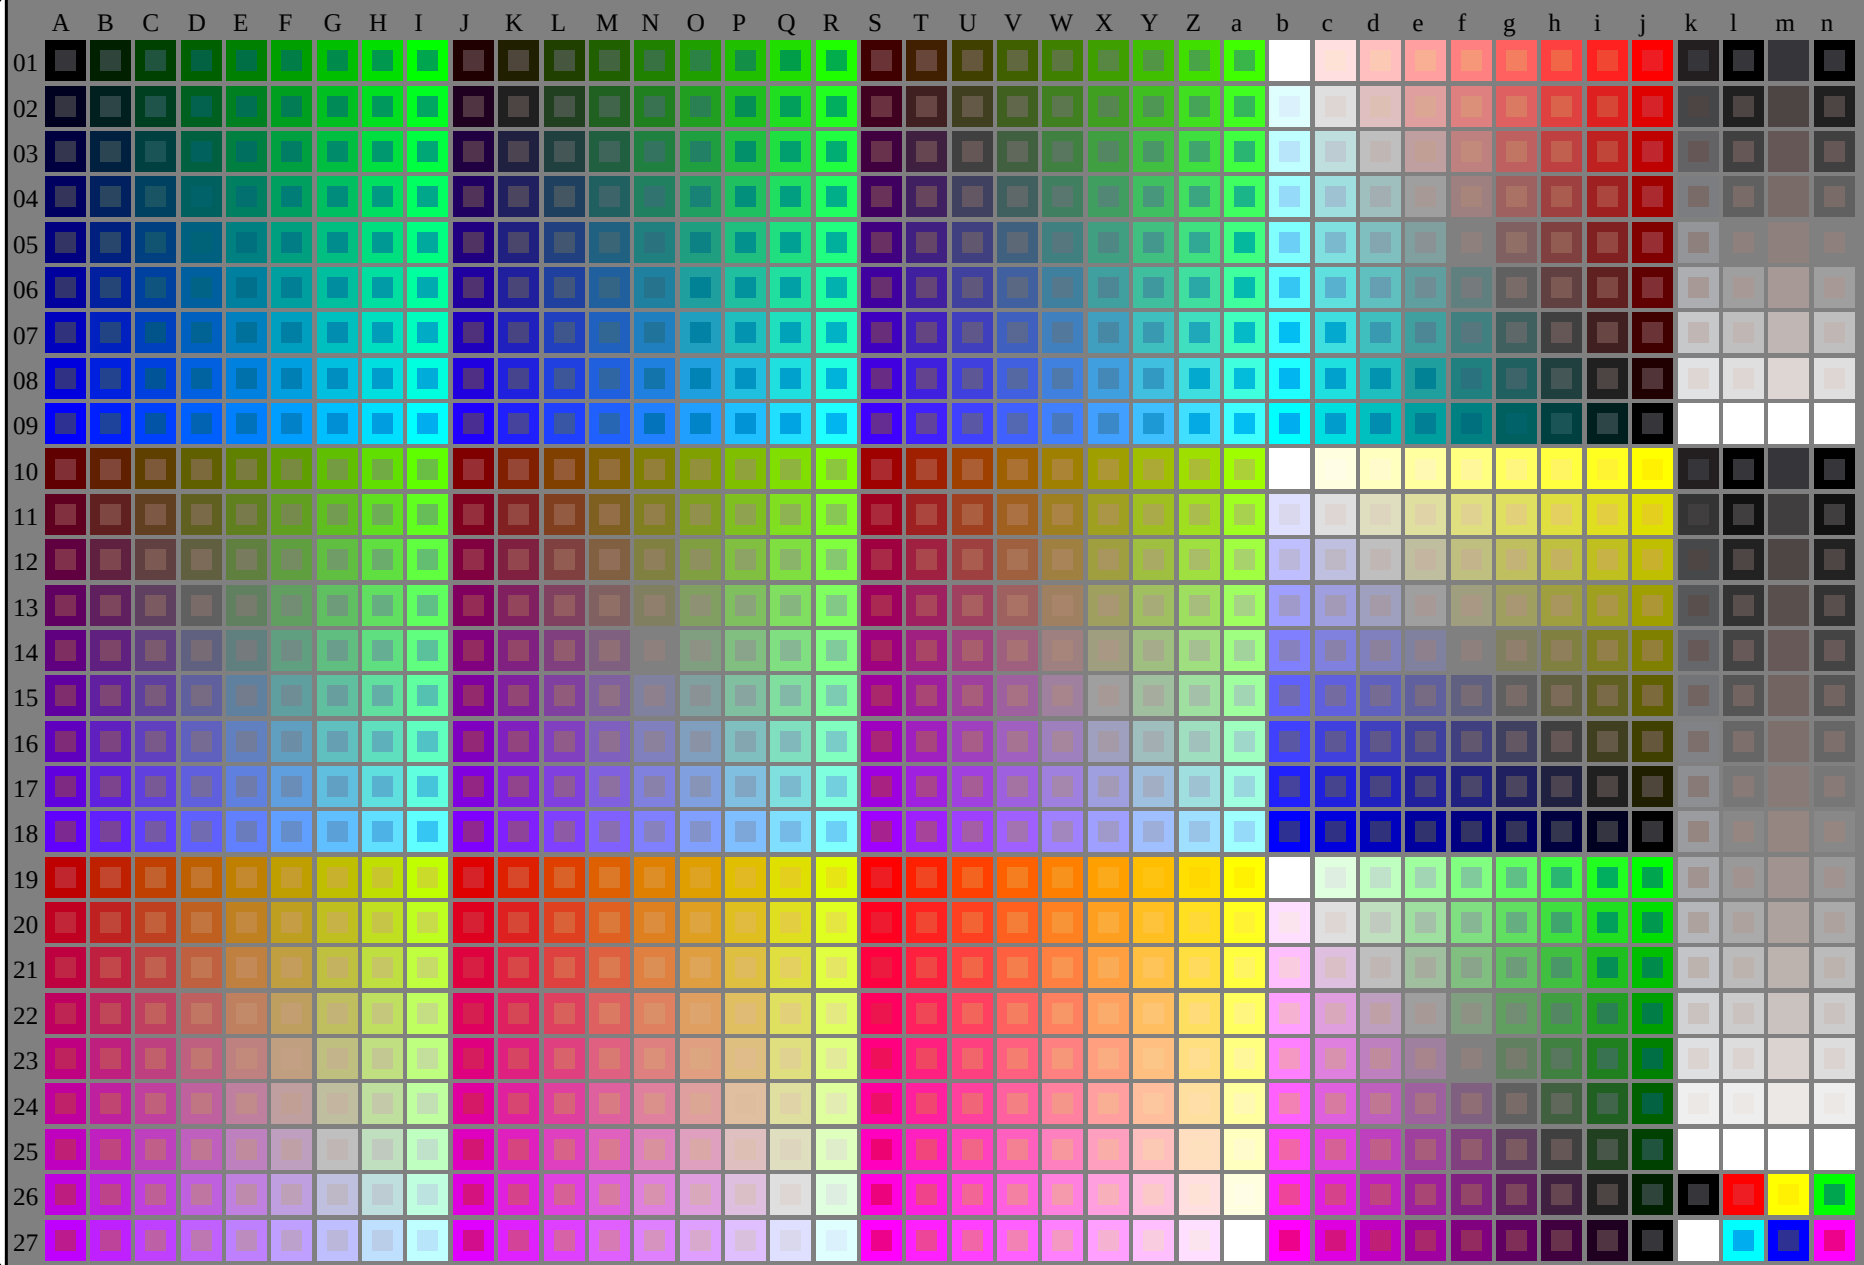

RS740-7N_RGB 2-013031-L0

gráfico TUB-RS74; 1080 colores estándar, $cf=0,9$
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio


TUB matrícula: 20150701-RS74/RS74L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS74/RS74.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS74/RS74L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

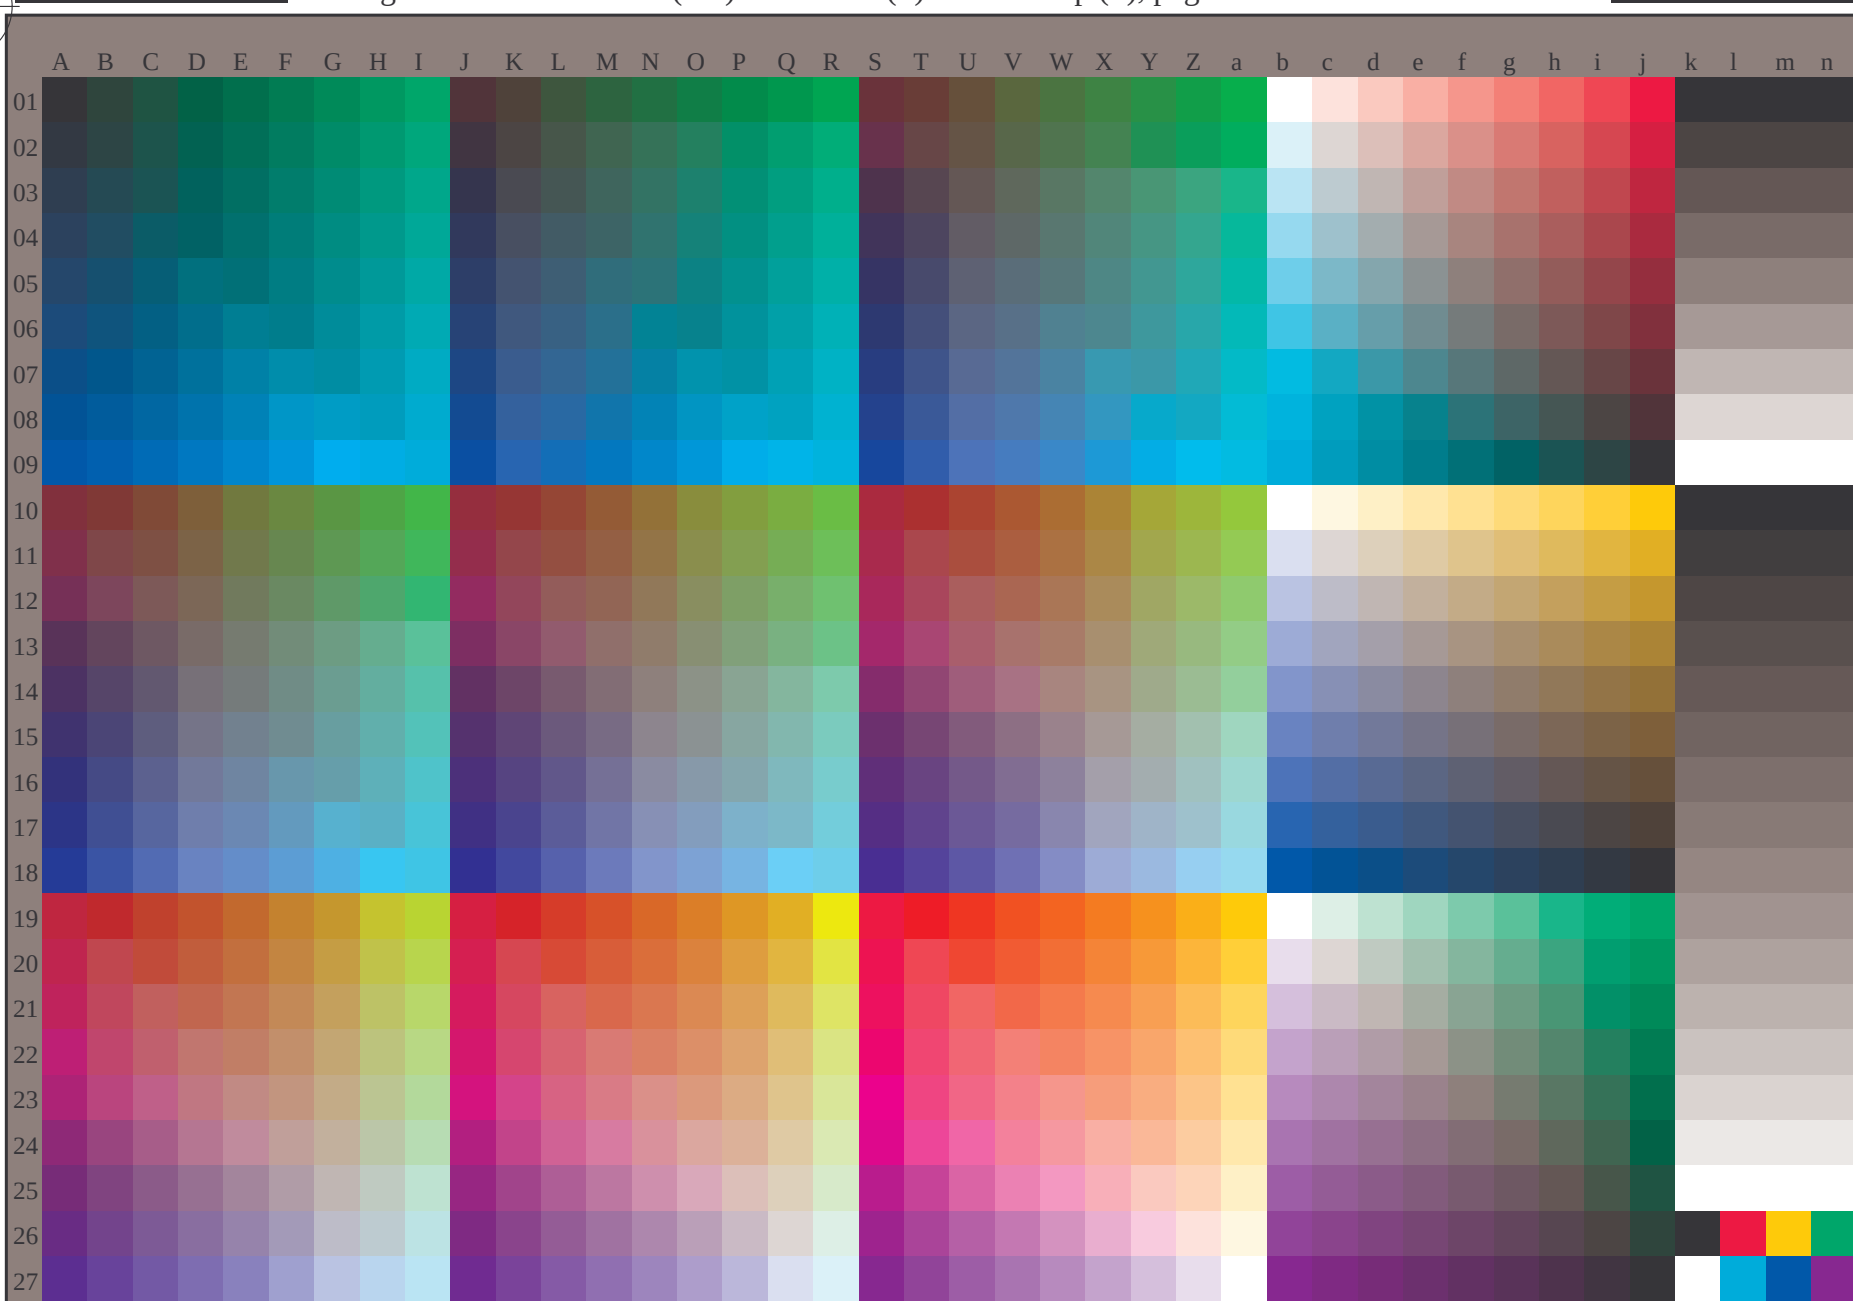

RS740-71 2-013131-L0

gráfico TUB-RS74; 1080 colores estándar, $cf=0,9$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, $de=1$, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$

2-013131-F0