


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE46/PE46L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 2/2

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE46/PE46.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

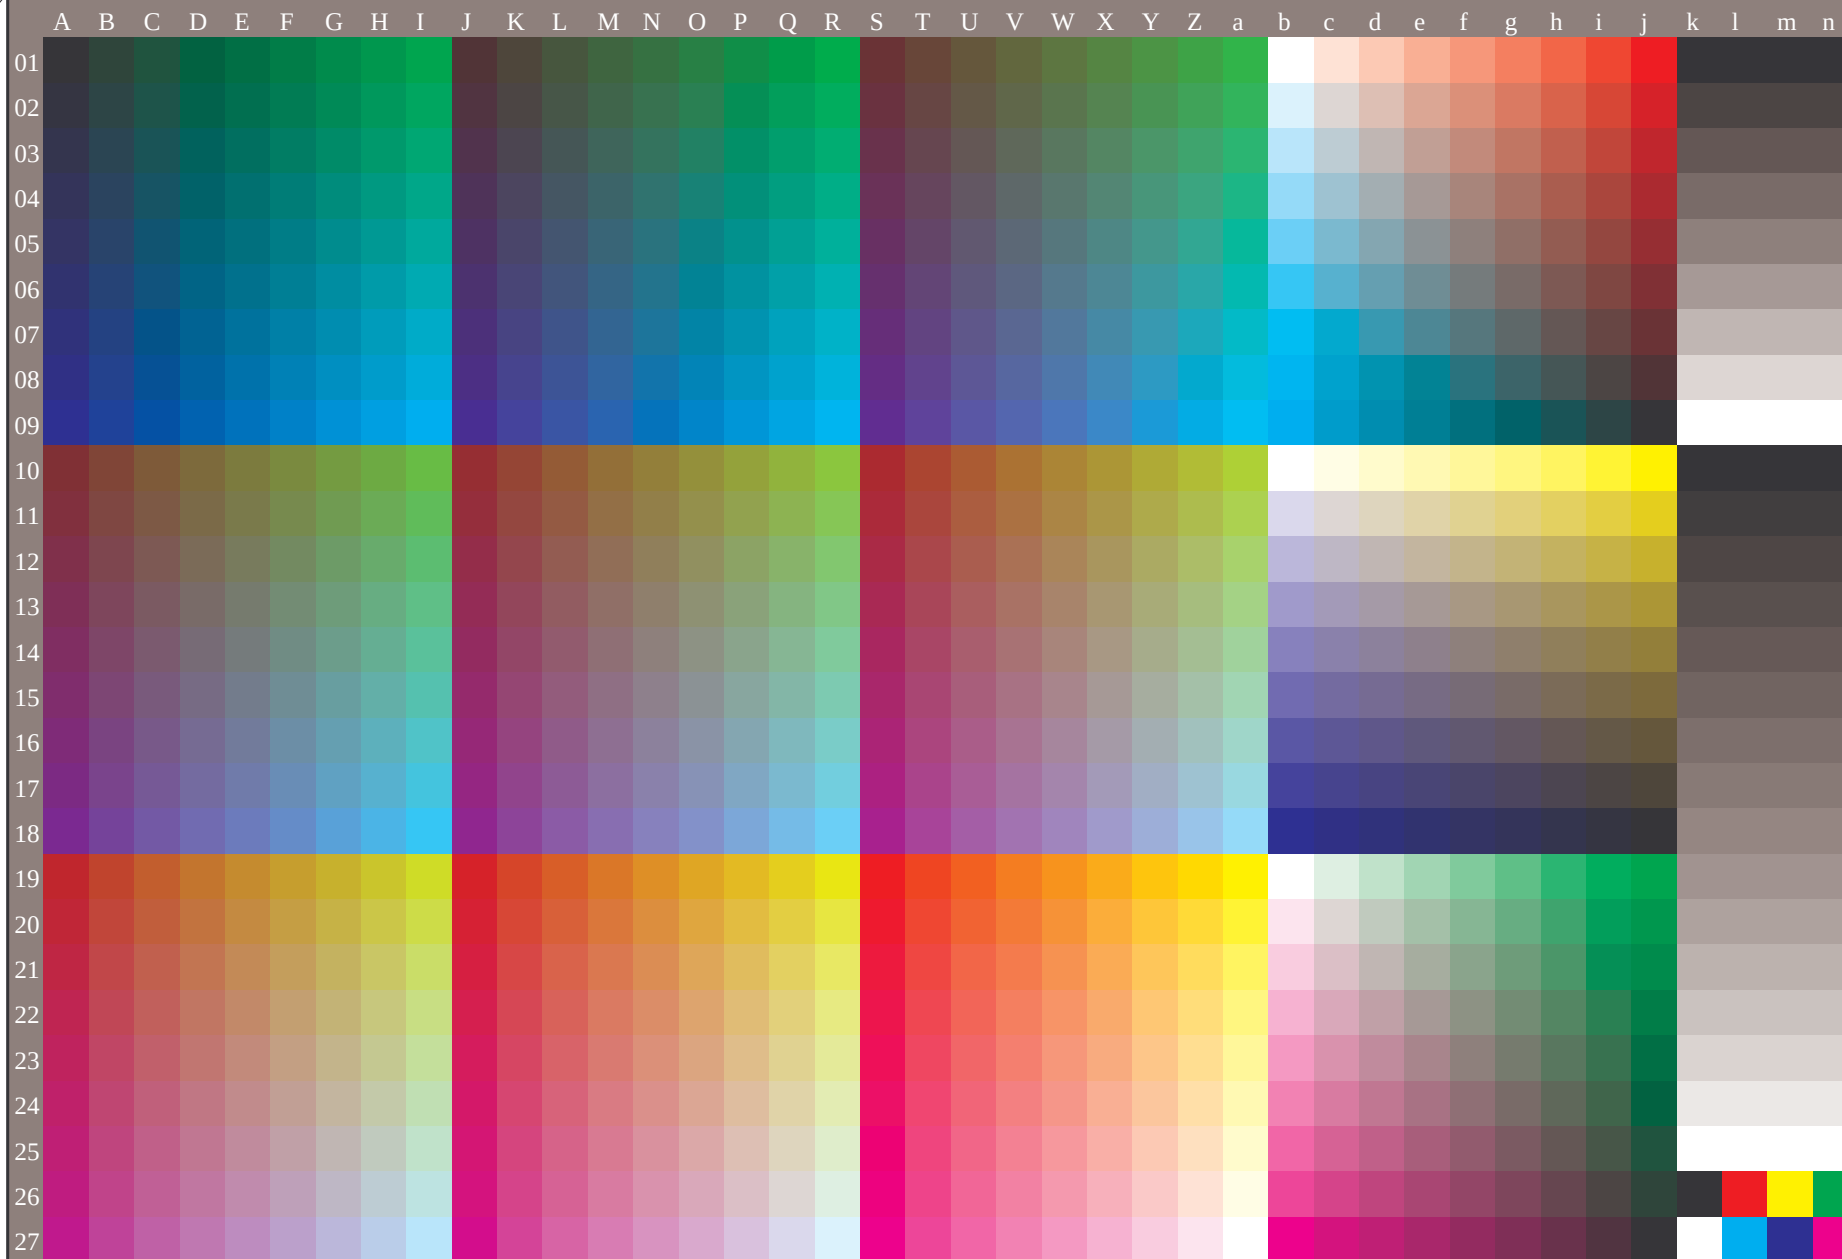

TUB enregistrement: 20130201-PE46/PE46L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

graphique TUB-PE46; échantillon pour le test
1080 couleur de norme, 3D=0, de=0, cmy0

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
sortie : transférer à *cmy0_d*