

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE40/PE40L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 2/2

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE40/PE40.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-PE40/PE40L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=th4ta

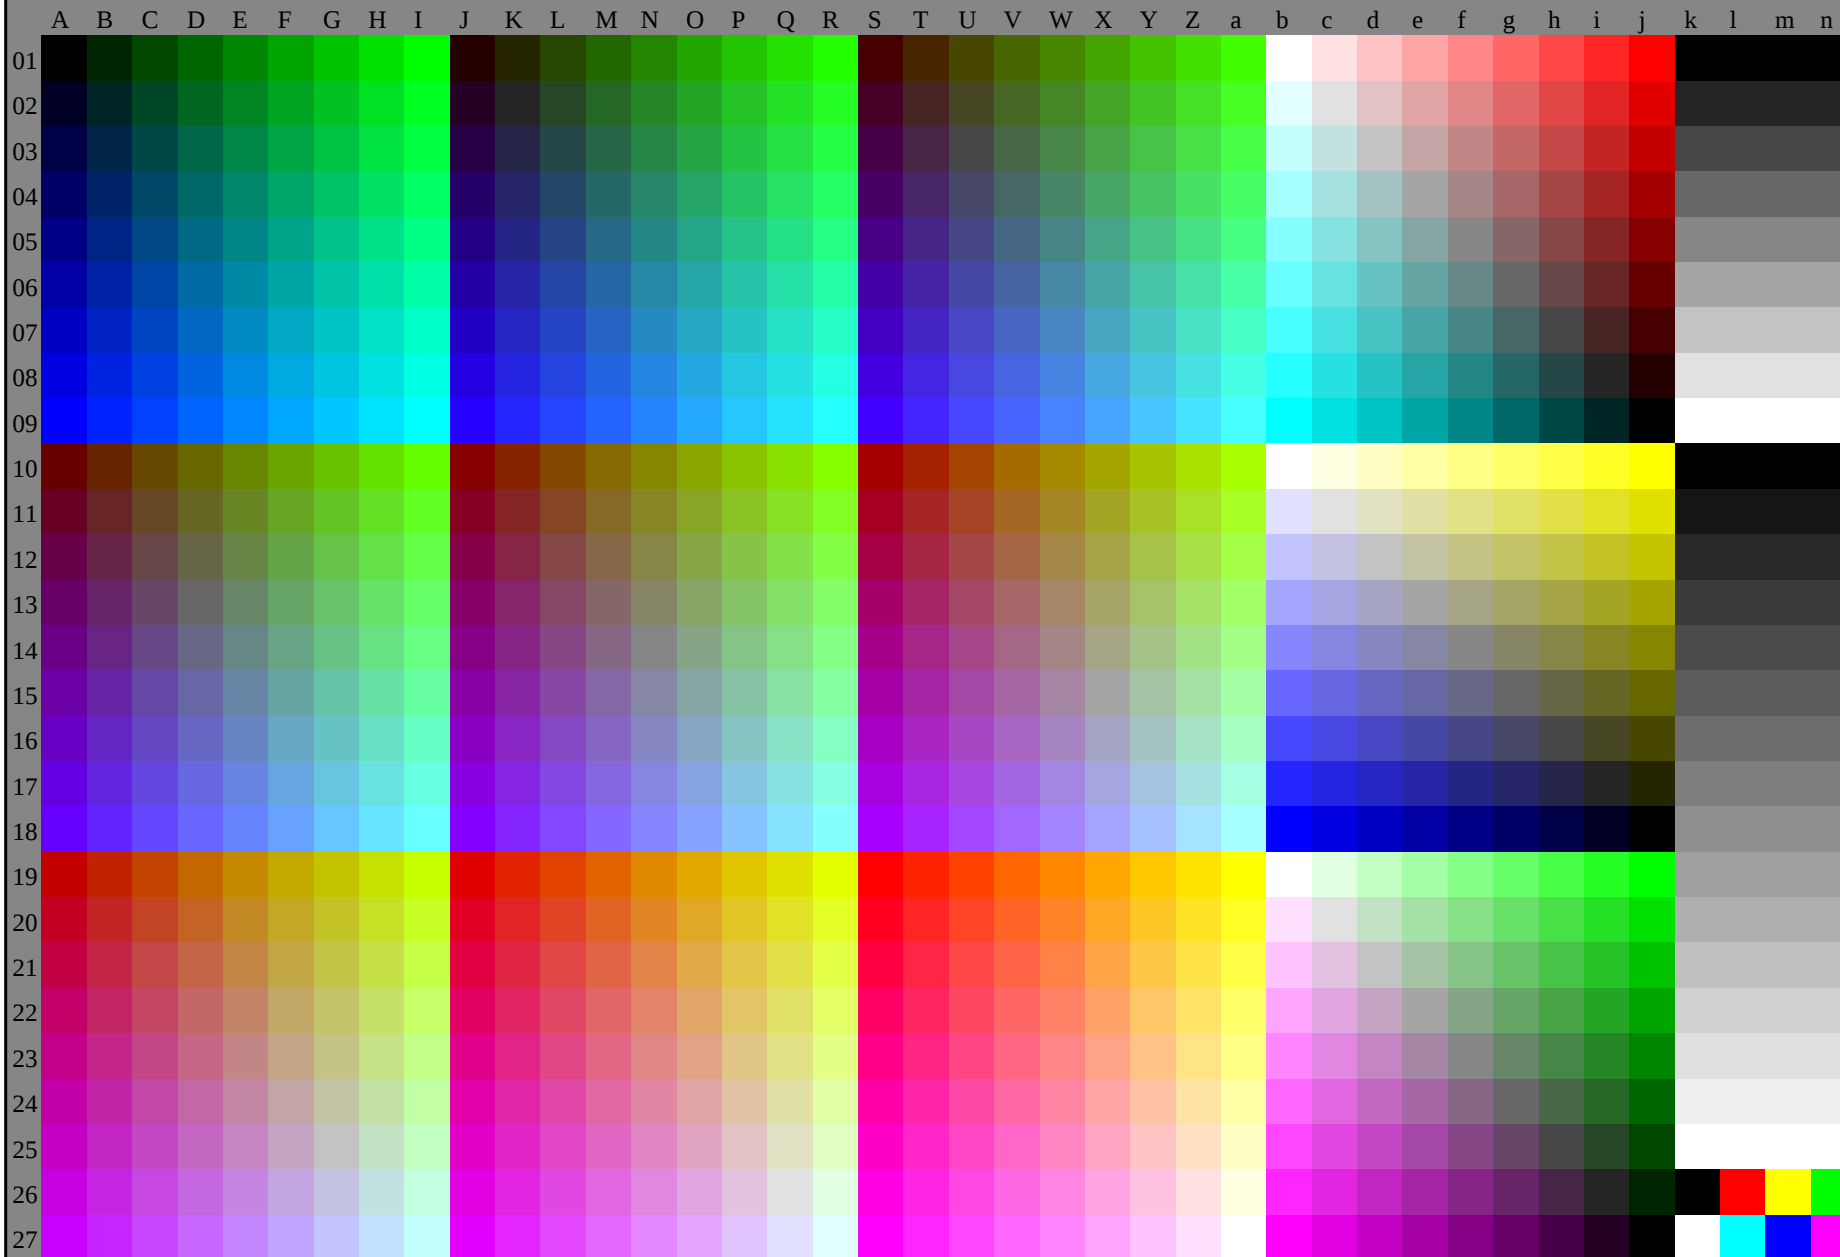


grafico TUB-PE40; grafico per il test
1080 colori di norma, 3D=0, de=0, sRGB

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a rgb_d