


http://farbe.li-tu-berlin.de/TI83/TI83L0NA.TXT /PS; inizio dell'output
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 1/2


vedi file simili: <http://farbe.li-tu-berlin.de/TI83/TI83.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps-bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>




TI830-3, Fig. D1W-: motivo floreale, 14 prova colori CIE i 2 + 16 grigio passi (sf); ; PS 4 colorimage

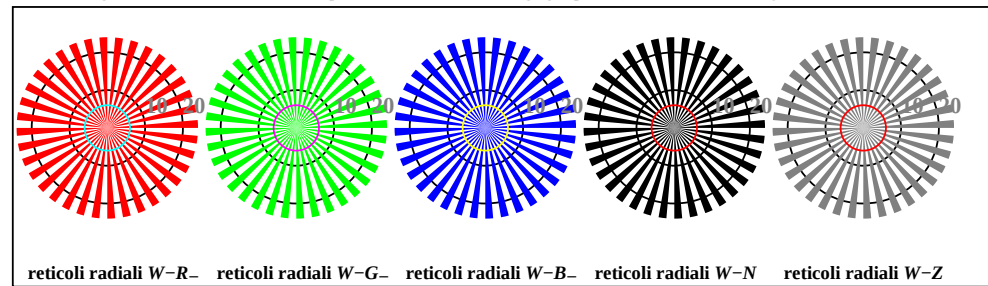


TI830-5, Fig. D2W-: reticoli radiali W-R-; W-G-; W-B-; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{setrgbcolor}$

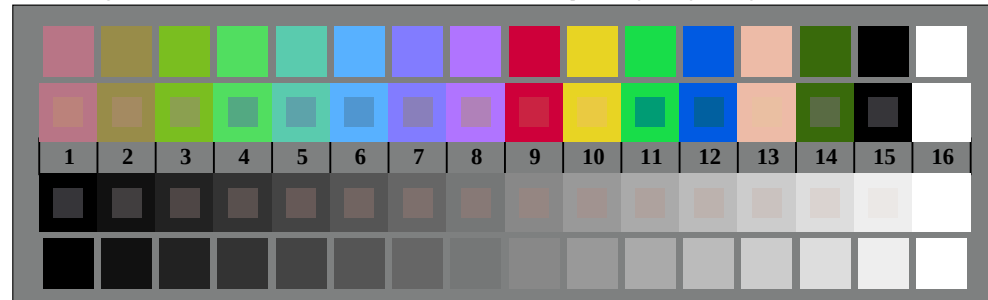


TI830-7, Fig. D3W-: 14 prova colori CIE i 2 + 16 grigio passi (sf); $rgb/cmy0$ set($rgb/cmyk$)color

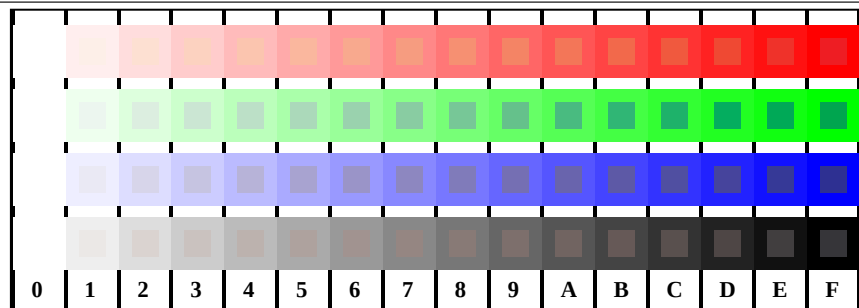


TI831-1, Fig. D4W-: 16 equidistante passi W-R-; W-G-; W-B-; W-N; $rgb/cmy0$ set($rgb/cmyk$)color

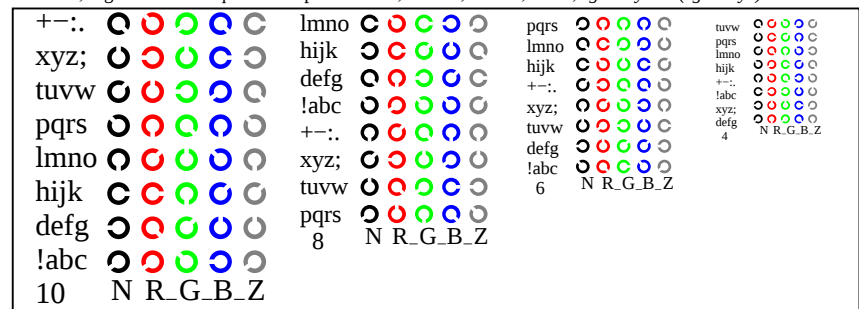

TI831-3, Fig. D5W-: codice i Landolt anelli N; R-; G-; B-; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{setrgbcolor}$

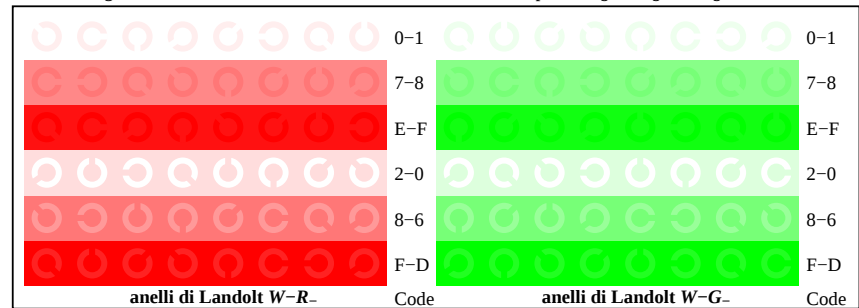

TI831-5, Fig. D6W-: anelli di Landolt W-R-; W-G-; PS operator rgb setrgbcolor

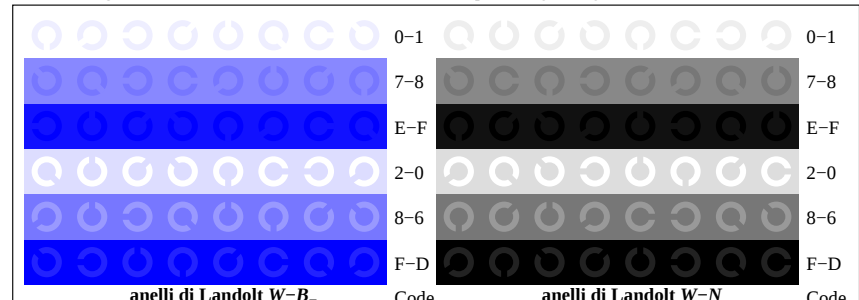

TI831-7, Fig. D7W-: anelli di Landolt W-B-; W-N; PS operator rgb setrgbcolor

Grafico TUB-TI83; 4(ISO/IEC 15775 & ISO/IEC TR 24705)
Tavola dei colori cromatici RGB

Input: $rgb/cmyk \rightarrow w/rgb/cmyk$ -
Output: nessun cambiamento

iscrizione TUB: 20160501-TI83/TI83L0NA.TXT /PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset
TUB materiale: code=rh4ta