


http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS70/TS70L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización TS70/TS70LS30FP.DAT en archivo (F), página 2/2

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS70/TS70L0FP.PDF>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

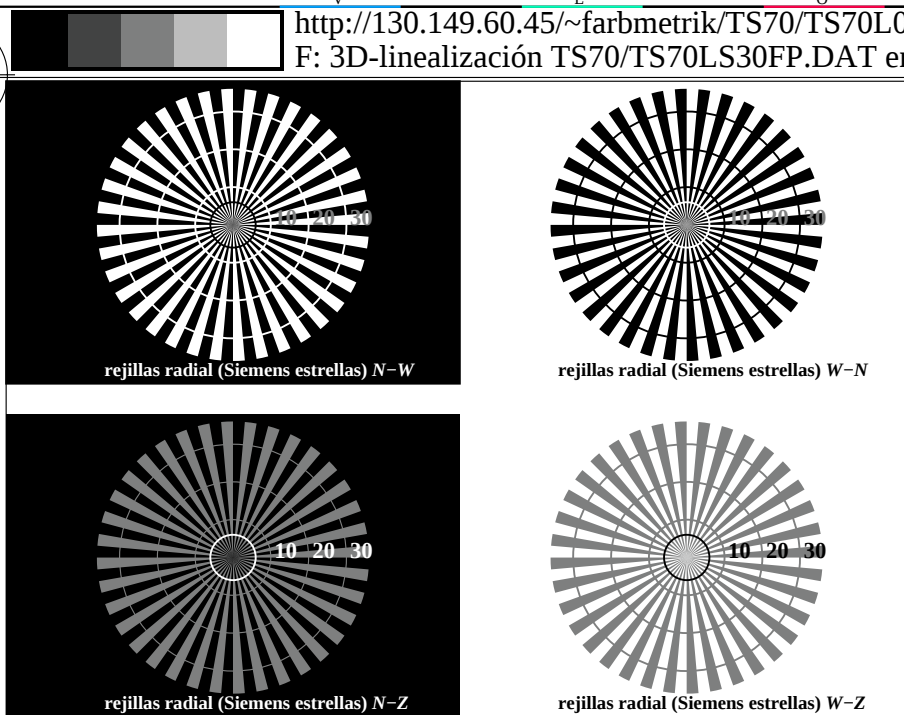

TS700-3, Fig. C1Wde: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{\text{pretenden}}$	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	N_0 (min.)	W_1 (max.)
(absoluta)							
$w^* = I^*_{\text{CIELAB}, r}$							
(relativa)							
w^*_{entrada}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)
w^*_{salida}							

TS700-5, Fig. C2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{\text{pretenden}}$	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4
(absoluta)																
NO y código Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = I^*_{\text{CIELAB}, r}$																
(relativa)																
w^*_{entrada}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{salida}																

TS700-7, Fig. C3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*

gráfico TS70; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
test acromático gráfico N, 3D=1, de=1, sRGB*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *rgb*_{de}*

<i>paso fondo</i>	0										1	<i>paso del anillo</i>	0-1
<i>Código Hexadecimal</i>	7										8	<i>Código Hexadecimal</i>	7-8
	E										F		E-F
	2										0		2-0
	8										6		8-6
	F										D		F-D
anillos de Landolt W-N											<i>código: fondo-paso del anillo</i>		

TS701-1, Fig. C4Wde: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240
120 (+8)																240
60 (+4)																120
30 (+2)																60
15 (+1)																30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

de diámetro ráster in lpi

TS701-3, Fig. C5Wde: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240
120 (+8)																240
60 (+4)																120
30 (+2)																60
15 (+1)																30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

de diámetro ráster in lpi

TS701-5, Fig. C6Wde: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240
120 (+8)																240
60 (+4)																120
30 (+2)																60
15 (+1)																30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

de diámetro ráster in lpi

TS701-7, Fig. C7Wde: Elemento G: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*

gráfico TS70; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
test acromático gráfico N, 3D=1, de=1, sRGB*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *rgb*_{de}*