

voir fichiers similaires: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AF39/AF39.HTM>  
 informations techniques: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> ou <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

TUB enregistrement: 20190301-AF39/AF39L0FA.TXT /.PS  
 application pour la mesure de sortie d'affichage et d'impression  
 TUB matériel: code=thata4ta

i	LAB* <sub>ref</sub>	l* <sub>out</sub>	LAB* <sub>out</sub>	LAB* <sub>out-ref</sub>	ΔE* la sortie S1
1	26,84 0,00	0,00 0,00	26,84 0,00	0,00 0,00	0,01
2	31,41 0,00	0,00 0,00	27,49 0,00	0,00 -3,	3,92
3	35,98 0,00	0,00 0,03	28,99 0,00	0,00 -6,	6,99
4	40,56 0,00	0,00 0,06	31,15 0,00	0,00 -9,	9,40
5	45,13 0,00	0,00 0,10	33,90 0,00	0,00 -11,	11,22
6	49,70 0,00	0,00 0,15	37,21 0,00	0,00 -12,	12,49
7	54,27 0,00	0,00 0,20	41,02 0,00	0,00 -13,	13,24
8	58,84 0,00	0,00 0,26	45,33 0,00	0,00 -13,	13,51
9	63,41 0,00	0,00 0,33	50,10 0,00	0,00 -13,	13,31
10	67,98 0,00	0,00 0,41	55,32 0,00	0,00 -12,	12,65
11	72,55 0,00	0,00 0,49	60,98 0,00	0,00 -11,	11,57
12	77,12 0,00	0,00 0,58	67,06 0,00	0,00 -10,	10,06
13	81,69 0,00	0,00 0,68	73,55 0,00	0,00 -8,	8,14
14	86,26 0,00	0,00 0,78	80,45 0,00	0,00 -5,	5,81
15	90,83 0,00	0,00 0,88	87,73 0,00	0,00 -3,	3,10
16	95,41 0,00	0,00 1,00	95,41 0,00	0,00 0,00	0,01
17	26,84 0,00	0,00 0,00	26,84 0,00	0,00 0,00	0,01
18	43,98 0,00	0,00 0,09	33,16 0,00	0,00 -10,	10,82
19	61,12 0,00	0,00 0,30	47,66 0,00	0,00 -13,	13,46
20	78,26 0,00	0,00 0,60	68,64 0,00	0,00 -9,	9,62
21	95,41 0,00	0,00 1,00	95,41 0,00	0,00 0,00	0,01

**Selon la spécification à la ISO/IEC 15775 Annexe G et DIN 33866-1 Annexe G**


**Différence moyenne de clarté (16 palier)**  
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 8,4$

**Différence moyenne de clarté (5 palier)**  
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 6,7$

**Moyenne de l'indice de reproduction de couleur:  $R^*_{ab,m} = 62,8$**

la part 1,

AF390-3dd: 010322

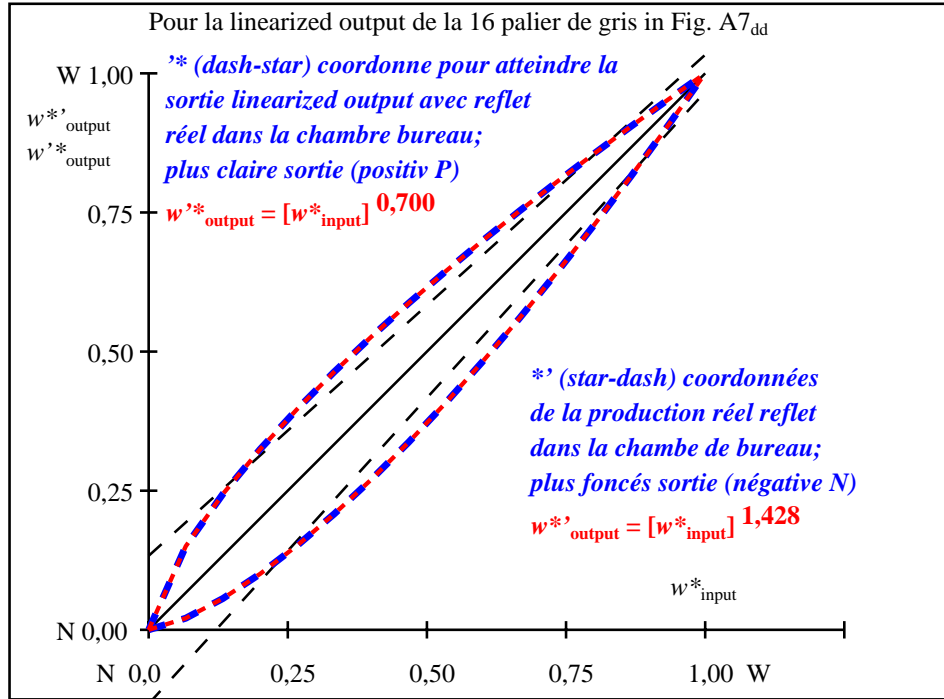

la part 2,

AF391-3dd: 010322

L*/Y <sub>destiné</sub> (absolu)	26,8/5,0	31,4/6,8	35,9/9,0	40,5/11,5	45,1/14,6	49,7/18,1	54,2/22,2	58,8/26,8	63,4/32,0	67,9/37,9	72,5/44,4	77,1/51,7	81,6/59,7	86,2/68,5	90,8/78,1	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk	[Grayscale patches]															
g <sub>N</sub> =1,428	[Grayscale patches]															
No et code Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w* = l* <sub>CIELAB, r</sub> (relative)	[Grayscale patches]															
w* destiné	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w* sortie	0,000	0,021	0,056	0,100	0,151	0,207	0,270	0,336	0,407	0,482	0,560	0,641	0,727	0,815	0,905	1,000

la part 3, Fig. A7<sub>dd</sub>: 16 paliers de gris L\* équidistante; PS opérateur : 0 0 0 n\* setcmykcolor

AF390-7dd: 010322

In-out: Graphique AF39 conforme à graphique 1 à DIN 33872-5  
 Y contraste visible  $Y_W:Y_N=88,9:5$ ;  $Y_N$ -gamme 3,75 to <7,5

entrée : rgb/cmy0/000n/w set...  
 sortie : ->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor