


Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AGY9/AGY9L0NP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AGY9/AGY9L0NP.PDF> / .PS
<http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20200601-AGY9/AGY9L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Display- oder Druck-Ausgabe
 TUB-Material: Code=rh4ta

Farbmanagement mit Änderung der rgb-Daten im Farbworkflow vor der linearisierten Ausgabe

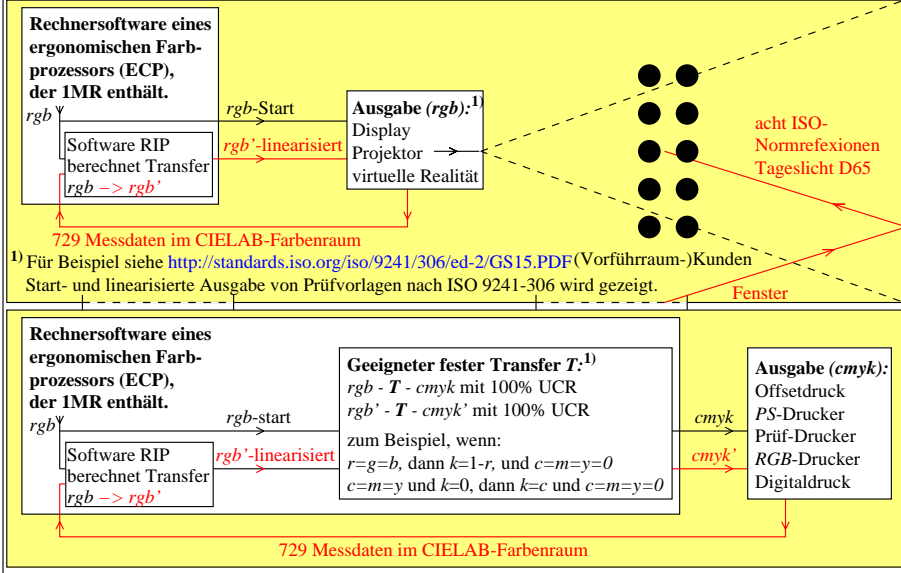


AGY90-3N

Farbmanagement mit Änderung der rgb-Daten im Farbworkflow vor der linearisierten Ausgabe

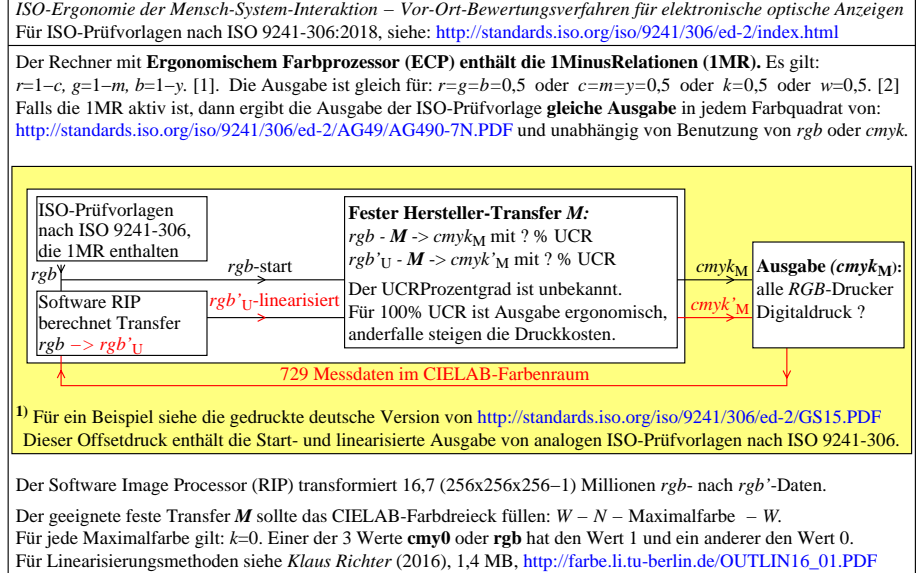


AGY91-3N

Farbmanagement mit Änderung der rgb-Daten im Farbworkflow vor der linearisierten Ausgabe

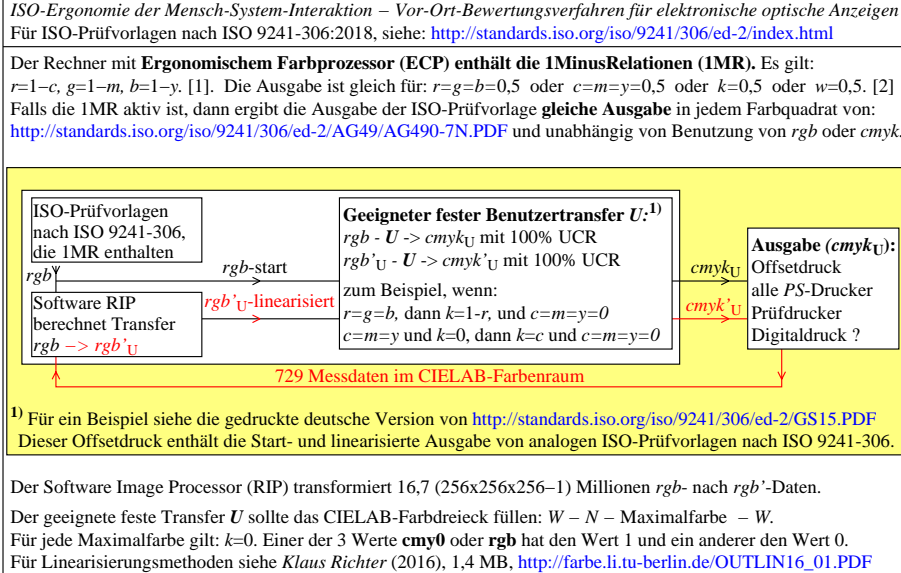

AGY90-7N

Farbmanagement mit Änderung der rgb-Daten im Farbworkflow vor der linearisierten Ausgabe

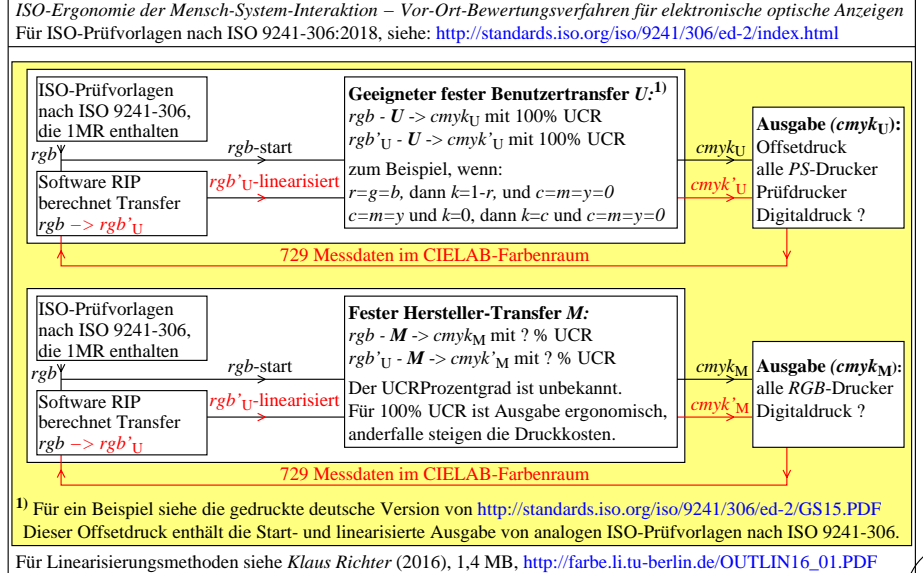

AGY91-7N