


Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG43/GG43P0NA.TXT> /.PS  
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/V\\_2.1,io=1.1,Cx=2,cfl=0.90,nt=0.18,nx=1.0](http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=2,cfl=0.90,nt=0.18,nx=1.0)

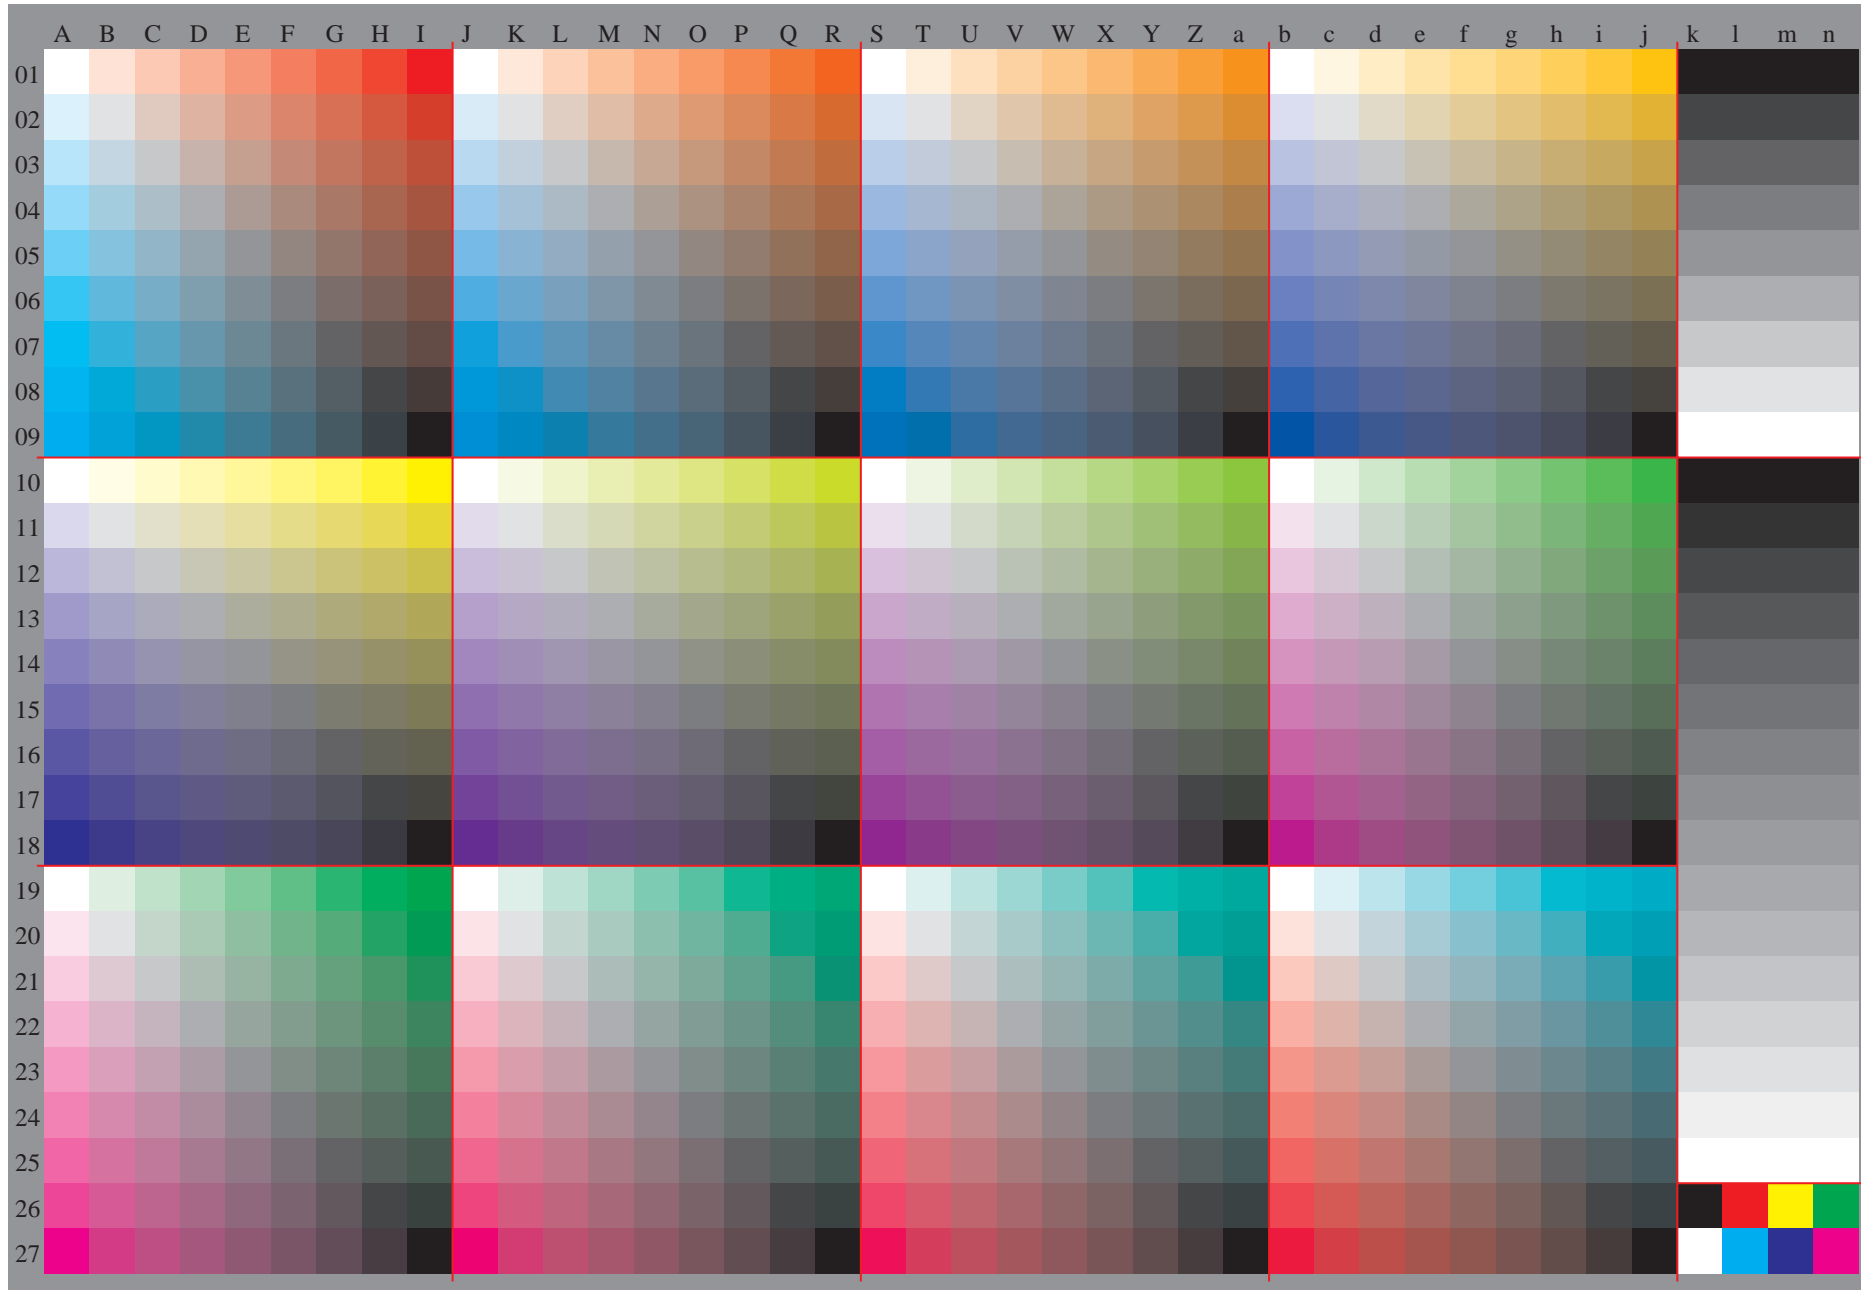

TUB-Registrierung: 20091101-GG43/GG43P0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen