

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_ = G75B_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G75B_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$ : G75B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

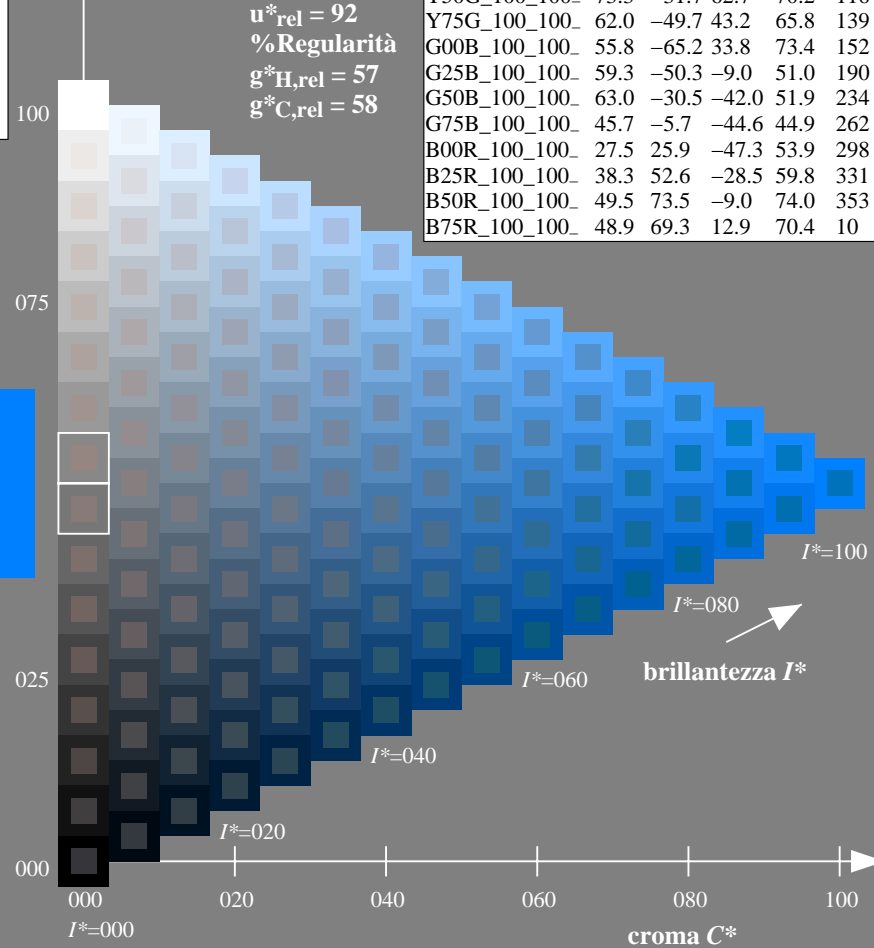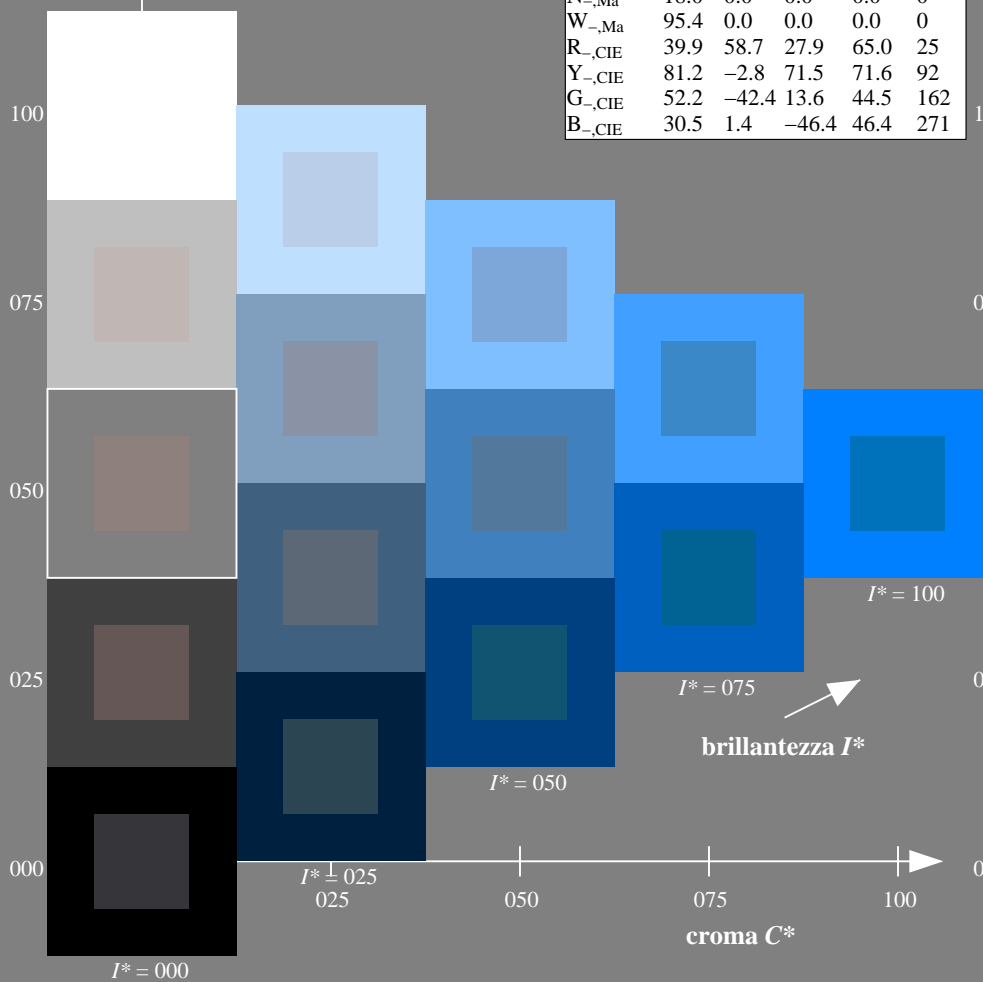

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di stampa di display


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 285/360 = 0.79$

$H^*_d = G75B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = G75B_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**TLS00a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y <sub>d,Ma</sub>	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G <sub>d,Ma</sub>	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C <sub>d,Ma</sub>	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B <sub>d,Ma</sub>	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M <sub>d,Ma</sub>	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N <sub>d,Ma</sub>	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 51\ 18\ -68\ 70\ 285$

$HIC^*_d, Ma: G75B\_100\_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**TLS00a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 <sub>d</sub>	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 <sub>d</sub>	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 <sub>d</sub>	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 <sub>d</sub>	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 <sub>d</sub>	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 <sub>d</sub>	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 <sub>d</sub>	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 <sub>d</sub>	52.0	81.1	4.1	81.2	2



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 158$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 19$   
 $g^*_{C,rel} = 37$

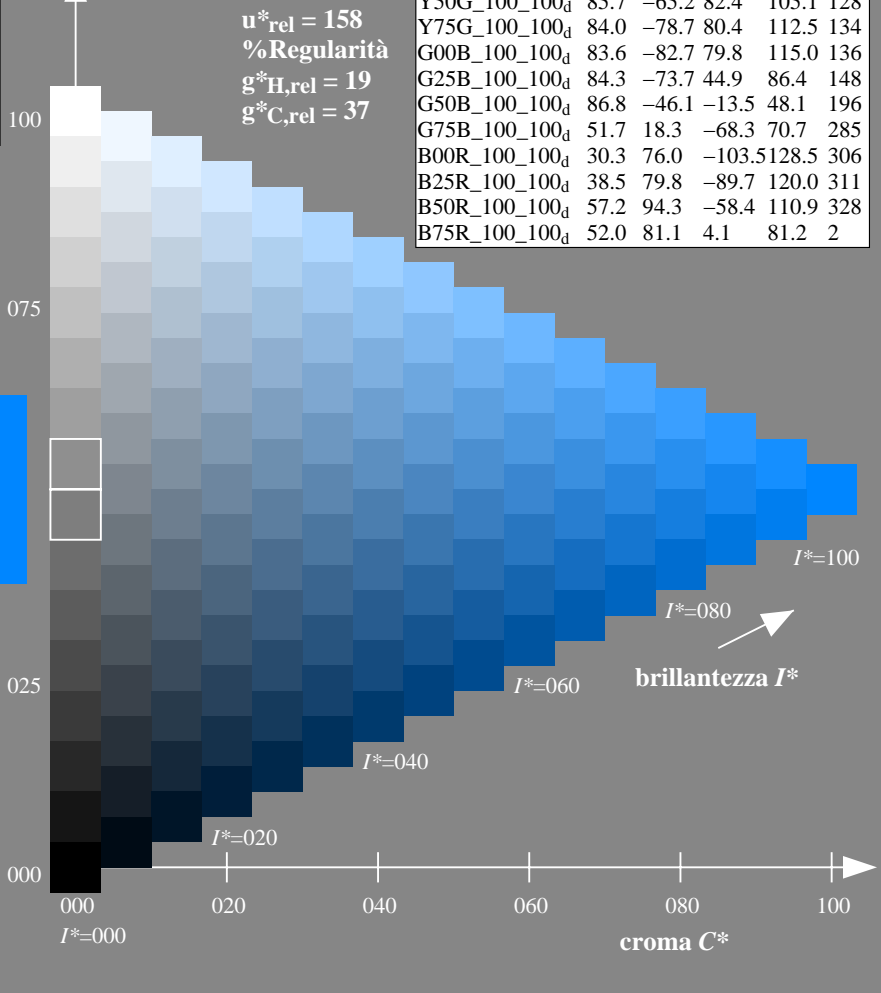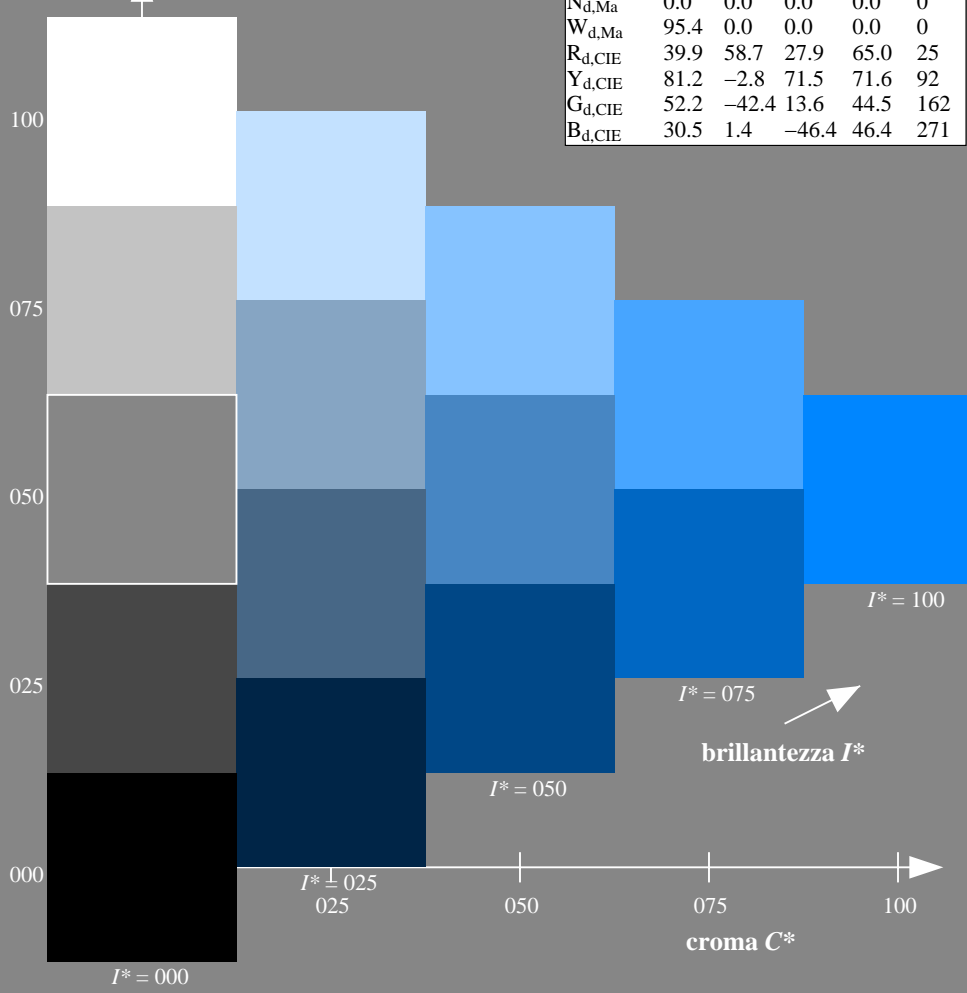




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

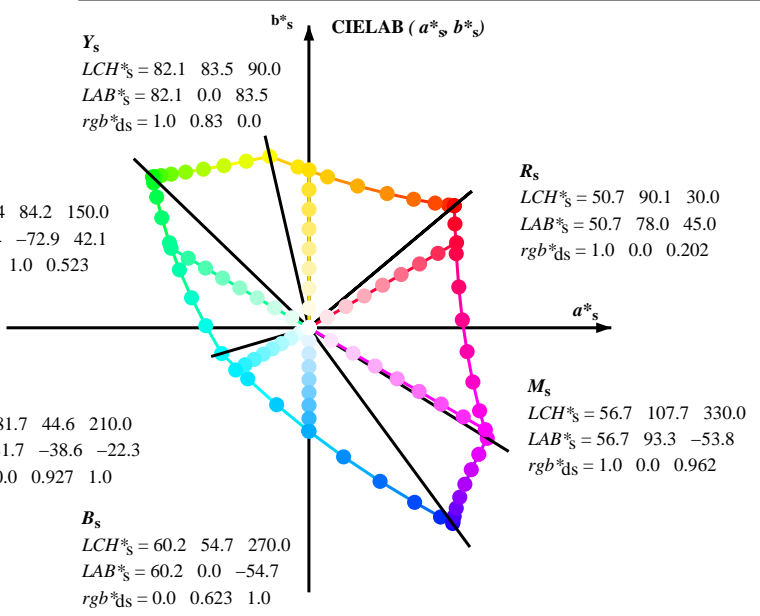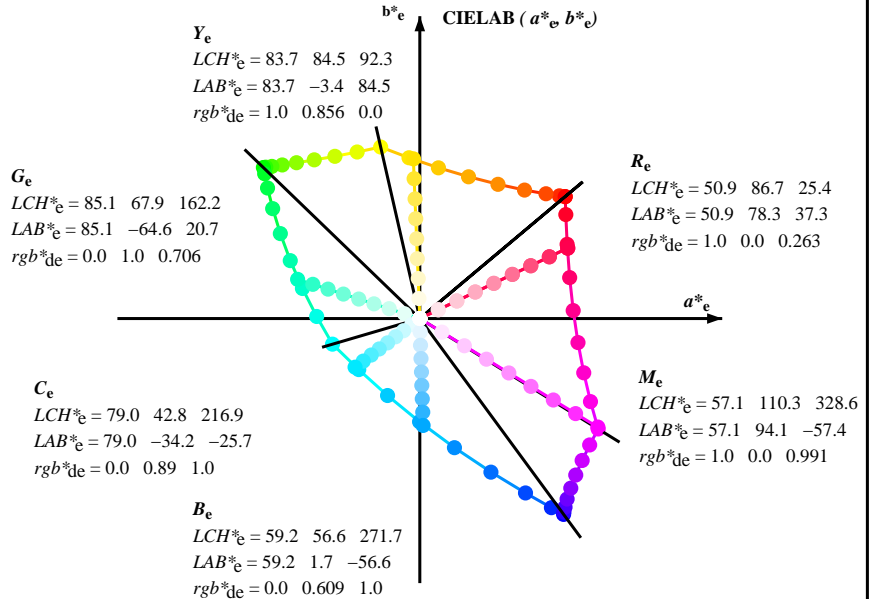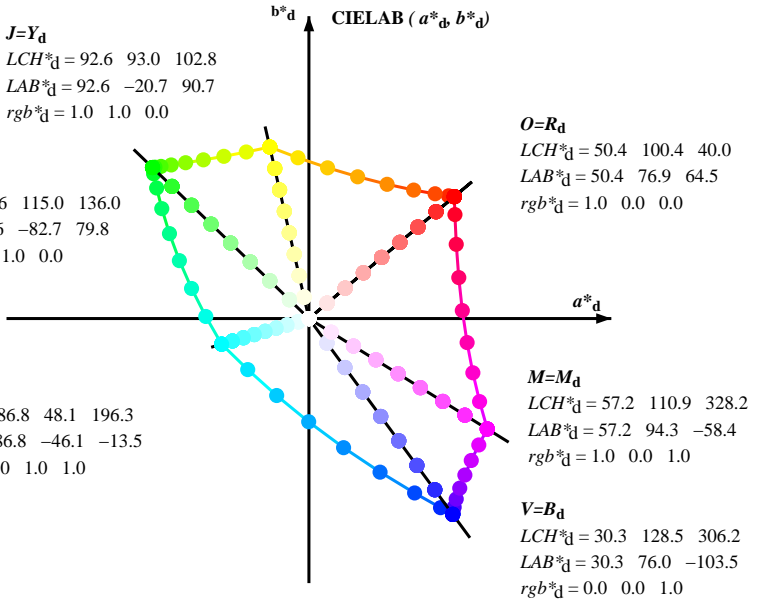

$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$   
 $rgb^* \ LCH^* \ LAB^*$   
 $h_{ab, s} \ rgb^*_s$   
 $h_{ab, s} = atan [ r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150) ] / [ r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab, s}$   
 $s: h_{ab, s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$   
 $h_{48ab, sij} = h_{ab, si} + j [h_{ab, si+1} - h_{ab, si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab, sij} = h_{ab, si} + j [h_{ab, si+1} - h_{ab, si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab, e}$   
 $e: h_{ab, e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$   
 $h_{48ab, eij} = h_{ab, ei} + j [h_{ab, ei+1} - h_{ab, ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab, eij} = h_{ab, ei} + j [h_{ab, ei+1} - h_{ab, ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab, d}$   
 $rgb^*_d$


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with 12 columns of colorimetric data including hue angles, Lab\* values, and device/elementary color parameters. The table contains 40 rows of data.

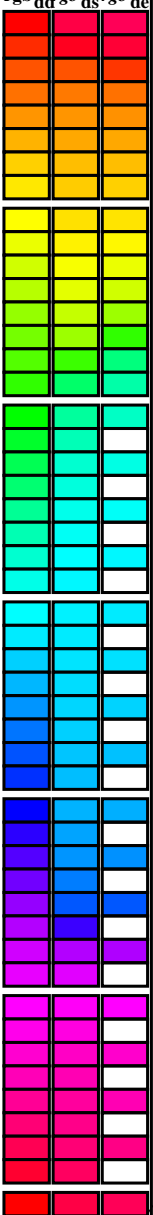

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 385

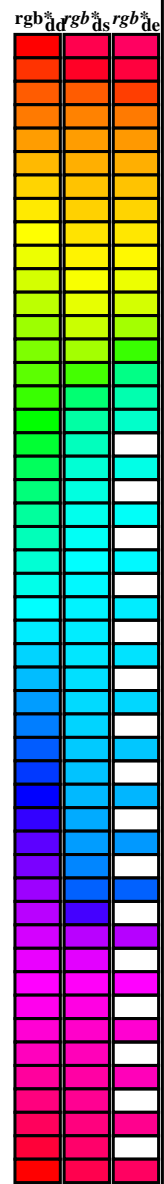

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta







Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, g<sub>rb</sub><sup>\*</sup>, b<sub>rg</sub><sup>\*</sup>, d<sub>s</sub>, d<sub>d</sub>, x, y, z) and elementary colors (h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, g<sub>rb</sub><sup>\*</sup>, b<sub>rg</sub><sup>\*</sup>, d<sub>s</sub>, d<sub>d</sub>, x, y, z). Rows 82-128.

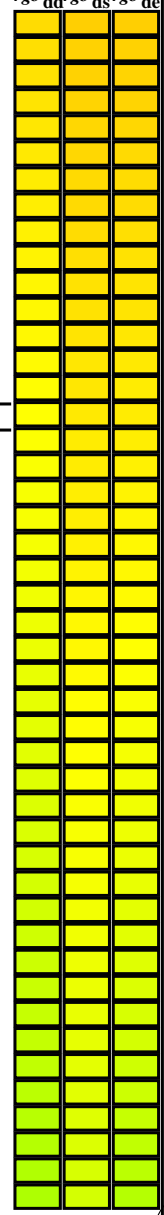

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01LONA.TXT> /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 8/29

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 32 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgb<sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>ddx361Mi (x=LabCh), rgb<sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), rgb<sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), rgb<sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), and three columns of color bars (rgb<sup>\*</sup>dd, rgb<sup>\*</sup>ds, rgb<sup>\*</sup>dex). Rows correspond to device color indices from 128 to 139.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4t4

4-003730-L0 RI010-70 LAB\*a0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0 uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 8/29

grafico TUB-RI01; codice di tinte: H<sup>\*</sup><sub>d</sub>=G75B<sub>d</sub> immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>d</sub>*  
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh*\*tavole uscita: trasferire a *rgb<sub>d</sub>*





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione


TUB materiale: code=rh4t4







Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, LAB\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi. Rows 301-311.

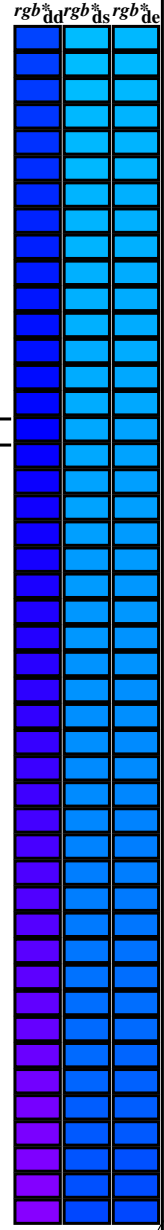

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta







Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716	
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666	
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616	
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566	
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516	
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466	
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416	
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366	
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316	
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266	
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216	
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166	
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116	
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066	
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049	
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016	
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4t4



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4tra

Table with columns: n/j, HIC\*Fa, rgb\_Fa, iet\_Fa, hsi\_Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, DE\*Fa, hsiMd, rgb\*Md, LabCh\*Md. It contains multiple rows of numerical data representing color and registration parameters for various printing conditions.

delta E\* = 0.9

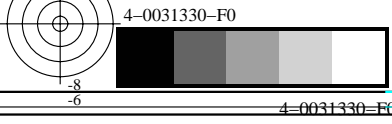


grafico TUB-RI01; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a rgbd




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n/j, HIC\*Fa, rgb\_Fa, iet\_Fa, hsi\_Fa, LabCh\*Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, DE\*Fa, hsi\_Md, rgb\*Md, LabCh\*Md. It contains multiple rows of color calibration data for various printing conditions and materials.


delta E\* = 6.5




4-0031430-F0

grafico TUB-RI01; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a rgbd





vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4t4

Table with columns: n=j, HIC\*Fa, rgb\_Fa, icf\_Fa, hsi\_Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, DE\*Fa, hsiMd, rgb\*Md, LabCh\*Md. It contains a large grid of numerical data for each row from 0 to 80.

delta E\*\* = 4.6







grafico TUB-RI01; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a rgbd





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/29



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01LONA.TXT>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rhath4

Table with columns: n, HIC\*Fa, rgb\*Fa, icf\*Fa, hsi\*Fa, rgb\*\*Fa, LabCh\*Fa, rgb\*\*Fa, LabCh\*Fa, DE\*Fa, hsiMd, rgb\*\*Md, LabCh\*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and registration parameters.

4-0031730-F0



RI010-7N, 18/29-F

grafico TUB-RI01; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a rgbd

4-0031730-F0

Color calibration bar with labels C, M, Y, O, L, V







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC\*Fa, rgb\_Fa, icf\_Fa, hsi\_Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, DE\*Fa, hsi\_Md, rgb\*Md, LabCh\*Md. It contains a large grid of numerical data representing color calibration parameters for various color patches.



delta E\*\* = 10.1

grafico TUB-RI01; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*\*'

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a rgbd

TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rhath4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/29



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rhathra

Table with columns: n, HIC\*Fa, rgb\_Fa, icf\_Fa, hsi\_Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, DE\*Fa, hsiMd, rgb\*Md, LabCh\*Md. Contains 485 rows of numerical data.



4-0032030-F0

RI010-7N, 21/29-F

delta E\* = 9.7

grafico TUB-RI01; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a rgbd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/29

Table with columns: n, HIC\*Fa, rgb\_Fa, iet\_Fa, hsi\_Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, rgbb\*Fa, LabCh\*Fa, DE\*Fa, hsi\_Md, rgbb\*Md, LabCh\*Md. It contains 566 rows of numerical data representing color calibration parameters.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rhathra

grafico TUB-RI01; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*'  
immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a rgbd

4-0032130-F0

RI010-7N, 22/29-F

delta E\*\* = 9.4

4-0032130-F0



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC\*Fa, rgb\_Fa, iet\_Fa, hsi\_Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, rgbb\*Fa, LabCh\*Fa, DE\*Fa, hsi\_Ma, rgbb\*Ma, LabCh\*Ma. It contains a large grid of numerical data for various color calibration parameters across different color patches.

4-0032230-F0

RI010-7N, 23/29-F

delta E\* = 9.2

grafico TUB-RI01; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a rgbd

TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4t4



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento

N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/29

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC\*Fa, rgb\_Fa, icf\_Fa, hsi\_Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, DE\*Fa, hsiMd, rgb\*Md, LabCh\*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and density values.

delta E\*\* = 9.3

grafico TUB-RI01; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a rgbd




TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4t4

4-0032330-F0

RI010-7N, 24/29-F

4-0032330-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4t4

Table with columns: n, HIC\*Fa, rgb\_Fa, icf\_Fa, hsi\_Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, rgbb\*Fa, LabCh\*Fa, DE\*Fa, hsi\_Ma, rgb\*Ma, LabCh\*Ma. It contains a large grid of numerical data for various file names and parameters.

delta E\*\* = 7.3

4-0032430-F0

RI010-7N, 25/29-F

grafico TUB-RI01; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a rgbd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC\*Fa, rgb\_Fa, icf\_Fa, hsi\_Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, LabCh\*Fa, DE\*Fa, hsiMd, rgb\*Md, LabCh\*Md. It contains a large grid of numerical data for various color calibration targets.

delta E\*\* = 8.7

grafico TUB-RI01; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a rgbd

TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC\*Fa, rgb\_Fa, icf\_Fa, hsi\_Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, LabCh\*Fa, DE\*Fa, hsiMd, rgb\*Md, LabCh\*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and printing parameters.

delta E\*\* = 11.4



grafico TUB-RI01; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a rgbd

TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.TXT>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

n	HIC*Fa	rgb_Fa	iet_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsi_Ma	rgb*Ma	LabCh*Ma
972	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
981	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
990	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
999	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1008	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1009	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1010	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1011	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1012	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1013	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1014	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1015	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1016	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1017	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1018	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1019	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1020	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1021	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1022	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1023	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1024	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1025	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1026	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1027	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1028	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1029	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1030	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1031	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1032	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1033	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1034	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1035	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1036	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1037	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1038	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1039	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1040	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1041	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1042	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1043	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1044	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1045	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1046	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1047	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1048	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1049	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1050	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1051	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4
1052	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4

delta E\* = 1.6





grafico e la differenza,  $\Delta E^*$   
colori e la differenza,  $\Delta E^*$

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
uscita: trasferire a  $rgb_d$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI01/RI01.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI01/RI01LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

n	HIC*Fd	rgb_Fd	icf_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
1053	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1054	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1055	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1056	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1057	NW_006a	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	4.4 0.0 0.0	326.3 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1058	NW_013a	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	12.0 0.0 0.0	325.6 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1059	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	19.7 0.0 0.0	325.5 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1060	NW_026a	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	27.0 0.0 0.0	325.4 1.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1061	NW_033a	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	34.0 0.0 0.0	325.3 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1062	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	40.8 0.0 0.0	325.3 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1063	NW_046a	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	47.3 0.0 0.0	325.4 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1064	NW_053a	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	53.7 0.0 0.0	325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1065	NW_060a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	60.0 0.0 0.0	325.3 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1066	NW_066a	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	66.1 0.0 0.0	325.2 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1067	NW_073a	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	72.3 0.0 0.0	325.2 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1068	NW_080a	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	78.1 0.0 0.0	325.2 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1069	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1070	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1071	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1072	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1073	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
1075	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
1076	Y00G_100_100a	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7	93.0 102.8	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7
1077	B00R_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5
1078	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8
1079	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4

delta E\* = 1.0




grafico TUB-RI01; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a rgbd

