

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 10/360 = 0.02$

$H^*_ = B75R_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = B75R_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 69 12 70 10

$HIC^*_{-,Ma}$: B75R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

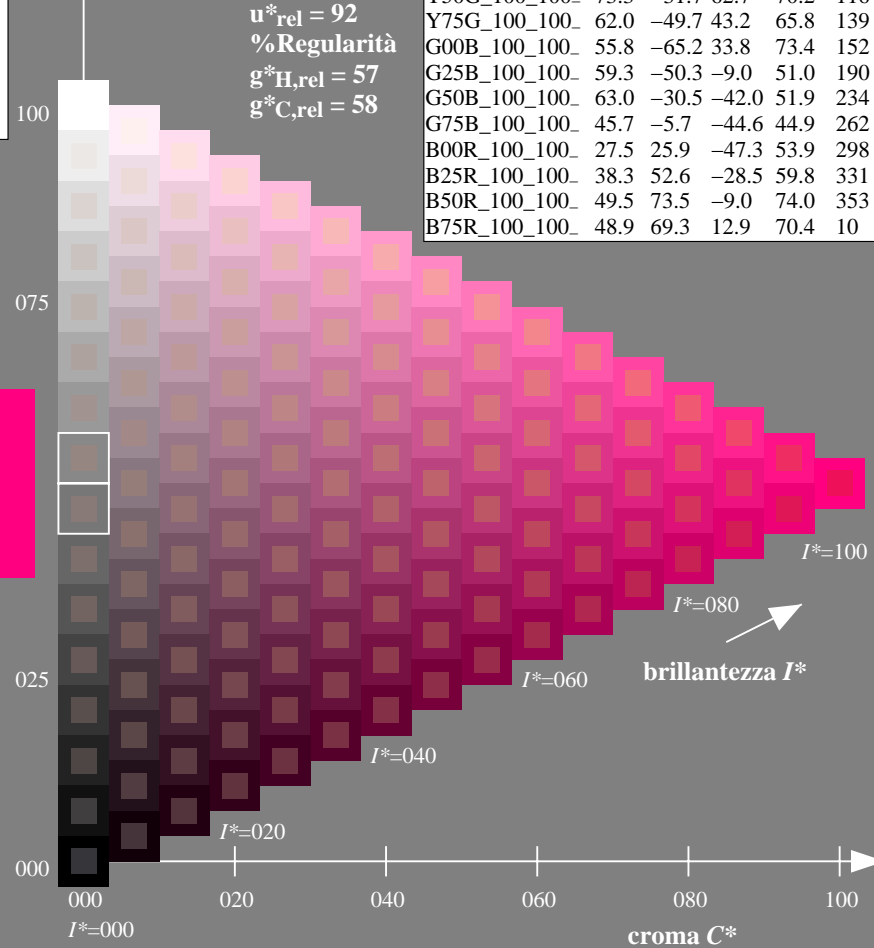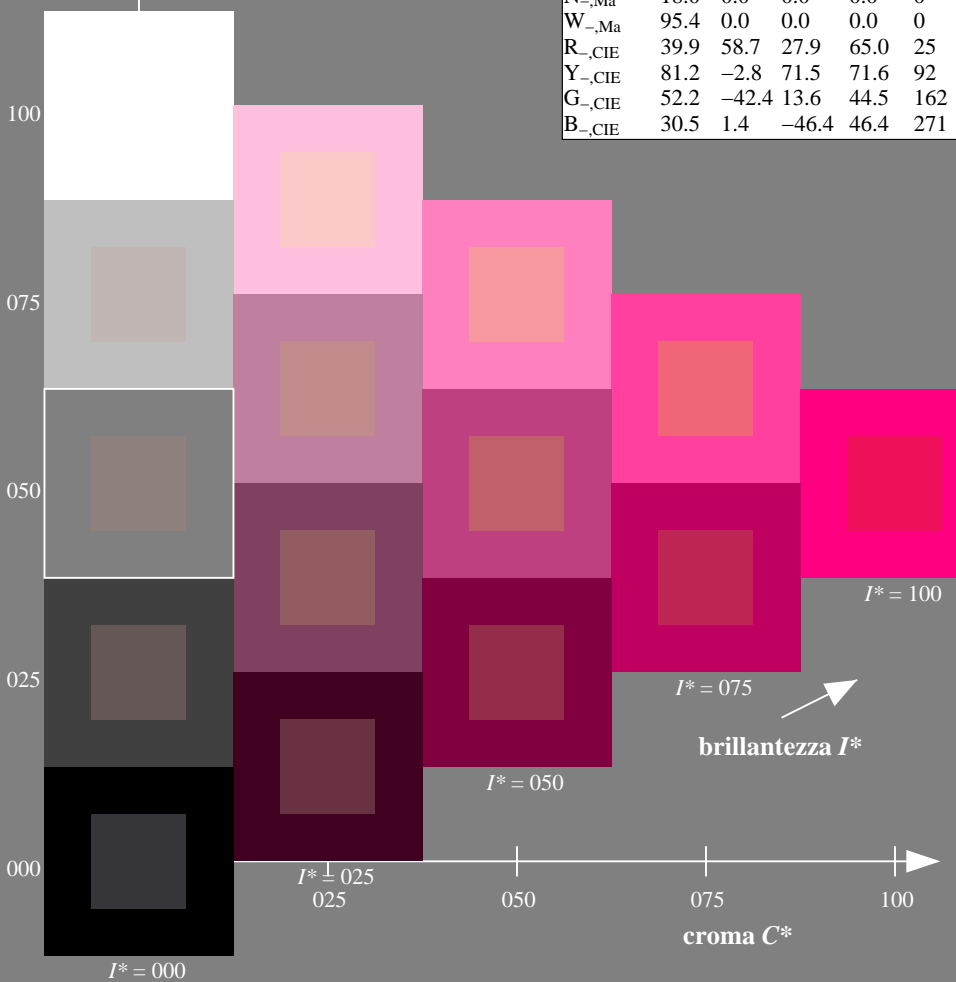

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45L0FA.TXT> /PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45L0FA.TXT /PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

$H^*_e = B75R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B75R_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 47 71 -9 72 352

HIC^*_e, Ma : B75R_100_100 $_e$



rgbic $^*_e, Ma$:

0.94 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*


ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 $_e$	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100 $_e$	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100 $_e$	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100 $_e$	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100 $_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100 $_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100 $_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100 $_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100 $_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100 $_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100 $_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100 $_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100 $_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100 $_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100 $_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100 $_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1

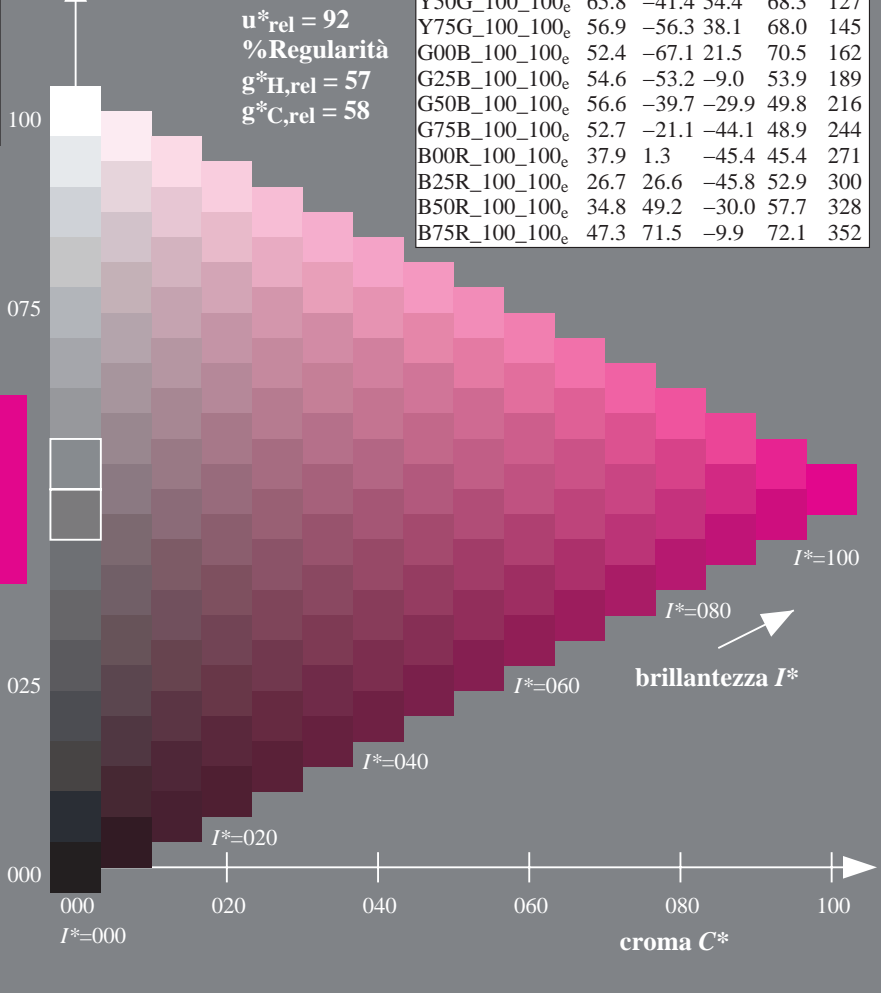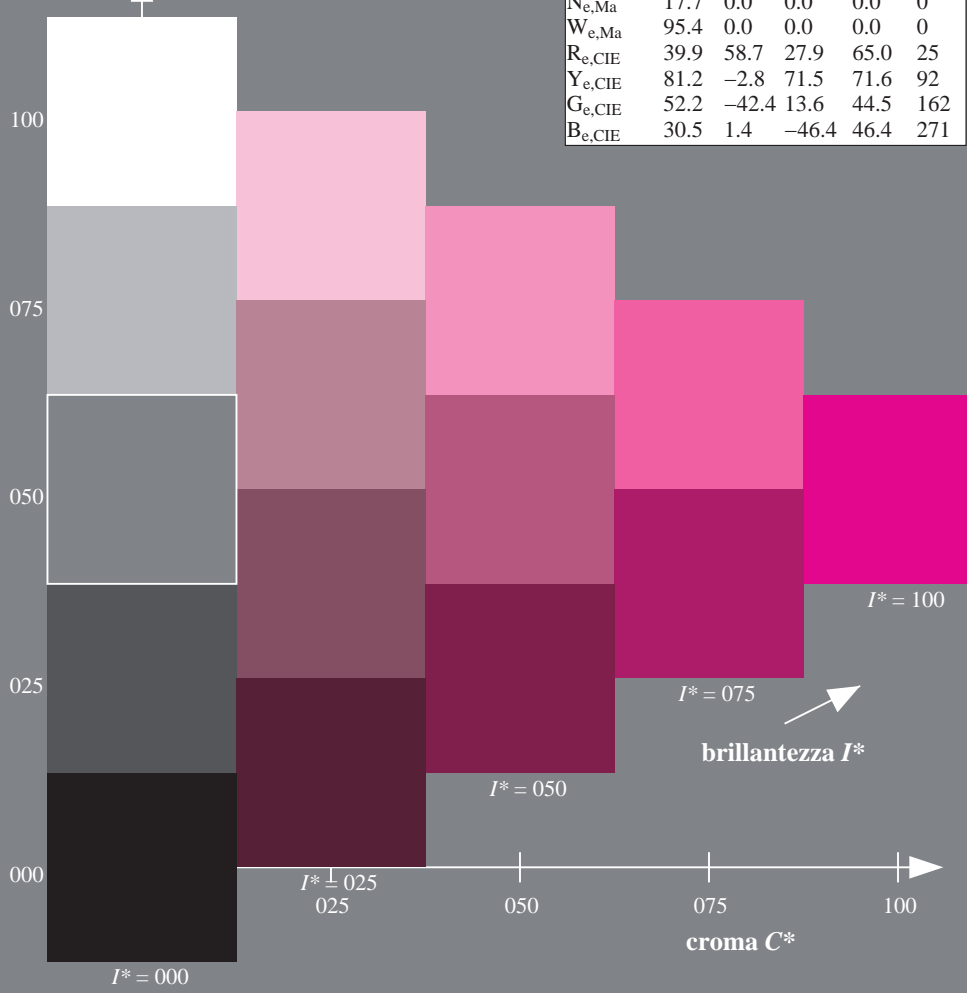

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



4-113230-L0 RI450-73

grafico TUB-RI45; codice di tinte: $H^*_e = B75R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*





immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113230-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

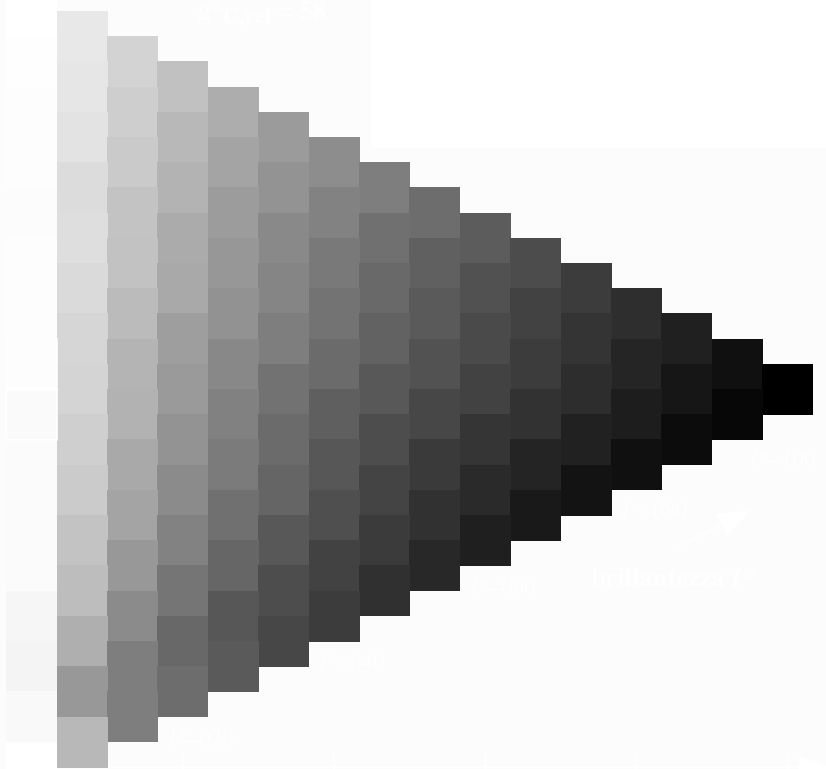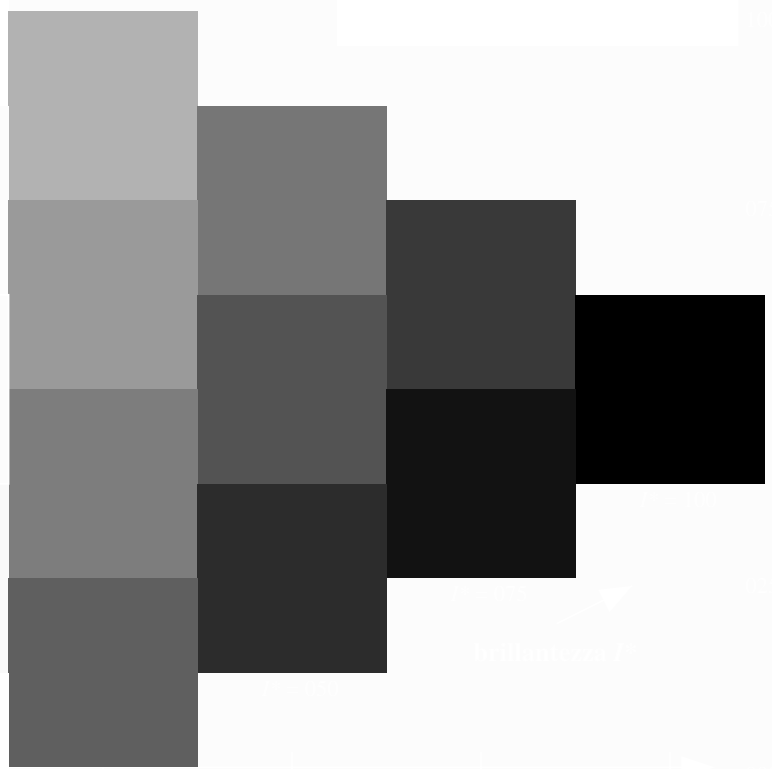


4-113330-L0 RI450-73

grafico TUB-RI45; codice di tinte: $H^*_e=B75R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$





4-113330-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

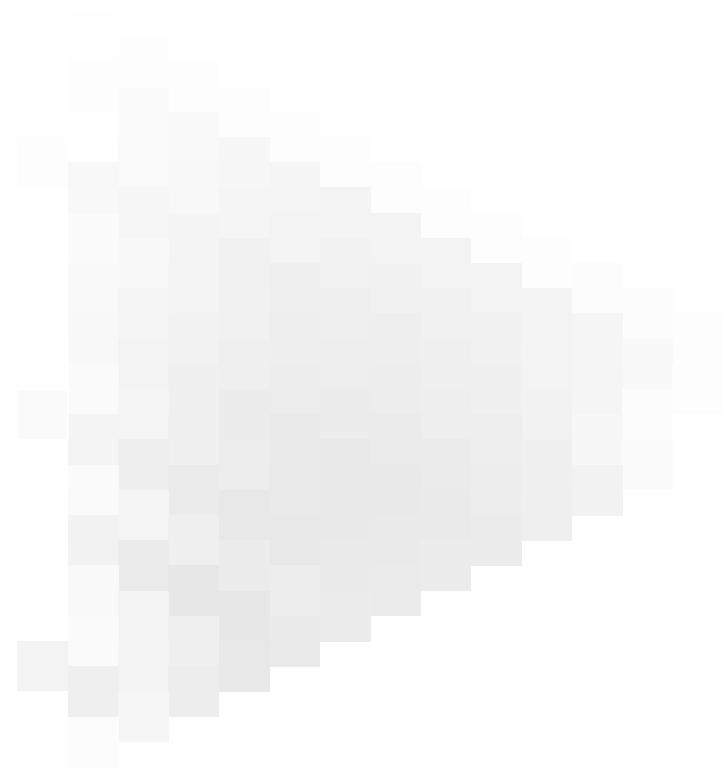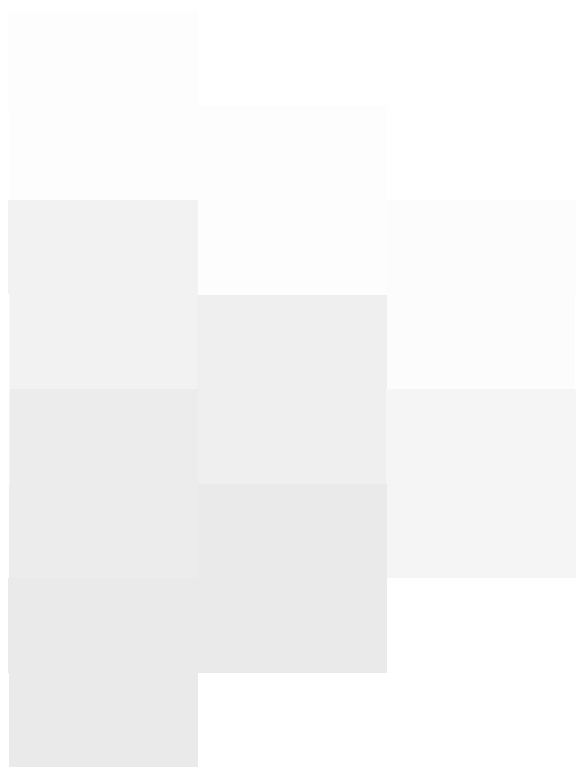

4-113430-L0 RI450-73

grafico TUB-RI45; codice di tinte: $H^*_e=B75R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113430-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

$H^*_e = B75R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B75R_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 47\ 71\ -9\ 72\ 352$



$HIC^*_{e, Ma}: B75R_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.94\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

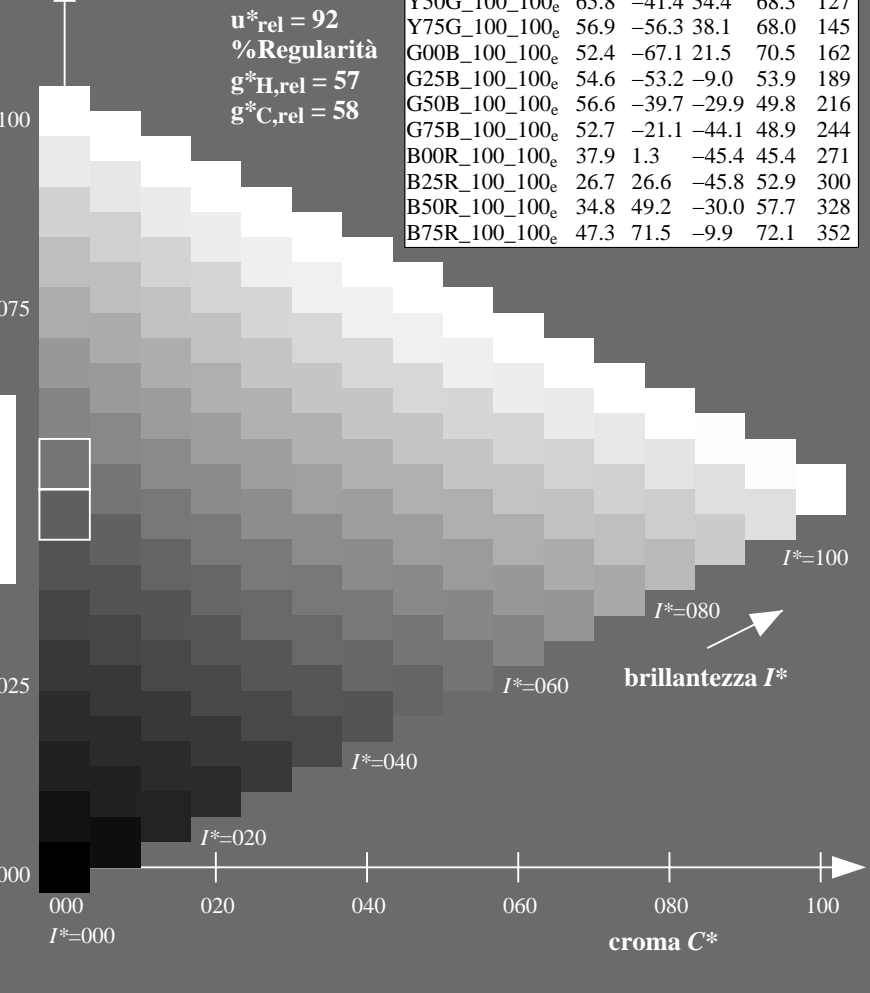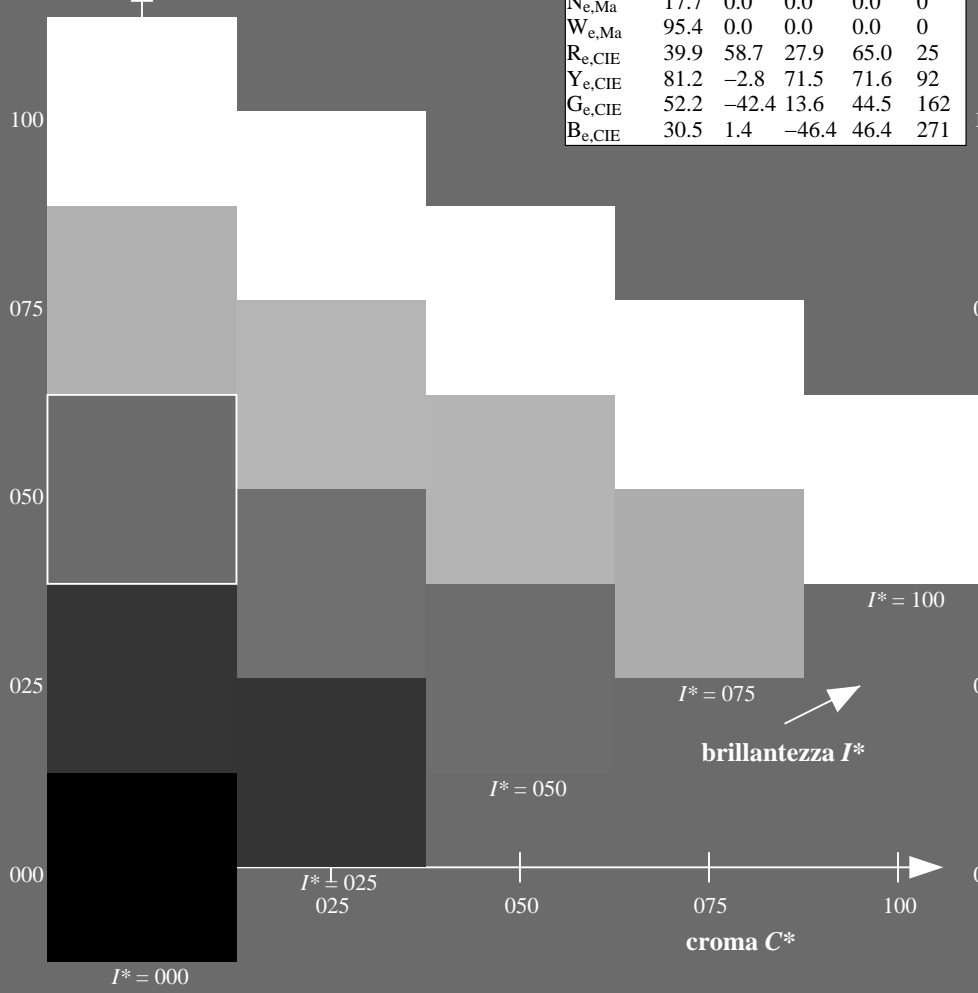

4-113530-L0 RI450-73




grafico TUB-RI45; codice di tinte: $H^*_e=B75R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmyk^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

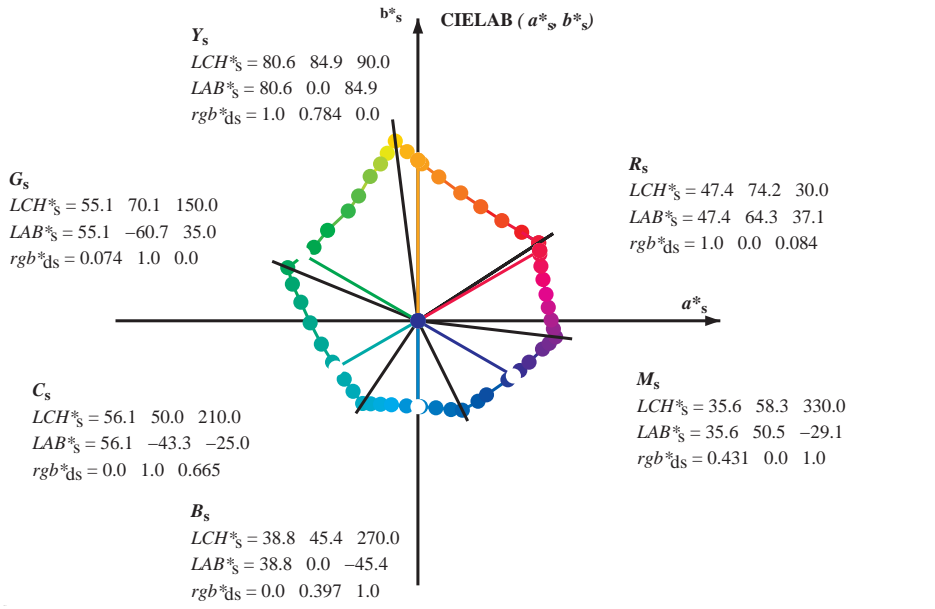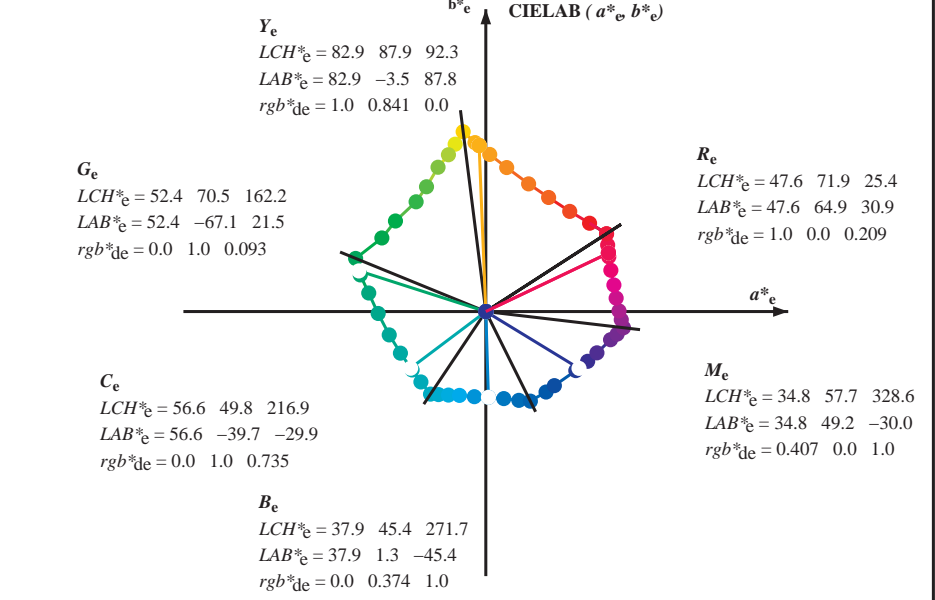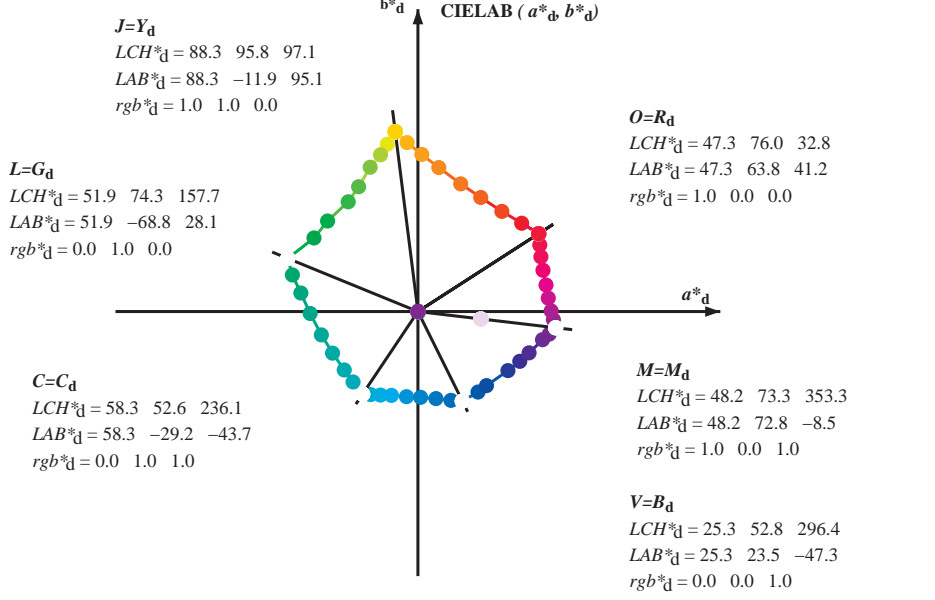

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
rgb*_d LCH*_d LAB*_d
h_{ab,s} rgb*_s
h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] (1)

h_{ab,s}
s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)



h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)

h_{ab,e}
e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)


h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)

h_{ab,d}
rgb*_d



Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data (L*, a*, b*, x, y) for various color standards and device colors. The table is organized into 12 groups, each corresponding to a different color standard or device color. The columns are: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a*_dd64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^a*_dxx361M, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a*_dsx361M, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a*_dex361M, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), and r_{gb}^a*_dex361M, LAB*_{dex361M} (x=LabCh).

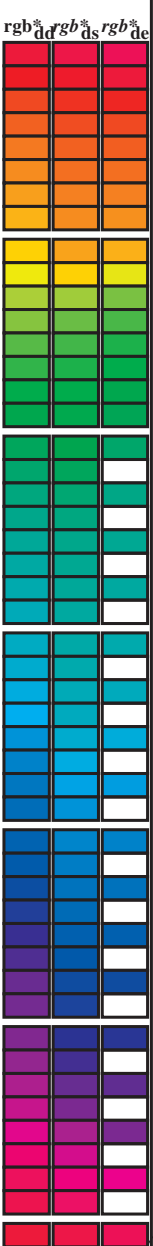


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45L0FA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rhatha

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385

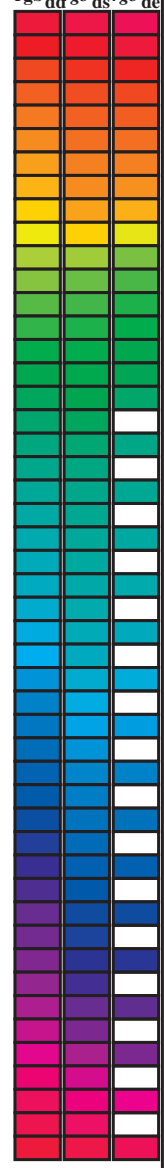

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45L0FA.TXT> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45L0FA.TXT> /
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI45/RI45L30FA.DAT nel file (F), pagina 18/33

Table with columns: nif, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, cmykn*sep*File, rha*File, rha*File, LabC*File, LabC*File, delta. Rows include file names like R00Y_100_100de, R13Y_100_100de, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H*_e=B75Re colori e la differenza, ΔE*_a

RI450-7N_18/33-F

4-1131730-F0

4-1131730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI45/RI45L30FA.DAT nel file (F), pagina 19/33

nif	HC*File	rgb_Rate	iet_Rate	hsa_Rate	rgb*File	LabCh*File	cmykn6_sepRate	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	delta
0/648	ROXY_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	47.6	0.0	0.789	0.0	47.6	0.0
1/666	R25Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	51.5	0.0	0.866	1.0	51.5	0.0
2/684	R50Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	60.3	0.0	0.649	1.0	60.3	0.0
3/702	R75Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	70.4	0.0	0.435	1.0	70.4	0.0
4/720	Y00G_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	82.9	0.0	0.159	1.0	82.9	0.0
5/558	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.5	0.0	76.9	0.0	0.000	0.0	76.9	0.0
6/396	Y50G_100_100de	0.25	1.0	0.5	0.0	65.8	0.0	0.000	0.0	65.8	0.0
7/234	Y75G_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	56.9	0.0	0.000	0.0	56.9	0.0
8/72	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	52.4	0.0	0.905	0.0	52.4	0.0
9/72	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	52.4	0.0	0.905	0.0	52.4	0.0
10/76	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	46.6	0.0	0.535	0.0	46.6	0.0
11/84	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	35.6	0.0	0.264	0.0	35.6	0.0
12/44	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	52.7	0.0	0.216	0.0	52.7	0.0
13/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.5	0.0	37.9	0.0	0.999	0.0	37.9	0.0
14/332	B25R_100_100de	0.5	1.0	0.5	0.0	26.6	0.0	0.623	0.0	26.6	0.0
15/652	B50R_100_100de	1.0	1.0	0.5	0.0	34.8	0.0	0.059	1.0	34.8	0.0
16/652	B75R_100_100de	1.0	1.0	0.5	0.0	49.2	0.0	0.051	1.0	49.2	0.0
17/648	ROXY_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	47.6	0.0	0.789	0.0	47.6	0.0
18/688	ROXY_100_050de	1.0	0.5	0.5	0.0	32.4	0.0	0.604	0.0	32.4	0.0
19/706	R50Y_100_050de	0.0	1.0	0.5	0.0	67.4	0.0	0.000	0.0	67.4	0.0
20/724	Y00G_100_050de	0.0	1.0	0.5	0.0	77.9	0.0	0.178	0.0	77.9	0.0
21/440	Y25G_100_050de	0.75	1.0	0.5	0.0	89.2	0.0	0.439	0.0	89.2	0.0
22/440	Y50G_100_050de	0.25	1.0	0.5	0.0	80.6	0.0	0.357	0.0	80.6	0.0
23/440	Y75G_100_050de	0.0	1.0	0.5	0.0	63.4	0.0	0.098	0.0	63.4	0.0
24/504	G00B_100_050de	0.0	1.0	0.5	0.0	76.9	0.0	0.15	0.0	76.9	0.0
25/692	B00M_100_050de	0.0	1.0	0.5	0.0	67.9	0.0	0.293	0.0	67.9	0.0
26/688	ROXY_100_050de	1.0	0.5	0.5	0.0	68.1	0.0	0.514	0.0	68.1	0.0
27/506	ROXY_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.0	52.1	0.0	0.672	0.0	52.1	0.0
28/524	R50Y_075_050de	0.0	0.75	0.5	0.0	58.4	0.0	0.481	0.0	58.4	0.0
29/542	Y00G_075_050de	0.0	0.75	0.5	0.0	69.7	0.0	0.179	0.0	69.7	0.0
30/380	Y50G_075_050de	0.0	0.413	0.5	0.0	61.2	0.0	0.457	0.0	61.2	0.0
31/218	G00B_075_050de	0.0	0.25	0.5	0.0	29.6	0.0	0.591	0.0	29.6	0.0
32/222	G50B_075_050de	0.0	0.25	0.5	0.0	56.6	0.0	0.172	0.0	56.6	0.0
33/186	B00R_075_050de	0.0	0.25	0.5	0.0	47.2	0.0	0.407	0.0	47.2	0.0
34/510	B50R_075_050de	0.0	0.453	0.5	0.0	25.5	0.0	0.662	0.0	25.5	0.0
35/506	ROXY_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.0	52.1	0.0	0.672	0.0	52.1	0.0
36/324	ROXY_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.0	32.6	0.0	0.843	0.0	32.6	0.0
37/342	R50Y_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.0	39.0	0.0	0.607	0.0	39.0	0.0
38/360	Y00G_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.0	41.7	0.0	0.216	0.0	41.7	0.0
39/198	Y50G_050_050de	0.0	0.163	0.5	0.0	50.3	0.0	0.816	0.0	50.3	0.0
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.0	0.5	0.0	35.0	0.0	0.551	0.0	35.0	0.0
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.0	0.5	0.0	33.5	0.0	0.867	0.0	33.5	0.0
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.0	0.5	0.0	37.1	0.0	0.223	0.0	37.1	0.0
43/328	B50R_050_050de	0.0	0.0	0.5	0.0	27.7	0.0	0.542	0.0	27.7	0.0
44/324	ROXY_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.0	26.2	0.0	0.477	0.0	26.2	0.0
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.802	0.0	17.7	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	0.0	27.4	0.0	0.037	0.0	27.4	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	37.1	0.0	0.021	0.0	37.1	0.0
48/273	NW_035de	0.375	0.375	0.375	0.0	46.8	0.0	0.034	0.0	46.8	0.0
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	56.5	0.0	0.026	0.0	56.5	0.0
50/455	NW_065de	0.625	0.625	0.625	0.0	66.3	0.0	0.001	0.0	66.3	0.0
51/546	NW_080de	0.75	0.75	0.75	0.0	76.9	0.0	0.009	0.0	76.9	0.0
52/638	NW_088de	0.875	0.875	0.875	0.0	85.7	0.0	0.017	0.0	85.7	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.000	0.0	95.4	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H*_e=B75R_e
colori e la differenza, ΔE*_{ab}

RI4511L

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)

Table with columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabCh*File, cmykn*sep, cmykn*sep, LabCh*File, hsa*File, rpb*File, LabCh*File, delta. The table lists 161 rows of data for various color calibration patches and their corresponding colorimetric values.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H*e=B75Re
colori e la differenza, ΔE*

RI450-7N, 21/33-F

4-1132030-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45LOFA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI45/RI45L30FA.DAT nel file (F), pagina 24/33

Table with 12 columns: n, HHC*File, rpb_Rate, icf_Rate, hsa_Rate, rpb*File, LabC*File, cmyk*_sep_Rate, hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows 324-404.

4-1132330-F0 RI450-7N_24/33-F

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H*_e=B75Re
colori e la differenza, ΔE*

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45LOFA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI45/RI45LOFA.DAT nel file (F), pagina 26/33




Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, Hsa*File, rgpb*File, LabCh*File, cmyn6*sep*File, cmyn6*File, Hsa*File, rgpb*File, LabCh*File, delta. It contains a large grid of numerical data for various color calibration patches.

RI450-7N, 2633-F

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H*e=B75Re colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI45/RI45L30FA.DAT nel file (F), pagina 27/33

Table with columns: n, HHC*File, rgb*File, icl*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabCH*File, cmyk*sep,File, Lab*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, delta. Contains 647 rows of color calibration data.

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H*_e=B75R_e colori e la differenza, ΔE*_M immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI45/RI45L30FA.DAT nel file (F), pagina 28/33

Table with columns: n, HC*File, rgp_ite, iet_ite, hsa_ite, hsa_file, rgp_file, LabCh*File, LabCh*File, cmyk*_sep, cmyk*_sep, cmyp*_sep, cmyp*_sep, rgp*_ite, rgp*_ite, hsa*_ite, hsa*_ite, LabCh*_ite, LabCh*_ite, delta. The table contains 728 rows of numerical data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H*_e=B75Re
colori e la differenza, ΔE*:

RI450-7N, 2833-F

4-1132730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI45/RI45L30FA.DAT nel file (F), pagina 29/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyk*sep, rpb*File, hsa*File, LabC*File, delta, rpb*File, hsa*File, LabC*File. Rows list various color patches and their corresponding values.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H*e=B75Re
colori e la differenza, ΔE**

RI450-7N_29/33-F

4-1132830-F0

4-1132830-F0

RI4511L

TUB iscrizione: 20130201-RI45/RI45L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI45/RI45L30FA.DAT nel file (F), pagina 31/33

Table with 15 columns: n, HC*File, zpb_0, icr_0, hsa_0, rpb_0, LabC0*File, LabC0*File, cmyp*_sep, cmyp*_sep, rpb_0, hsa_0, LabC0*File, LabC0*File, delta. Contains data for various file types and color channels.

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H*_e=B75Re
colori e la differenza, ΔE*
RI450-7N_31/33-F

immettere: rgb/cmyk -> rbgde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI45/RI45.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

4-113300-F0

4-113300-F0

n	HC*File	rgb*File	LabC*File	LabC*SepFile	cmym*SepFile	Ink*File	rgb*File	LabC*File	Ink*File	rgb*File	LabC*File
972	NW_0000	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	1.0
973	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.0037	0.041	360	1.0	1.0
974	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.031	0.082	360	1.0	1.0
975	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.031	0.041	360	1.0	1.0
976	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.031	0.041	360	1.0	1.0
977	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.026	0.01	360	1.0	1.0
978	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
979	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
980	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	1.0
981	NW_0000	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	1.0
982	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.037	0.041	360	1.0	1.0
983	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.031	0.021	360	1.0	1.0
984	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.034	0.018	360	1.0	1.0
985	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.026	0.01	360	1.0	1.0
986	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
987	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
988	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
989	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	1.0
990	NW_0000	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	1.0
991	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.037	0.041	360	1.0	1.0
992	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.031	0.021	360	1.0	1.0
993	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.034	0.018	360	1.0	1.0
994	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.026	0.01	360	1.0	1.0
995	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
996	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
997	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
998	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	1.0
999	NW_0000	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1000	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.037	0.041	360	1.0	1.0
1001	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.031	0.021	360	1.0	1.0
1002	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.034	0.018	360	1.0	1.0
1003	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.026	0.01	360	1.0	1.0
1004	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
1005	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
1006	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
1007	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1008	NW_0000	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1009	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.037	0.041	360	1.0	1.0
1010	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.031	0.021	360	1.0	1.0
1011	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.034	0.018	360	1.0	1.0
1012	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.026	0.01	360	1.0	1.0
1013	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
1014	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
1015	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
1016	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1017	NW_0000	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1018	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.037	0.041	360	1.0	1.0
1019	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.031	0.021	360	1.0	1.0
1020	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.034	0.018	360	1.0	1.0
1021	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.026	0.01	360	1.0	1.0
1022	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
1023	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
1024	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
1025	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1026	NW_0000	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1027	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.037	0.041	360	1.0	1.0
1028	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.031	0.021	360	1.0	1.0
1029	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.034	0.018	360	1.0	1.0
1030	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.026	0.01	360	1.0	1.0
1031	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
1032	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
1033	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
1034	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1035	NW_0000	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1036	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.037	0.041	360	1.0	1.0
1037	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.031	0.021	360	1.0	1.0
1038	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.034	0.018	360	1.0	1.0
1039	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.026	0.01	360	1.0	1.0
1040	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
1041	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
1042	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
1043	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1044	NW_0000	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1045	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.037	0.041	360	1.0	1.0
1046	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.031	0.021	360	1.0	1.0
1047	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.034	0.018	360	1.0	1.0
1048	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.026	0.01	360	1.0	1.0
1049	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
1050	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
1051	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.0097	0.0097	360	1.0	1.0
1052	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	360	1.0	1.0

delta

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H*_e=B75Re
colori e la differenza, ΔE*
RI450-7N, 3233-F

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCIP*File	cmyp*_sep*File	cmyp*_sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCIP*File	hsa*File	rgb*File	LabCIP*File	hsa*File	rgb*File	LabCIP*File				
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.007	0.0	0.179	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.005	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1064	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	59.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	66.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	73.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1067	NW_079de	0.793	0.793	0.793	0.793	79.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	93.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1072	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1073	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1074	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1075	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1076	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1077	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1078	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1079	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	59.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1080	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	66.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1081	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	73.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1082	NW_079de	0.793	0.793	0.793	0.793	79.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1083	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1084	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	93.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1085	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1086	ROXY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1087	GS0B_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1088	Y06C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1089	B06M_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1090	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0

delta

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI45; codice di tinte: H*_e=B75Re
colori e la differenza, ΔE**