


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 298/360 = 0.82$

$H^*_- = B00R_-$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 HIC^*_-
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_- = B00R_-$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):
 $LabCh^*_{-,Ma}: 27\ 25\ -47\ 53\ 298$



$HIC^*_{-,Ma}: B00R_100_100_-$

$rgbic^*_{-,Ma}: 0.0\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

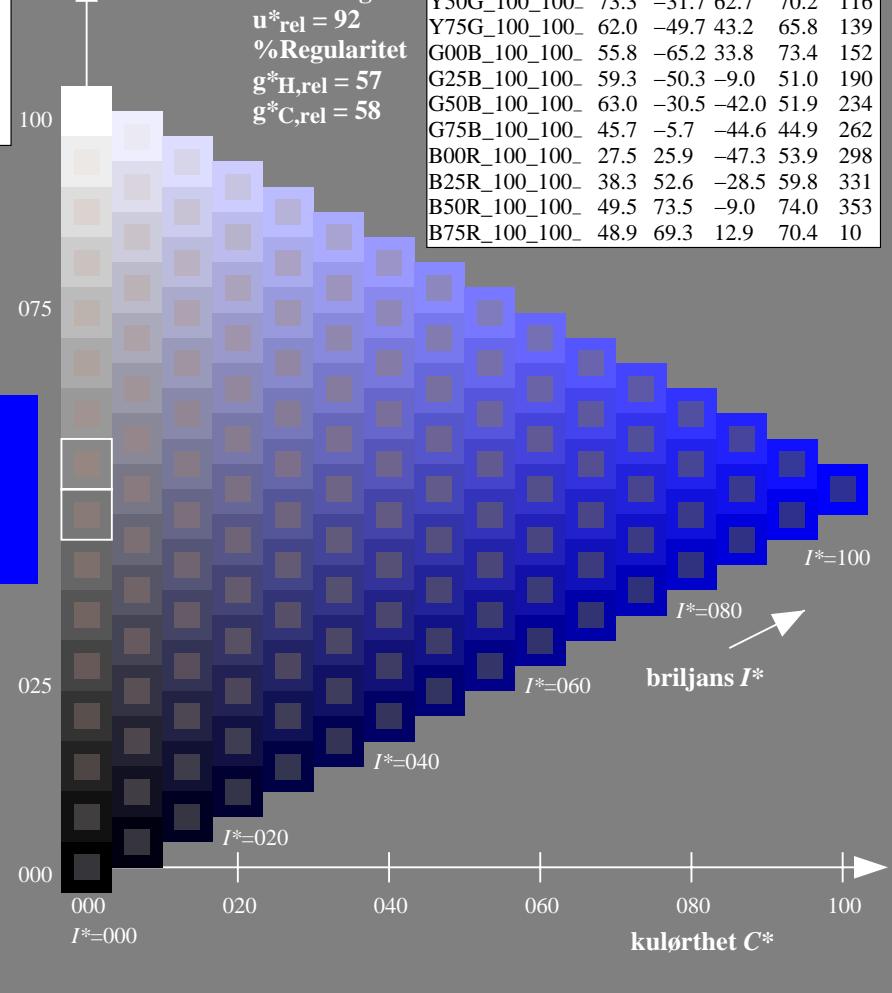
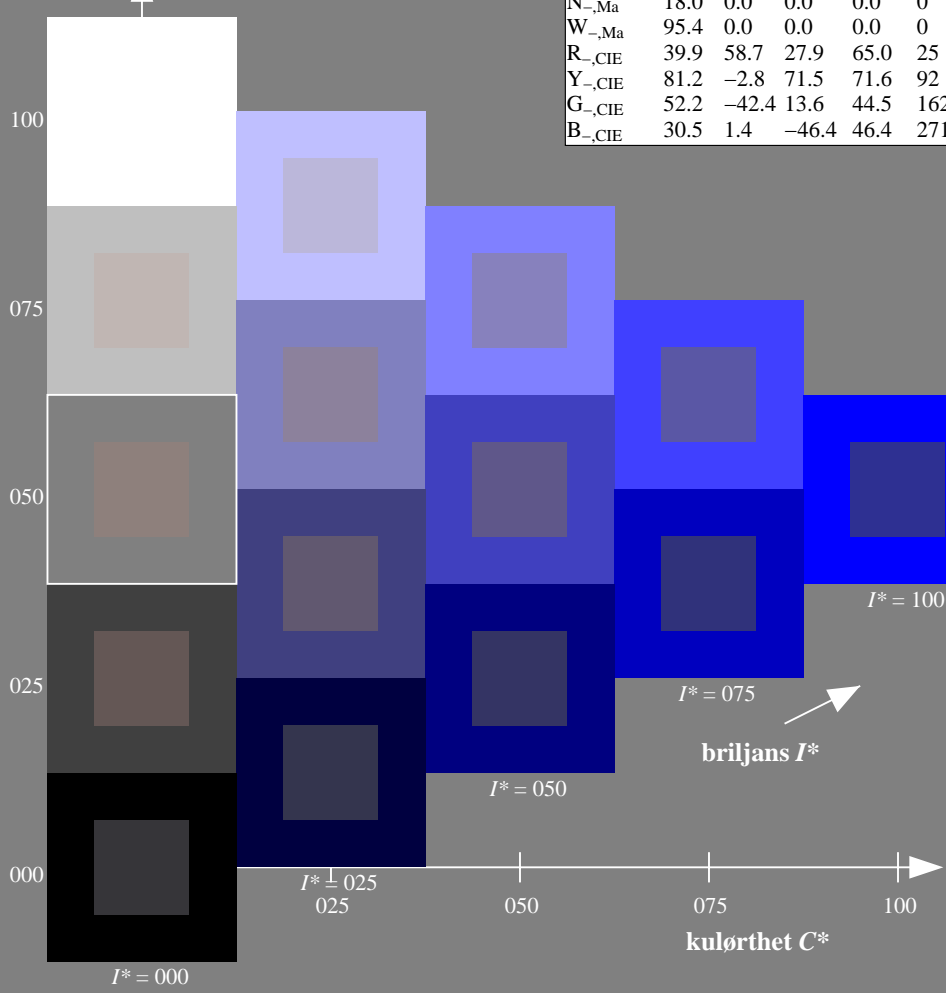


%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 296/360 = 0.82$

$H^*_d = B00R_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = B00R_d$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 25\ 23\ -47\ 52\ 296$



$HIC^*_{d, Ma}: B00R_100_100_d$

$rgbic^*_{d, Ma}: 0.0\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data







H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11

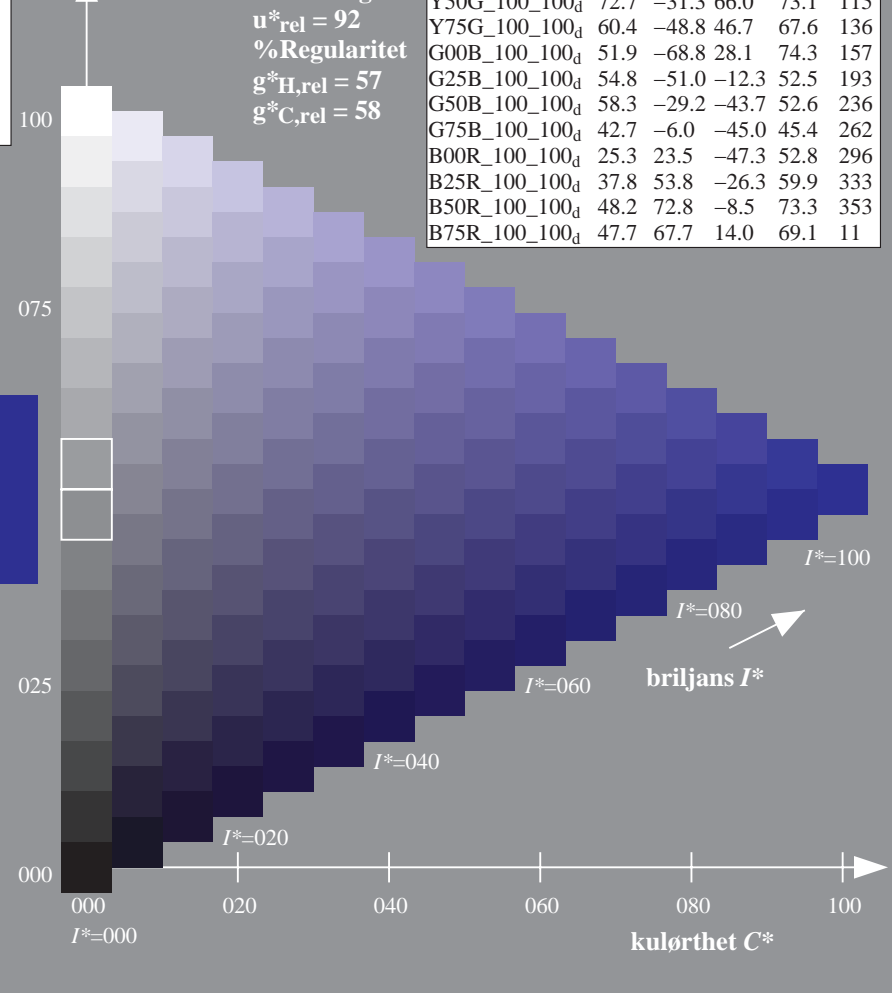
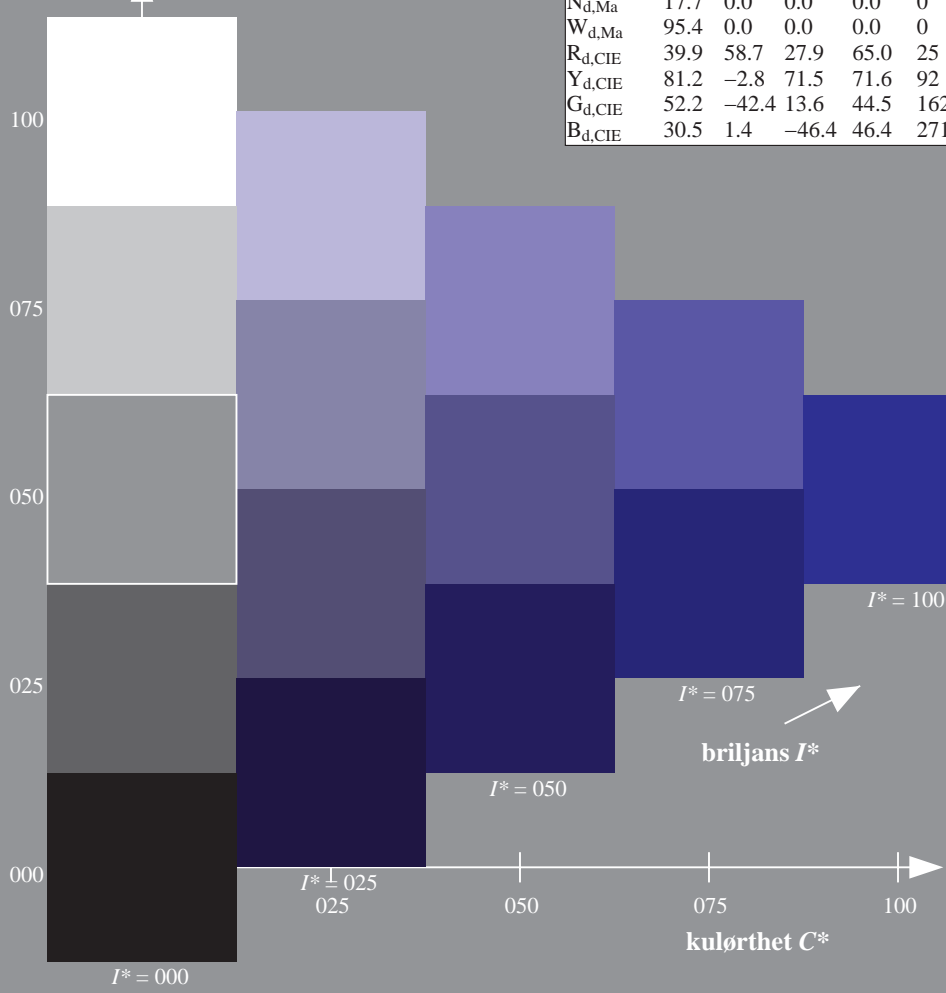


se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)






TUB-material: code=rh4ta

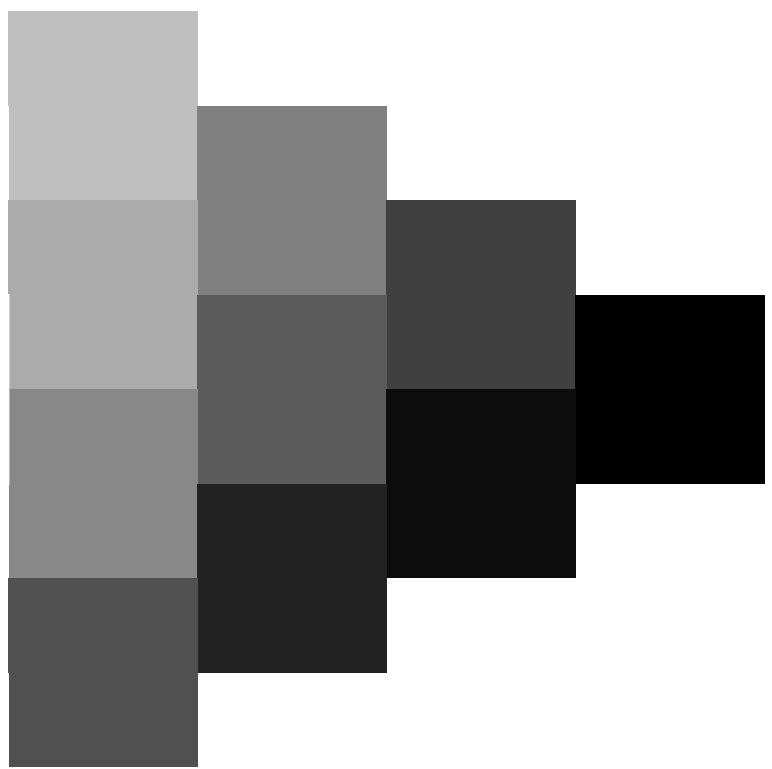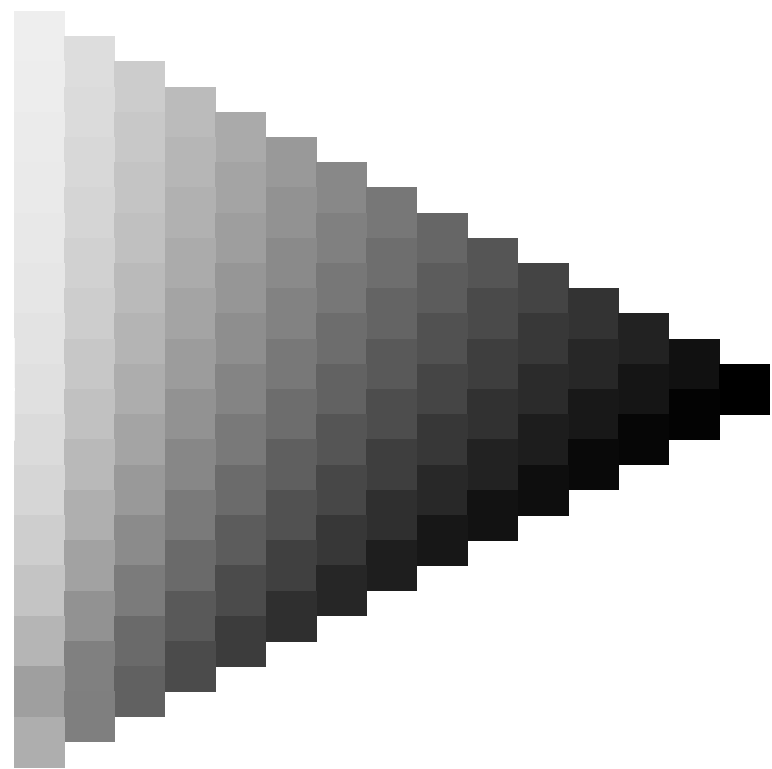



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

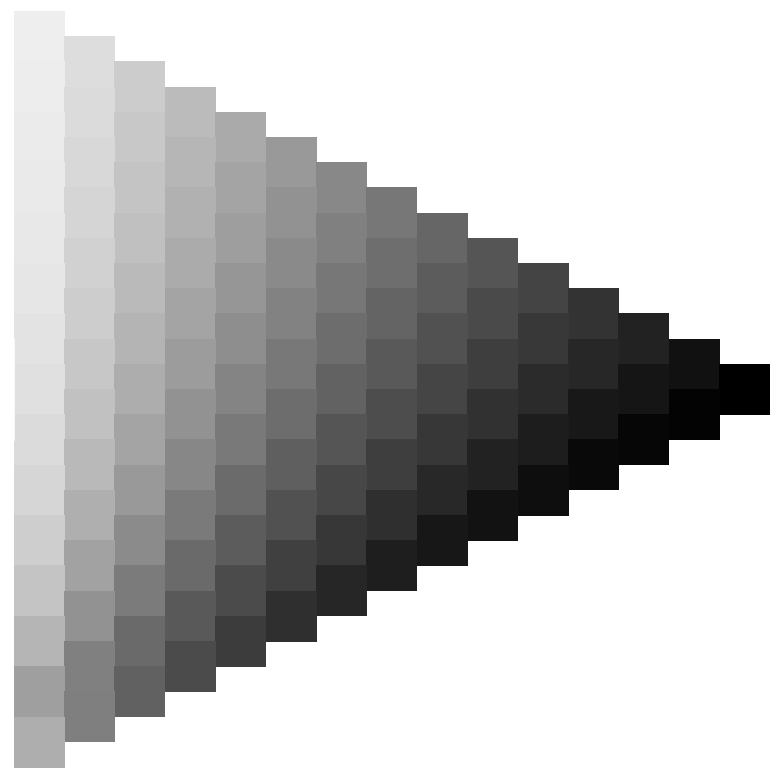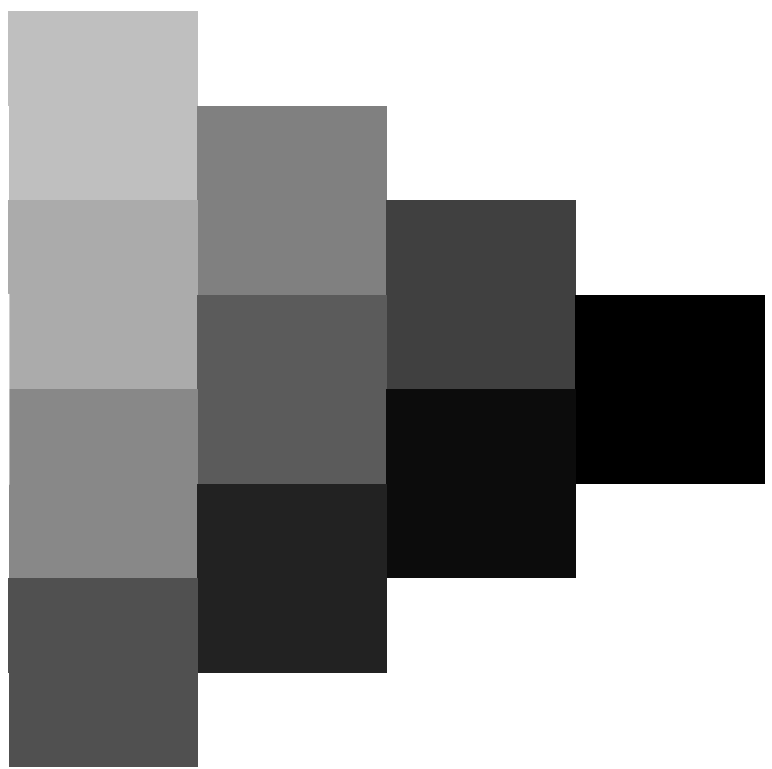


5-003330-L0 RN140-70

TUB-prøveplansje RN14; farbetoneplan: $H^*_d=B00R_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
output: overføring til *cmyk_d*

5-003330-F0





Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 296/360 = 0.82$

$H^*_d = B00R_d$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = B00R_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 25 23 -47 52 296

$HIC^*_{d,Ma}$: B00R_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11

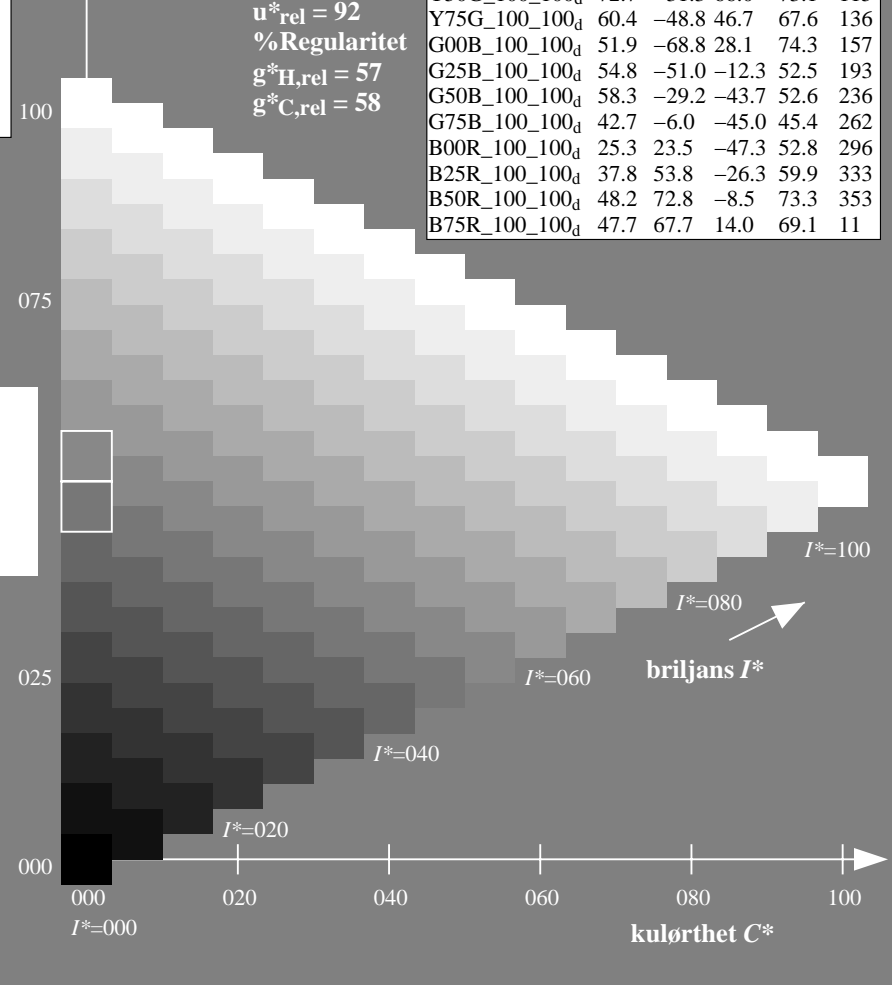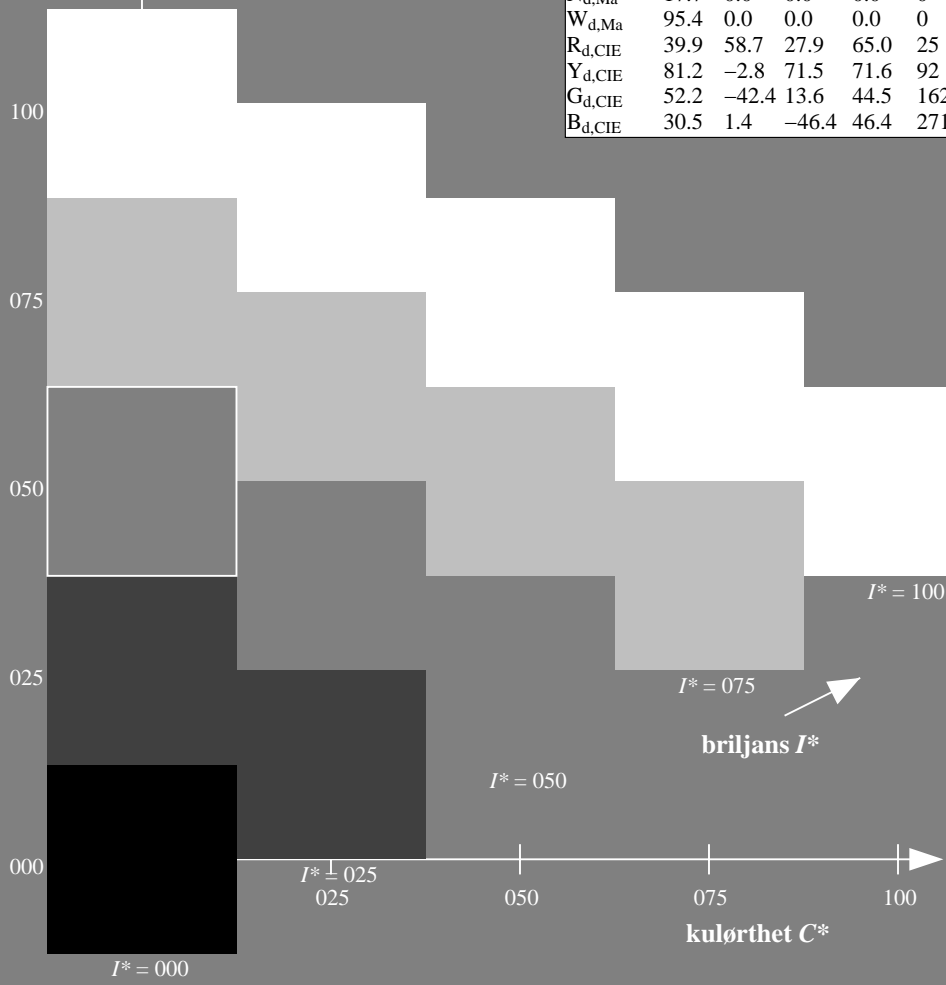

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)


TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 88.3 95.8 97.1
 LAB*_d = 88.3 -11.9 95.1
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 51.9 74.3 157.7
 LAB*_d = 51.9 -68.8 28.1
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 58.3 52.6 236.1
 LAB*_d = 58.3 -29.2 -43.7
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0

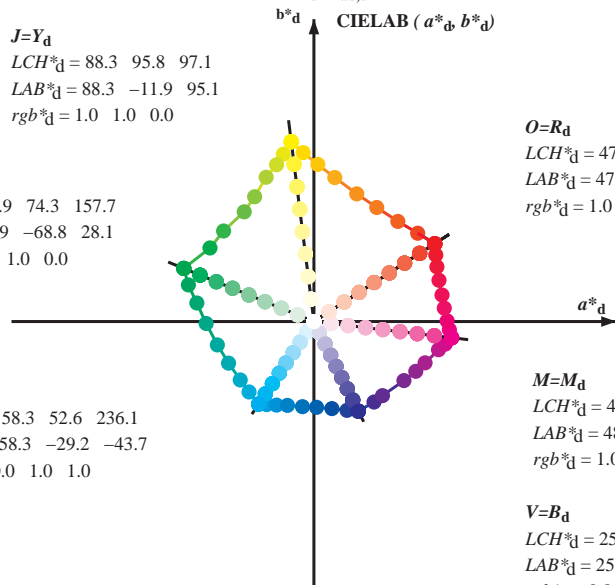

O=R_d
 LCH*_d = 47.3 76.0 32.8
 LAB*_d = 47.3 63.8 41.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 48.2 73.3 353.3
 LAB*_d = 48.2 72.8 -8.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 25.3 52.8 296.4
 LAB*_d = 25.3 23.5 -47.3
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 82.9 87.9 92.3
 LAB*_e = 82.9 -3.5 87.8
 rgb*_{de} = 1.0 0.841 0.0

G_e
 LCH*_e = 52.4 70.5 162.2
 LAB*_e = 52.4 -67.1 21.5
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.093

C_e
 LCH*_e = 56.6 49.8 216.9
 LAB*_e = 56.6 -39.7 -29.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.735

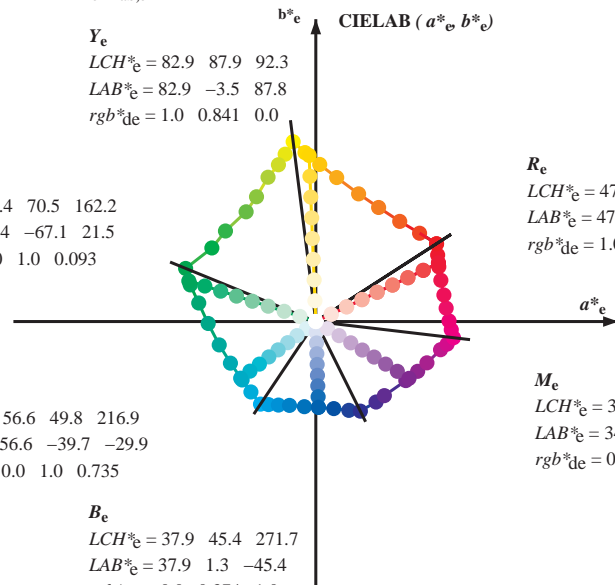

R_e
 LCH*_e = 47.6 71.9 25.4
 LAB*_e = 47.6 64.9 30.9
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.209


M_e
 LCH*_e = 34.8 57.7 328.6
 LAB*_e = 34.8 49.2 -30.0
 rgb*_{de} = 0.407 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 37.9 45.4 271.7
 LAB*_e = 37.9 1.3 -45.4
 rgb*_{de} = 0.0 0.374 1.0

Y_s
 LCH*_s = 80.6 84.9 90.0
 LAB*_s = 80.6 0.0 84.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.784 0.0

G_s
 LCH*_s = 55.1 70.1 150.0
 LAB*_s = 55.1 -60.7 35.0
 rgb*_{ds} = 0.074 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 56.1 50.0 210.0
 LAB*_s = 56.1 -43.3 -25.0
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.665

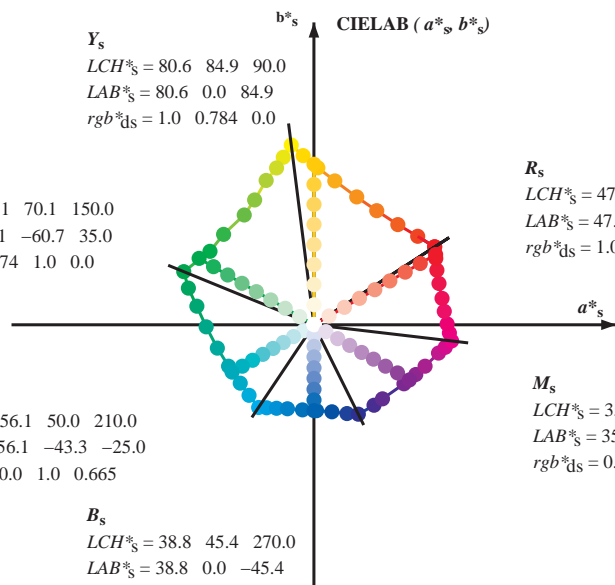

R_s
 LCH*_s = 47.4 74.2 30.0
 LAB*_s = 47.4 64.3 37.1
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.084

M_s
 LCH*_s = 35.6 58.3 330.0
 LAB*_s = 35.6 50.5 -29.1
 rgb*_{ds} = 0.431 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 38.8 45.4 270.0
 LAB*_s = 38.8 0.0 -45.4
 rgb*_{ds} = 0.0 0.397 1.0

(a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150)] / [r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}

rgb*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*, d_{dx64M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*, d_{dx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dsx361M}, LAB*, d_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*, d_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.TXT
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	RGB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0			
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.017			
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.033			
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.05			
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.067			
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.083			
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.1	0.0			
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.117	0.0			
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.133	0.0			
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.15	0.0			
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.167	0.0			
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.183	0.0			
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.2	0.0			
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.217	0.0			
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.233	0.0			
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.25	0.0			
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.267	0.0			
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.283	0.0			
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.3	0.0			
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.317	0.0			
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.333	0.0			
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.35	0.0			
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.367	0.0			
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.383	0.0			
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.4	0.0			
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.417	0.0			
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.433	0.0			
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.45	0.0			
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.467	0.0			
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.483	0.0			
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.5	0.0			
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.517	0.0			
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.533	0.0			
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.55	0.0			
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.567	0.0			
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.583	0.0			
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.6	0.0			
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.617	0.0			
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.633	0.0			
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.65	0.0			
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.667	0.0			
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.683	0.0			
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.7	0.0			
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.717	0.0			
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.733	0.0			
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0			

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.7; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_s361M, LAB* (x=LabCh), r_{gb}*, d_s361Mi, LAB* (x=LabCh), r_{gb}*, d_s361Mi, LAB* (x=LabCh), r_{gb}*, d_s361Mi, LAB* (x=LabCh), r_{gb}*, d_s361Mi, LAB* (x=LabCh). Rows 88-115.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargeметриsk system Offset standard print; separation cmyn6*, D63 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h_{ab,d}	h_{ab,s}	h_{ab,e}	rgb[*]dd361M	LAB[*]ddx361Mi (x=LabCh)	rgb[*]ds361Mi	LAB[*]dsx361Mi (x=LabCh)	rgb[*]dd361Mi	LAB[*]de361Mi	rgb[*]dex361Mi (x=LabCh)	rgb[*]dd361Mi	rgb[*]dd	rgb[*]ds	rgb[*]de
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.046
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.067
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.088
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.109
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.129
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147

se ilgende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

5-0031230-L0 RN140-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy6*, D65, side 13/33

TUB-prøveplansje RN14; farbetoneplan: H*_d=B00R_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmyk_d

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14LONA.TXT /.PS
TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, etc.) and colorimetric data (r_{gb}*, d_{s361M}, LAB*, etc.). The table contains 28 rows of data, each representing a different color patch or measurement point.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14LONA.TXT /.PS
TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyrn6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, etc.) and colorimetric data (r_{gb}*, d_{sx361Mi}, etc.). Includes a color calibration bar on the right side.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.7; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 36 columns and 36 rows of color data. Columns include h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, and various LabCh and RGB values for different color models and standards.

teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.HTM

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6 (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.7; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, etc.), LAB* values, and CMYK values. The table contains 33 rows of data, each representing a different color patch or measurement point.

teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14LONA.TXT /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyrn6 (CMYK) TUB-material: code=rh4ta



Table with columns: nrf, HHC*Fd, RGB*Fd, iCr_Fd, iMg_Fd, iBs_Fd, RGB*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, HsM*Fd, RGB*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. Contains color calibration data for various printing conditions.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

input: rgb/cmyk -> rgbd output: overføring til cmykd

TUB-prøveplanse RN14; farbetoneplan: H*d=B00Rd farger og fargeavstander, ΔE*



delta E* = 3.8



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14LONA.TXT /PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 22/33

input: rgb/cmyk -> rgbd output: overføring til cmykd
delta E* = 4.8

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows 162-242.





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14LONA.TXT /PS; overføring output

N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 26/33

Main data table with 566 rows and multiple columns containing color calibration data (HCC, RGB, Lab, etc.).

delta E*90 = 4.6

RN140-TN_26(33-F)

TUB-prøveplanse RN14; farbetoneplan: H*d=B00Rd

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmykd

farver og fargeavstander, ΔE*

5-0032530-F0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN14/RN14LONA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta

Table with 7 columns: n, H#C#M, rgb, iet, ihs, Lab, Df, and delta E*. It contains color calibration data for various ink colors, including CMYK and RGB values.



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14LONA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 29/33

input: rgb/cmyk -> rrgb
output: overføring til cmykd

TUB-prøveplansje RN14; farbetoneplan: H#d=B00Rd
farger og fargeavstander, ΔE*

RN140-7N_29/33-F

5-0032830-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14LONA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33


Table with 10 columns: n, HHC*Fd, rpb_Fd, icr_Fd, hsa_Fd, rpb_Fd, LabCH*Fd, LabCH*Pd, rpb*Pd, LabCH*Pd, DFB*Fd, hsa*Pd, rpb*Pd, LabCH*Pd. Rows 810-890.

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmykd
delta_F** = 5.5

TUB-prøveplanse RN14; farbetoneplan: H*d=B00Rd
farger og fargeavstander, ΔE**

5-003290-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN14/RN14LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

n	HC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsa*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	89.4	-0.1	0.0	0.1	204.5	4.4	360
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	177.8	1.9	360
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	61.5	0.0	360
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	18.7	0.0	0.0	0.1	96.3	1.0	360
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	22.3	-0.1	0.0	0.1	151.6	0.5	360
1058	NW_0200d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.6	242.3	2.4	360
1059	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	-0.4	0.0	0.8	240.2	5.7	360
1060	NW_0333d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	-0.4	0.0	0.8	235.4	8.4	360
1061	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	-0.4	0.0	0.7	234.3	8.6	360
1062	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	-0.4	0.0	0.6	234.5	8.6	360
1063	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	-0.3	0.0	0.6	231.6	7.7	360
1064	NW_0600d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	-0.3	0.0	0.5	233.5	7.3	360
1065	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	-0.2	0.0	0.3	225.3	6.1	360
1066	NW_0734d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	-0.2	0.0	0.2	221.2	4.9	360
1067	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	-0.1	0.0	0.1	220.8	4.3	360
1068	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	125.8	2.0	360
1069	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	92.4	0.0	360
1070	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	78.4	2.3	360
1071	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	17.7	0.0	0.0	0.0	200.1	0.0	360
1072	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	22.3	0.0	0.0	0.0	175.2	0.1	360
1073	ROY_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.1	78.4	2.3	360
1074	ROY_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.1	78.4	2.3	360
1075	ROY_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.1	78.4	2.3	360
1076	ROY_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.1	78.4	2.3	360
1077	ROY_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.1	78.4	2.3	360
1078	ROY_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.1	78.4	2.3	360
1079	ROY_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.1	78.4	2.3	360

delta E** = 4.2

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: overføring til cmykd

TUB-prøveplanse RN14; farbetoneplan: H*d=B00Rd

farger og fargeavstander, ΔE**

5-003320-F0

RN140-7N_33/33-F